



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กบ.) ๕๐๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย พูลอุตร

Switching Deadline

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป. รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๙ ด่านช้าง	๒๗ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ โค้งเขางองค์พระ	จุดตัดเคดหลัง DAA๐๙R-๐๙ บ้านม่วงเฒ่า	สุตรระบบ จำหน่าย	นายอัสดา คงลัดดา โทร. ๐๙๐-๙๖๒๑๘๘๕๘

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) บ้านเขางองค์, บ้านทุ่งมะกอก, บ้านน้ำตกไทรทอง, บ้านชะว้างความ, บ้านวังยาว, บ้านห้วยขนุน, บ้าน
ห้วยหินดำ, บ้านกล้วย, บ้านป่าผาก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสดา คงลัดดา ตำแหน่ง พ.ช.๕ โทร. ๐๙๐-๙๖๒๑๘๘๕๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. () มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ () มีโอกาสชำรุด ๑.๒ () ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. (✓) ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมชาย พูลอุตร)

ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป. รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA๐๙ จาก ๐๐๕ โค้งเขางองค์พระ ถึง สุตรระบบจำหน่าย

ในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๗๐๑๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ กฟภ.๓ อนุมัติให้ตัดไฟ
นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
(๐๙๐.๖๒๒๑๘๘๕๘)

สำหรับผู้อนุมัติ

1979

ที่ ก.๓ ก.บ.น.(คคฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.๐๕

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา-ศักดิ์พนา)

คคฟ.๐๑-(rev.๐๑/๒๕๖๒) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

๒๕ ก.ค. ๖๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขางองค์พระ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27-ก.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1018/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	14 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15/7/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ม่วงเดำ
2	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
3	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	R ม่วงเดำ
4	ปลดใบมิตด้านออกไลน์ของ Recloser ม่วงเดำ รหัส DAA09R-04						
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
8	แจ้ง กฟส.ดช. ตัด DDE บริเวณ โคง์เขางองค์พระ (ดับไฟตัด DDE)						
9	เมื่อ กฟส.ดช. ตัด DDE บริเวณ โคง์เขางองค์พระ แล้วเสร็จ						
10	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
11	สับใบมิตด้านออกไลน์ของ Recloser ม่วงเดำ รหัส DAA09R-04						
12	DAA09R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.	SCADA	R ม่วงเดำ
13	DAA09R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ม่วงเดำ
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. ทราบ						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ม่วงเดำ
18	DAA09R-04	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	R ม่วงเดำ
19	ปลดใบมิตด้านออกไลน์ของ Recloser ม่วงเดำ รหัส DAA09R-04						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
21	แจ้ง กฟส.ดช. เชื่อม DDE บริเวณ โคง์เขางองค์พระ (ดับไฟเชื่อม DDE)						
22	เมื่อ กฟส.ดช. เชื่อม DDE บริเวณ โคง์เขางองค์พระ แล้วเสร็จ						
23	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
24	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
25	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
26	สับใบมิตด้านออกไลน์ของ Recloser ม่วงเดำ รหัส DAA09R-04						
27	DAA09R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.	SCADA	R ม่วงเดำ
28	DAA09R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ม่วงเดำ
สิ้นสุด Switching							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานโดยสังเขป วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00-17.00 น.

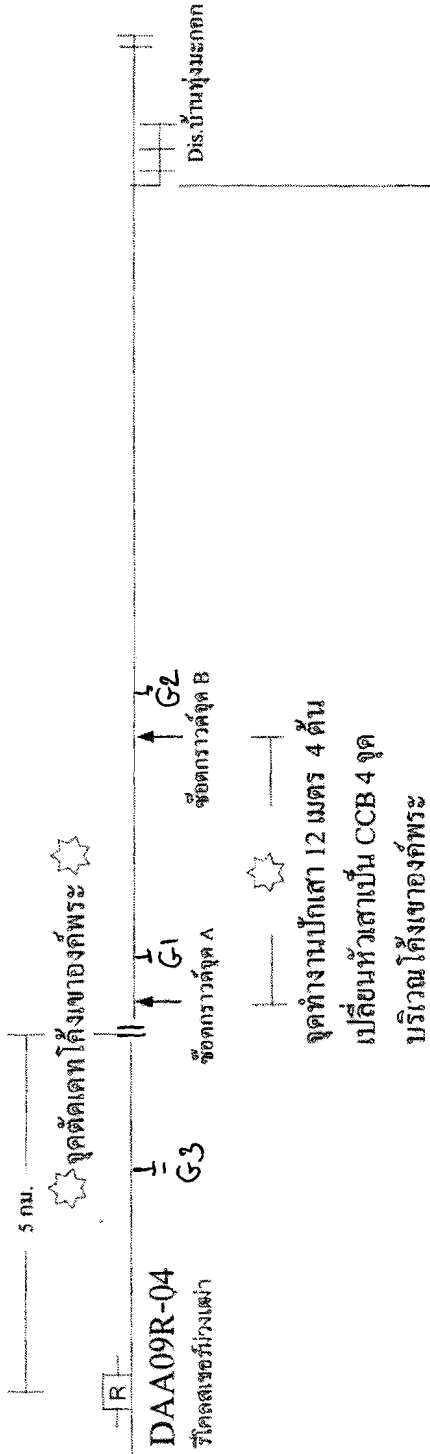

09.00 น. ขอทริปรีโกลสเซอร์วังงเม่า เพื่อตัดเคเบิลก่อนจุดปฏิบัติงานพร้อมจุดกราวด์จุด A, B, และจ่ายรีโกลสเซอร์
17.00 น. ขอทริปรีโกลสเซอร์วังงเม่า เพื่อเชื่อมเคเบิลพร้อมจุดตัดกราวด์และจ่ายรีโกลสเซอร์

นายอัสดา คงดีดดา ควบคุมงาน (090-9621858)

ช่างเวรแก้ไข ผู้ชี้จุดกราวด์