



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 26 ก.ค. 62

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(เมบ.) 3530
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตมารกต

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๕๐ SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAB๐๕	๒๕ ก.ค. ๖๒ 31 มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนสายเป็นสาย๕๐SAC	Disชั่วคราวคลอง ลาว	Disชั่วคราว แยกรร.พาด หมอน	นายพิสิทธิ์ทองสมบูรณ์ ๐๘๙-๘๓๖๕๑๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถนนสายวัดปริตกรรม - รร.บ้านพาดหมอน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พงศ.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๕๐๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนิรันดร์ จินตมารกต)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAB๐5 จาก DS 6๓. ๑๑๐,๑๖๖ ถึง DS 6๓. รร.บ้านพาดหมอน
ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1027/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสงค์ ภัททะจรัส ประสานงานการขอตัดไฟกับ โดยวัลลภ สุวรรณศรี

(นายประสงค์ ภัททะจรัส)
ร.ก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.) 2054
เรียน ผ.จก. (น.จ.นร. กฟอ. ๒๖๖)
อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

22 ก.ค. 2562
(นายเอกชัย ทิงสุวรรณ)
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๐๕๖๑)
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

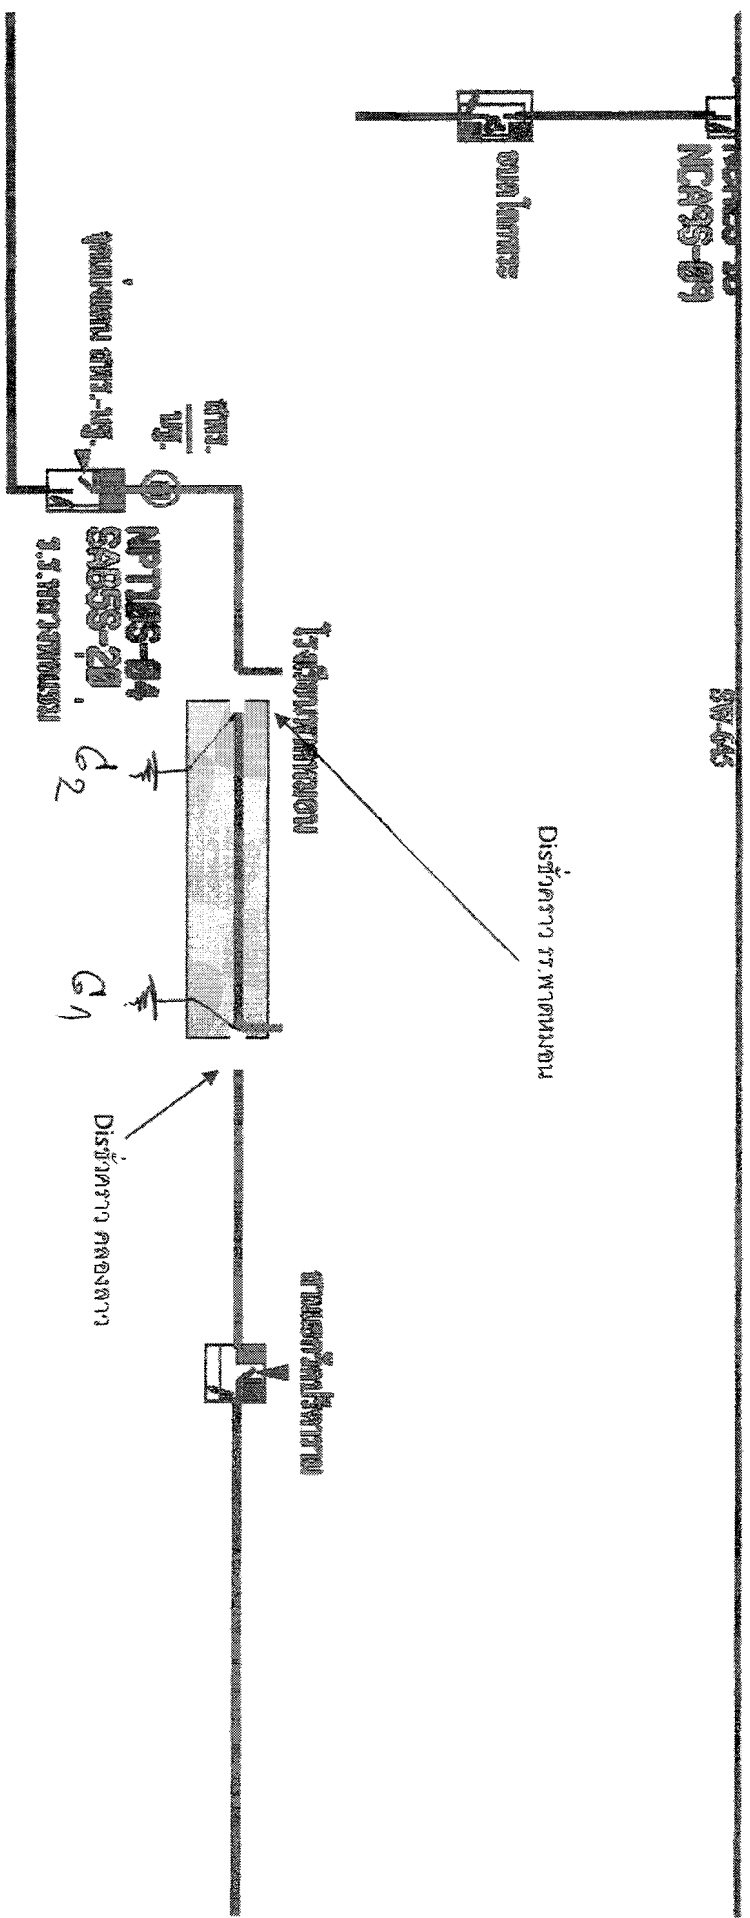
1. สถานที่ทำงาน	ถนนสายวัดปริตาราม - รร.บ้านพาดหมอน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1027/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	21 กรกฎาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ก.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ก.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
4	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	ตรงข้ามลำเอียง
5	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	R	ปากทางจินดา
6	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	วัดวัง
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT10						
8	NPT10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	วัดปริตาราม
9	NPT10S-04	ปลด	สับ		สพร.	DIS	รร. หลวงพ่อแช่ม
10	Dis. ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	คลองลาว
11	NPT10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	วัดปริตาราม
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	Dis. ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	โรงเรียนพาดหมอน
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
18	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	-
19	NPT10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	R	ตรงข้ามลำเอียง
20	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	R	ปากทางจินดา
21	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	R	วัดวัง
22	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
27	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	-
28	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R	ตรงข้ามลำเอียง
29	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R	ปากทางจินดา
30	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R	วัดวัง
31	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-	-
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
33	Dis.ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS	โรงเรียนพาดหมอน
34	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก NPT10							
35	NPT10S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6	วัดปรีดาราม
36	Dis.ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS	คลองลาว
37	NPT10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	รร.หลวงพ้อแฉ่ม
38	NPT10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	วัดปรีดาราม
39	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
40	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
41	NPT10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	ตรงข้ามลำเอียง
42	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R	ปากทางจินดา
43	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R	วัดวัง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

งานตีไฟรั้วพื้นที่ 24 ไร่ 62 ถนนสายวัดศรีดาราราม - รร หลวงพ่อแช่ม เปลี่ยนสายเป็นสาย 50SAC

31 สิงหาคม 2563



นาง. อร. พ. ย.
SABSS-20
NPTBS-05
ถังเก็บน้ำฝน 1000 ลิตร