



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค. ๒๒ ๑๗๐๘ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ เวชจิรักษ์

ชื่อผู้ส่ง นวมวิทย์ สอนวิชัย

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.ฟ.ส.พ.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขอคืนไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ผู้ประกอบการแรงสูงบริเวณหลัง District สยามชื่อ SPA๒5-๑๒ เล็งเมือง
สถานพินิจ สถานีไฟฟ้าส่งแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2 สพ	30/07/62	09:00	12:00	แก้ไขอุปกรณ์ในไลน์แรงสูง	ต.ระหว.ก.๒ สนามชัย	SPA๒5 16 เล็งเมือง สถานีไฟ	โทร.๐๒๕๑-๐๐๖๖๕๕๐๐ นายอภิรักษ์ เวชจิรักษ์

พื้นที่ที่มีผู้ให้ไฟได้รับผลกระทบในลำดับ

ผู้ประกอบการการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เวชจิรักษ์ ตำแหน่ง ผ.จก.ฟ.ส.พ. โทร. ๐๒๕๑-๐๐๖๖๕๕๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผ.ค.ก.๑) จะไปตรวจตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง ผ.จก.ฟ.ส.พ.

สำเนาใบแนบขอควบคุมการจ่ายไฟ (ฉบับ ก.ค.๓)

เขียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.จก. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPA 02 จาก บิ.ส.ท่าเรือบางเขน ถึง SPA 25-16

ในวันที่ 30 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ดบไปส่งฟ้าสวช.ซึ่งเลขที่ 1033/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ... พิดเตอร์ ... จาก ... ถึง ...

ในวันที่ ... ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ดบไปส่งฟ้าสวช.ซึ่งเลขที่ ...

พนักงานคุมอำนาจ นาย นวมวิทย์ สอนวิชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอภิรักษ์ เวชจิรักษ์

(นาย นวมวิทย์ สอนวิชัย)
ผ.จก.ฟ.ส.พ. น.ว.ก.๓.

สำเนาให้ผู้อนุมัติ

2053

ที่ ก.ค. ก.ปบ.(สพ)

เขียน ผ.จก. ก.ค. ส.พ

๑๐ บ.ร.(ก.๓) / อ.ก. ว.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวช.ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. - (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับคุมอำนาจการปฐม



ตั้งแต่วันที่ ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

22 ก.ค. 2562

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ วัดสนามชัย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30 ก.ค. 62 | ระหว่าง 09.00 น. | ถึง 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สพ. | งานที่ทำ | แก้ไขอุปกรณ์ในไลน์แรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1033/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 21 ก.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 22 ก.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ SPA และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	SPA02VB-01	Auto	Manual		SPA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
4	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าวัดสนามชัย
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานกฟจ.สพ.ทราบ						
6	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
8	SPA02VB-01	Manual	Auto		SPA		
9	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	กฟจ.สพ. จะทำการจัม DDE โดยการดับไฟจัม DDE (SPA02)						
12	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing		สพ.		R ตรงข้าม ร.ร.สทวิทย์
13	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G1						
14	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานกฟจ.สพ.ทราบ						
16	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G3						
17	แจ้ง HL.สพ.จัม DDE ตามผังแนบได้						
18	หลังจาก HL.สพ.จัม DDE ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
19	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G2						
20	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G3						
21	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
22	SPA06R-03	Nonreclosing	Normal		สพ.		R ตรงข้าม ร.ร.สทวิทย์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พล.บ.ภฟจ.สพ

ถึง ผอ.ภฟจ.สพ

เลขที่ ก.๓ สพ.(บ.บ.)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

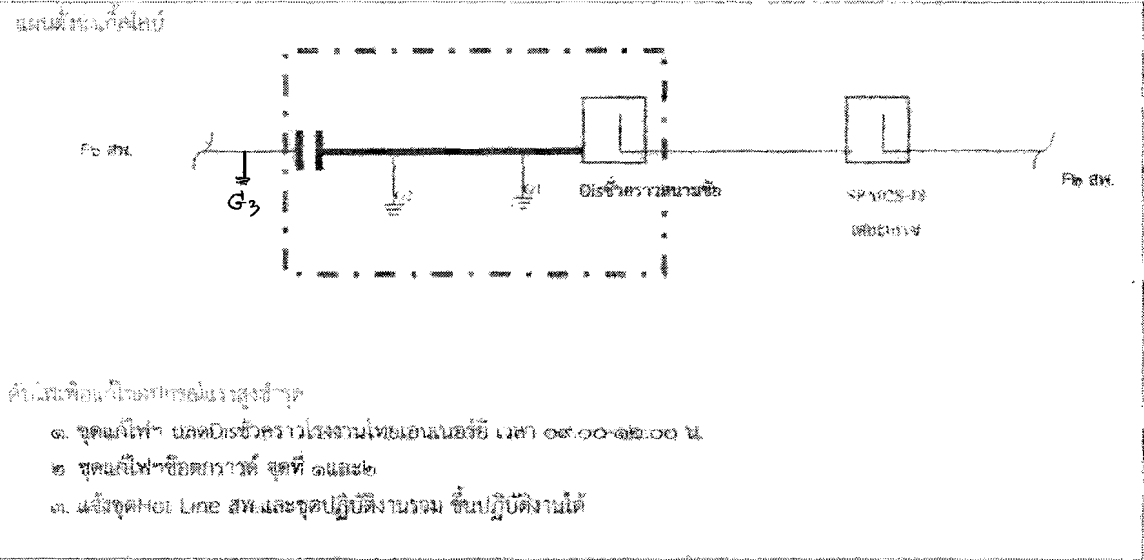
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานติดตั้งกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผอ.ภฟจ.สพ/รจก.ภฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...สี่แยกสถานีชัย-ไม่ฉวง เพื่อ แก้ไขอุปกรณ์เป็นโคมไฟแรงสูง โดยมีรายละเอียด พัดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานคือรายการข้างต้น ดังนี้

พัดเตอร์ ...๒... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...วัดสถานีชัย-สุทธยบงจำหน่าย

ทั้งนี้ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้อนุมัติหมายให้...นายสิทธิพร เพ็ชรสิทธิ์...ตำแหน่ง พชง.๕ พล.บ.ภฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๐-๙๖๐๓๖๖๐๓...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายณัฐ นาสีวงษ์...ตำแหน่ง พล.บ.ภฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๖๖-๖๑๕๕๕๓๐๖...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟฟ้าเพื่อนับด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายณัฐ นาสีวงษ์)
พชง.๕(สช.) พล.บ.ภฟจ.สพ.