



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดคงตาล				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ม.ค. 62	ระหว่าง	09.00น.	ถึง	30 ม.ค. 62 16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	รีดออนสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	105/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	26 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิศ, นายฉัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching วันที่ 29 ม.ค. 62						
2	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท๋า
3	BAM04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R บ้านสาตี
4	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
5	SPN02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R วัดคงตาล
6	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
7	ลดโหลดBAM2 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM4						
8	BAM04S-08	ปลด	สับ		บปม.		DIS บ้านโลกโพธิ์
9	BAM02R-02	สับ	ปลด		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท๋า
10	ย้าย โหลด SPN6 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM2						
11	BAM02S-23	ปลด	สับ		บปม.		SF6 วัดคอนกระเบื้อง
12	SPN02R-01	สับ	ปลดพร้อมปลดบริเวณวัดคงตาล		สพน.	SCADA	R วัดคงตาล
13	เมื่อพร้อมตัด DDE จุดA บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งตลาดบางลี่ ตามผังแนบ(ตัดแบบมีไฟ)						
14	แจ้ง สพน. ทำการไลน์โหลดบริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งตลาดบางลี่-เชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งวัดคงตาล						
15	เมื่อ สพน. ทำการไลน์โหลดบริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งตลาดบางลี่-เชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งวัดคงตาล แล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดHotlineกระเช้า ทำการตัด DDE จุดA บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งตลาดบางลี่ ตามผังแนบ						
17	เมื่อชุดHotlineกระเช้า ทำการตัด DDE จุดA บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งตลาดบางลี่ แล้วเสร็จ						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ(ตัด DDE ฝั่งวัดคงตาลแบบไม่มีไฟ)						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
21	แจ้ง สพน. ทำการตัด DDE จุด B บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งวัดคงตาล ตามผังแนบ(ตัดแบบมีไม่ไฟ)						
22	เมื่อ สพน. ทำการตัด DDE จุด B บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งวัดคงตาล แล้วเสร็จ						
23	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G1						
24	พร้อมจ่ายไฟถึง DDE เชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งวัดคงตาล ตามผังแนบ						
25	Sw.Bypass	ปลด	สับ		สพน.		- Sw.Bypass SPN02R-01
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G3						
28	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
29	BAM04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R บ้านสาตี
30	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
31	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
32	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 29 ม.ค. 62							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 30 ม.ค. 62						
34	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
35	BAM04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R บ้านสาตี
36	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
37	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
38	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G3						
39	Sw.Bypass	สับ	ปลด		สพน.		- Sw.Bypass SPN02R-01
40	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ(เชื่อม DDE ฝั่งวัดคงตาลแบบไม่มีไฟ)						
42	แจ้ง สพน. ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งวัดคงตาล ตามผังแนบ						
43	เมื่อ สพน. ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งวัดคงตาล แล้วเสร็จ						
44	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G1						
45	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G2						
46	เมื่อพร้อมเชื่อม DDE จุดA บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งตลาดบางลี่ (เชื่อม DDE ฝั่งตลาดบางลี่แบบมีไฟ)						
47	แจ้งชุดHotlineกระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุดA บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดคงตาลฝั่งตลาดบางลี่ ตามผังแนบ						


แผนผังไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 น.

วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 16.30 น.

บริเวณ ร้อยสายแรงสูงหน้าวัดคงคาต่า ข้าง R วัดคงคาต่า SPN2R-01

▲ วัดบึงน้อย

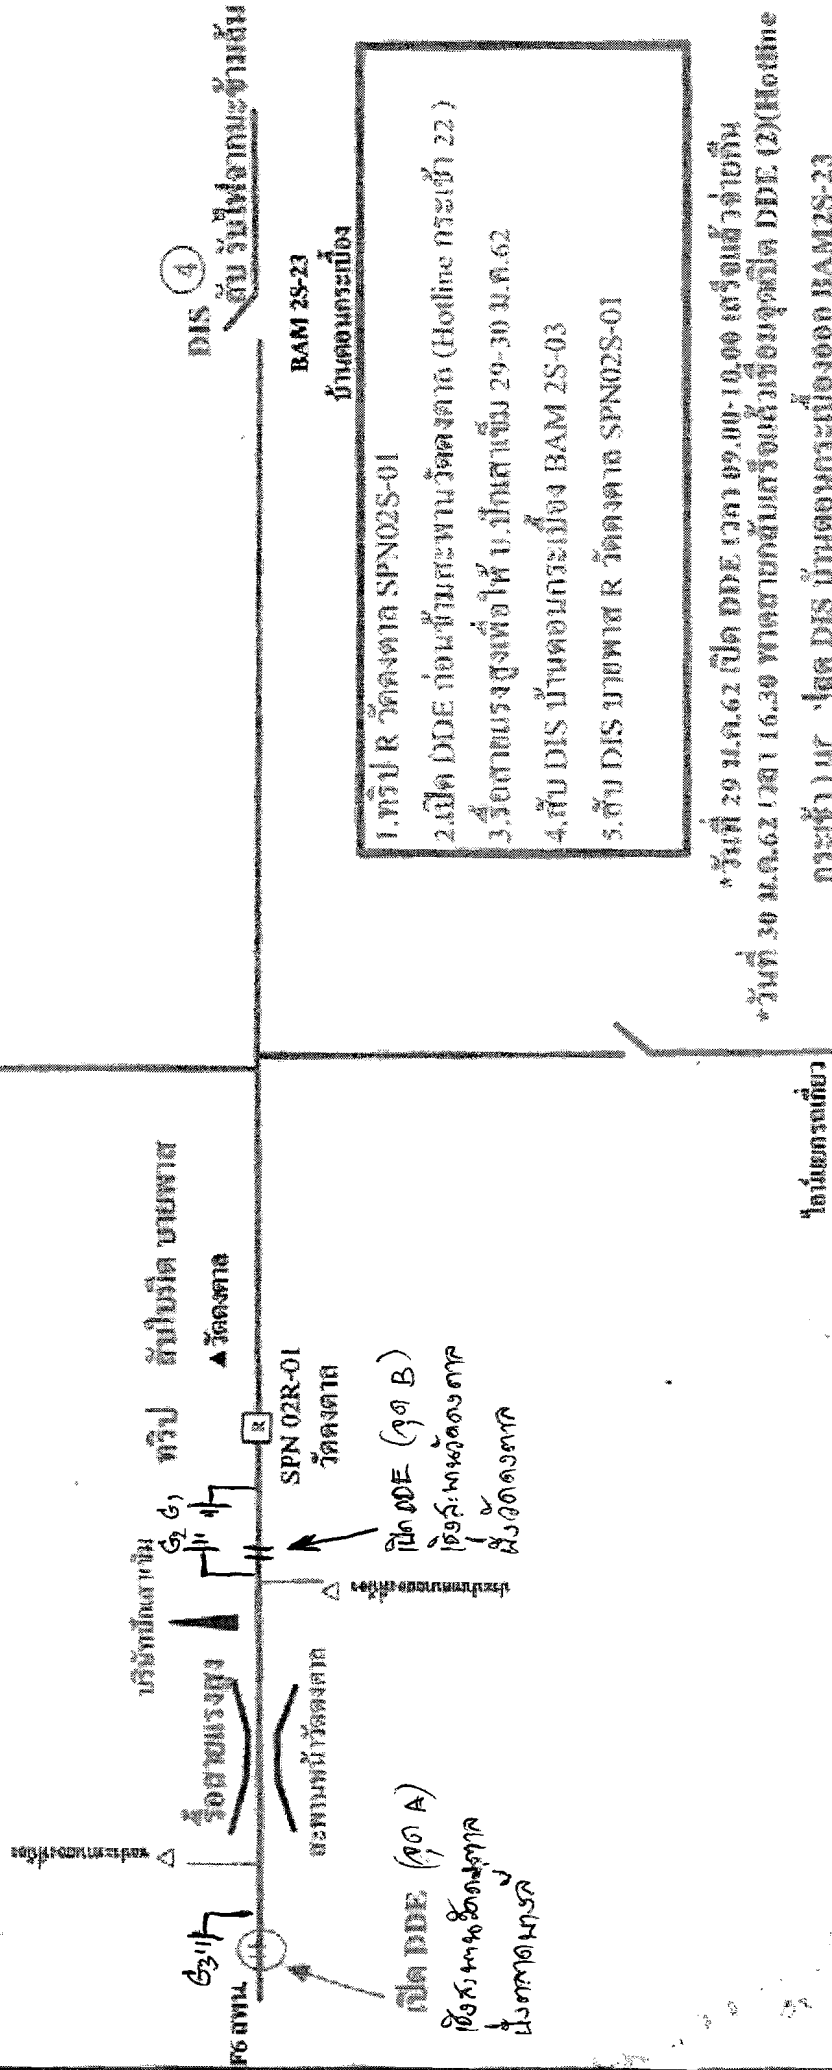



01 710 013