




ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย BOP4S-12 - DIS ชค.หน้า รพ.พระบารมีหนองปรือ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน บพล. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบ 115 KV สถานีหนองปรือ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1055/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ก.ค 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
2	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual OLCT
3	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
4 ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP05							
5	BOP04S-17	ปลด	ล๊ับ		ทปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
6	BOP04S-12	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทปร.	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
7 เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.							
8	DIS	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทปร.		DIS หน้า รพ.พระบารมีหนองปรือ
9 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
10 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
11 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บพล.ทราบ							
12	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Auto OLCT
3	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto OLCT
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14 เมื่อ กฟอ.บพล.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual OLCT
16	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
17 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
18 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
19 เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพเดิม							
20	DIS	ปลด	ล๊ับ		ทปร.		DIS หน้า รพ.พระบารมีหนองปรือ
21 ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนกลับจาก BOP05							
22	BOP04S-12	ปลด	ล๊ับ		ทปร.	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
23	BOP04S-17	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
24	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Auto OLCT
25	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto OLCT
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

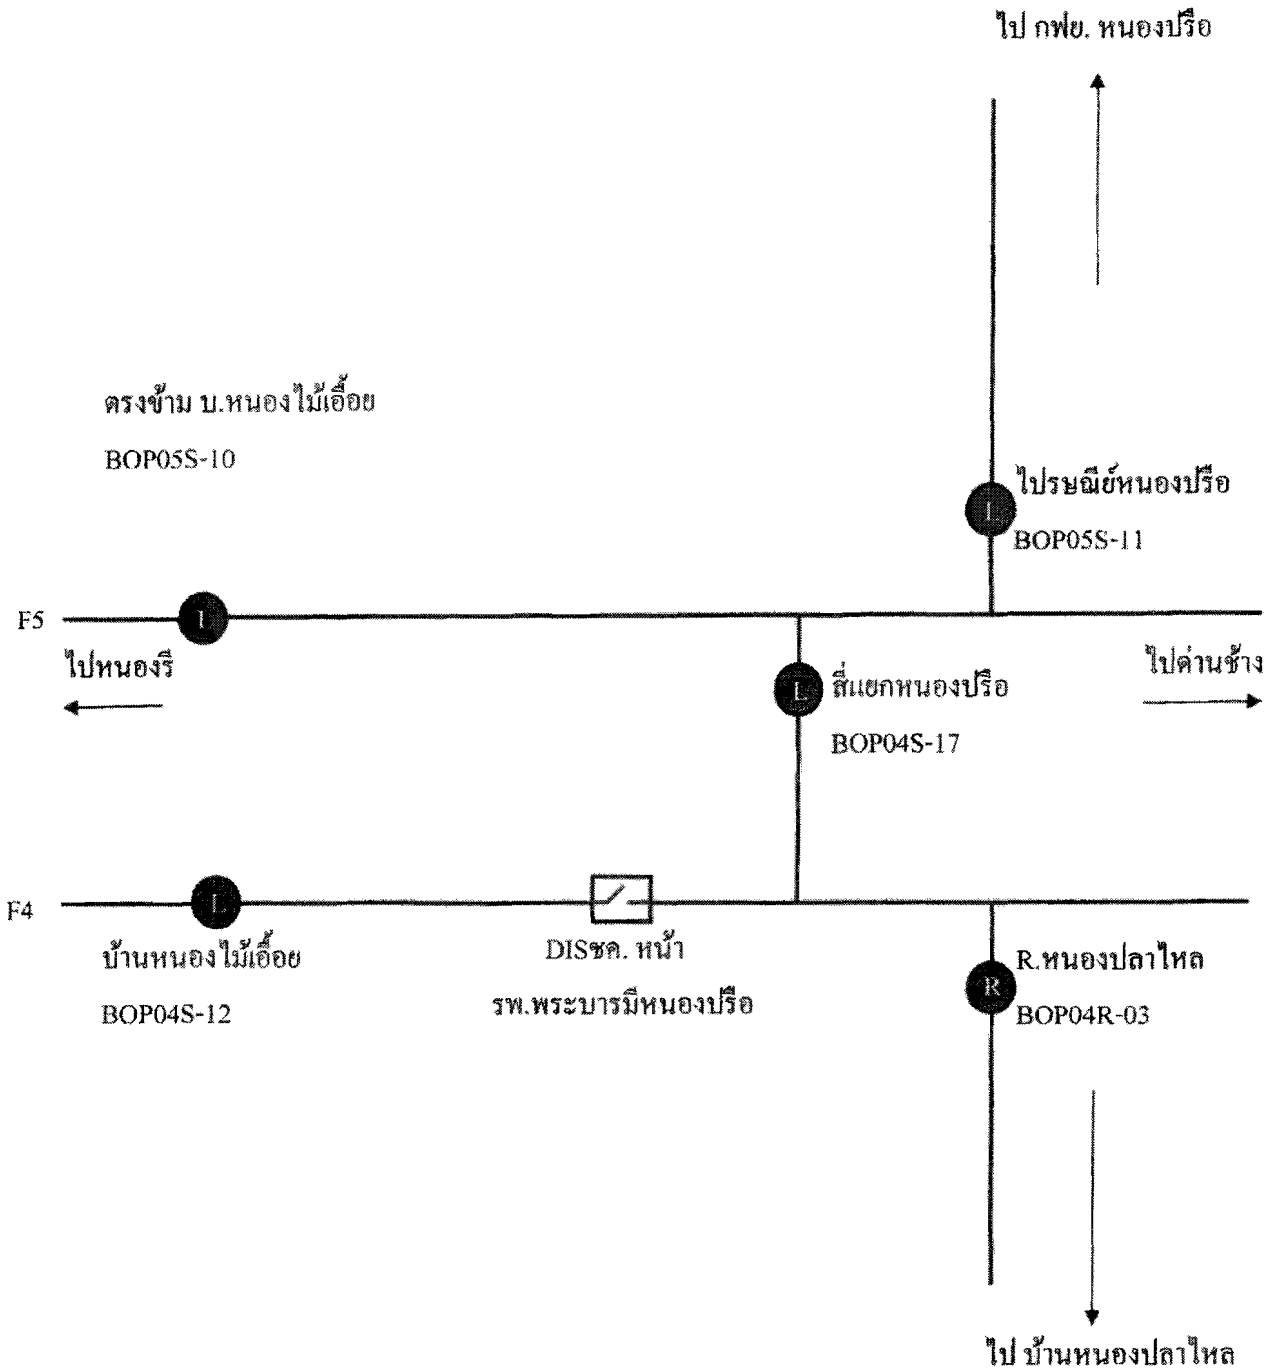

(นายกิจจา อินทสวาสดี)
ชม.ทบ.รักษาการแทน หม.ทบ.กฟอ.ป่อหลอช'
๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

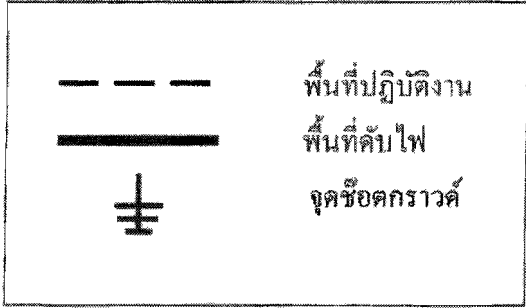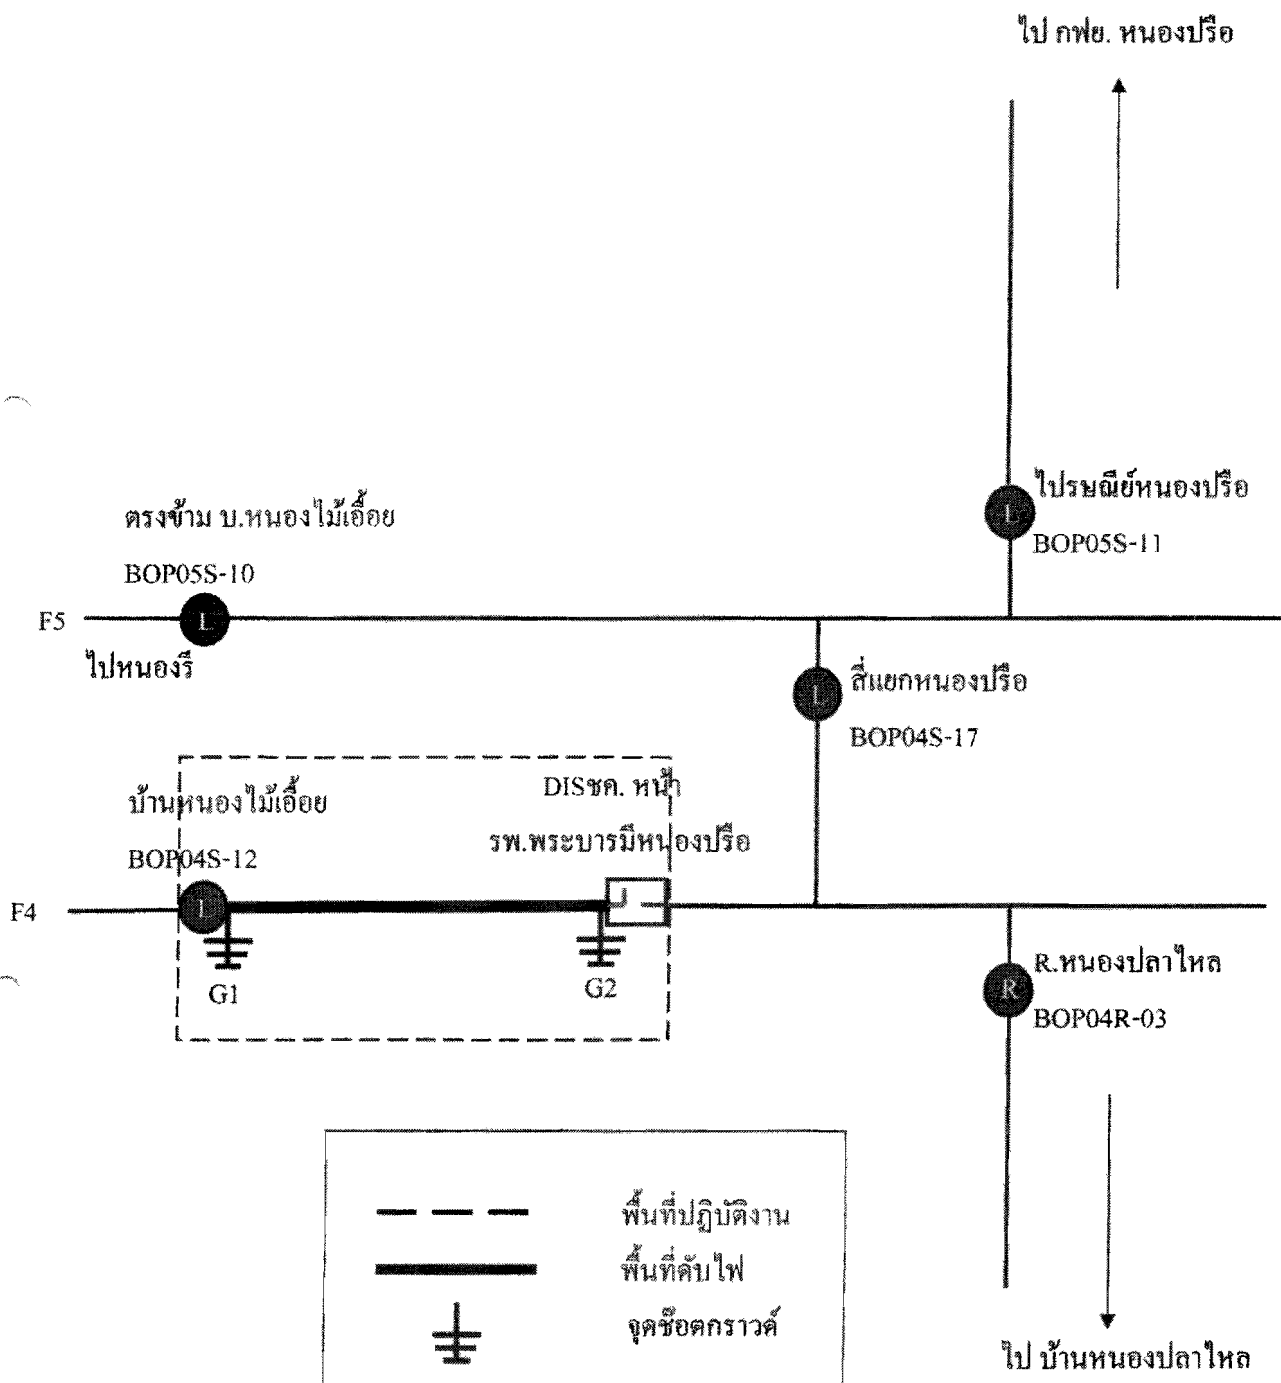

(นายกิจจา อินทศาสตร์)
 ชม.ปบ.รักษาการหน.หม.ปบ.กฟอ.ไปพลอย
 ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒