



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 2 ส.ค. 62

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ.)1374/2562

วันที่ 24 ก.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายธานี พวงบุญมาก

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า อำเภอเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันพุธที่ 7 ส.ค. 62	08.30 น.	16.30 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	จุดตัด-เชื่อมเคด ลานตากข้าว ไชโยไฟศาล	สูตรบบจำหน่าย	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ มี ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิทัศน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง อจก.ตบ. โทร 063-894-9354

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1 มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2 ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีพันธ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน รจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก DDE ตากตากข้าวโคกไผ่สูง - ฝายพวงมณี
ในวันที่ 07-08-62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1059/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมรรต วัฒนพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รท กษิรินทร์ ศรีพวงมณี
28 ก.ค. 62

(นายณรงค์ ศรีพันธ์)
รจก.กฟท. ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ตบ.(คฟ.)

เรียน รจก.กฟอ.ตบ.

อก.จว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)
จก.ปบ.(ก.๓)



ผคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๐)

ขึ้นตอนสวิตซ์ ๐ แผน
แผนผังแบบ - แผน

ผจพ. - (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ - นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

31 ก.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	หมู่ 2,3 ต.ยางนอน, หมู่ 5 ต.นางบวช					
กำหนดวันที่ทำงาน	07/08/2562	เวลา 08.30 น.	ถึง	07/08/2562	เวลา 16.30 น.	
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1059/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	30 กรกฎาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ก.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 ก.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์มงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DBA							
	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
1	DBA05R-09	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R ยางนอน
2	DBA05R-09	สับ	ปลด		ดบ.		R ยางนอน
3	SW.load DBA05R-09	สับ	ปลด		ดบ.		R ยางนอน
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				ดบ.		
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				ดบ.		
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				ดบ.		
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ DBA05 บริเวณ ลานตากข้าวโชคไพศาล						
8	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ DBA05 บริเวณ ลานตากข้าวโชคไพศาล แล้วเสร็จ						
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				ดบ.		
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				ดบ.		
11	SW.load DBA05R-09	ปลด	สับ		ดบ.		R ยางนอน
12	DBA05R-09	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R ยางนอน
13	DBA05R-09	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R ยางนอน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	DBA05R-09	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R ยางนอน
15	DBA05R-09	สับ	ปลด		ดบ.		R ยางนอน
16	SW.load DBA05R-09	สับ	ปลด		ดบ.		R ยางนอน
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				ดบ.		
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ DBA05 บริเวณ ลานตากข้าวโชคไพศาล						
19	หลังจากทำการจัม DDE ในไลน์ DBA05 บริเวณ ลานตากข้าวโชคไพศาล แล้วเสร็จ						

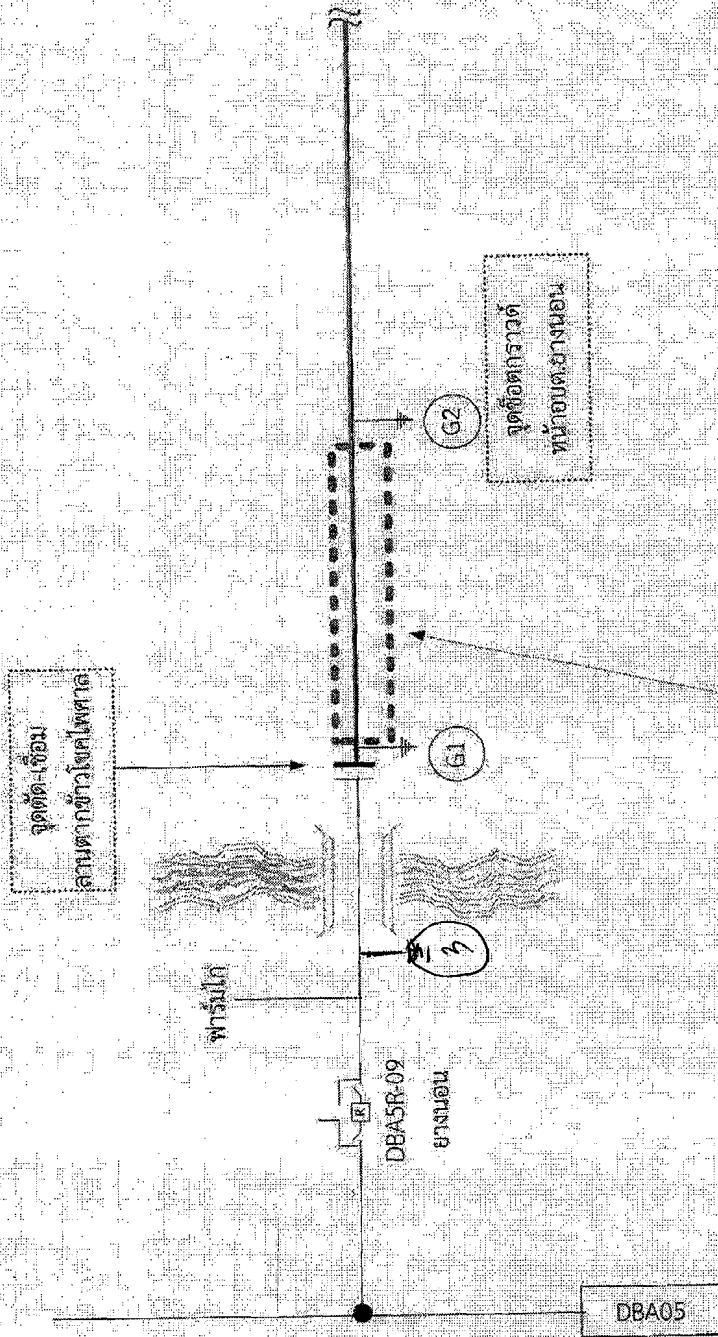
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				ดบ.		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				ดบ.		
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				ดบ.		
23	SW.load DBA05R-09	ปลด	สับ		ดบ.		R ยางนอน
24	DBA05R-09	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R ยางนอน
25	DBA05R-09	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R ยางนอน
สิ้นสุด Switching							

แบบที่ 1

แนบตั้ง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

บริเวณ จุดตัด-เชื่อม สถานีตากข้าวโพดไฟศาล

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดับไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ - บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน