



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 1 ส.ค. 62

เลขที่ ก.3.คบ.(ปบ.)1376/2562

วันที่ 25 ก.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายธำนิ พวงบุญมาก

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพอ.คบ.

ด้วยการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเดิมนางนงนพ จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมนางนงนพ ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA03	วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขพอร์มชาร์ด	DBA3S-01	(เขตทคก) DBA3S-02	นายประชม พลอยไธ โทร 081-880-1209

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รจก.คบ. โทร 063-894-9354

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชาร์ด ผดส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชาร์ด 1.2  ไม่มีโอกาสชาร์ด  
2  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีพันธ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพอ.คบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อภ.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นางนงนพ)

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA03 จาก DBA3S-01 ถึง DBA3S-02

ในวันที่ 6 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 12-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1067/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตั้งดี โกลวิ (เลขที่ 199) ประสานงานการขอดับไฟกับ นางนงนพ จิตพิภพ ส่วน/ร.พวงจก.

(นางนงนพ จิตพิภพ)  
รจก.คบ. ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบป.(คฟ.)

2103

เรียน ผจก.ภพอ.คบ.

ขั้นตอนสวิตซ์ 1 แผน

แผนผังแบบ 1 แผน

อภ.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ์)  
30 ก.ค. 2562

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก.๓)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |  |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณตรงข้ามร้านมิ่งทรศน์ค้าวัสดุก่อสร้าง  |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 6 ส.ค. 62   | ระหว่าง  | 09.00 น. ถึง 12.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.ดบ.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1067/62  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด   |          | วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          | วันที่ 28.10.62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 30.10.62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |          | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 2.35 MW
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	Load 3.35 MW
4	-ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA02						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		รท ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม กฟส.สข. (ตั้งข้ามถนน)
6	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รท ดบ.	DIS	บางแวก (ล่าง)
7	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
8	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA	-	-
9	DBA03S-01	สับ	ปลด		รท ดบ.	DIS	Pot Haed F.3
10	-แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	-แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	-แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	-แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
15	-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
16	-แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
17	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
18	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DBA03S-01	ปลด	สับ		รท ดบ.	DIS	Pot Haed F.3
20	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
21	-ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DBA02						
22	DBA03S-02	ปลด	สับ		รท ดบ.	DIS	บางแวก (ล่าง)
23	DBA02S-06	สับ	ปลด		รท ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม กฟส.สข. (ตั้งข้ามถนน)
24	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
25	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนที่ 1

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟฟ้า แก๊สไฟฟ้าของโรงน้ำร้อน  
บริเวณตรงข้ามร้านมีงทรศณค้ำวัดตุ๊กอสร้าง ในรัชชงศการที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

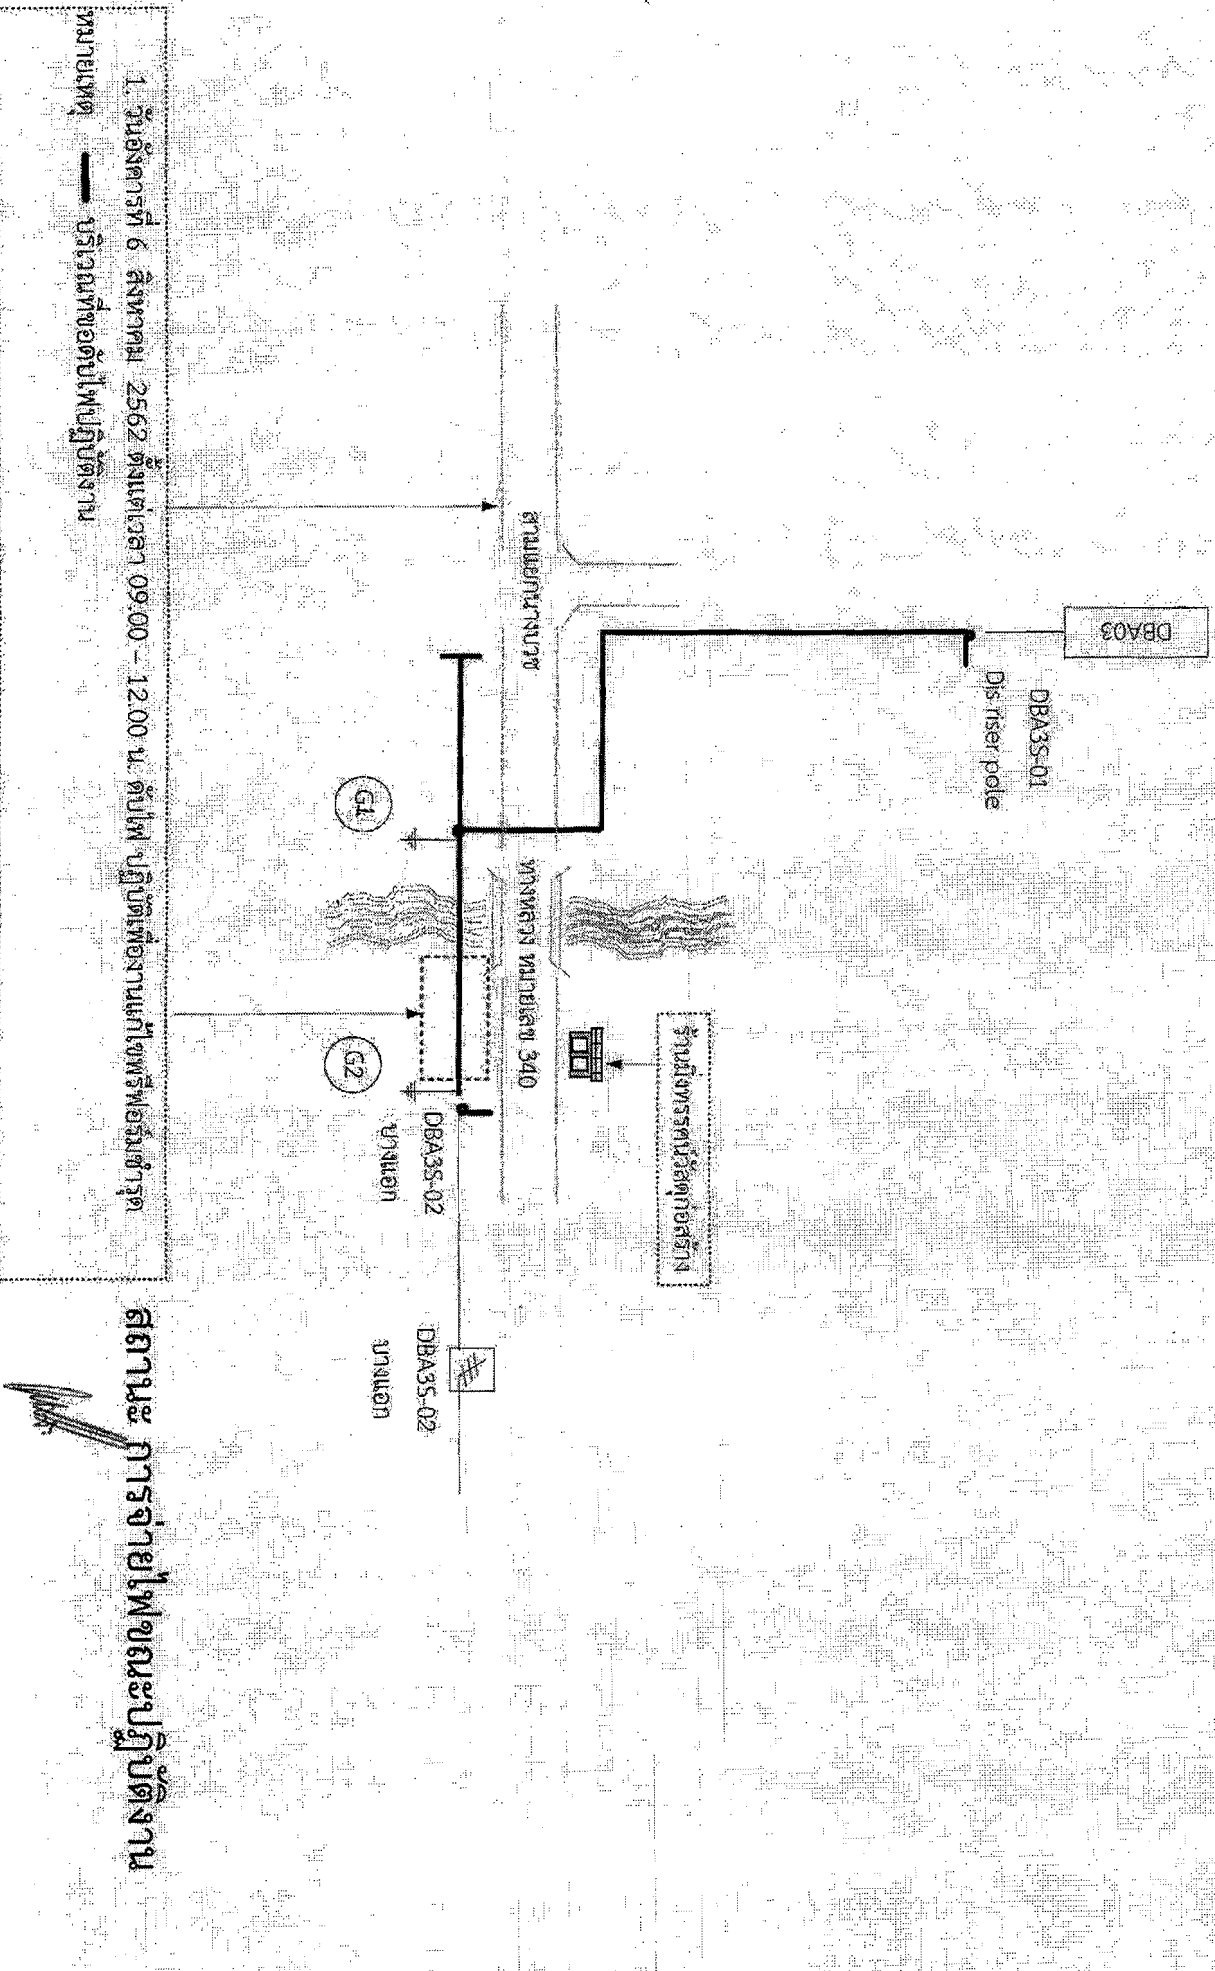

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

*[Signature]*