



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ น.๓.(ป.น.)อมน. 1488 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.น. (ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.ก.ฟ.อ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน  
พุทธมณฑลสาย ๔ ตั้งแต่ หน้าบึง รานชาหุมบางหว้า(สาย๔) จนถึง ม.พรหมพิทักษ์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY 06	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน พุทธมณฑลสาย ๔	HL ตัด DDE หน้าร้านชาหุม บางหว้า (วงจรบน)	OND02S-07	นายเพ็ช พูนเพิ่ม พงษ.๗ ๐๘ ๑๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	OND02	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตั้งแต่ หน้าบึง รานชาหุมบางหว้า (สาย๔) จนถึง ม.พรหมพิทักษ์	OND02S-04	OND02S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ซอยเพชรเกษม ๑๑๔...ม.พรหมพิทักษ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาวรัฐวิภา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง...ผ.จก.๔.ผ.ป.น.....โทร...๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง.)  
ตำแหน่ง...ผ.จก.ก.ฟ.อ.อมน.

เลขที่ระบบสารบรรณ 1488




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณริมถนนพหลโยธิน สาย 4 ช่วงหน้าปั้มน้ำมันร้านข้าวขาหมูบางหว้า สาย 4 - หมู่บ้านพรหมพิทักษ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	11 ส.ค. 62	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อมน.	งานที่ทำ	ทดสอบการส่งค่า Fault Location	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1110/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ			วันที่	1 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	01-08-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ส.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	Hotline กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณร้านข้าวขาหมูบางหว้า (วงจรบน) เวลา 07.00 น.						
3	ย้ายโหลดวงจร SLY06 บางส่วนไปปรับไฟจาก วงจร OND02						
4	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
5	SLY05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
6	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
7	SLY06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- 1.7 MW
8	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
9	OND02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- 5.9 MW
10	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
11	OND02S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านเซเว่นสาย 4
12	SLY05S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ร้านนายเสียบ
13	ดิส ชั่วคราว วงจร SLY06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์ สาย 4
14	SLY05S-07	สับ	ปลด		อมน.		SF6 ร้านนายเสียบ
15	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
16	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
17	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
18	SLY05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
19	เมื่อ กฟภ.อมน. พร้อมตัด DDE บริเวณร้านข้าวขาหมูบางหว้า (วงจรบน) เวลา 07.00 น.						
20	แจ้งสถานะการจ่ายไฟวงจร OND02, SLY06 ให้ กฟภ.อมน. ทราบ (ตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณร้านข้าวขาหมูบางหว้า (วงจรบน) - ดิสชั่วคราว ตรงข้ามปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์ สาย 4 ไม่มีโหลด)						
21	แจ้ง กฟภ.อมน. ปลด DDE ในวงจร SLY06 บริเวณร้านข้าวขาหมูบางหว้า (วงจรบน) (ปลดโดยวิธี Hotline แบบมีไฟ)						
22	เมื่อ กฟภ.อมน. ปลด DDE ในวงจร SLY06 บริเวณร้านข้าวขาหมูบางหว้า (วงจรบน) เสร็จเรียบร้อย						
23	ย้ายโหลดวงจร OND02 บางส่วนไปปรับไฟจาก วงจร ONB09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- 7 MW
25	ONB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- 3.6 MW
26	OND02S-17	ปลด, ล็อกคาน	สับ		อมน.		SF6 โรงเหล็กทรัพย์เจริญ
27	OND02S-05	สับ	ปลด, ล็อกคาน		อมน.	SCADA	SF6 เบิกชัยสตีล
28	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
29	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		- -
30	เมื่อพร้อมดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี เวลา 08.00 น.						
31	OND02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ร้านชาหุมบางหว้า
32	OND02S-07	สับ	ปลด, ล็อกคาน		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามร้านเซเว่นสาย 4
33	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟภ.อมน. ทราบ						
34	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
35	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
36	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
37	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4						
38	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
39	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
40	ONB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
41	OND02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
42	SLY06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
43	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
44	ONB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- -
45	OND02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
46	SLY06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- -
47	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G1						
48	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G2						
49	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G3						
50	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G4						
51	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทั้งหมด เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
52	ยืนยันความเรียบร้อยจุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จทุกชุดงานสามารถจ่ายไฟได้ เวลา..... ผู้แจ้ง.....						
53	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้จี้ม DDE ในวงจร SLY06 บริเวณร้านชาหุมบางหว้า (วงจรถน) (โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ)						
54	เมื่อ กฟภ.อมน. จี้ม DDE ในวงจร SLY06 บริเวณร้านชาหุมบางหว้า (วงจรถน) เสร็จเรียบร้อย						
55	OND02S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS ร้านชาหุมบางหว้า
56	ดีส ชั่วคราว วงจร SLY06	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตรงข้ามปั้มนาคเหล็ก สาย 4
57	SLY06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	ย้ายโหลดวงจร OND02 กลับจาก วงจร ONB09						
59	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
60	ONB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- -
61	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		- -
62	OND02S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 เบิกชัยสตีล
63	OND02S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 โรงเหล็กทรัพย์เจริญ
64	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
65	ONB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
66	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		- -
67	OND02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

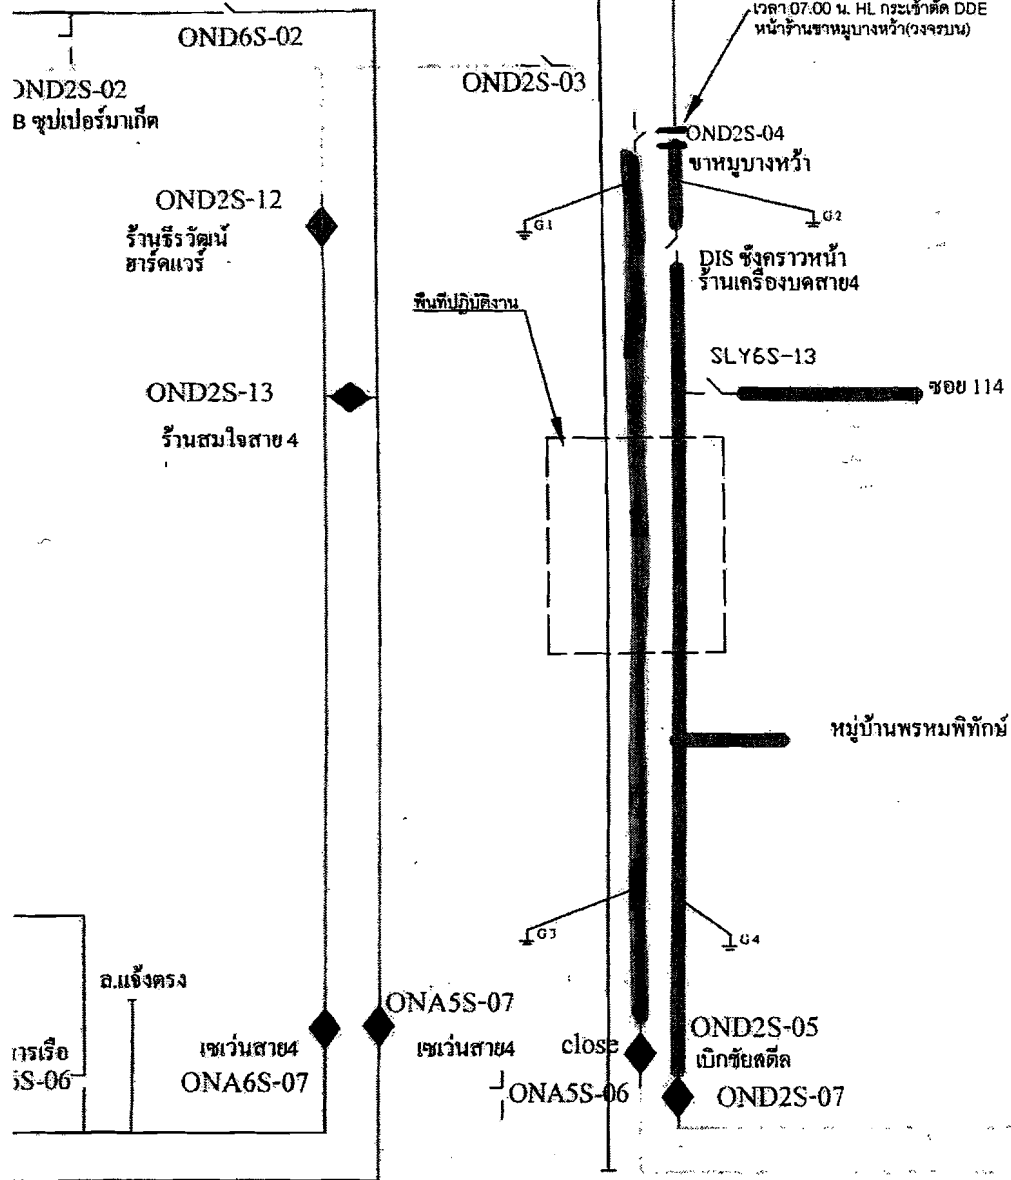

สถานะจ่ายไฟปัจจุบัน: จ่ายไฟทั้งสองวงจร  
 สถานะ DIS : Close ทั้ง สองวงจร

OND2S-16 | OND2S-13