

2175

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 62



วิญญูขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๒๘๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสุวิโรจน์ แซ่จ้อ
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๓๐ กค ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ผอ.ก.บ.บพลอช

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก LB	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๙ ส.ค. ๖๒ ๒๐ ส.ค. ๖๒	๑๘.๐๐น.	๐๓.๐๐น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน โรงไฟฟ้า ร้างเงินโซลูชันจำกัด	AB รหัส BOP๐๔YS-๐๕ หน้า รง. นิวกรุงไทย	สุดระบบ โรงไฟฟ้า ร้างเงินโซลูชัน จำกัด	นายภักพงษ์ จันทะฮุย โทร.๐๙๐-๙๕๓๗-๑๕๑๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.นายมนตรี พูลพันธ์ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๙๒๘๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ.นายภักพงษ์ จันทะฮุย ตำแหน่ง โทร.๐๙๐-๙๕๓๗-๑๕๑๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสุวิโรจน์ แซ่จ้อ)

ตำแหน่ง ผอ.ก.บ.บพล.

๓๐ กค ๒๕๖๒

๒๖ กค ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-พิดเตอร์ 115kv จาก BOP445-05 ถึง ๒๑๖๕๖
ในวันที่ ๑๙-๑๐-๖๒ ตั้งแต่เวลา 1800 น. ถึง 0๒.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1111/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อหังกร ออมบ. พิจ. ประสานงานขอดับไฟกับ พชรพร ๒๖๖๖

พลเรือน อังคาร ๖
(๑๓.๕.๓๓๓ น.ว.ว.)

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


2175

เรียน ผจก. กฟผ.บพ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


5.๑๐.๖๒
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สายส่ง 115 KV.บริเวณ BOP04YS-05 - ปลายสาย(บ.รางเงิน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19-20/8/2019 ระหว่าง 18.00 น. ถึง 03.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บ่อพลอย งานที่ทำ บ.รางเงินบำรุงรักษาภายใน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1111/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ดับไฟสายส่ง 115 KV.ให้บ.รางเงินเวลา 18.00 น.						
2	แจ้งทางบ.รางเงินปลดเบรกเกอร์ 115 KV.ภายในออกโซว์ "OPEN"						
3	หลังจากทางบ.รางเงินปลดเบรกเกอร์ 115 KV.ภายในออกโซว์ "OPEN"ออกเรียบร้อยแล้ว						
4	ตรวจสอบ LBS.115 KV.BOP04YS-05 ว่าไม่โซว์ Low Gas						
5	BOP04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BOP		CB 115 KV.OUT TO บ.รางเงิน
6	BOP04YS-05	สับ	ปลด+ล็อกคกุญแจ		รถบพล-		LBS 115 KV.บ.รางเงิน
7	BOP04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BOP		CB 115 KV.OUT TO SXA
8	แจ้งบ.รางเงินให้รับทราบว่าจะดับไฟ 115 KV.ให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ดับไฟ %%%%%%%%%%						
9	หลังจากบ.รางเงินทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจ่ายไฟ						
10	- จ่ายไฟสายส่ง 115 KV.ให้บ.รางเงิน						
11	แจ้งบ.รางเงินว่าพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 KV.ให้ทางบริษัท						
12	หลังจากบ.รางเงินยืนยันว่าพร้อมรับไฟสายส่ง 115 KV.						
13	ตรวจสอบ LBS.115 KV.BOP04YS-05 ว่าไม่โซว์ Low Gas						
14	BOP04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BOP		CB 115 KV.OUT TO บ.รางเงิน
15	BOP04YS-05	ปลด+ล็อกคกุญแจ	สับ		รถบพล-		LBS 115 KV.บ.รางเงิน
16	BOP04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BOP		CB 115 KV.OUT TO บ.รางเงิน
17	แจ้งบ.รางเงินว่าจ่ายไฟสายส่ง 115 KV.ให้ทางบริษัทได้ปกติ						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching จ่ายไฟ %%%%%%%%%%						

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

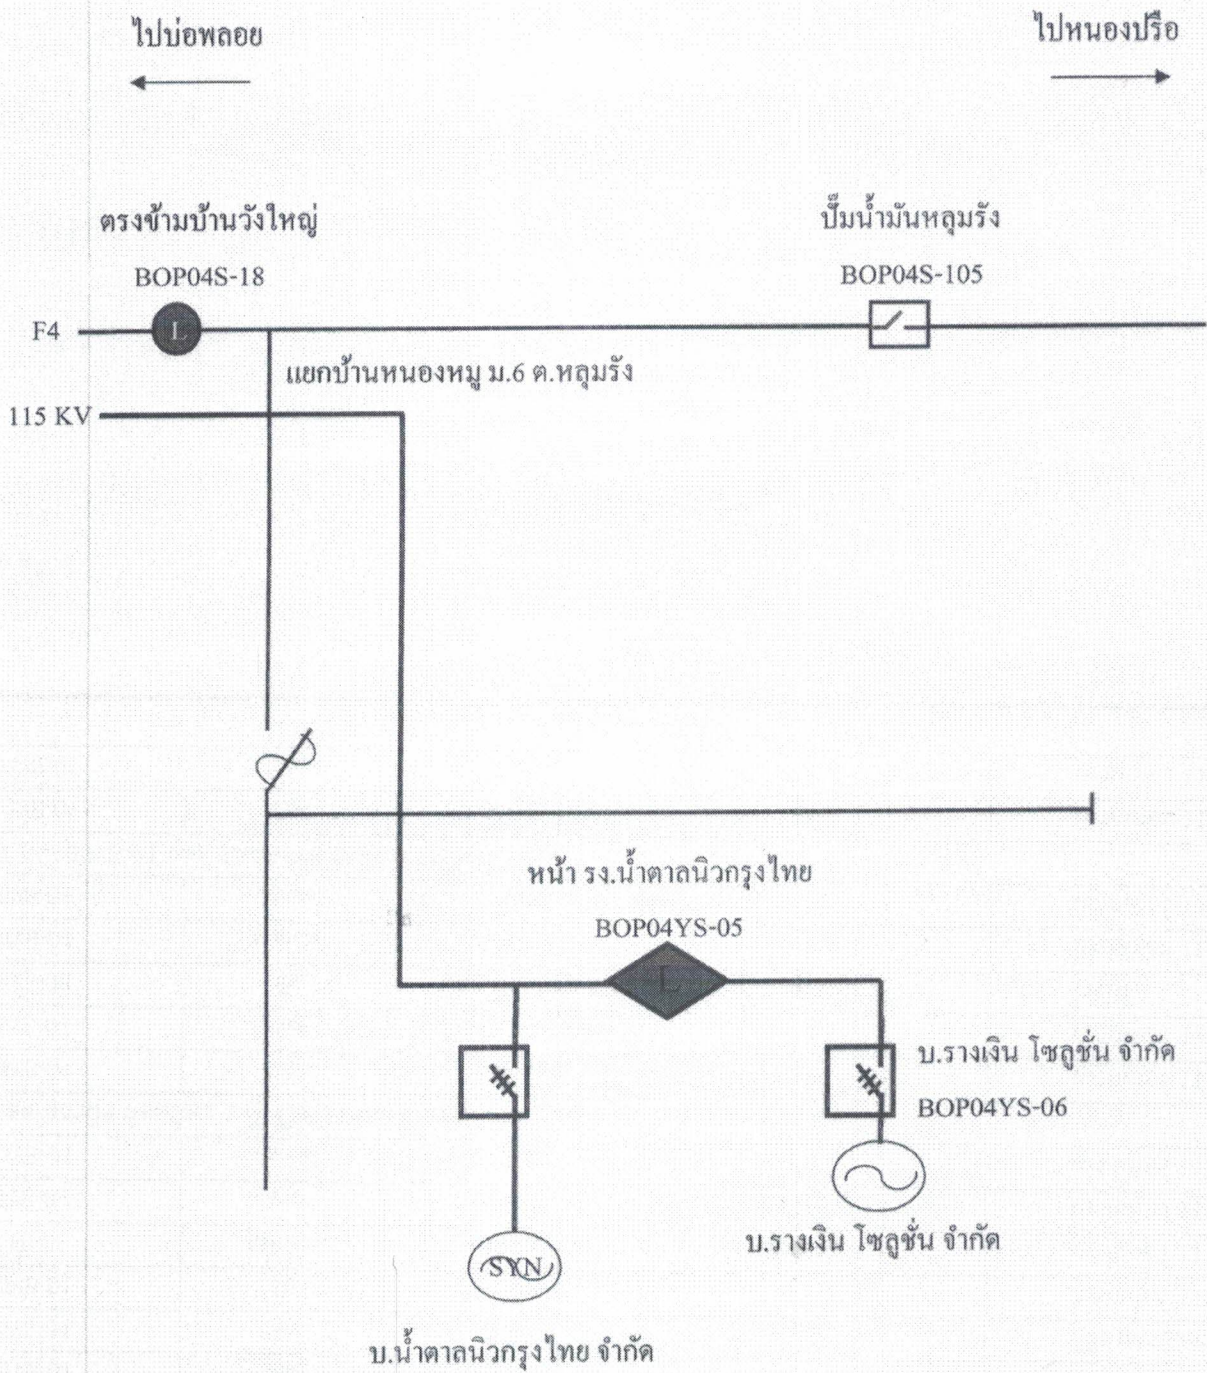



๒๖ กค ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

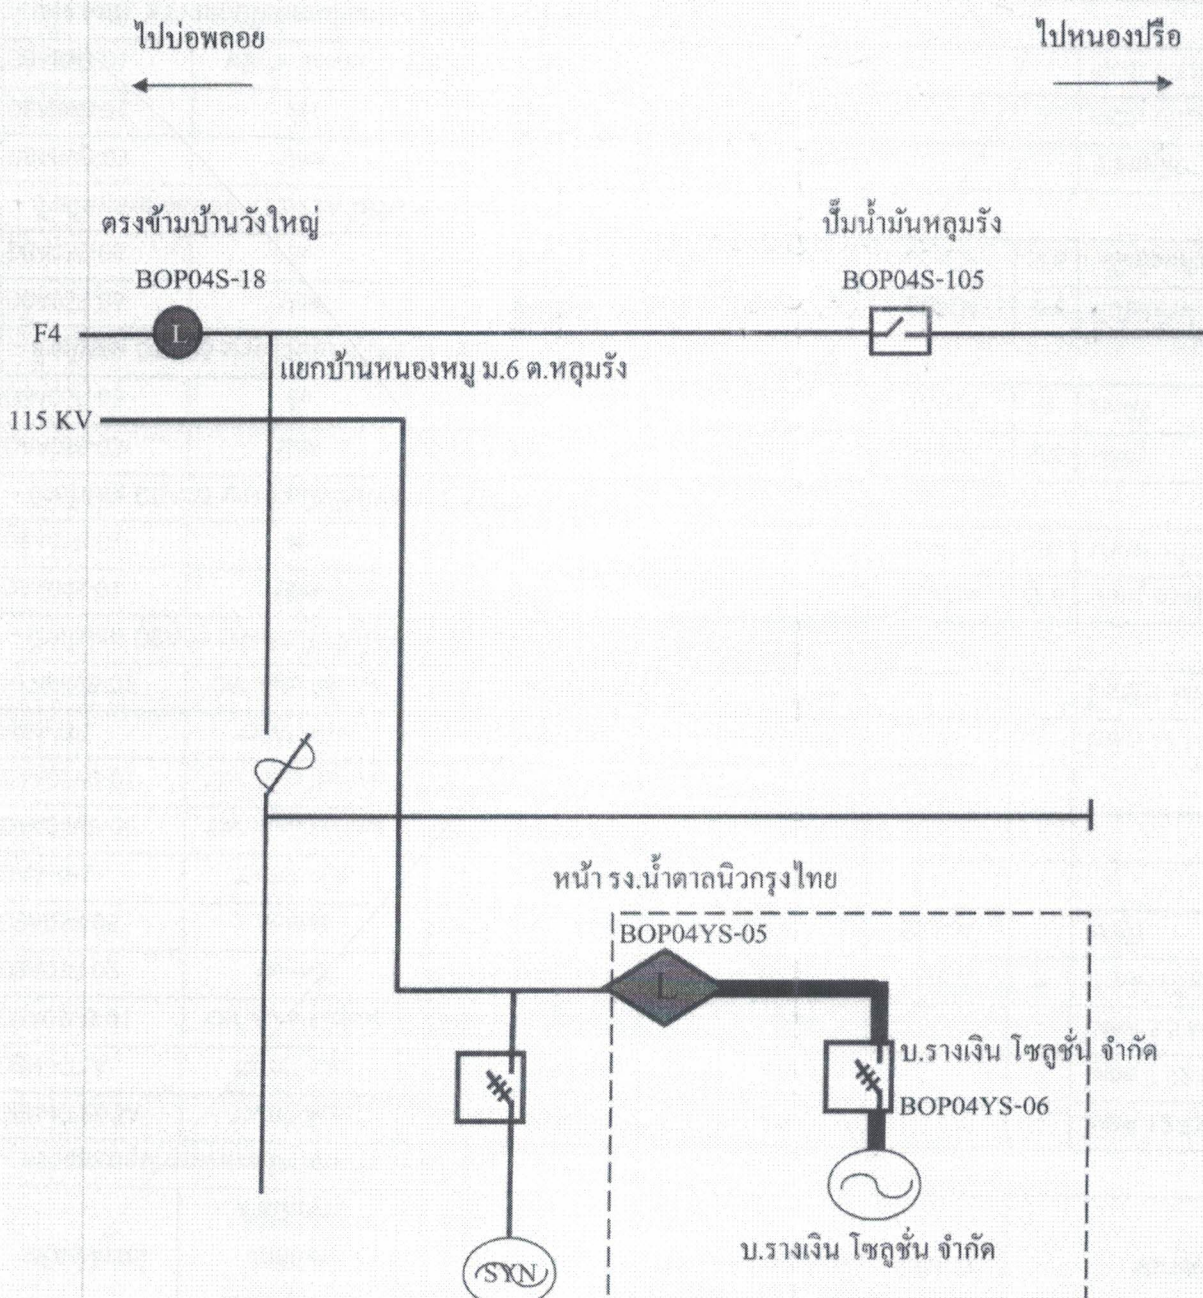

บ.น้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด

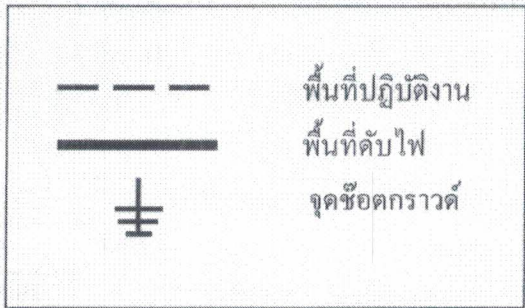

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

ที่ RNS LR 62/003

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาหลุมรั้ง
76 หมู่ 6 ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟฟ้า 115 เควี เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า 115 เควี
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาหลุมรั้ง (บริษัทฯ) มีแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 115 เควี ประจำปี ทางบริษัทฯมีความประสงค์ดับไฟฟ้า 115 เควี เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า 115 เควี ภายในบริษัทฯ โดยดับไฟฟ้าที่อุปกรณ์ โหลดเบรกสวิตช์ 115 เควี บริเวณด้านหน้าโรงงานน้ำศาลาขอนแก่น บริษัท น้ำศาลาขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อพลอย ด.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี บริษัทฯจึงขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รบกวนช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 18:00 น. – วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 03:00 น. หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อน เวลาที่กำหนด ก็สามารถขนานไฟฟ้า 115 เควี เข้าสู่ระบบไฟฟ้า 115 เควี ได้ทันที ขอภัยในความไม่สะดวก

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาหลุมรั้ง ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบริษัทฯ เสมอมา หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายกฤษพนธ์ จันทะสุข โทร. 090-974-1510

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สกร คำเนิน)

กรรมการ