



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บส.(ปบ.) ๑๕๖๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายวันชัย ประเสริฐสม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง นบพ.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟผ.นวงเลน

ส่งแล้ว

๐๒๕  
พินิจ

ด้วยการไฟฟ้า.ผ.นวงเลน. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปิดเสา.๑๑๕. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น

ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	13, 20 ส.ค.๖๒ 23	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 22 เมตร.คู่ ช่วงข้าม คลอง ชัยจันทร์ ไปสถานี บาง เลน 2	Dis ชั่วคราว ป้อม ตร.	SF6 SLY09S- 10 โค้งโรงงาน วิทยุ	นาย สุนทร มากคล้าย พขง.๕ กฟพ.๒ กฟพ. ส่วนกลาง ๐๘๗- ๓๖๓๓๒๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวันชัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ

(นายวันชัย ประเสริฐสม)

ตำแหน่ง นบพ.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟผ.นวงเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟพ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY8 จาก Dis ต.เมืองใหม่ ถึง SLY9S-10  
ในวันที่ 13, 20 ส.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1115

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิคุณ ไร่โพธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณวันชัย หอยสังข์ทอง

1/๑๐.๖๕

นายวันชัย หอยสังข์ทอง  
(นายวันชัย หอยสังข์ทอง)

๐๘๓ ๓๓๓ ๕๕๑๑๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

2167

๐๒๐.๑๖๓

อภ.บข.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๑๖๕๕

นายวันชัย หอยสังข์ทอง

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อภ.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	คลองชัยชนะ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13,20 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1115/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอภิรักษ์ วัฒนวิทย์				วันที่ 2 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[Signature]				วันที่ 2 ส.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[Signature]				วันที่ 5 ส.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
3	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
4	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
5	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
6	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
7	<b>ย้ายโหลด SLY 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA 6</b>						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS โล้น BEA06	ปลด	สับ	07.07	บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	SLY09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โค้งโรงงานวิทยุ
11	SLY09S-08	สับ	ปลด	07.16	บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
13	DIS โล้น SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ป้อมตำรวจ
14	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
15	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1</b>						
16	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2</b>						
17	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
18	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
19	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ร้านกึ่งเก้
20	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
21	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
22	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
23	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ</b>						
24	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
25	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
27	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
28	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
29	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
30	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	DIS ไลน์ SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS ป้อมตำรวจ
33	ย้ายโหลด SLY 8 บางส่วนกลับจาก BEA 6						
34	SLY09S-10	ปลด	สับ		บล.		SF6 โค้งโรงงานวิทยุ
35	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
36	DIS ไลน์ BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
37	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
38	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
39	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
40	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ร้านกึ่งเก้
41	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
42	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

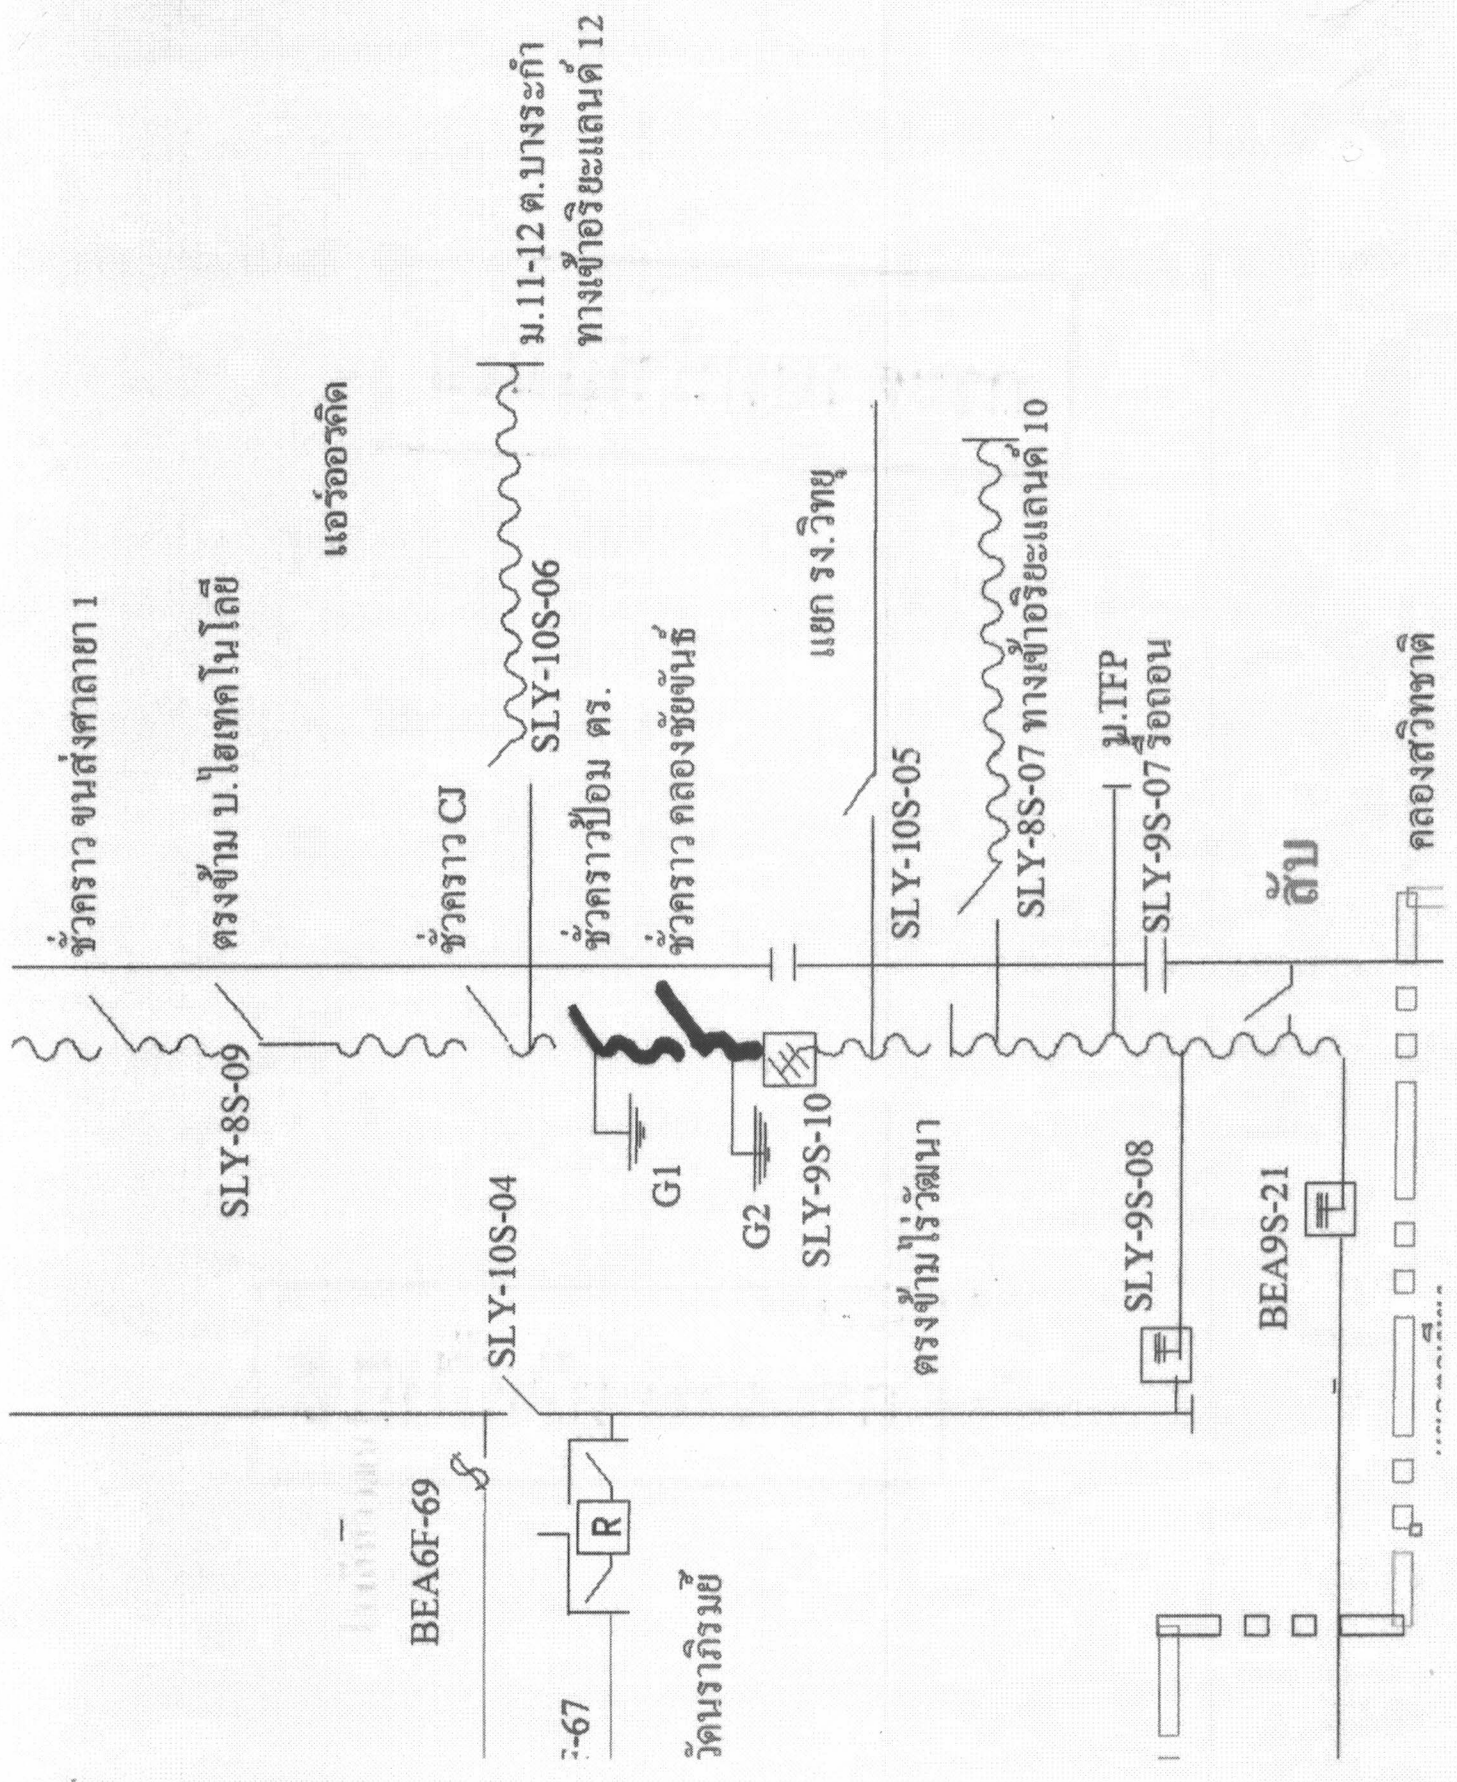


ชั่วคราวขนส่งสาธา 1

ตรงข้าม บ.ไฮเทค โนโด้

แอร์ออร์ต

BEA6F-69

67



วัดนราภิรมย์

SLY-10S-04



G1

G2

SLY-9S-10

ตรงข้ามไร่วัฒนา

SLY-9S-08

BEA9S-21

ชั่วคราว CJ

SLY-10S-06

ชั่วคราวป้อม ตร.

ชั่วคราว คลองชัยนัธ

แยก รง.วิฑู

SLY-10S-05

SLY-8S-07 ทางเข้าริยะแลนด์ 10

ม. TFP

SLY-9S-07 รีดถนน

ต๊ับ

คลองสวีทชาติ

ม.11-12 ต. บางระกำ  
ทางเข้าริยะแลนด์ 12