



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2189

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๓๐๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๒๑ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง ๒๒ KV สะพานยางสูง ถึง ตลาดหนองรี ต.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	DIS ตรงข้าม ร.ร.ยางสูง BOP๐๔S-๐๗	DIS ชค.ตลาดหนองรี	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพั่ง... ตำแหน่ง พชง.๖ (สข)... โทร.๐๘๙-๒๓๓๙๒๙๘...

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์... ตำแหน่ง ชม.ปบ... โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐...

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน.....

ผจก.กฟอ.บพล.

๑ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP4 จาก BOP4S-07 ถึง Discharge ทลาดนอช
ในวันที่ 21.๕.๖2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1119
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประธานงานขอดับไฟกับ 4654 ผคฟ.๓

5 ค.ค. ๖2
ก=2

รศพร อธิวิทิต
(๖๕๖.6 1พช นว. ๖๗.)

ผู้อนุมัติ

2189

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ ผคฟ., กฟภ.๕๕๕

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)


๕ ส.ค. ๒๕๖๒

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)



๑ ส.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณตรงข้าม ร.ร.บ้านยางสูง - ตลาดบ้านหนองรี | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ส.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | บพล. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1119/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายอมร โมกขพันธ์ | วันที่ 5 สิงหาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ 05-08-62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ F.C. ส.ค. ๒๕๖๒ |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | | 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | | 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual OLCT
3	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
4	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วน ผ่าก BOP05						
5	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สีแยกทองปรีอ
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ก่อนตลาดบ้านหนองรี
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
8	BOP04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร.บ้านยางสูง
9	*ตรวจสอบ BOP04S-08 (SF6.สะพานบ้านยางสูง) อยู่ตำแหน่ง "OFF" พร้อมล๊อคคาน						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.บพล. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
14	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto OLCT
15	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Auto OLCT

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า


16	เมื่อ กพอ.บพล. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Manual OLCT
18	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
22	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
23	BOP04S-07	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร.บ้านยางสูง
24	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วน คืนจาก BOP05						
25	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS ก่อนตลาดบ้านหนองรี
26	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล๊อคคาน		หปร.		SF6 สีแยกทองปรีอ
27	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.หนองรี Auto OLCT
28	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR บ.ยางสูง Auto OLCT

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

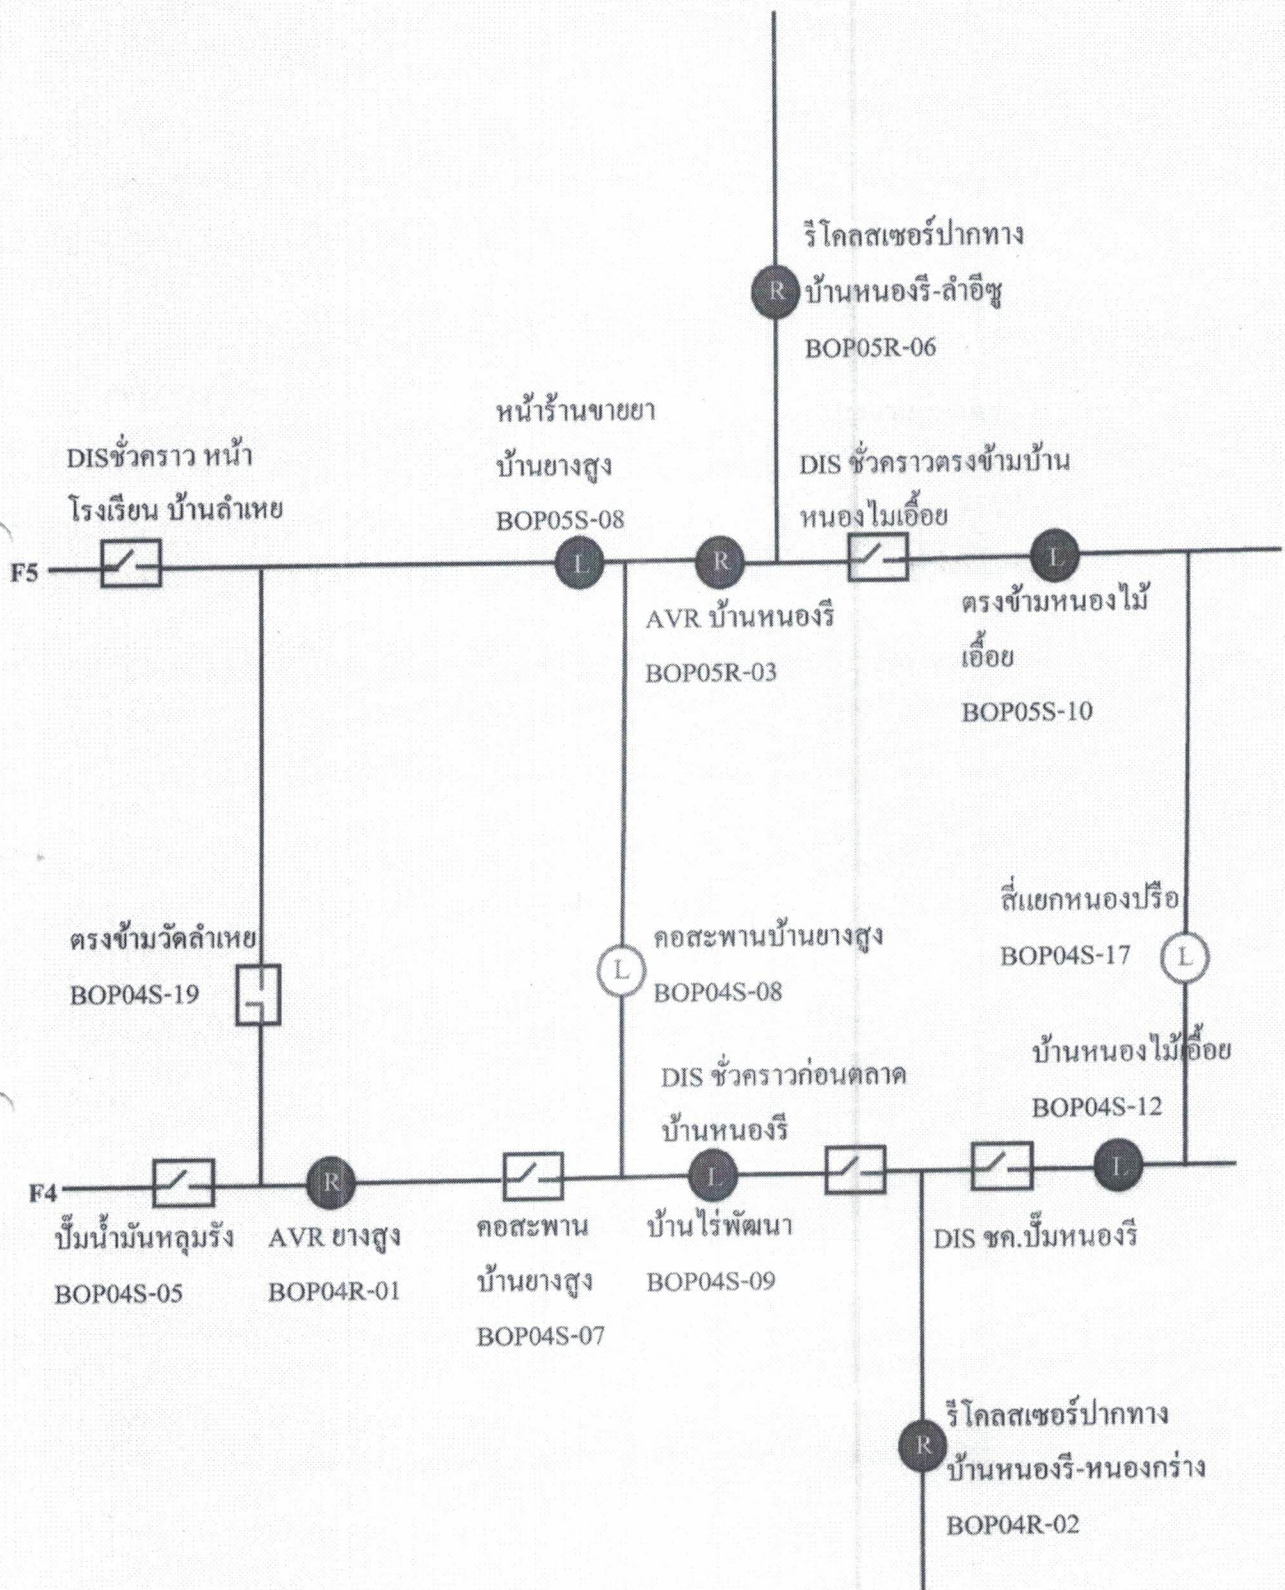

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

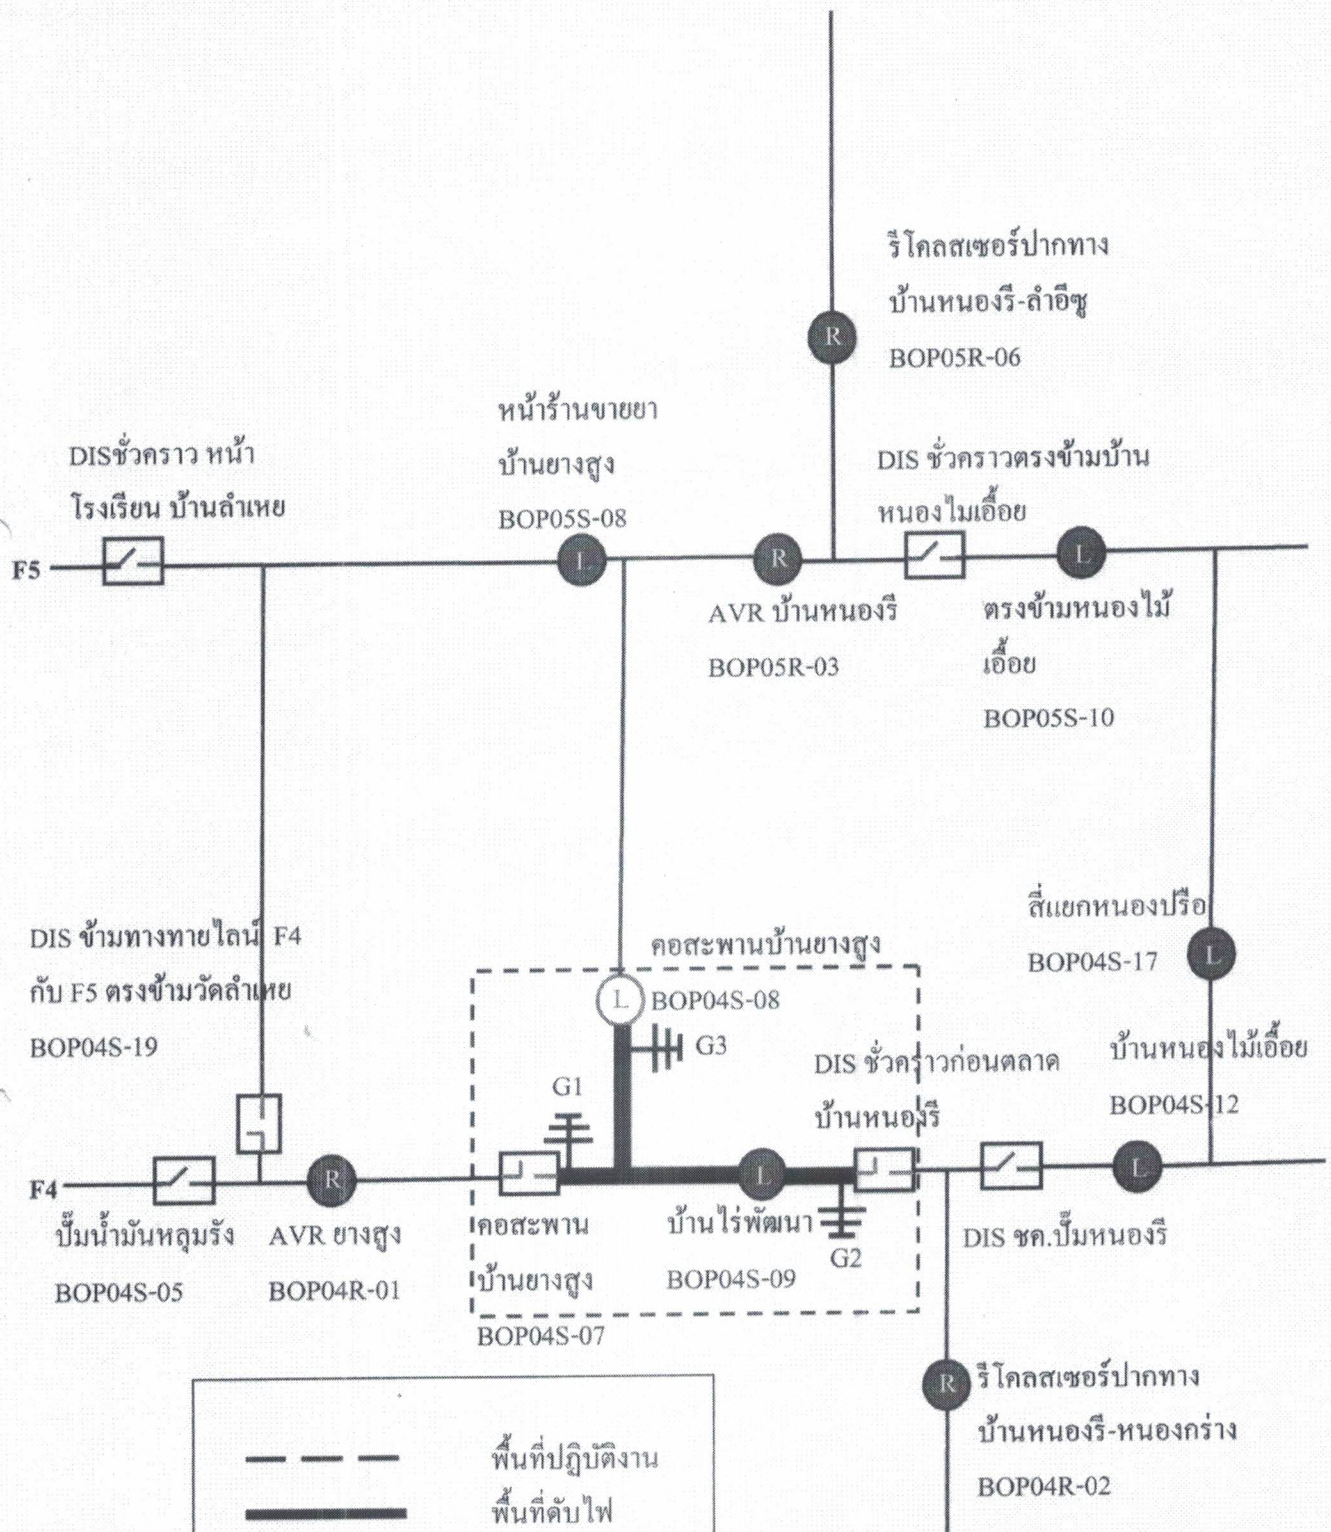

รีโกลสเซอร์ปากทาง
บ้านหนองรี-ลำอีชู
BOP05R-06

หน้าร้านขายยา
บ้านยางสูง
BOP05S-08

DIS ชั่วคราวตรงข้ามบ้าน
หนองไม้เอื้อย

DISชั่วคราว หน้า
โรงเรียน บ้านลำเหย
F5

AVR บ้านหนองรี
BOP05R-03

ตรงข้ามหนองไม้
เอื้อย
BOP05S-10

DIS ข้ามทางทายโลน F4
กับ F5 ตรงข้ามวัดลำเหย
BOP04S-19

คอสสะพานบ้านยางสูง
BOP04S-08

สี่แยกหนองปรือ
BOP04S-17

ปั๊มน้ำมันหลุมรัง
AVR ยางสูง
BOP04R-01
BOP04S-05

คอสสะพาน
บ้านยางสูง
BOP04S-07

บ้านไร่พัฒนา
BOP04S-09

DIS ชั่วคราวก่อนตลาด
บ้านหนองรี

บ้านหนองไม้เอื้อย
BOP04S-12

DIS ชค.ปั้มหนองรี

รีโกลสเซอร์ปากทาง
บ้านหนองรี-หนองกร่าง
BOP04R-02