



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 ส.ค. 62

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.(ปน.) ๑๓๖๗/๒๕๖๒

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสวคร ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA3	๑๘ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูง พาดสาย แรงสูง	SXA3S-10	ปลายสาย	นายวรวิทย์ เนืองนอง โทร ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) โครงการเสริมแพดคอรี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง นพ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชินข่งจู)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA 03 จาก SXA3S-10 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 18-08-62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1131/๒๕๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สมคิด พันธ์สุว ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.โคกขาม
5 ส.ค. 62 สทพธ อดิศักดิ์ เกตุศรี
(๐๙๓-๖ 1๓๖ นพ-๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 2188
เรียน ผจก. กฟฟ. โคกขาม
ออ.ปน.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)


วต.ก.๑กปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปน.(ก.๓)

๕ ส.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	โครงการเสรีแพคตอรี					
กำหนดวันที่ทำงาน	18/08/2562	เวลา 08.00 น.	ถึง	18/08/2562	เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ปักเสापาดสายแรงสูง SXA03	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1131/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	5 สิงหาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ส.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ส.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย						
		1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
		2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี SXA							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
2	SXA03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DS	18/8/2562
3	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				คกข.		
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				คกข.		
5	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
6	SXA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				คกข.		
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				คกข.		
9	SXA03S-10	ปลด	สับ		คกข.	DS	18/8/2562
10	SXA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

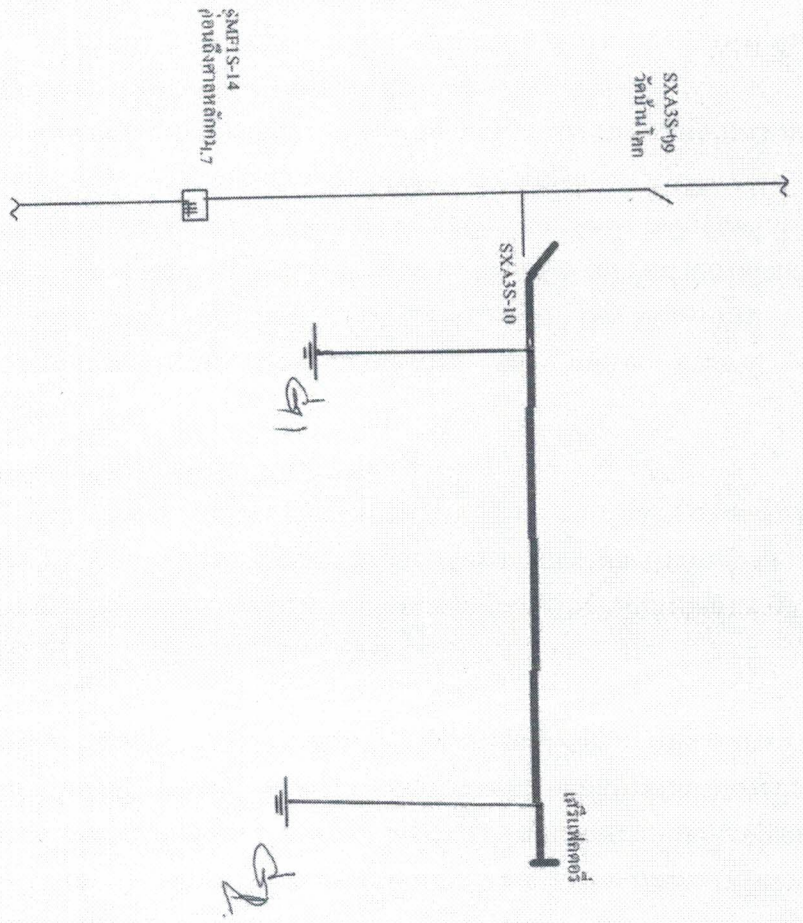

แผนกควบคุมการจ่ายไฟฟ้า แผนกควบคุมการจ่ายไฟฟ้า		หน้าที่ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		หน่วยงาน ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	
ผู้จัดทำ สอน น.วิ. วัฒนสาร		หน่วยงาน ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	
แผนกควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กอว. (ก.3)		หน่วยงาน ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	