



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นธ. (ปบ.) ๑๓๓๓/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า...จ.นครปฐม.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...นครปฐม...ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV09	๒๙ สิงหาคม	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC ๑๘๕ Sq.mm. บริเวณ หลัง วัดเกาะวังไทร	DIS ชั่วคราว ป้อมตำรวจวัด เกาะวังไทร	DIS ชั่วคราว เลยแยกโคก สวนหลวง	นายชินวัตร เกียรติ จักรกำจาย ๐๙๒๖๔๒๘๗๗๗๗
๒	NPV04	๒๕๖๒				DIS ชั่วคราว ข้างวัดเกาะวัง ไทร	DDE เลย แยกโคก สวนหลวง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หลังวัดเกาะวังไทร

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย ชัยยศ..โทธีรังษ์..ตำแหน่ง รจก.๖.ผบ.กฟจ.นครปฐม โทร.๐๘๔-๖๖๙๕๕๓๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ.)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ NPV9 จาก DIS ๑๓๓๓/๒๕๖๒ ถึง NPV 95-06
ในวันที่ 29 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1134/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ NPV4 จาก DIS ๑๓๓๓/๒๕๖๒ ถึง NPV 95-03, DDE 11๓๓/๒๕๖๒
ในวันที่ 29 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รวิชัย ชูบุญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัยยศ โทธีรังษ์

นาย รวิชัย ชูบุญ

(รจก. 5 กฟจ. นครปฐม)

สำหรับผู้อนุมัติ

2243

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟจ. นครปฐม

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

13 ส.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ป้อมตำรวจวัดเกาะวังไทร - เลยแยกโคกสวนหลวง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย SAC ตามใบขอปฏิบัติงาน 1134/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 12 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	โหลด 17.0 MW
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	โหลด 11.0 MW
4	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV	-	โหลด 2.7 MW
5	NPV07VB-01	Auto	Manual		NPV	-	โหลด 4.8 MW
6	NPV09VB-01	Auto	Manual		NPV	-	โหลด 0.9 MW
7	NPT-TP1	Auto	Manual		NPT	-	
8	NPT-TP2	Auto	Manual		NPT	-	
9	NPT04VB-01	Auto	Manual		NPT	-	โหลด 8.5 MW
10	NPT09VB-01	Auto	Manual		NPT	-	โหลด 5.0 MW
11	-ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV7						
12	NPT09S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นธ.	SF6	ท้าย ช. รร.99
13	NPT09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.	SCADA SF6	แยกก้านใบ
14	-ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT09						
15	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	ขนานบัส
16	NPT01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT	-	-
17	NPT09S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นธ.	DIS	บ.แรงเยอร์
18	Dis ชค. NPV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	ป้อมตำรวจวัดเกาะวังไทร
19	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT	-	-
20	-ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT04						
21	NPT04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นธ.	SF6	หน้าศาลปู่ฤาษี
22	NPT06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT	-	-
23	Dis ชค. NPV09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	ป้อมตำรวจวัดเกาะวังไทร
24	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT	-	-
25	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	ขนานบัส
26	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
27	Dis ชค. NPV4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	เลยแยกโคกสวนหลวง
28	แจ้ง ฮอทไลน์ตัดเดดวงจร NPV0g ได้ เมื่อตัดเดดแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ช่างหน้างานทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
33	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	หม้อแปลง TP1
34	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV	-	หม้อแปลง TP2
35	NPV04VB-01	Manual	Auto		NPV	-	-
36	NPV07VB-01	Manual	Auto		NPV	-	-
37	NPV09VB-01	Manual	Auto		NPV	-	-
38	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
39	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	
40	NPT04VB-01	Manual	Auto		NPT	-	
41	NPT09VB-01	Manual	Auto		NPT	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
42	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ ตรวจสอบสวิตไบเมต ติดตั้งใหม่ NPV09S-06 อยู่ตำแหน่งเปิดวงจร						
43	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	
44	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	
45	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV	-	
46	NPV07VB-01	Auto	Manual		NPV	-	
47	NPV09VB-01	Auto	Manual		NPV	-	
48	NPT-TP1	Auto	Manual		NPT	-	
49	NPT-TP2	Auto	Manual		NPT	-	
50	NPT04VB-01	Auto	Manual		NPT	-	
51	NPT09VB-01	Auto	Manual		NPT	-	
52	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
53	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
55	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
27	Dis ชค.NPV04	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	เลยแยกโคกสวนหลวง
57	NPV09S-06	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	เลยแยกโคกสวนหลวง
58	-ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนกลับคืนจาก NPT04						
59	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	ขนานบัส
60	NPT06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT	-	-
61	Dis ชค.NPV09	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	บ้อมตำรวจวัดเกาะวังไทร
62	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT	-	-
63	NPT04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	หน้าศาลปู่ฤาษี
64	-ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนกลับคืนจาก NPT09						
65	NPT01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT	-	-
66	Dis ชค.NPV04	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	บ้อมตำรวจวัดเกาะวังไทร
67	NPT09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	DIS	บ.แรงเยอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		-	-
69	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	ขนานบัส
70	-ย้ายโหลด NPV04 กลับจาก NPV07							
71	NPT09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	แยกก้านไบ
72	NPT09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ท้าย ช. รร.99
73	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	หม้อแปลง TP1
74	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	หม้อแปลง TP2
75	NPV04VB-01	Manual	Auto		NPV		-	-
76	NPV07VB-01	Manual	Auto		NPV		-	-
77	NPV09VB-01	Manual	Auto		NPV		-	-
78	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	
79	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	
80	NPT04VB-01	Manual	Auto		NPT		-	
81	NPT09VB-01	Manual	Auto		NPT		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

พื้นที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณ หลังวัดเกาะวังไทร วันที่ 29 สิงหาคม 2562

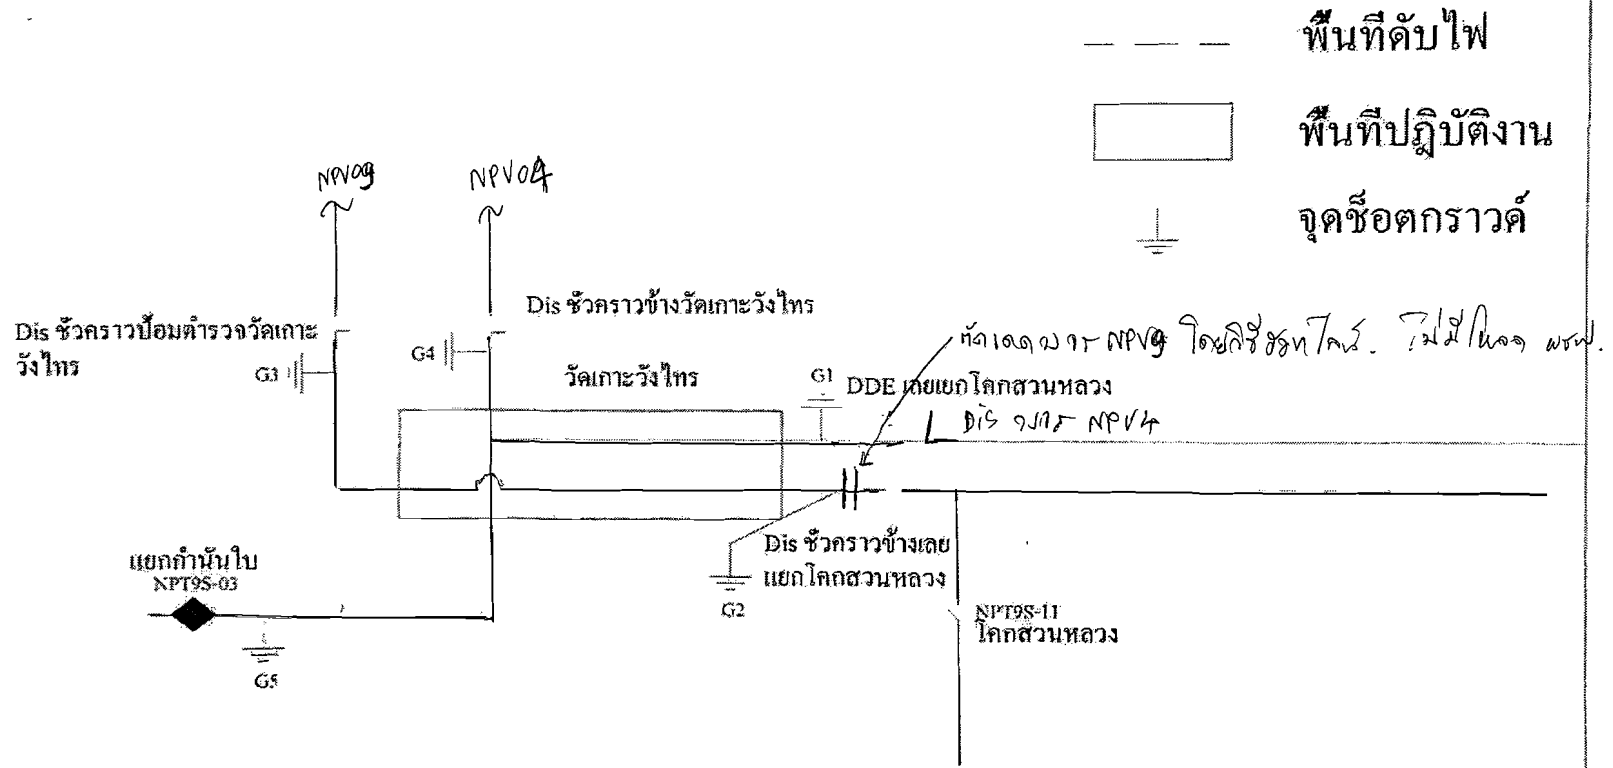

กฟจ.นครปฐม