



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๑๑๑๐ /๒๕๖๒

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถิภพพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคณมัย

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา.๑๑๕. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	18 ส.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา,พาดสาย ไปสถานี บางเลน 2	Recloser SLY08R-01	Dis ชั่วคราว บ้อม ตร.	นาย สุนทร มากคล้าย พขง.๕ กฟฟ.๒ กฟพ. ส่วนกลาง ๐๘๗- ๓๖๓๓๒๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ร.ง.อาร์เอ็กซ์เสกวนี่ชนสงคราลาวา.สวณกล้วยมี แอร์ออดิตส์.แยกเข้าอริยะแลนด์ ๑๒ ทั้งหมด.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิชัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ท.พ.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ

(นายสงวน นาคณมัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY8 จาก SLY8 R-01 ถึง Dis ชั่วคราว บ้อม ตร. ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1151

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.พร โมกข์พันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิชัย หอยสังข์ทอง

7 ธ.ค. 62
ก.๒

สมพร ตันตักกชตกรกิจ
(๐๘๓.6 1๓๖ น.๓๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2219

เรียน ผจก. กฟอ. บล., กฟพ. พมท.

อ.ก.ปบ.(ก.๓), อ.ก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น



แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามร้านกึ่งเก้ - ป้อมตำรวจ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1151/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	7 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	07-08-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	= ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

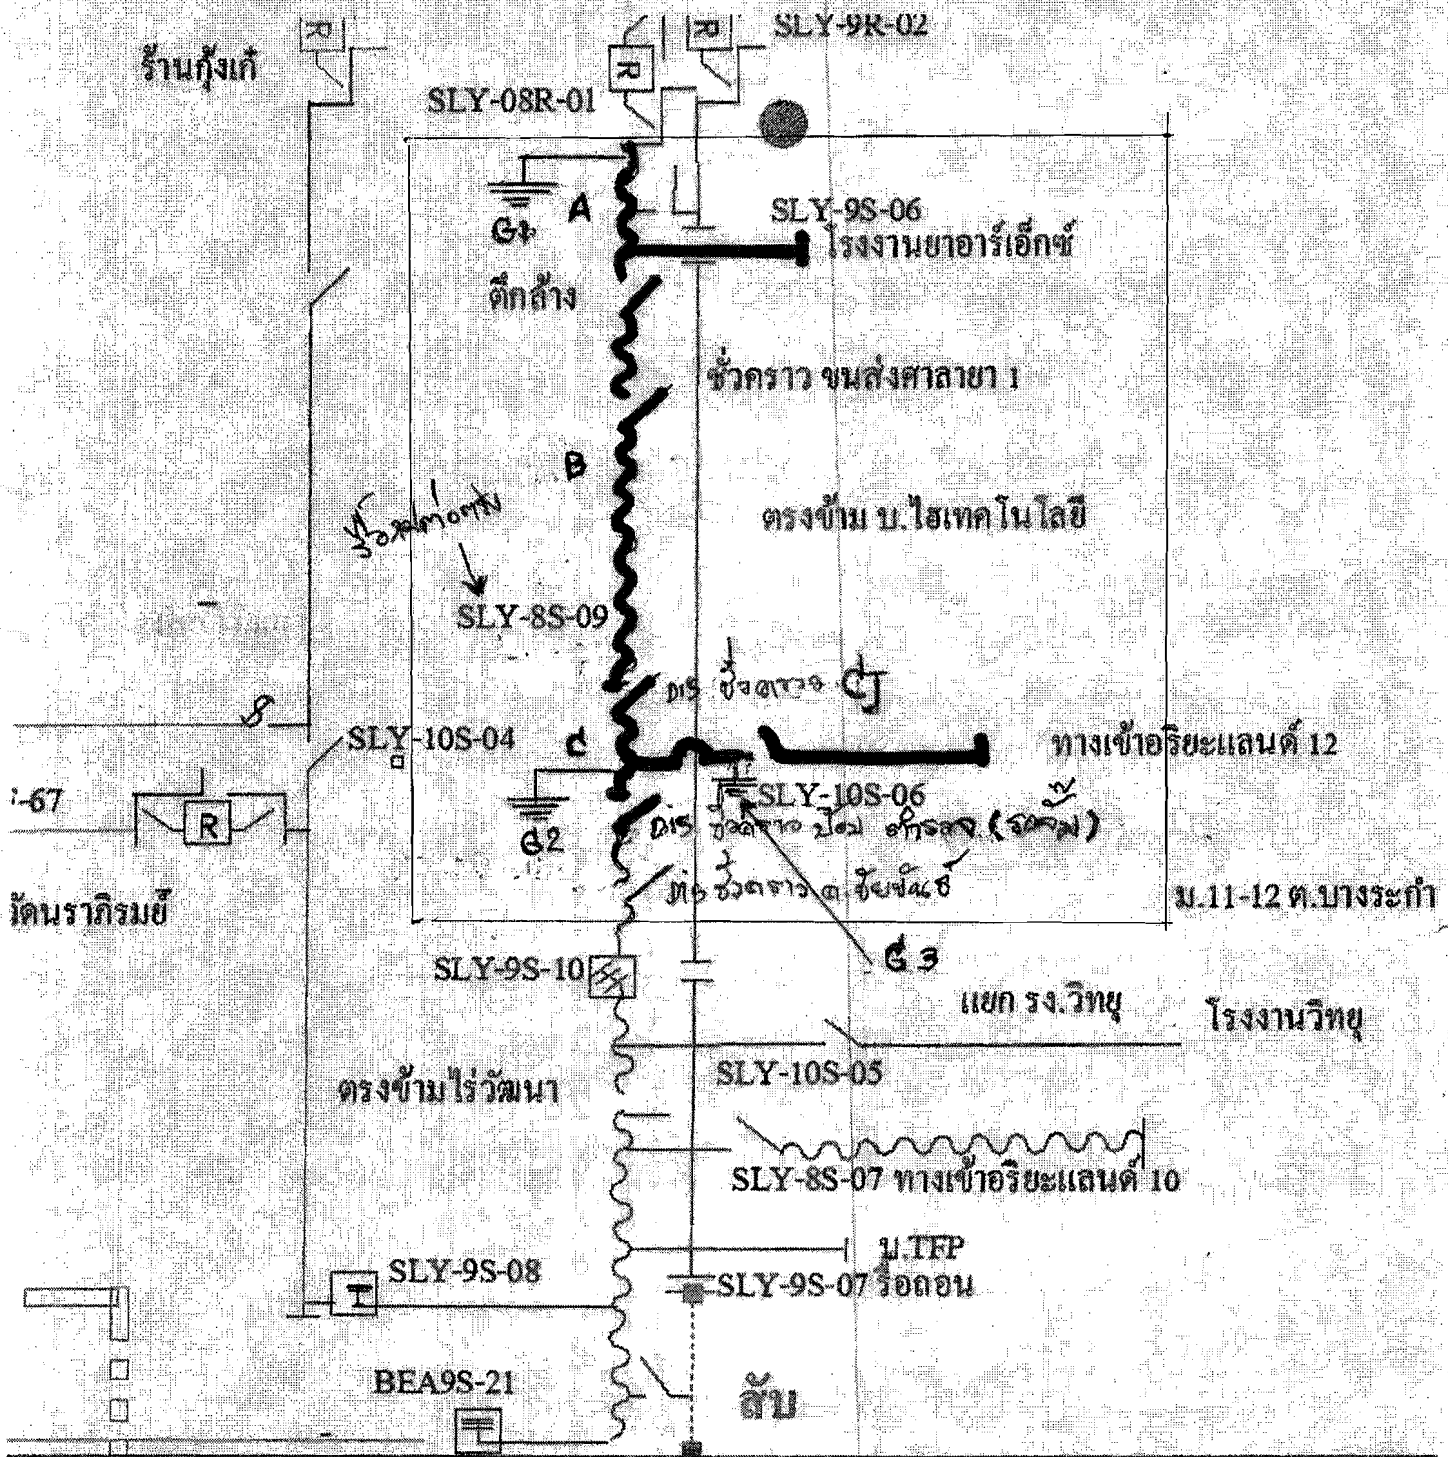
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
5	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมช.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
6	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมช.		R ร้านกึ่งเก้
7	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	DIS ชั่วคราว ป้อม ตร.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ป้อมตำรวจ
11	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
13	SLY08R-01	สับ	ปลด		พมช.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
14	ดึงห้วงเหลือองลง, พร้อมปลดไบมีดด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
18	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
19	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
21	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
22	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

23	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
24	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
25	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
26	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
27	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
31	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
32	สับไบเมิตด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส, พร้อมดันห้วงเหลืองขึ้น						
33	SLY08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	ALT	พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
34	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
35	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
36	DIS ชั่วคราว ป้อม ตร.	ปลด	สับ		บล.		DIS ป้อมตำรวจ
37	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
38	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
39	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
40	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
41	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
42	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
43	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด



ร้านกึ่งเก้

SLY-08R-01

SLY-9R-02

G1
A
ตู้
คักล้าง

SLY-9S-06
โรงงานอาหารเอ็กซ์

ชั่วคราว ขนส่งสาธาณฯ

ตรงข้าม บ.ไฮเทคโนโลยี

SLY-8S-09

ตู้ 3
ชั่วคราว

ทางเข้าริยะแลนด์ 12

SLY-10S-04

G2

SLY-10S-06
ตู้ 3
ชั่วคราว 210ว. 50Hz (จัดใหม่)
ตู้ชั่วคราว 3 ชั้น

ม.11-12 ต.บางระกำ

SLY-9S-10

แยก รง.วิทยุ
โรงงานวิทยุ

ตรงข้ามไร่วัฒนา

SLY-10S-05

SLY-8S-07 ทางเข้าริยะแลนด์ 10

SLY-9S-08

ม. TEP
SLY-9S-07
รถดอน

BEA9S-21

ตู้