

2239

Switching Deadline

วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๒



## วิthyขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๓๕๐ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๒๒ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้าง ระบบ ๑๑๕ KV สถานี หนองปรือ	SF๖ บ้าน หนองไม้ เอื้อย รหัส BOP๐๔S- ๑๒	DIS ชั่วคราว หน้า รพ. พระบารมี หนองปรือ	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ หม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐


ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร. ๐๘๙-๒๓๓๘๒๘๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง หม.ปบ. โทร. ๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)  
( รจก.(ท)รักษาการแทน )  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

๕ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP4 จาก BOP4S-12 ถึง DIS ซึ่งนางอภรณ์ อพ.พระประทีป  
 ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1155

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชัย วิเศษ ประสานงานขอดับไฟกับ อภรณ์ อพ. บุณยพันธ์  
 9 ธ.ค. 62

วิชัย วิเศษ  
 (นายวิชัย วิเศษ อ.ม.)  
 วิชา ก.ม.ค.ค.ค.ค.

ผู้อนุมัติ 2239

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ยพล., กฟย. ๕๒๕.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

[Signature]  
 (นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)


รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

11 3 ธ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง 2 แผ่น  
 แผ่นฝังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
 ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างาน  
 จะแล้วเสร็จ


## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |               |  |
|------------------------|---|---------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณบ้านหนองไม้เอื้อ  |               |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 22 ส.ค. 62  | เวลา 08.30 น. | ถึง เวลา 17.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟอ.บพล.  | งานที่ทำ      | ปรับปรุงระบบจำหน่าย  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม  |               | วันที่ 10 สิงหาคม 2562   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |               | วันที่ 10 ส.ค. 62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |               | วันที่ 13 ส.ค. 62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |               | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |
|                        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1155/2562   |               |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
3	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
4	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R AVR. หนองรี
5	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		R AVR. หนองรี
6	ย้ายโหลด BOP 4 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP 5						
7	BOP04S-17	ปลด	สับ		บพล.		SF6 สีแยกหนองปรือ
8	BOP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อ
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	DIS ชั่วคราวไลน์ BOP4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS ชั่วคราวหน้า รพ.พระบารมีหนองปรือ
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานเตลไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเตลไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
14	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
15	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
16	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R AVR. หนองรี
17	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		R AVR. หนองรี
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
21	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
22	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R AVR. หนองรี
23	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		R AVR. หนองรี
24	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
25	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	DIS ชั่วคราวไลน์ BOP4	ปลด	สับ		หปร.		DIS ชั่วคราวหน้า รพ.พระบารมีหนองปรือ
28	ย้ายโหลด BOP 4 บางส่วนกลับจาก BOP 5						
29	BOP04S-12	ปลด	สับ		หปร.		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อ



สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

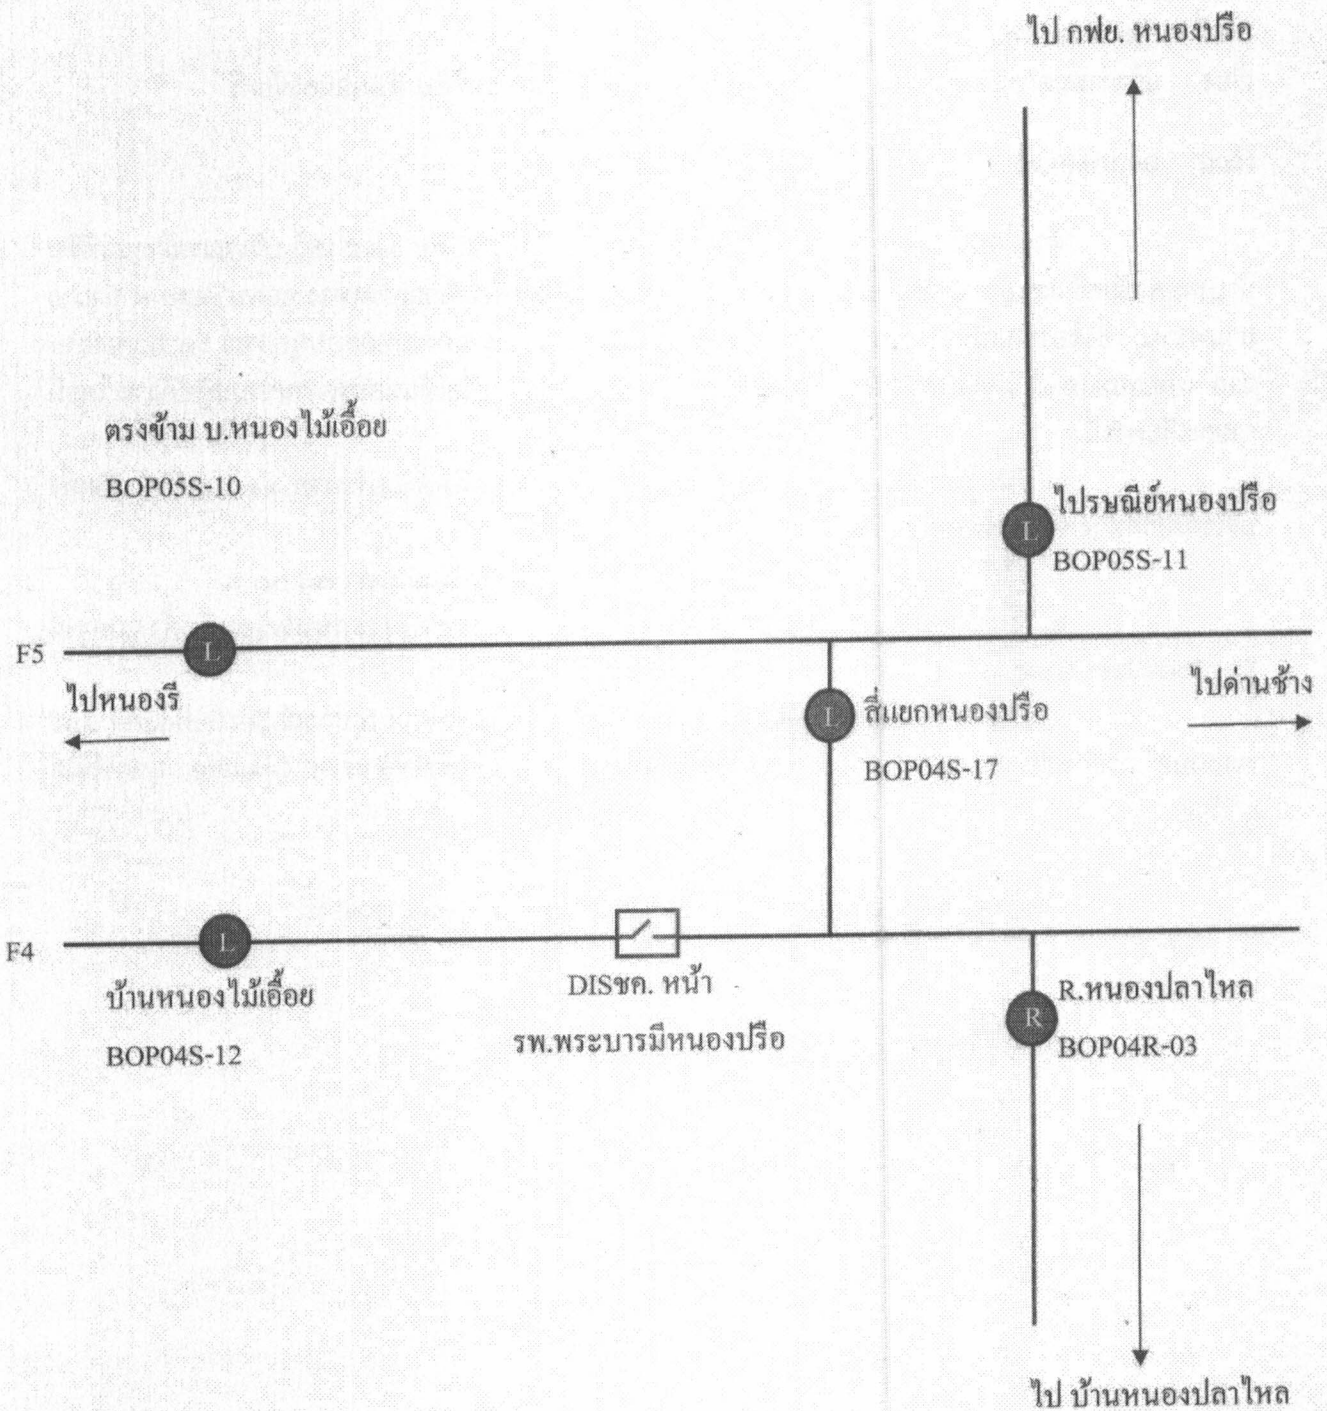

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

