



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๒

2242

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๓๕๓/ ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้


ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๒๙ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบ สายส่ง ๑๑๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS ชค.ข้าง บิมน้ำมัน หนองรี	SF๖ หนองไม้ เอื้อย BOP๐๔S- ๑๒	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ผ.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพงษ์ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๙๒๙๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)  
(.....รจก.(ท)รักษาการแทน.....)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.  
๕ ส.ค. ๒๕๖๒

  
๕ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP 4 จาก บ. ๒๕ ถึง BOP 45-12  
 ในวันที่ 29 ต.ค. ๖2 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1157/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อ. อนุชิต อนุชิต ประสานงานขอดับไฟกับ บ. ๒๕ บ. ๒๕

อนุชิต อนุชิต  
 ( ๐๐๕.๕ กกน. น. ๐๖. )

ผู้อนุมัติ 2242

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียน ผจก. กฟอ.บ.บ.  
 อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง 1 แผ่น  
 แผ่นผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. (สถานี .....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
 ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
 จะแล้วเสร็จ



อนุชิต อนุชิต  
 (นายเอกชัย หังสุวรรณ)  
 รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)  
 ๓ ๓ ๖๖


## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |                                     |                           |
|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ไลน์ BOP04 บริเวณ DIS.ชั่วคราวบิมน้ำมันหนองรี - BOP04S-12 SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย  |                                     |                           |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 29 ก.ค. 62   | ระหว่าง 08.30 น.                    | ถึง 17.00 น.              |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.บพล.   | งานที่ทำ ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV. | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1157/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์  |                                     | วันที่ 11 สิงหาคม 2562    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |                                     | วันที่ 11 ส.ค. 62         |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |                                     | วันที่ 13 ส.ค. 62         |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |                                     |                           |


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนดำเนินการ Switching						
2	BOP04R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
4	- ย้ายโหลด BOP04 ไปปรับไฟจาก BOP05						
5	BOP04S-17	ปลด	สับ		รถทปร-		SF6 สีแยกหนองปรือ (ข้ามถนน)
6	BOP04S-12	สับ	ปลด, พร้อมล๊อคคาน		รถบพล-		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
7	- ดับไฟไลน์ BOP04 เวลา 08.30 น.						
8	DIS.ชั่วคราว BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบพล-		DIS ข้างบิมน้ำมันหนองรี
9	แจ้งพื้นไฟดับให้กฟอ.บ่อพลอยรับทราบ						
10	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	BOP04R-01	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
13	BOP05R-03	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%%							
14	หลังจากกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
15	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
17	BOP04R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
18	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
19	- จ่ายไฟไลน์ BOP04						
20	DIS.ชั่วคราว BOP04	ปลด	สับ		รถบพล-		DIS ข้างบิมน้ำมันหนองรี
21	- ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOP05						
22	BOP04S-12	ปลด	สับ		รถบพล-		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
23	BOP04S-17	สับ	ปลด, พร้อมล๊อคคาน		รถทปร-		SF6 สีแยกหนองปรือ (ข้ามถนน)
24	BOP04R-01	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
25	BOP05R-03	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%%							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

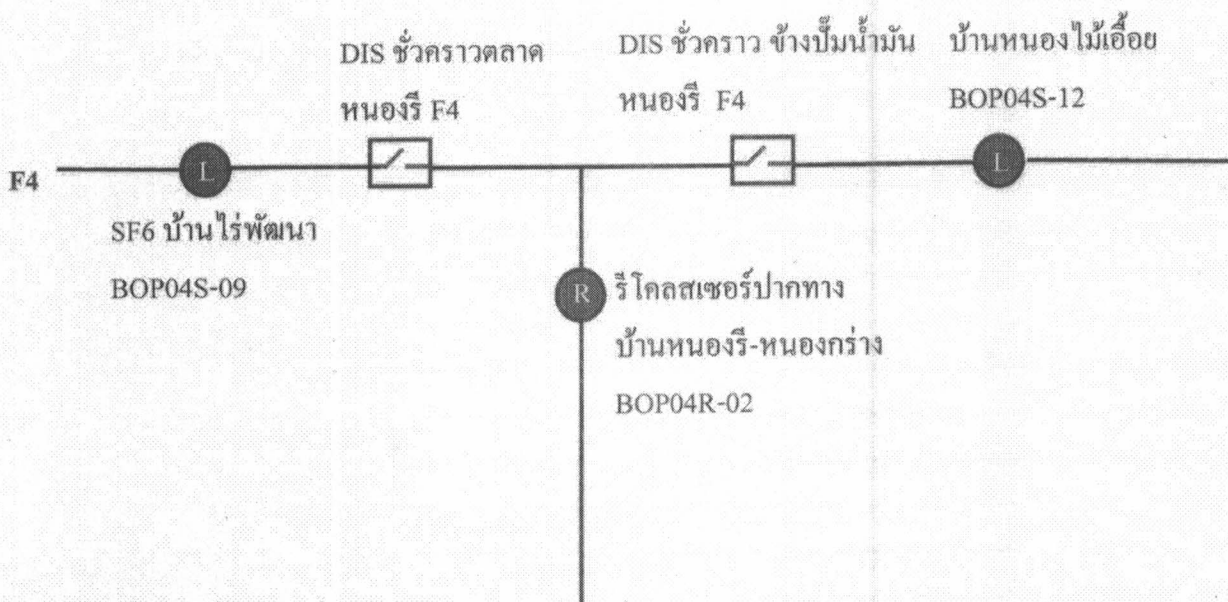
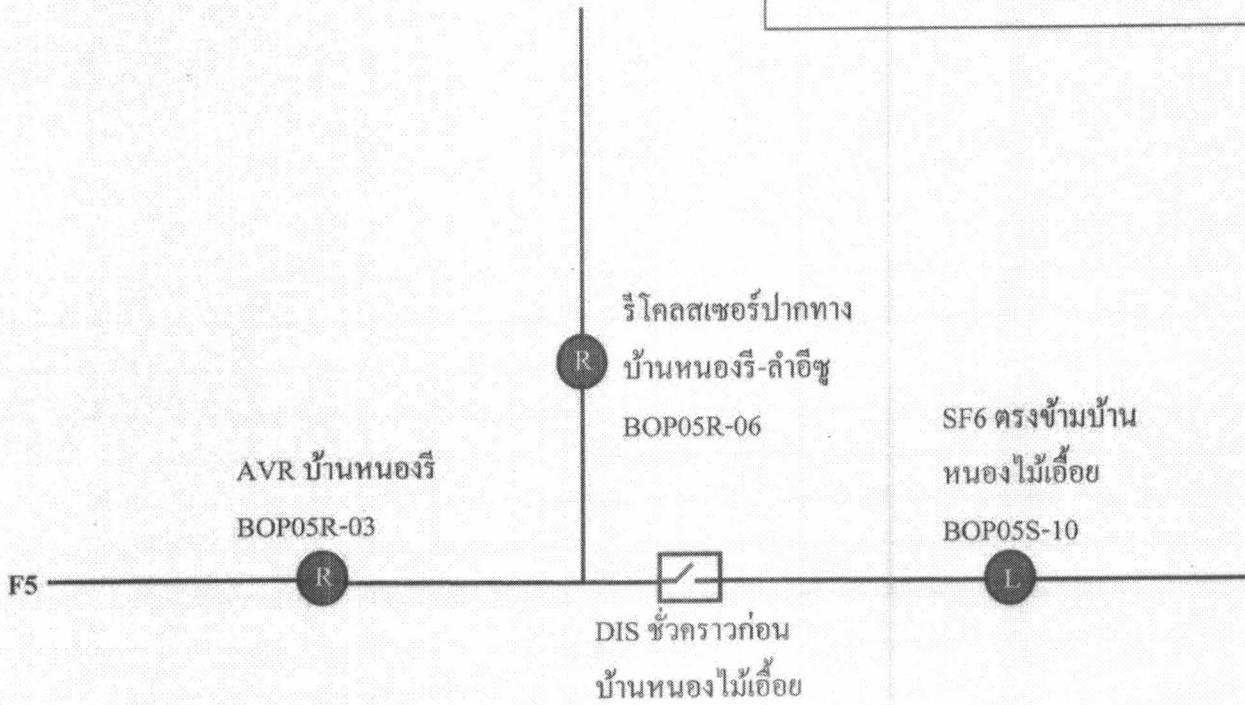


  
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

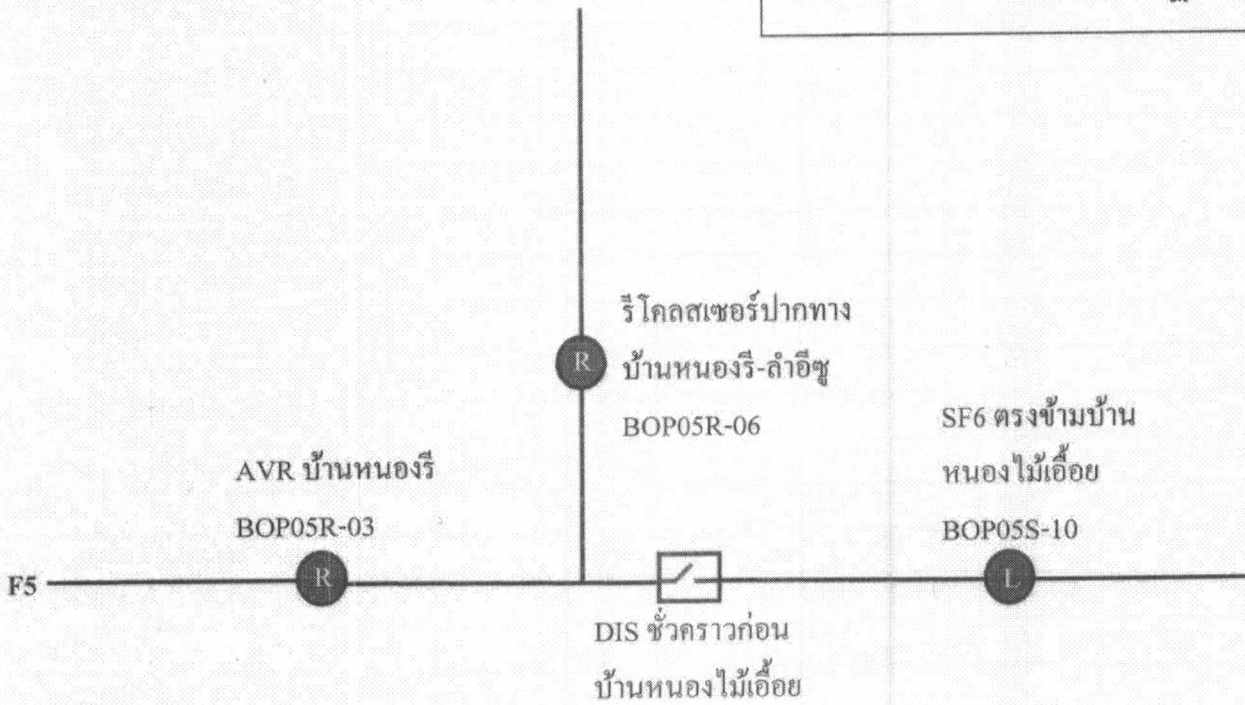

จุดที่ปฏิบัติงาน

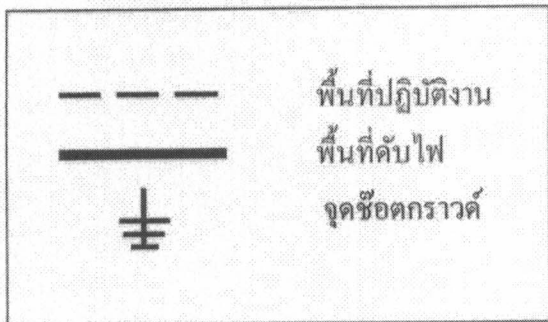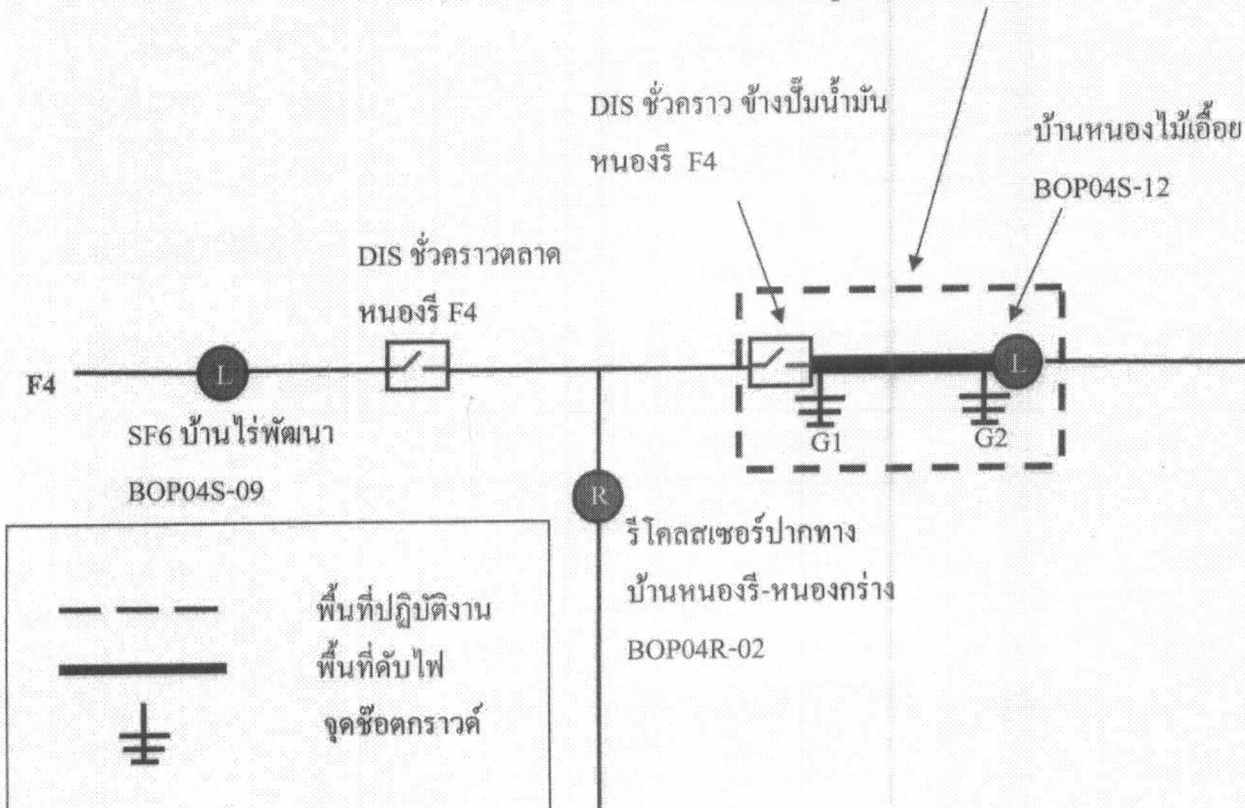

๗ ต.พ. ๒๕๖๒