



วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บป.)- ๑๓๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์

จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.กบ.บ. (ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอยจะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๓.๐๐น.	ก่อสร้างระบบ ๑๑๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS หน้าบีม PT ทดมรัง BOP๐๔S-๐๕	DIS ชค. หน้า บรรยงค์ มินิมาร์ท	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ท.บ.บ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพงษ์ ตำแหน่ง พวช.๒ (สข) โทร.๐๙๙-๒๓๓๘๒๙๙

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง หน.บ.บ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)

รจก.(ท)รักษาการแทน

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.บพล.

๗ ส.ค. ๒๕๖๒

๗ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อค.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ BOP04 จาก BOPAS-05 ถึง Dis 60. นพ. ยารอดอินทร์
ในวันที่ 28 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.50 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1158
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ปรเมศวร์ วัฒนศิริ ประสานงานขอดับไฟกับ กษ.ดงจาก อิศร์ ๖๖

ผู้อนุมัติ

2290


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ยพจ.

อค.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายสมศักดิ์ หุ่ยสาย)

วศก.๑คปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อค.ปบ.(ก.๓)

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒


(นายปรเมศวร์ วัฒนศิริ 31/8/2012)
อค. 6 11/คคฟ. คค.

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

คคฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ป้อมPT หลุมรั้ง- มินิมาร์ทบุญยงค์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1158/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 14 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	L=3.97MW.
3	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	L=4.05MW.
4	ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปจ่ายจาก BOP05						
5	BOP04S-19	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
6	BOP04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ป้อนน้ำมันหลุมรั้ง
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS มินิมาร์ทบุญยงค์
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	-
13	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	-
16	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	-
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	DIS ชั่วคราว BOP04	ปลด	สับ		บพล.		DIS มินิมาร์ทบุญยงค์
20	ย้ายโหลด BOP04 กลับจาก BOP05						
21	BOP04S-05	ปลด	สับ		บพล.		DIS ป้อนน้ำมันหลุมรั้ง
22	BOP04S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย
23	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	-
24	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

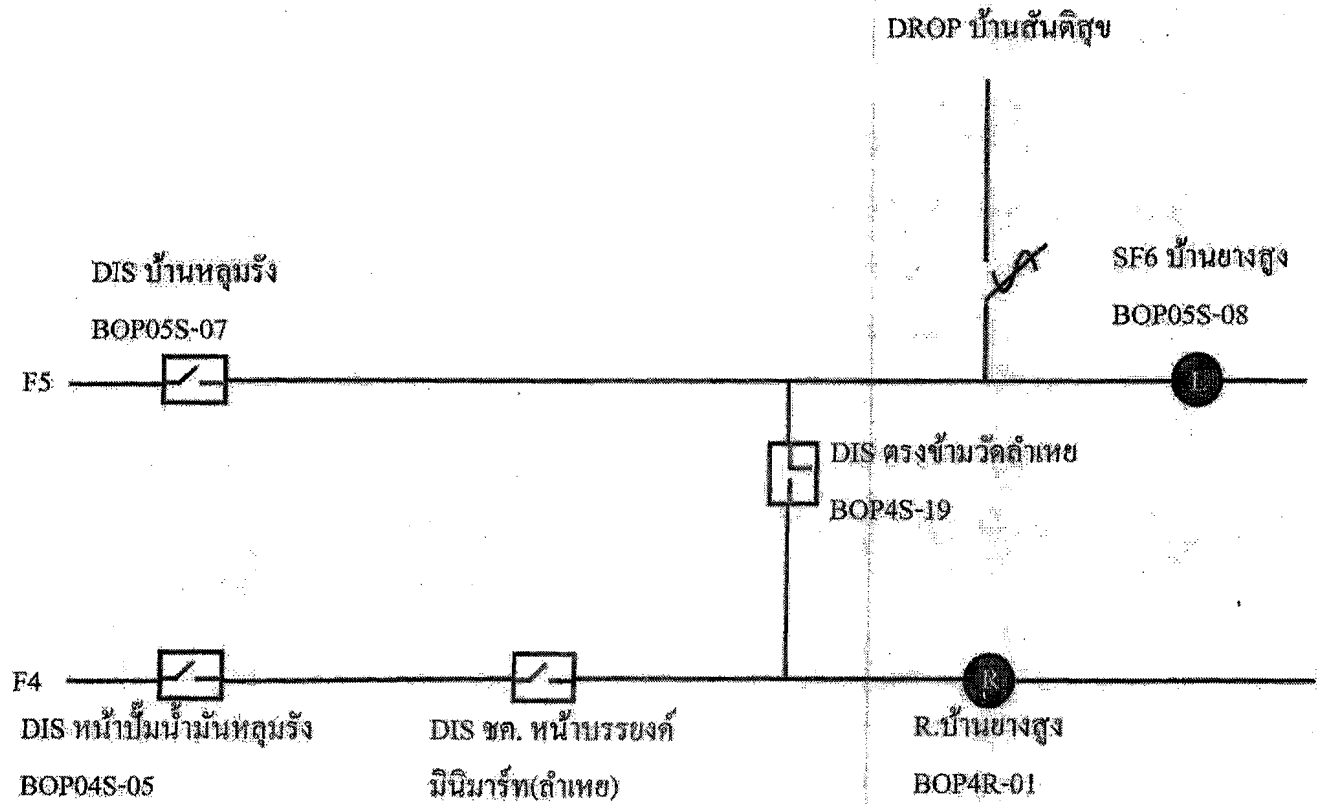

[Handwritten Signature]
๕๗ สค ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

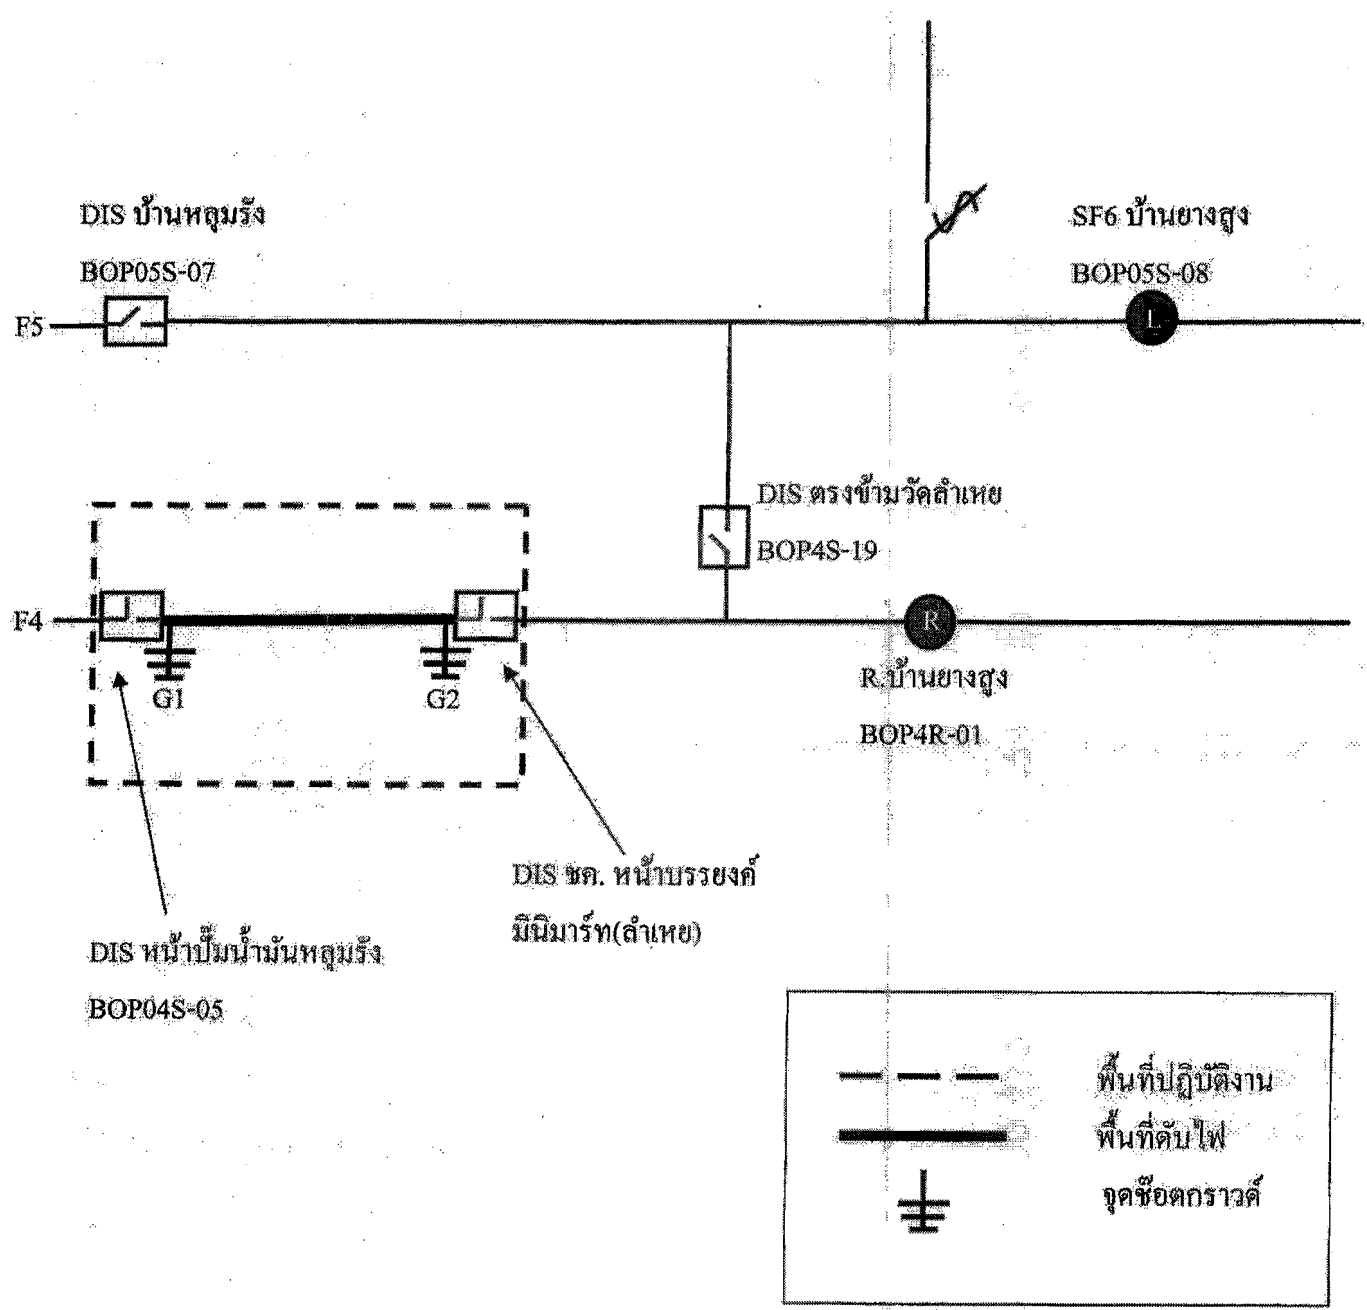

[Signature]
๕๗ ต.พ. ๒๕๖๒