

2253



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๓๔๕ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๒๗ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้างระบบ ๑๑๕KV สถานี หนองปรือ	DIS ชด.หน้า บรწყคมีนิ มาร์ท	AVR.บ้าน ยางสูง BOP&R- ๐๑	นายกิจจา อินทวาสดี หม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพงษ์ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๙๒๙๘...

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทวาสดี ตำแหน่ง หม.ปบ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐...

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป  
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)  
(.....รจก.(ท)รักษาการแทน.....)  
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟอ.บพล.  
๕๗ ส.ค. ๒๕๖๒

๕๗ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเตอร์ BOP04 จาก DIS ๕๓. หน้าบรชงค์ ถึง BOP 4K-01  
ในวันที่ 27 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1159/62  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝางเงิน ประธานงานขอดับไฟกับ 4๗๗๖๖๗ ผคฟ.๓

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2253

เรียน ผจก. กฟอ. บพท.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



14 ส.ค. 2562

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

กษ.๑๕  
( ผคฟ.๓ )  
วันที่ 6 ส.ค. ๖๒.

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจพ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ





สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

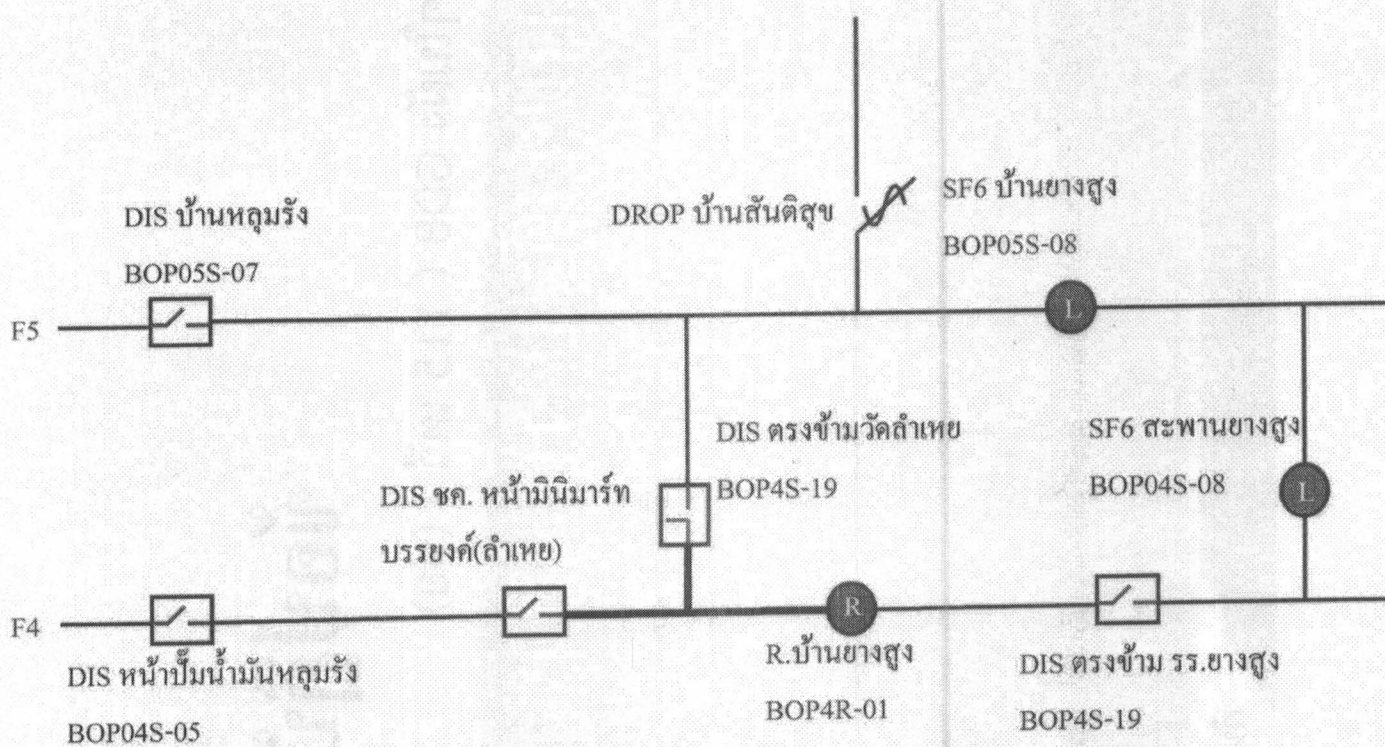

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

