

Switching Deadline
วันที่ 21 ธ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) ๒๒๗๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นางจุฑารัตน์ แซ่ม้อย

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ช.จก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.กำแพงแสน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อระบบระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า กว.กำแพงแสน...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA05	26 ส.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสาถอนเสา 12 ม. 28 ต้น	KSA05S-06 แยกปักไม้สาย	สุดโลน	นายศุภชัย คอนม่วงโพ พงง.๖ ผกส.
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๔.๑๑ ต.หนองสูงเหนือม.๕.๑๑,๑๒,๑๖,๑๗, ต.ห้วยขวาง...ม.๓.๖.๘.๑.๑.ทุ่งขวาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภชัย จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พงง.๖ โทร ๐๘๑-๙๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางจุฑารัตน์ แซ่ม้อย)
ตำแหน่ง ช.จก.(บ) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน ๖ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ KSA 5 จาก KSA 5S-06 ถึง สุดโลน
ในวันที่ 26 สค 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1185/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก อังสนาวดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศุภชัย จิตติขานนท์

(นาย อดิเรก อังสนาวดี)
ผจก.5 กพส. นว.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

2345

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กพส.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

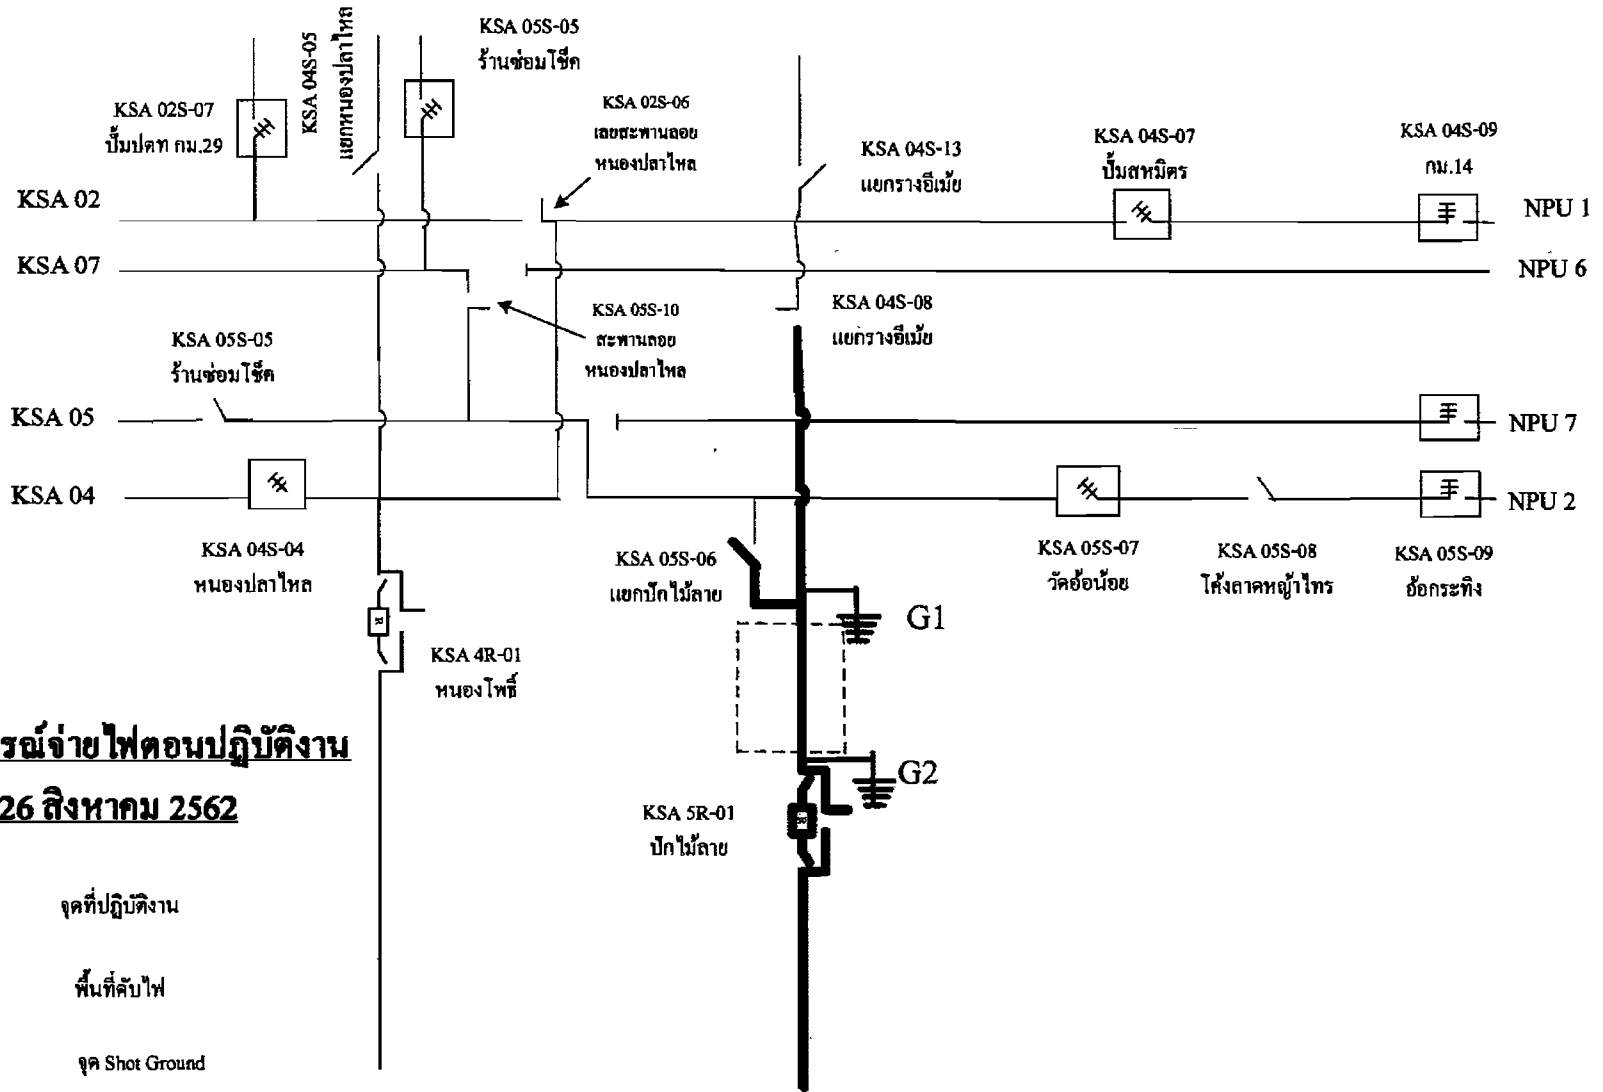
(นางคำวอริยา คักดีพิน) ส.ค. 2562

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน | ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกปลักไม้ลาย (KSA05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1185/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 19 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ DIS รหัส KSA4S-08 แยกรางอีมัย (ข้ามถนน) สถานะ ปลดทั้ง 3 เฟส						
3	KSA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA	-	
4	KSA05R-01	Normal	Nonreclosing		กพส.	R	ปลักไม้ลาย
5	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
6	KSA05R-01	สับ	ปลด		สค.	R	ปลักไม้ลาย
7	KSA05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	แยกปลักไม้ลาย
8	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
11	KSA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA	-	
12	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2						
16	KSA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA	-	
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	KSA05S-06	ปลด	สับ		สค.	DIS	แยกปลักไม้ลาย
19	KSA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สค.	R	ปลักไม้ลาย
20	KSA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA	-	
21	KSA05R-01	Nonreclosing	Normal		กพส.	R	ปลักไม้ลาย
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



สถานการณ้จ่ายไฟคอนปฏิบัติงาน

26 สิงหาคม 2562

- จุดที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่คืบไฟ
- จุด Shot Ground