



2332

Switching Deadline

วันที่ 21 ส.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คทท. (บ.บ.) 96701/2562

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกันตวัฒน์ รังสีวิจิตรประภา

ตำแหน่ง ชจก.(บ.) กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖ เอเคชีย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูงย้ายแนว ก่อสร้างถนน	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่หน้า โซลาร์ 2 โคกขาม	SMF1S-05	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย โทร ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒	SMF6	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายจุดติดตั้ง DIS EKU๑S-๐๘	ปลดจุดจัมหน้า สำนักงาน	EKU2S-04	นายวรวิทย์ เนื่องนอง โทร ๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔
๓	SMF7	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ปลดจุดจัมหน้า สำนักงาน	EKU1S-08 EKU1S-09	
๔	EKU2	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKU2S-05	EKU2S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวนอนสวรินฝั่งริมคลองบางสวน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตวสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง หน.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายกันตวัฒน์ รังสีวิจิตรประภา)

ตำแหน่ง ชจก.(บ.) รักษาการ. ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ SMF6 จาก DDE 1144/คณ. โคกทาม ถึง EKV 29-04
ในวันที่ 25 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1187
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พีดเคอร์ SMF7 จาก DDE 1144/คณ. โคกทาม ถึง EKV 19-08, EKV 19-09
ในวันที่ 25 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พีดเคอร์ EMU2 จาก EKV 29-05 ถึง EKV 29-04
ในวันที่ 25 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย วิจิตร มนต์ ประธานงานการขอดับไฟกับ โดย ศคฟ.คณ. วิศวกร
อัครินทร์ อธิสทวสิน
(๐๙๕๖ กทท นวคพ.)


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.) 2332
เรียน ผจก.ศคฟ.กฟผ. โคกทาม
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ศคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ศคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)



(นายเอกชัย หิงสุวรรณ)
รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

19 ส.ค. 2562


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ข้าง สนง.โคกขาม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ส.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คคข. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1187/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 17 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายธนิต,นายอนุสรณ์,,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายฉัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา08.00น. ตรวจสอบ SF6 EKU02S-04 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน						
2	EKU02VB-01	Auto	Manual		EKU		- -
3	SMF06VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
4	SMF07VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
5	EKU02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS DS.ก่อนข้ามแม่น้ำ
6	EKU01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		DIS ข้าง สนง.ไฟฟ้าโคกขาม
7	แจ้งขอทไลน์ทำการปลดจุดจัมไลน์วงจร SMF06 และ SMF07 แยกเข้า สนง.ไฟฟ้าโคกขามออกได้						
8	เมื่อขอทไลน์ปลดจุดจัมออกแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.โคกขามรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
13	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
14	EKU02VB-01	Manual	Auto		EKU		
15	SMF06VB-01	Manual	Auto		SMF		
16	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMF		
*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก***							
17	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
22	EKU02VB-01	Auto	Manual		EKU		- -
23	SMF06VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
24	SMF07VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
25	แจ้งขอทไลน์ทำการ จัมไลน์วงจร SMF06 และ SMF07 แยกเข้า สนง.ไฟฟ้าโคกขามเข้าได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อขอทไลน์ จั้มไลน์แยกเข้า กฟส.โคกขาม แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
27	EKU02S-05	ปลด	สับ		สค.		DIS ก่อนข้ามแม่น้ำ
28	EKU01S-08	ปลด	สับ		.คทท.		ข้าง สนง.ไฟฟ้าโคกขาม
29	EKU02VB-01	Manual	Auto		EKU		
30	SMF06VB-01	Manual	Auto		SMF		
31	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMF		
สิ้นสุด Switching							

สมุดรสากร 6

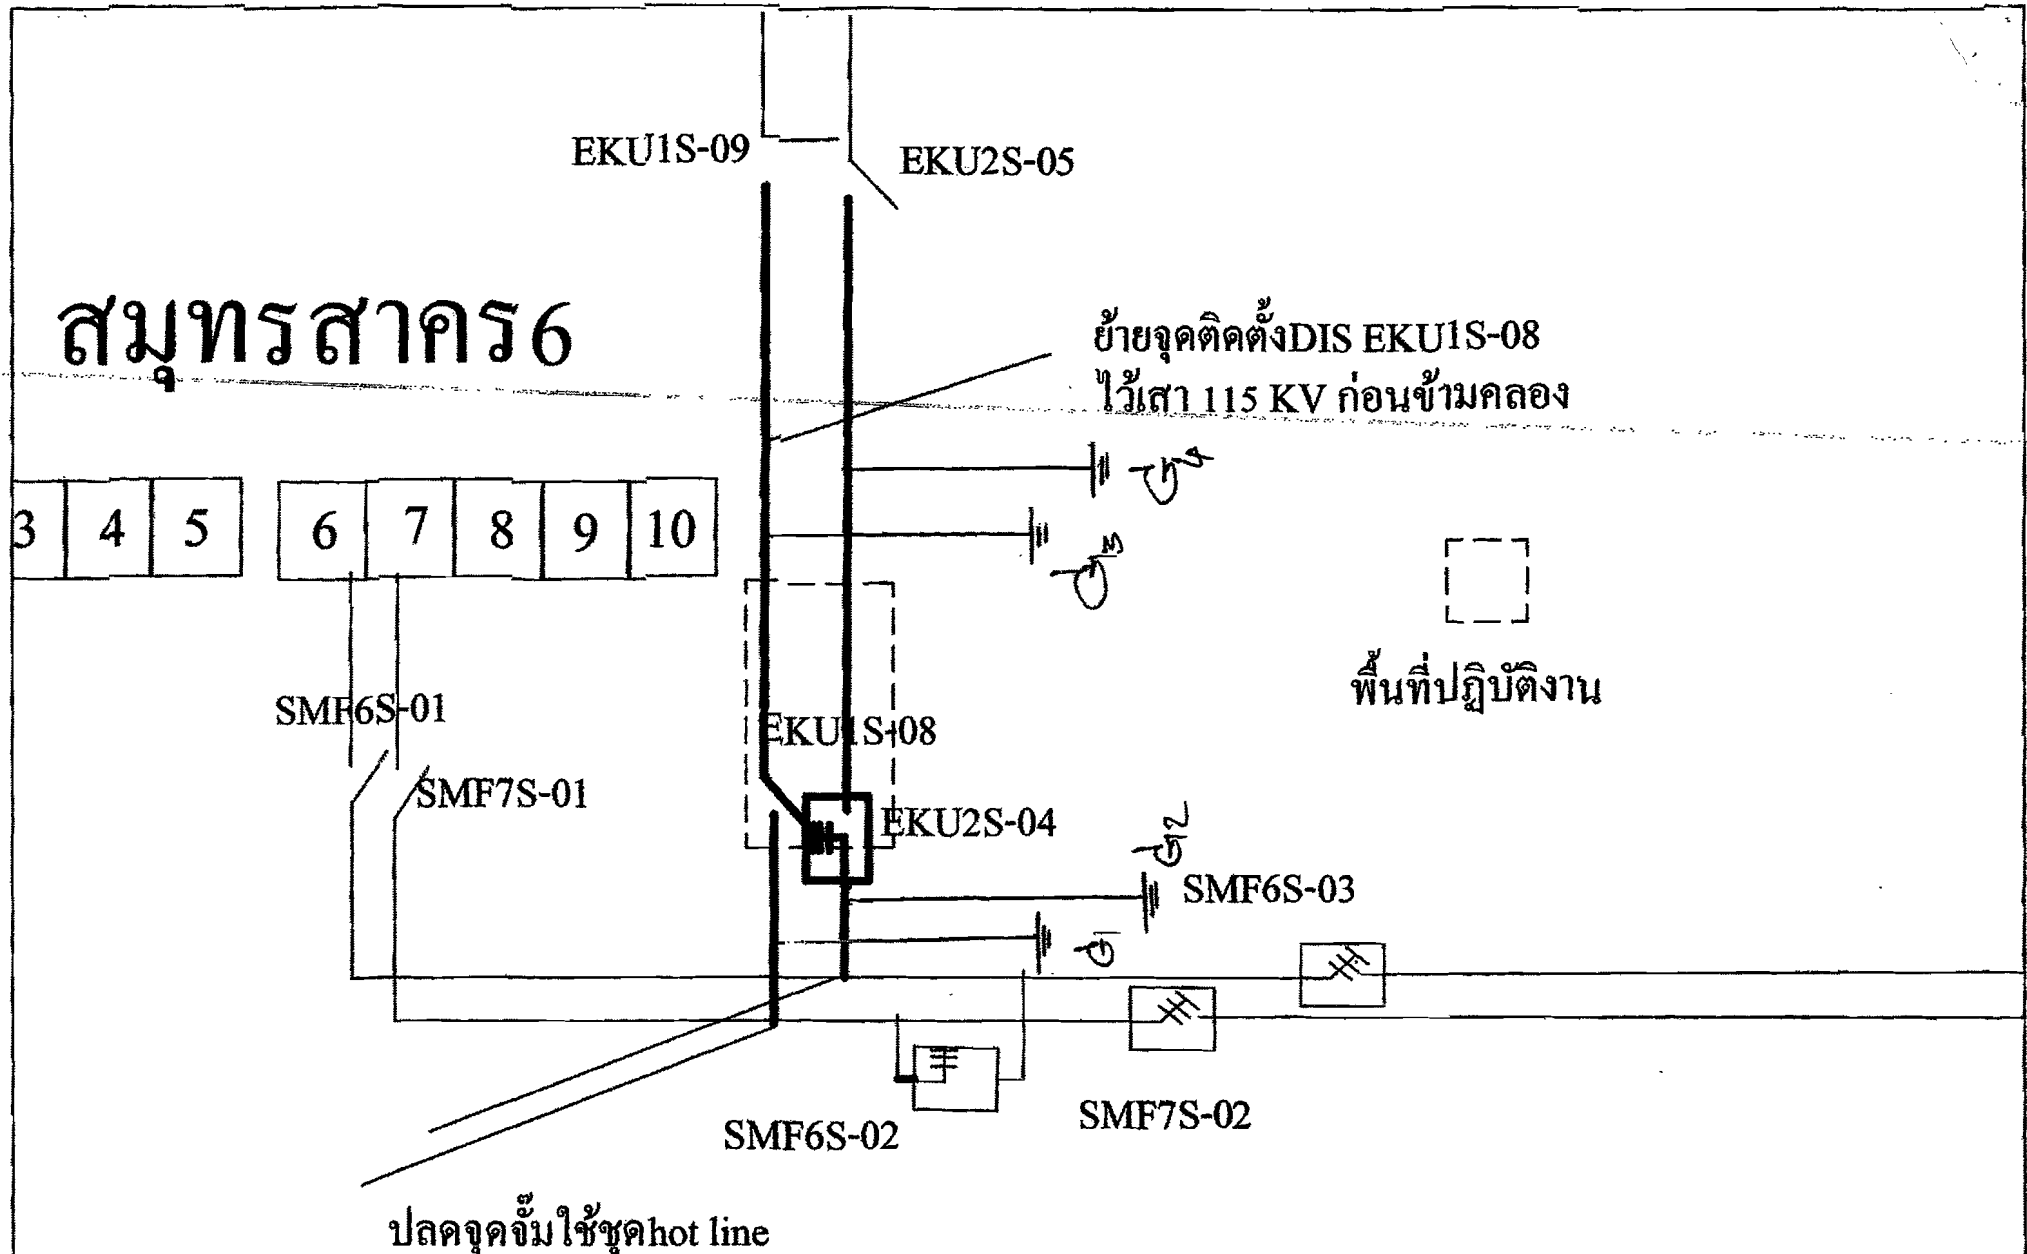

แผนควบคุมการส่งไฟฟ้า ครอบคลุมและปรับปรุง ผู้จัดทำ: _____ วิศวกร: _____ วิศวกร: _____ วิศวกร: _____ วิศวกร: _____ วิศวกร: _____	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการ: _____ สถานี: ลินสาคร	วิศวกร: _____ วิศวกร: _____ วิศวกร: _____ วิศวกร: _____
	แผนควบคุมการจ่ายไฟ กคร. (ก.3)	วิศวกร: _____ วิศวกร: _____
	วิศวกร: _____ วิศวกร: _____	วิศวกร: _____ วิศวกร: _____
	วิศวกร: _____ วิศวกร: _____	วิศวกร: _____ วิศวกร: _____