



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2331

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ กอ.ศกข.(บ.บ.) ๑๙๖๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธุหา
ชื่อผู้ส่ง นายกันตินันท์ รั้งสิ่วจิตรประภา

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ขจก.(บ.) กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...สมุทรสาครจ. เอกชัย๒...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูงย้ายแนว ก่อสร้างถนน	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่หน้า โซลาร์2โคกขาม	SMF1S-05	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย โทร ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
๒	SMF6	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายจุดติดตั้งDIS EKU๑S-๐๘	ปลดจุดจุ่มหน้า สำนักงาน	EKU2S-04	นายวรวิทย์ เนื่องนอง โทร ๐๙๔-๙๔๔๗๓๓๔
๓	SMF7	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ปลดจุดจุ่มหน้า สำนักงาน	EKU1S-08 EKU1S-09	
๔	EKU2	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKU2S-05	EKU2S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แลวงถนนสารินฝั่งริมคลองบางส่วน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรสวัสดิ์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ทผ.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(...นายกันตินันท์ รั้งสิ่วจิตรประภา...)

ตำแหน่ง ขจก.(บ.) รักษาการ ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SMF2 จาก Dis.๓๓ ไอ้แม่แก ถึง 8MF15-05
ในวันที่ 15 สค 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1191

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันท ขจร ประสานงานการขอดับไฟกับ ทพ.กรรท.คคฟ. สจก.แผนก ๓
พรินทร์ อภิรักษ์ดิษฐ์
(๐๘๓.๕๓๓ น.ค.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2331
เรียน ผจก. กฟภ. โคกขาว

อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)



รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก.๓)

19 ส.ค. 2562

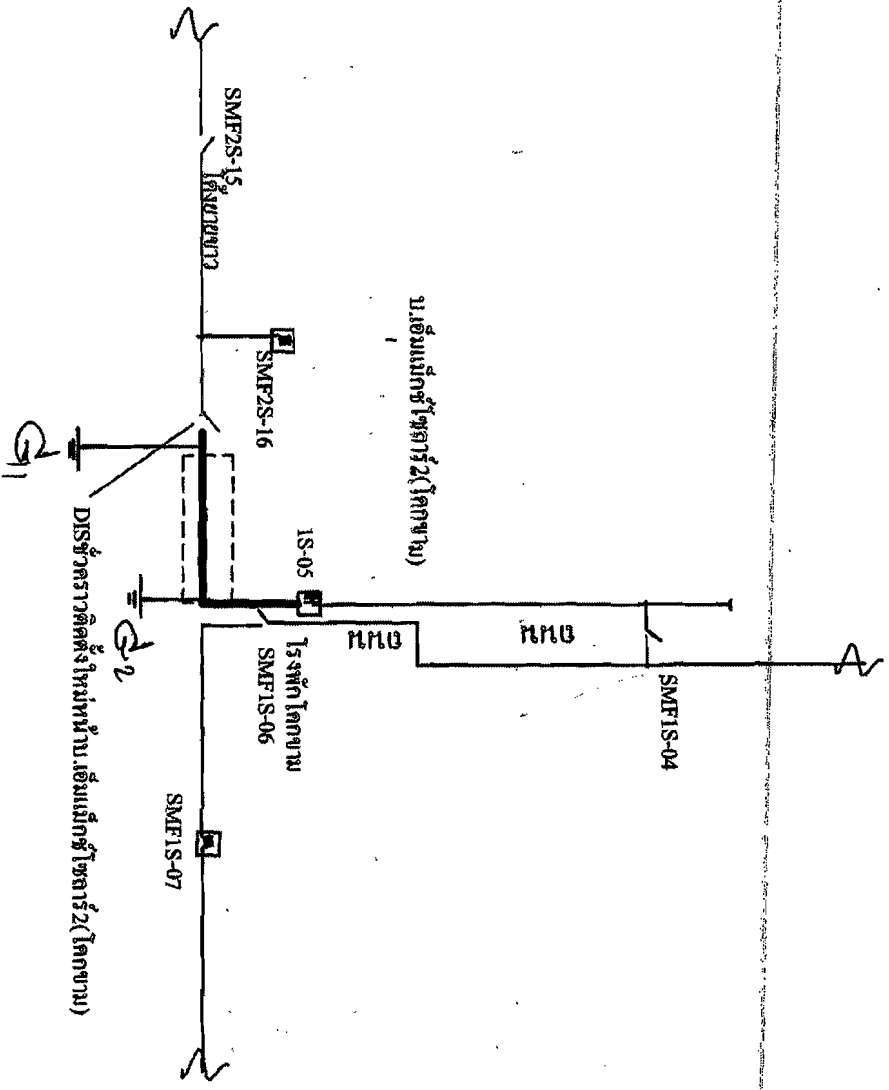
ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เอ็มแม็กโซล่า - โรงพักโคกขาม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 849/61
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 17 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 		วันที่ 17 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายธนิศ, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. ตรวจสอบ SF6 SMF01S-05 อยู่ตำแหน่ง OPEN ล็อคคาน						
2	SMF02VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
3	ดิส ชด.เอ็มแม็ก	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คกข.		
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
7	SMF02VB-01	Manual	Auto		SMF		
*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก***							
8	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
11	SMF02VB-01	Auto	Manual		SMF		- -
12	ดิส ชด.เอ็มแม็ก	ปลด	สับ		คกข.		
13	SMF02VB-01	Manual	Auto		SMF		
สิ้นสุด Switching							



พื้นที่ปฏิบัติงาน