



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 ส.ค. 67

เลขที่ .. ก.ต.สพ.(ปค)๑๒๓๖/๒๕๖๗ ..... วันที่ .. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ..  
 ชื่อผู้รับ .. นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ..... ตำแหน่ง .. อ.ก.ปบ.(ก๓) ..  
 ชื่อผู้ส่ง .. นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ..... ตำแหน่ง .. อ.ก.สพ.(ก๓) ..

ด้วยการไฟฟ้า ก.สพ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ซ่อมแซม Protection Relay สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๑๖ (ขค) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, 1YS-01 และอุปกรณ์ 22kV (ให้มีไฟ AC ภายใน สถานีไฟฟ้า)	๑ ก.ย. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ซ่อมแซม Protection Relay	Open Breaker 115kV, 22kV	Open ใบมีด 115kV, ปลด ใบมีดต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายสาธิต พยัคฆวงศ์ .. ตำแหน่ง .. ข.ม.ปค. ก.สพ.(ก๓) .. โทร .. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์)

อ.ก.สพ.(ก๓)

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SM2 จาก SM21YB-01 ถึง SM21Y, 3, 4, 5YB-01

ในวันที่ 1 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1202/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชินสุรนต์ อุดมประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์)   
 ๒๑ ส.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๓

อ.ก.สพ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผ่น  
 แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SM2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 16(SMZ)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 ก.ย. 67 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ. งานที่ทำ ซ่อมโปรเตคชั่นรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1202/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัสชา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAL02YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BAL		
3	SME03YB-03	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
4	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		
5	SMZ01VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMZ		
6	SMZ02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMZ		
7	SMZ03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMZ		
8	SMZ04VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMZ		
9	SMZ05VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMZ		
10	SMB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
11	SMB-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
12	SMB02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		
13	SMB12VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		
14	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
15	KTE02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KTE		
16	KTE03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KTE		
17	- ย้ายโหลด SMZ05 ไปจ่ายจาก SMB02						
18	SMB02S-04	ปลด	สับ		รถสค.-	SCADA	SF6 ปากทางสวนส้ม(บน)
19	SMZ05VB-01	สับ	ปลด		SMZ	CB	SMZ05
20	- ย้ายโหลด SMZ04 ไปจ่ายจาก SMB12						
21	SMB12S-02	ปลด	สับ		รถสค.-	SCADA	SF6 ปากทางสวนส้ม(ล่าง)
22	SMZ04VB-01	สับ	ปลด		SMZ	CB	SMZ04
23	- ย้ายโหลด SMZ01 ไปจ่ายจาก THS07						
24	THS05S-06	ปลด	สับ		รถสค.-	SF6	บ.เจมมานิตซอย20
25	SMZ01VB-01	สับ	ปลด		SMZ	CB	SMZ01

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้ายโหลด SMZ03 ไปจ่ายจาก KTE02 และ SMZ02 ไปจ่ายจาก KTE03						
27	KTE02S-12	ปลด	สับ		รถสค.-		SF6 แยกวัดเกาะ(บน)
28	KTE02S-08	ปลด	สับ		รถสค.-		DIS แยกวัดเกาะ(ล่าง)
29	SMZ02VB-01	สับ	ปลด		SMZ		CB SMZ02
30	SMZ03VB-01	สับ	ปลด		SMZ		CB SMZ03
31	SMZ01S-01	สับ	ปลด		รถสค.-		DIS หัว Pot Head SMZ01
32	SMZ02S-01	สับ	ปลด		รถสค.-		DIS หัว Pot Head SMZ02
33	SMZ03S-01	สับ	ปลด		รถสค.-		DIS หัว Pot Head SMZ03
34	SMZ04S-01	สับ	ปลด		รถสค.-		DIS หัว Pot Head SMZ04
35	SMZ05S-01	สับ	ปลด		รถสค.-		DIS หัว Pot Head SMZ05
36	- ดับไฟ SMZ						
37	SMZ01BVB-01	สับ	ปลด		SMZ		CB 22 kV.IN01
38	SMZ01YB-01	สับ	ปลด		SMZ		CB 115 kV.TP1
39	SMZ01YS-01	สับ	ปลด		SMZ		SW.ใบมีด 115 kV
40	BAL02YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BAL		
41	SME03YB-03	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
42	SMB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
43	SMB-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
44	SMB02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMB		
45	SMB12VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMB		
46	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
47	KTE02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KTE		
48	KTE03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KTE		
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสพ.รับทราบ						
50	แจ้งกสพ.ทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย						
51	แจ้งกสพ.ให้ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติให้งาน						
52	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
53	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
54	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตซ์						
55	BAL02YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BAL		
56	SME03YB-03	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
57	SMB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
58	SMB-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
59	SMB02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		
60	SMB12VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
62	KTE02VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KTE		
63	KTE03VB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KTE		
64	- จ่ายไฟ SMZ						
65	SMZ01YS-01	ปลด	สับ		SMZ		SW.ใบมีด 115 kV
66	SMZ01YB-01	ปลด	สับ		SMZ	CB	115 kV.TP1
67	SMZ01BVB-01	ปลด	สับ		SMZ	CB	22 kV.IN01
68	ปรับแรงดัน SMZ-TP1 ไว้ที่ 22.7 kV.				SMZ		
69	SMZ01S-01	ปลด	สับ		รถสค.-	DIS	หัว Pot Head SMZ01
70	SMZ02S-01	ปลด	สับ		รถสค.-	DIS	หัว Pot Head SMZ02
71	SMZ03S-01	ปลด	สับ		รถสค.-	DIS	หัว Pot Head SMZ03
72	SMZ04S-01	ปลด	สับ		รถสค.-	DIS	หัว Pot Head SMZ04
73	SMZ05S-01	ปลด	สับ		รถสค.-	DIS	หัว Pot Head SMZ05
74	- ย้ายโหลด SMZ03 กลับคืนจาก KTE02 และ SMZ02 กลับคืนจาก KTE03						
75	SMZ02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMZ	CB	SMZ02
76	SMZ03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMZ	CB	SMZ03
77	KTE02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสค.-	DIS	แยกวัดเกาะ(ล่าง)
78	KTE02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสค.-	SF6	แยกวัดเกาะ(บน)
79	- ย้ายโหลด SMZ01 กลับคืนจาก THS07						
80	SMZ01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMZ	CB	SMZ01
81	THS05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสค.-	SF6	บ.เจมม่านิตชอย20
82	- ย้ายโหลด SMZ05 กลับคืนจาก SMB02						
83	SMZ05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMZ	CB	SMZ05
84	SMB02S-04	สับ	ปลด		รถสค.-	SCADA SF6	ปากทางสวนส้ม(บน)
85	- ย้ายโหลด SMZ04 กลับคืนจาก SMB12						
86	SMZ04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMZ	CB	SMZ04
87	SMB12S-02	สับ	ปลด		รถสค.-	SCADA SF6	ปากทางสวนส้ม(ล่าง)
88	BAL02YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BAL		
89	SME03YB-03	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
90	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		
91	SMZ01VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ		
92	SMZ02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ		
93	SMZ03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ		
94	SMZ04VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ		
95	SMZ05VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMZ		
96	SMB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	SMB-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
98	SMB02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMB		
99	SMB12VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SMB		
100	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
101	KTE02VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KTE		
102	KTE03VB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KTE		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว)

ถึง กบป.(ก๓)

เลขที่ ก.๓ กบป.(จฟ.๑) ๑๑๓๐ / ๒๕๖๗

วันที่

เรื่อง แจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว)

เรียน อก.ปป.(ก๓) ผ่าน ทผ.จฟ.๑  
*2 ส.ค.๖7*

ลำดับที่	วันที่	รหัสอุปกรณ์ที่ชำรุด	รายละเอียดการชำรุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	๑ ส.ค. ๖๗	๓VB-๐๑	Keypad ของ Protection Relay ชำรุด กดข้อมูลไม่ได้	ผปค.กสฟ.(ก๓)	
๒		๔VB-๐๑	Keypad ของ Protection Relay ชำรุด กดข้อมูลไม่ได้ และไม่บันทึก Fault ที่เกิดขึ้น		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ *เสาวรงค์*  
( นายนามชัย นุชประเสริฐ )  
พชง.๖ ผจพ.๑ กบป.(ก๓)

ที่ ก.๓ กบป.(จฟ.๑) ๑๑๓๐ / ๒๕๖๗	ข้อมูลของสถานีไฟฟ้า
เรียน อก.สฟ.(ก๓)	๑.วันที่ กสฟ.(ก๓) สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> จันทร์ <input checked="" type="checkbox"/> อังคาร <input checked="" type="checkbox"/> พุธ <input checked="" type="checkbox"/> พฤหัสบดี <input checked="" type="checkbox"/> ศุกร์ <input checked="" type="checkbox"/> เสาร์ <input checked="" type="checkbox"/> อาทิตย์
<i>เสาวรงค์</i> (นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร) ร.ก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)	๒.วันที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.๓ สามารถดับไฟได้
	<input type="checkbox"/> ดับไม่ได้ เนื่องจาก.....
	<input type="checkbox"/> ดับได้ ทุกวัน <input type="checkbox"/> ดับได้ วันอาทิตย์ <input type="checkbox"/> ดับได้ วันหยุดนักขัตฤกษ์



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว)


ถึง กบป. (ก๓)

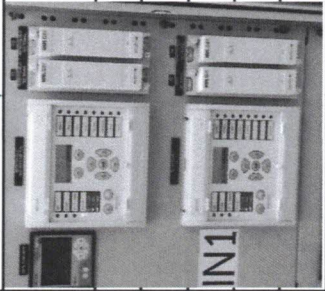
เลขที่ ก.๓ กบป.(จฟ.๑) ๑๒๐๐ / ๒๕๖๗

วันที่

เรื่อง แจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว)


เรียน ออก.ปบ.(ก๓) ผ่าน ทพ.จฟ.๑

 จีระภรณ์

ลำดับที่	วันที่	รหัสอุปกรณ์ที่ชำรุด	รายละเอียดการชำรุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	๑๕ ส.ค. ๖๗	๑BVB-๐๑	Keypad ของ Protection Relay (๕๐/๕๑,๕๐/๕๑N,๕๐BF,TCS) ชำรุด กดดูข้อมูลไม่ได้	ผบค.กสพ.(ก๓)	
๒			Keypad ของ Protection Relay (๘๑) ชำรุด กดดูข้อมูลไม่ได้		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ



( นายณามชัย นุชประเสริฐ )

พชง.๖ ผจพ.๑ กบป.(ก๓)

ที่ ก.๓ กบป.(จฟ.๑) ๑๒๐๐ / ๒๕๖๗	ข้อมูลของสถานีไฟฟ้า
เรียน ออก.สพ.(ก๓)	๑.วันที่ กสพ.(ก๓) สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> จันทร์ <input checked="" type="checkbox"/> อังคาร <input checked="" type="checkbox"/> พุธ <input checked="" type="checkbox"/> พฤหัสบดี <input checked="" type="checkbox"/> ศุกร์ <input checked="" type="checkbox"/> เสาร์ <input checked="" type="checkbox"/> อาทิตย์
	๒.วันที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.๓ สามารถดับไฟได้
	<input type="checkbox"/> ดับไม่ได้ เนื่องจาก.....
	<input type="checkbox"/> ดับได้ ทุกวัน <input type="checkbox"/> ดับได้ วันอาทิตย์ <input type="checkbox"/> ดับได้ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 15 สค ๖7

(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก๓)