



## วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป.)- ๑๔๔๔ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์  
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปป. (ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๓ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้าง ระบบ ๑๑.๕ KV สถานีหนองปรือ	SF๖ บ้านหนองไม้เอื้อย รหัส BOP๐๔S-๑๒	DIS ชั่วคราว หน้า รพ. พระบารมีหนองปรือ	นายภักพงษ์ อินทสวัสดิ์ ทพ.ปป.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพันธ์ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๙๒๙๘

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายภักพงษ์ อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ทพ.ปป. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ.....  
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)  
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟอ.บพล.  
ตำแหน่ง.....  
๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP 04 จาก BOP 45-12 ถึง 075 ซึ่งตรงกับรพ. พระบรมราชชนนี ๓๓๐๐ ปรี  
ในวันที่ 3 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1206/62  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง งามยิ่ง ประสานงานขอดับไฟกับ อยุทธยาพร พูลพัฒน์

  
( นาย พิชัย รักษ์ธรรมธาด )  
อก. 6 ก.ย. ๖๒

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2361

เรียน ผจก. กฟอ. บพค., กฟย. ทปร.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นางสาวอรอุษา คักดีพณา)


ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี .....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ




## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ไลน์ BOP04 บริเวณ DIS.ชั่วคราวหน้ารพ.พระบารมีหนองปรือ - BOP04S-12
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ก.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.บพล. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 KV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1206/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 21 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ดีดีวิวิท วิวัฒน์ ๙๐๐ วันที่ ๒1 สิงหาคม ๒๕๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๒ สค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายนครินทร์, นายมนุช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนดำเนินการ Switching							
2	BOP04R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
4 - ย้ายโหลด BOP04 ไปรับไฟจาก BOP05							
5	BOP04S-17	ปลด	สับ		รถทปร-		SF6 สีแยกหนองปรือ (ข้ามถนน)
6	BOP04S-12	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		รถทปร-	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
7 - ดับไฟไลน์ BOP04 เวลา 08.30 น.							
8	DIS.ชั่วคราว BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทปร-		DIS รพ.พระบารมีหนองปรือ
9 แจ้งพื้นไฟดับให้กฟอ.บ่อพลอยรับทราบ							
10 แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
11 แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
12	BOP04R-01	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
13	BOP05R-03	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%%							
14 หลังจากกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
15 แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
16 แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
17	BOP04R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
18	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
19 - จ่ายไฟไลน์ BOP04							
20	DIS.ชั่วคราว BOP04	ปลด	สับ		รถทปร-		DIS รพ.พระบารมีหนองปรือ
21 - ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOP05							
22	BOP04S-12	ปลด+ล๊อคคาน	สับ		รถทปร-	SCADA	SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
23	BOP04S-17	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถทปร-		SF6 สีแยกหนองปรือ (ข้ามถนน)
24	BOP04R-01	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
25	BOP05R-03	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%%							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

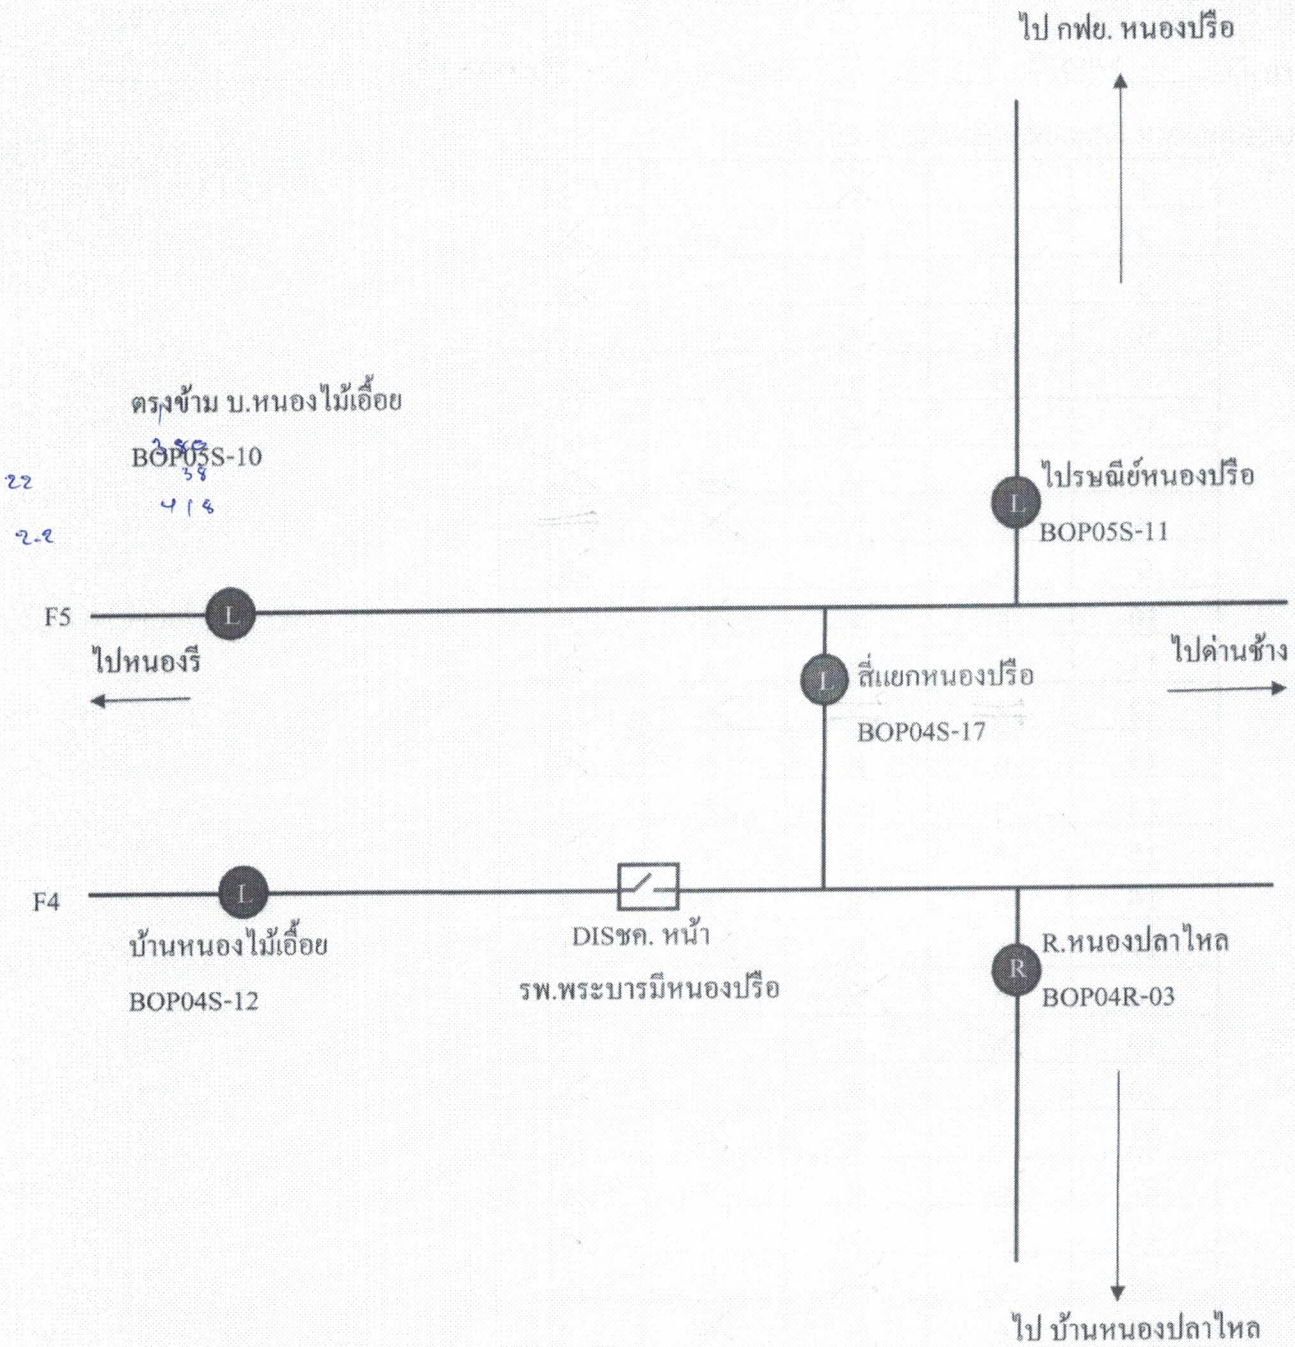

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

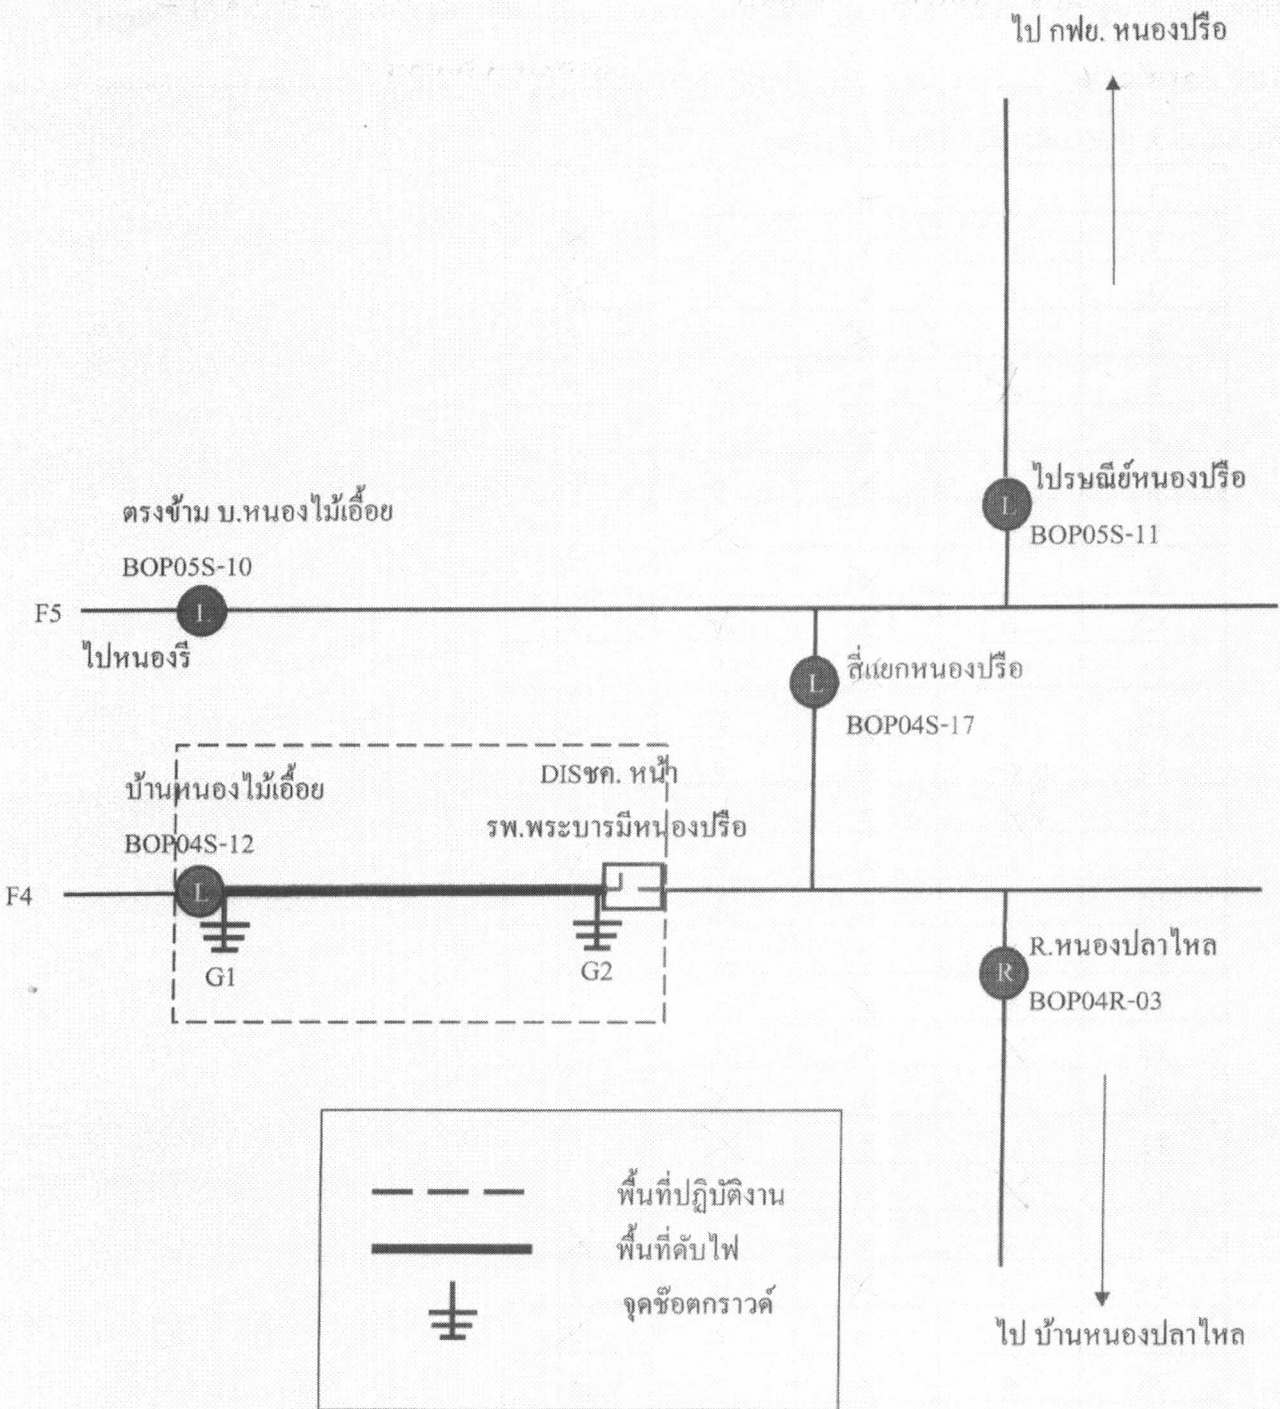

*[Handwritten signature]*