



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพท.(กป.) ๓๐๘ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถิรภักดิ์ พงษ์อินทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายอนันต์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๓. ธ.ค. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.ส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน มีกระแสไฟฟ้าที่รถยนต์ขนส่งบริเวณบ้านทับพวก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5(สหพ.1)	26 ธ.ค.62	10.00	11.00	ตัดไฟเพื่อให้ กระแส HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณ ปริมณฑลบางซ้อ เพื่อรับไฟจากรีโวลเวอร์ บางซ้อแทน	R บางสามแก้ว SPN10R-03	-SF6 โดงโพธิ์ BAMES-22 - SPN RS-02 (SPB มอ.ท.ส.อ.สพท.)	นายอนันต์ รัตนปัญญา โทร.๐๘๕๐๑๕๕๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) 8 บางสามแก้ว - SF6 โดงโพธิ์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายถิรภักดิ์ พงษ์อินทร์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. โทร.๐๘๕๐๑๕๕๖๕๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายอนันต์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผอ.ก.ท.ส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (กฟผ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

พศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / พิดเตอร์ SPN05 จาก SPN10R-03 สม.ลพ. ถึง BAMES-22, SPN RS-02

ในวันที่ 26-08-62 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. ถึง 11.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1219/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุข  
23 ธ.ค. 62

ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)*

*(Signature)*  
20 ธ.ค. 62

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผอ.ก.ท.ส.อ.สพท.

อก.บ.บ.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ข.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ / แผน  
แผนผังแนบ / แผน

พศพ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ประตุน้ำบางซอ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26/08/2562	เวลา 10.00 น.	ถึง 26/08/2562	เวลา 11.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1219/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	23 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	คุณ			วันที่	๒๓ ส.ค. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานี SPN</b>							
1	ย้ายโหลด SPN10R-03 บางส่วนไปรีเลย์จาก SPA10R-05						
2	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing		สพน.		R บ้านบางสามแก้ว
3	SPN10R-05	Normal	Nonreclosing		สพน.		R บ้านไผ่ตาไม้
4	SPN05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 แยกบ้านข้าง
5	D/F สะพานหน้าวัดท่าข้าม	ปลด	สับ		สพน.		D/F สะพานหน้าวัดท่าข้าม
6	SPN10R-05	Nonreclosing	Normal		สพน.		R บ้านไผ่ตาไม้
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน * ตรวจสอบ สาย ม-๖๖ (เดิม/ใหม่) / ไฟตกใหม่ 'OFF' พร้อม ล็อคคาน *						
8	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R ประตุน้ำบางสาม
9	SPN10R-03	สับ	ปลด		สพน.		R บ้านบางสามแก้ว
10	SW.Load SPN10R-03	สับ	ปลด		สพน.		R บ้านบางสามแก้ว
11	SPN10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS ประตุน้ำบางปลาแร่
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ (ดำเนินการด้วยวิธีออนไลน์)						
13	SPN05R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว							
14	หลังจากทำการจัม DDE บริเวณประตุน้ำบางซอแล้วเสร็จ (ดำเนินการด้วยวิธีออนไลน์)						
15	SW.Load SPN10R-03	ปลด	สับ		สพน.		R บ้านบางสามแก้ว
16	SPN10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพน.		R บ้านบางสามแก้ว
17	SPN10R-03	Nonreclosing	Normal		บลง.		R บ้านบางสามแก้ว
<b>สิ้นสุด Switching</b>							

# แผนผังไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 26 ส.ค. 62 เวลา 10.00-11.00 น.

บริเวณ ประตูน้ำบางซอ

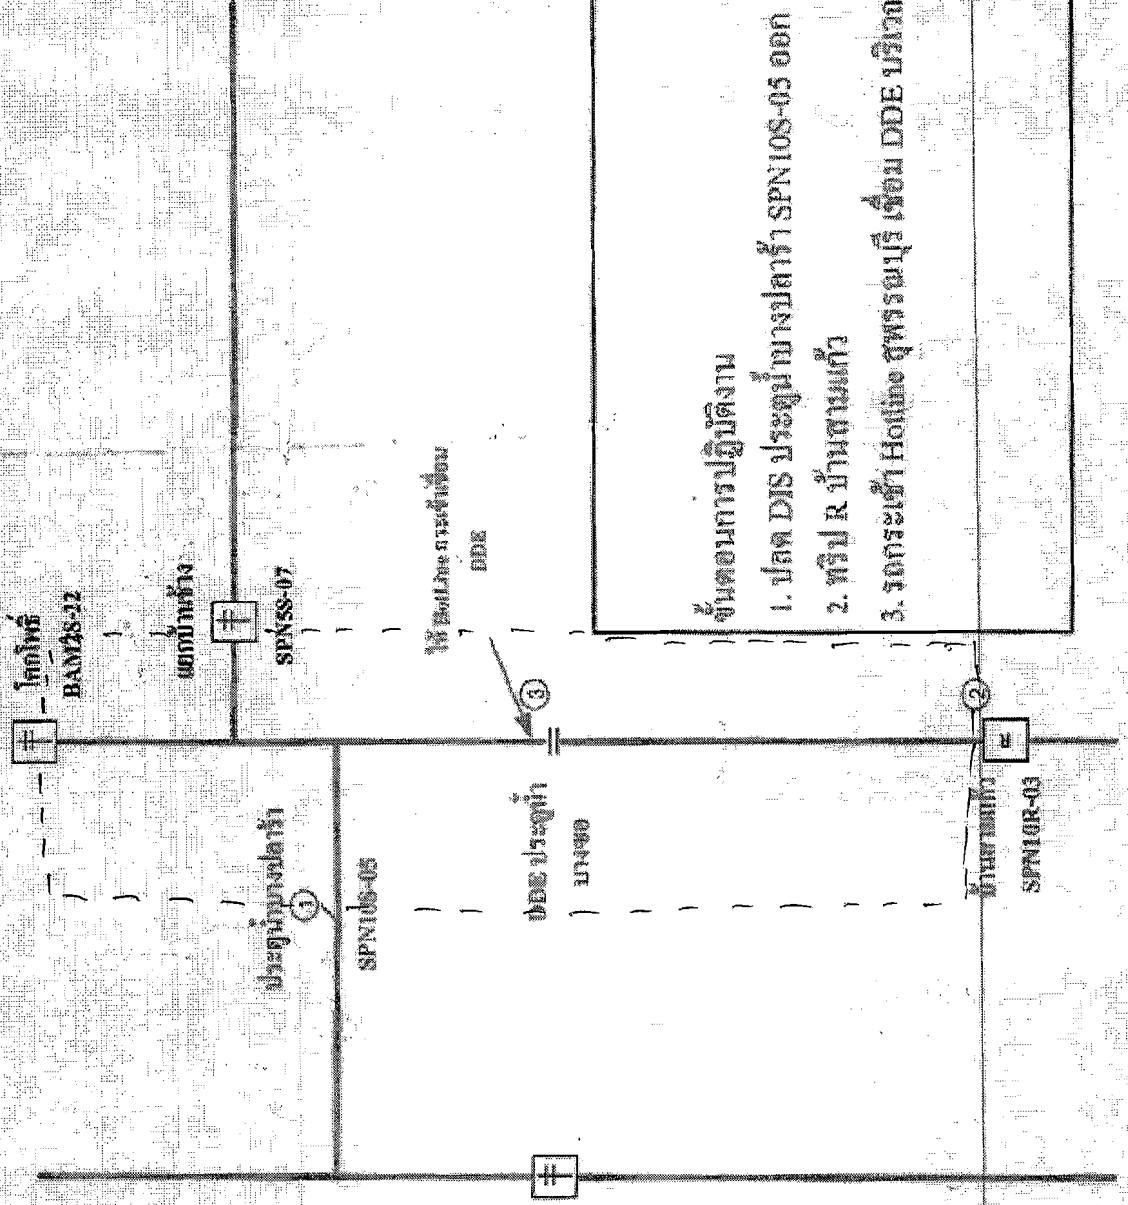

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ปลด DIS ประตุน้ำบางซอ SPN10S-05 ออก
2. ทรีป R บ้านสนามแก้ว
3. รวดกระเจ้า Hotline สุพรรณบุรี เชื่อม DDE บริเวณประตุน้ำบางซอ