



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บป.๑๖) ๕๕๑๑/๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
 ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
 ส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM ๑	๘ กย.๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	NOM ๑ R-๐๒ สี่แยกหุบกระเทียม	ปลายสาย	นายวิทยา เรือนสา

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สี่แยกหุบกระเทียม - บ้านโป่งลาน - ปลายสาย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจรัส ศรีมงคล ตำแหน่ง พง.ระดับ ๒ โทร ๐๙๖-๕๑๖๒๕๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์.)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
 เรียง อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ NOM 1 จาก NOM 1 R-02 ถึง ปลายสาย  
 ในวันที่ ๐๘ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1๒๖5/๖๒  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิวะสิทธิ์ วัลย์วงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจรัส ศรีมงคล

กฤษณะ วัชร  
 (นายกฤษณะ วัชร วัชรวัชร)  
๐๖๓.๖๖๖๖๖๖๖๖

ส่งทางสารบรรณ  
 ถึงเลขาธิการนิติศาสตร์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2440  
 เรียง ผจก. บปง.  
อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
 แผนผังแบบ 1 แผ่น  
 ผจพ. (สถานี \_\_\_\_\_)

26 ส.ค. 2562

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย อุทัย ชิงสุวรรณ) 30 ส.ค. 2562


อก.บช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ยก.บป.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสี่แยกหุบกระติง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย NOM01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1235/62		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	29 สิงหาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 ส.ค. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ส.ค. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	NOM01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บปง.	SCADA	R หุบกระติง
3	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	NOM01R-02	สับ	ปลด		รถ บปง.	SCADA	R หุบกระติง
5	แจ้ง กฟอ.บปง. ตรวจสอบรีโคลสเซอร์ NOM01R-02 (หุบกระติง) อยู่สถานะ OPEN พร้อมกับปลดไบมิตด้านออกไลน์จากทั้งสามเฟส						
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
11	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
13	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	แจ้ง กฟอ.บปง. สับไบมิตด้านออกไลน์เข้าสนิททั้งสามเฟส						
15	NOM01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ บปง.	SCADA	R หุบกระติง
16	NOM01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บปง.	SCADA	R หุบกระติง
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

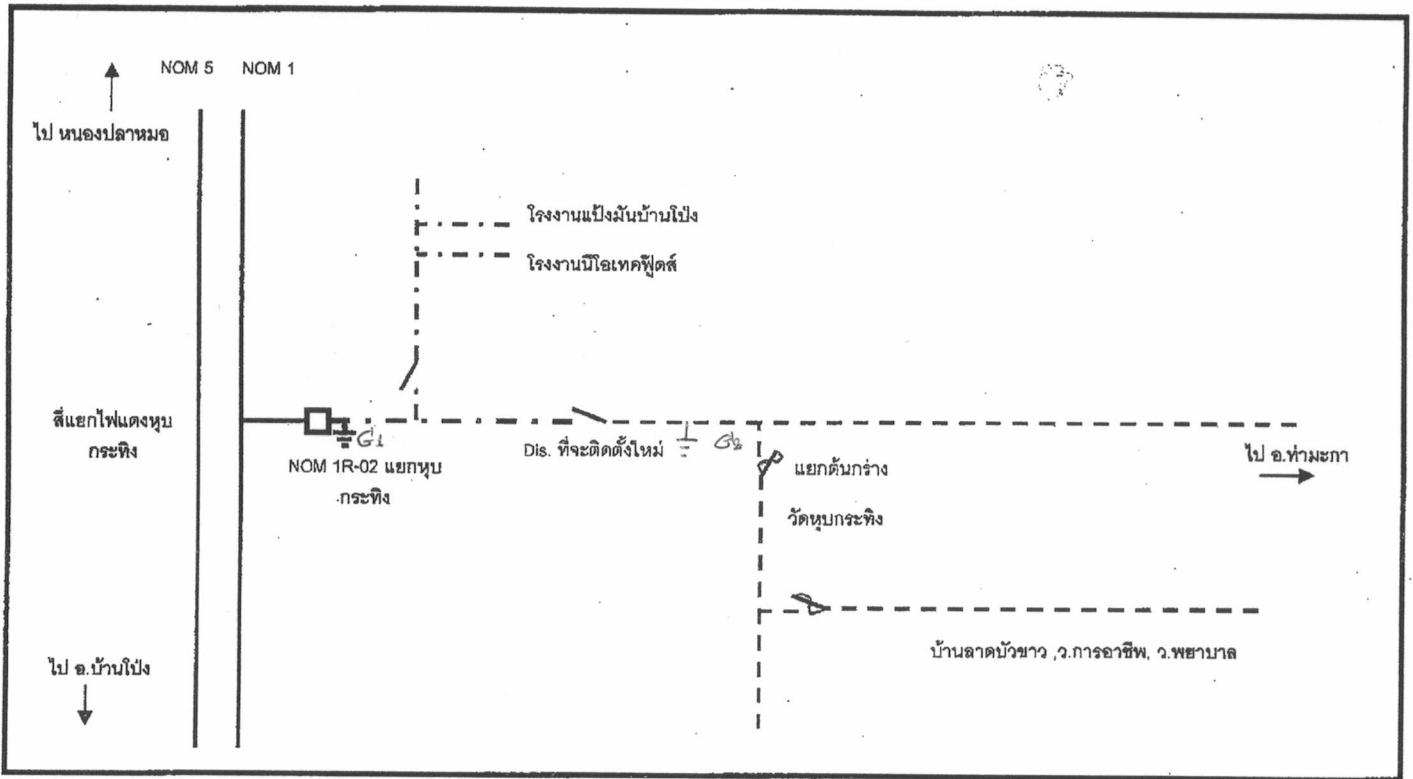

- หมายเหตุ
- - - - - เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐ น.-๑๐.๓๐ น.
  - - - - - เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.
  - ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
  - || จุดตัดเคเบิ้ล

ผู้ควบคุมงาน นายวิทยา เรือนสา  
 ผู้ Short Ground นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา  
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์