



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓(ปบ.)อมน. 1๒17 / ๓๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ทั่วหนองทอง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย...จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีสามพราน ๓ ด้วยวิธีออตไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA07	๗ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณทางปลาด้วยวิธีออตไลน์กระเช้า	SAA7S-04 SF6 ของแสบี่จันท	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๕๕๕๖ ๖๙๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มีผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิธา รัมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๔ ผ.ปบ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๓๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายชัยชนะ เข้มทอง
 ขน.ปบ ปฏิบัติงานแทน
 ทน.ปบ.กฟภ.ออมน้อย

(นายระยอง ทั่วหนองทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน. บ.๖๙๐.๒๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SAA07 จาก SAA7S-04 ถึง
 ในวันที่ 8 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1297/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเคอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐิธา รัมโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผศ. ฐิธา รัมโพธิ์ทอง

(นาย ฐิธา รัมโพธิ์ทอง)
 วิศว. 6 / ๓๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2417

เรียน ผจก. กฟภ. ออมน้อย

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์... แผ่น

แผนผังแนบ... แผ่น


ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

28 ส.ค. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบส่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	SAA07S-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	๙:๓๐.62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภฟภ.อมน.	งานที่ทำ แก่ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1237/62
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 27 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย			วันที่ 27 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย			วันที่ 28 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย			1. เพชรรัตน์, อนุรักษ์กาญจน์, พิชา, สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. สภาพร, มงคล, อมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. กฤษณะศักดิ์, ขุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี SAA						
2	- แก่ไขจุดร้อน SAA07S-04 SF6 ซอยแสงจันทร์						
3	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SAA04VB-01	Auto	Manual		SAA	-	-
6	SAA07VB-01	Auto	Manual		SAA	-	-
7	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
8	SAA04S-06	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ข้ามทางคลองอ้อมน้อย
9	SAA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	ซอยแสงจันทร์
10	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
11	- แจ้ง ซอฟไลน์กระแสเข้าแก่ไขจุดร้อน SAA07S-04 ได้						
12	- ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง MANUAL SAA04VB-01, SAA07VB-01 ไว้ตลอด						
13	- เมื่อแก่ไขจุดร้อนแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
14	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส
15	SAA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SF6	ซอยแสงจันทร์
16	SAA04S-06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	ข้ามทางคลองอ้อมน้อย
17	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	ขนานบัส
18	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SAA04VB-01	Manual	Auto		SAA	-	-
21	SAA07VB-01	Manual	Auto		SAA	-	-
สิ้นสุด Switching							

Name of Object :
 Inspected By :

File Name	20180717-095750-011.jpg	Created Date	2018 - 07 - 17	Created Time	09:57:50
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	22.87C	การไฟฟ้า	—	สถานีไฟฟ้า	—



Camera Info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range m	180.07C
Camera range m	-20.07C
Area analysis	Value
Area01 Max	57.4 dt: 34.67C
Area02 Max	22.8 dt: 0.07C

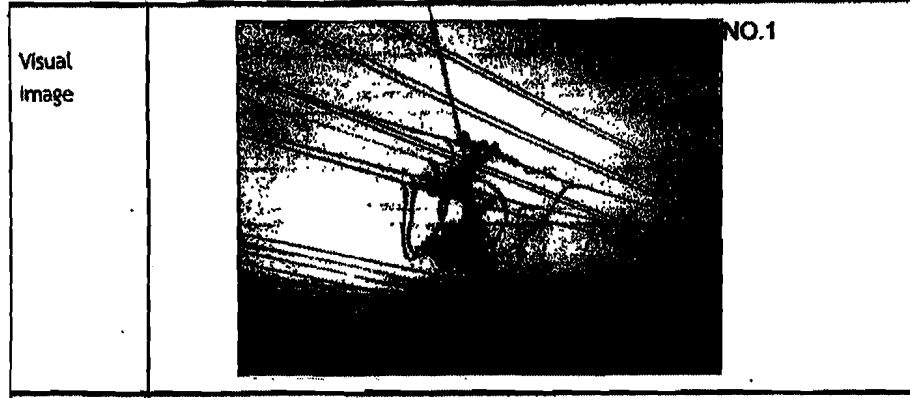

สถานที่
 หมายเลขเสา
 แรงดันไฟฟ้า
 พิดเคอร์
 อุปกรณ์
 เฟส

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสับมีสหางปลา

ข้อแนะนำ : แก้ไขภายใน 1 เดือน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย
 72/106 ถ.พุทธมงคล สาย 5 ต.ไร่จิ้ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทร. 02-4206656
 โทรสาร 02-4200803



NO.1