



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.(ปน.) ๑๗๒๐๗ /๒๕๖๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒  
 ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง ออก.ปน.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคสมัย ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นางเลิน

ด้วยการไฟฟ้า.อ.นางเลิน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อฝึกเสา.๑๑๕. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น  
 ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	15 ก.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา,พาดสาย ไปสถานี บางเลน 2	Recloser SLY08R-01	Dis ชั่วคราว หน้าสวน กล้วยไม้	นาย สุนทร มากค้ำ พขง.๕ กกฟ.๒ กภฯ ส่วนกลาง ๐๘๗- ๓๖๓๓๒๐๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ร.ง.อาร์เอ็กซ์.สโตนมีชนสงฆ์หลายว.สวนกล้วยไม้.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทพ.ปน...โทร.....๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. | มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ | ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ

(นายสงวน นาคสมัย)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นางเลิน..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ SLY08 จาก SLY 8R-01 ถึง DS 6๓. หน้าสวนกล้วยไม้  
 ในวันที่ 15 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1270/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง

(นายสงวน นาคสมัย)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นางเลิน..

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 2512

เรียน ผจก. ๑๗๐.๒๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ เสด็จฯ นครราชสีมา

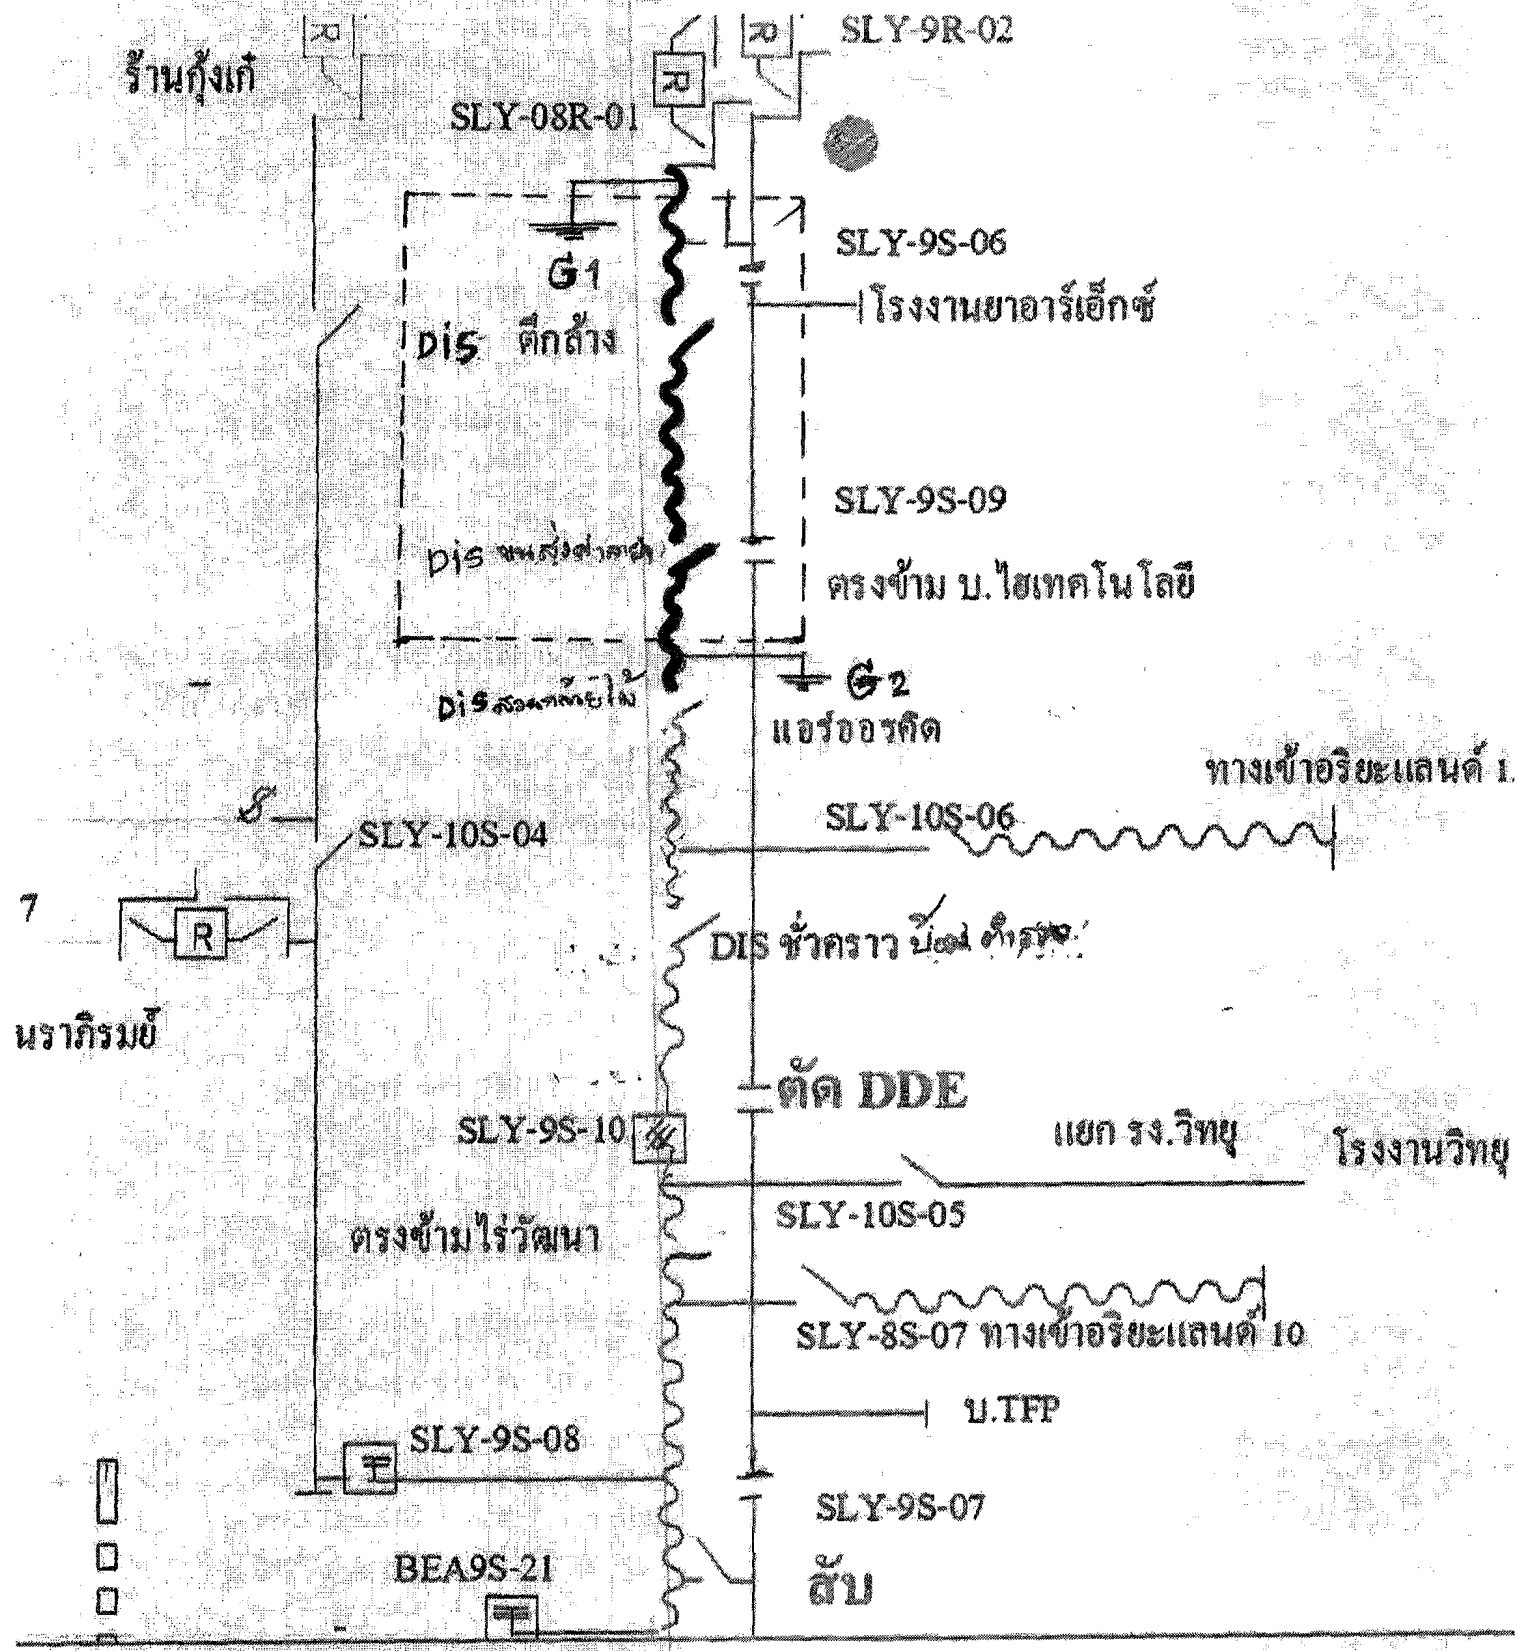
(นางสาวอรุษา ศักดิ์พนา)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามร้านกึ่งเก้ - สวนกล้วยไม้					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	บล.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1270/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	7 กันยายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ก.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7/9/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
5	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
6	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
7	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
8	SLY09S-08	ปลด	ล๊ับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	DIS ชั่วคราว SLY08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสวนกล้วยไม้
11	SLY09S-08	ล๊ับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
13	SLY08R-01	ล๊ับ	ปลด		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
14	แจ้งกพอ.บล.ปลดใบมิตด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
18	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
19	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
21	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
22	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
23	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
24	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
25	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
26	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
29	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
30	สับใบมีดด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
31	SLY08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	ALT	พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
32	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
33	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
34	DIS ชั่วคราว SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสวนกล้วยไม้
35	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
36	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
37	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
38	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
39	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
40	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
41	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



ร้านกึ่งเก้

SLY-08R-01

SLY-9R-02

G1

SLY-9S-06

Dis ตึกถ้าง

โรงงานอาหารเอ็กซ์

Dis ขนส่งพลังงาน

SLY-9S-09

ตรงข้าม บ.ไฮเทคโนโลยี

Dis ลานจอดรถ

G2

แอร์จอดรถ

ทางเข้าริยะแลนด์ 1

SLY-10S-04

SLY-10S-06

7



DIS ซ้ำครา บ.ไฮเทคโนโลยี

นราภิรมย์

SLY-9S-10

ตัด DDE

แยก รง.วิทยุ

โรงงานวิทยุ

ตรงข้ามไรวัฒนา

SLY-10S-05

SLY-8S-07 ทางเข้าริยะแลนด์ 10

SLY-9S-08

บ. TFP

SLY-9S-07

BEA9S-21

ต๊อบ