



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๕๖๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นวมนว. อากเจริญวงศ์

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กัวแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กัวแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า กัวแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA08	16 ก.ย. 62	08.30 น.	16.30 น.	ติดตั้ง SF6 ป้อมยาม ม.เกษตร	KSA08S-03 ศิริเจริญ	KSA08S-04 ม.เกษตร	นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ พงษ.๖
๒	TMU04	16 ก.ย. 62	08.30 น.	16.30 น.		Dis ชั่วคราว หนองไม้งาม	Dis ชั่วคราว ป้อมยาม ม.เกษตร	
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๗.๘. รามพิบูล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๙๙๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กัวแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KSA08 จาก KSA8S-03 ถึง KSA8S-04
ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1275/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ TMU04 จาก Dis หนองไม้งาม ถึง Dis ป้อมยาม ม.เกษตร
ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นวมนว. อากเจริญวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์

หดรินทร์ ลังสรวดี
(๐๘๑.5 ๓๓๓ น.๓๓๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2515
เรียน ผจก. กฟอ. กัวแพง
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุณา ศักดิ์พัฒนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) วิศวกรแทน อ.ก.ปบ. (ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ KSA08, TMU04 บริเวณ ป้อมยามม.เกษตรศาสตร์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 ก.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กำแพงแสน งานที่ทำ เปลี่ยน DIS.ชั่วคราวเป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1275/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 4 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย นดิษฐ์ วันที่ 5 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 9/9/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)




ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KSA08VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KSA		
2	KSA09VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KSA		
3	TMU0BR-04	Normal	Non-Reclosing		TMU		
4 - ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA09							
5	KSA08S-05	ปลด	สับ		รถกพส-	SF6	ไปรษณีย์ (ข้ามถนน)
6	KSA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถกพส-	SF6	ม.เกษตรศาสตร์
7	KSA09VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KSA		
8 - ดับไฟไลน์ KSA08, TMU04 เวลา 08.30 น.							
9	KSA08S-03	สับ	ปลด, ใช้โหลดบาสเตอร์		รถกพส-	DIS	ร้านศิริเจริญ (ล่าง)
10	DIS. ไลน์ TMU04	สับ	ปลด, ใช้โหลดบาสเตอร์		รถกพส-	DIS	หนองไม้จาม
11 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.กำแพงแสนรับทราบ							
12 แจ้งกฟอ.กำแพงแสนทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย							
13 แจ้งกฟอ.กำแพงแสนทำการ Short Ground จุด G1							
14 แจ้งกฟอ.กำแพงแสนทำการ Short Ground จุด G2							
15 แจ้งกฟอ.กำแพงแสนปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
16	KSA08VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KSA		
17	TMU0BR-04	Non-Reclos	Normal		TMU		
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%							
18 หลังจากกฟอ.กำแพงแสนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
19 แจ้งกฟอ.กำแพงแสนทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
20 แจ้งกฟอ.กำแพงแสนทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
21 ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่บริเวณป้อมยามม.เกษตรศาสตร์ให้เปิดวงจรโชว์ "OFF"พร้อมกับล็อคคานไว้							
22	KSA08VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KSA		
23	KSA09VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KSA		
24	TMU0BR-04	Normal	Non-Reclosing		TMU		
25 - จ่ายไฟไลน์ KSA08, TMU04							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	KSA08S-03	ปลด	สับ		รถกพส-		DIS	ร้านศิริเจริญ (ล่าง)
27	DIS.ไลน์ TMU04	ปลด	สับ		รถกพส-		DIS	หนองไผ่งาม
28	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนกลับคืนจาก KSA09							
29	KSA08S-04	ปลด	สับ		รถกพส-		SF6	ม.เกษตรศาสตร์
30	KSA08S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถกพส-		SF6	ไปรษณีย์ (ข้ามถนน)
31	KSA08VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KSA			
32	KSA09VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KSA			
33	TMU0BR-04	Non-Reclos	Normal		TMU			
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเย็น %%%%%%%%%%								

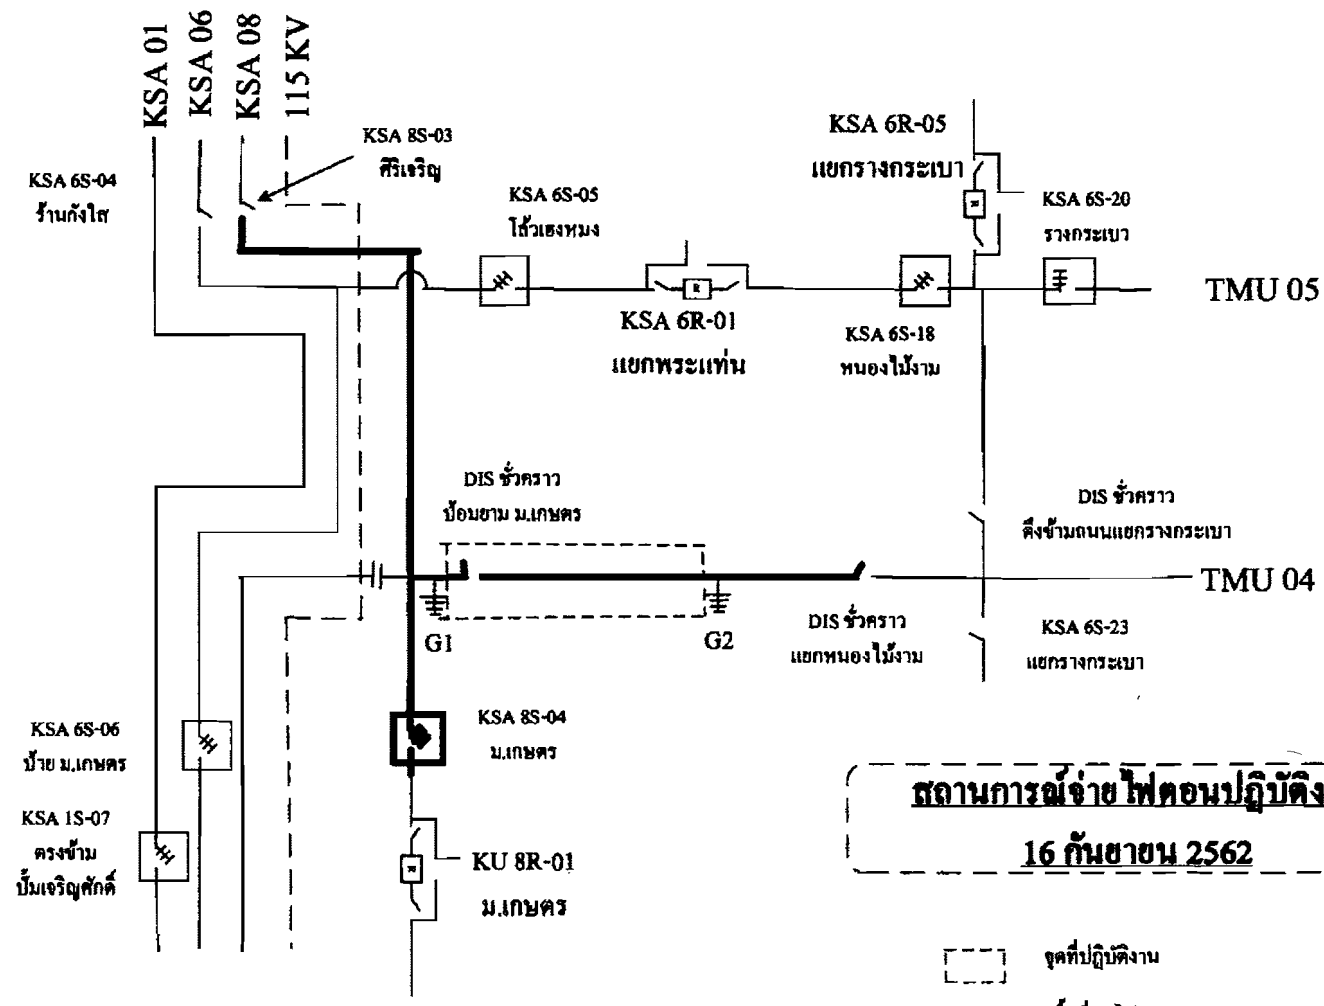↑ ไปกำแพงแสน
↓ ไปสุพรรณ



สถานการณ์จ่าย ไฟตอนปฏิบัติงาน
16 กันยายน 2562

-  จุดที่ปฏิบัติงาน
-  พื้นที่ดับไฟ
-  จุด Shot Ground