



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Public Power Corporation

เลขที่ ก.3 ๐๖๓. (ป.น.) ๑๙๙๖ /๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธุชา
 ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีอ้อมน้อย ๒ ด้วยวิธีออนไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB05	๖ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณทางปลา ด้วยวิธีออนไลน์กระเช้า	ONB55-07	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา รัมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศวกร.๔ ผ.บ. โทร. ๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ ONB05 จาก ONB55-07 ถึง 9742 กก/๗๑5๖
 ในวันที่ 6 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1278/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(นายวิฑูรย์ ชาตวัฒนานนท์)
 ๐๙.๑๑๓๓๓.๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2499
 เรียน ผจก. กฟภ. ๐๖๔
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
 แผ่นดึงแนบ 1 แผ่น
 ผจก. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 5 ก.ย. 2562

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)


ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	แยกวัดใหม่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1278/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 5 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ก.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ก.ย 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	Load 4.0 MW
3	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	Load 6.0 MW
4	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนไปจ่ายจาก ONB04						
5	ONB04S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		อมน.		SF6 ปากซอยจิตรมัน
6	ONB05S-07	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		แยกวัดใหม่หน้าร้านมอไซด์
7	ขณะทำงานให้ตั้ง "OFF" Autoreclose ของ ONB04VB-01 และ ONB05VB-01 ไว้ตลอด						
8	แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ ONB05S-07 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	หลังแจ้งแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ						
10	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนกลับจาก ONB04						
11	ONB05S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		อมน.		SF6 แยกวัดใหม่หน้าร้านมอไซด์
12	ONB04S-03	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากซอยจิตรมัน
13	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
14	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Name of Object : SF6 รหัส ONB55-07 แยกวัดใหม่หนองพระองค์					
Inspected By :					
File Name	20190817-090325-002.jpg	Created Date	2019 - 08 - 17	Created Time	09:03:26
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	32.47C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---

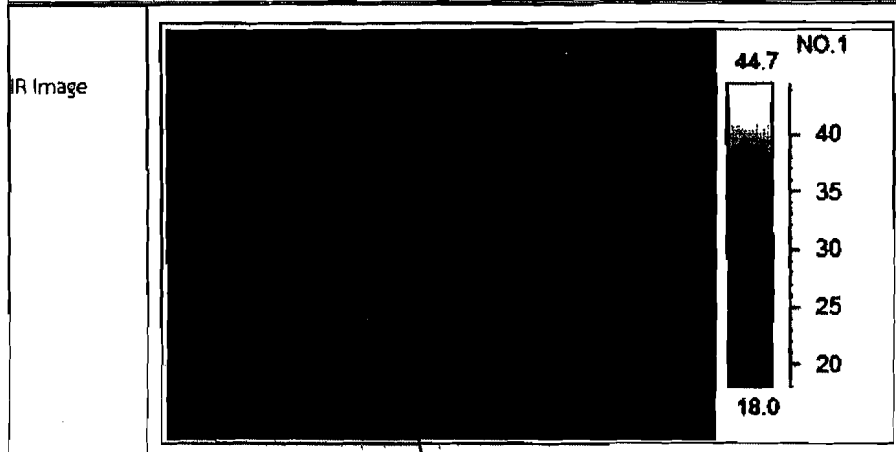

Camera info	Value
Camera type	TB
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.07C
Camera range	-20.07C
Area analysis	Value
Area01 Max	81.3 dt:48.97C
Area02Max	32.4 dt: 0.07C

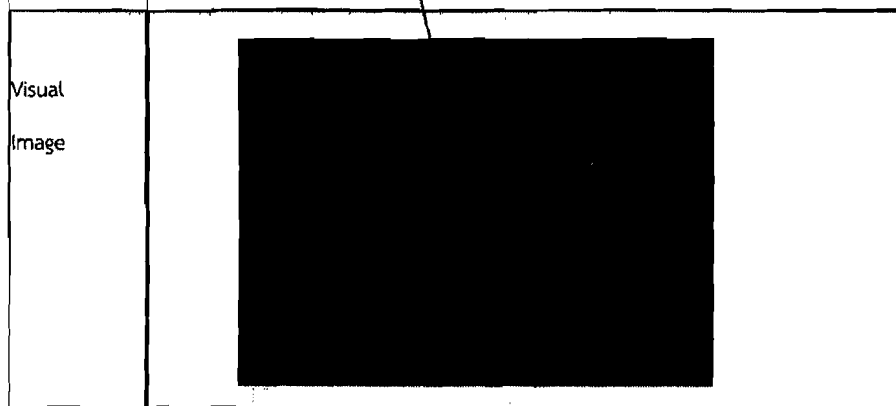

สถานี	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเดอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลา

ข้อเสนอแนะ : แก้ไขภายใน 1 เดือน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย
72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่จิ้ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

