



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๒๕๐๑/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟง.นครปฐม

Switching Deadline
วันที่ 12 ก.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขเสาแรงสูงหัก สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผังสั่งแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV02	17 กันยายน 2562	09.00 น.	13.00 น.	แกะไขเสาแรงสูงหัก บริเวณ ฟาร์มไก่ ก่อนถึงวัดวังเย็น	DDE หลัง Re. วังเย็น (ไลน์ โหด และ hotline ตัด เคดวัน ปฏิบัติงาน)	Dis ชั่วคราวหน้า วัดวังเย็น	นายพรมแดน สุทธิงาม ชม. ป.บ. กฟง.นฐ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณวัดวังเย็น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทจิรัชต์ ตำแหน่ง รจก.๒.สม.บ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๘๙-๖๖๘๙๕๙๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟง.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเตอร์ NPV02 จาก DDE ฟาร์มไก่ ถึง Dis ชั่ว. หน้าวัดวังเย็น
ในวันที่ 17 ๐.๙.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่: 1285/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่:

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(นาย)
๐๘.๖.๒๕๖๒



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 2516
เรียน ผจก.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

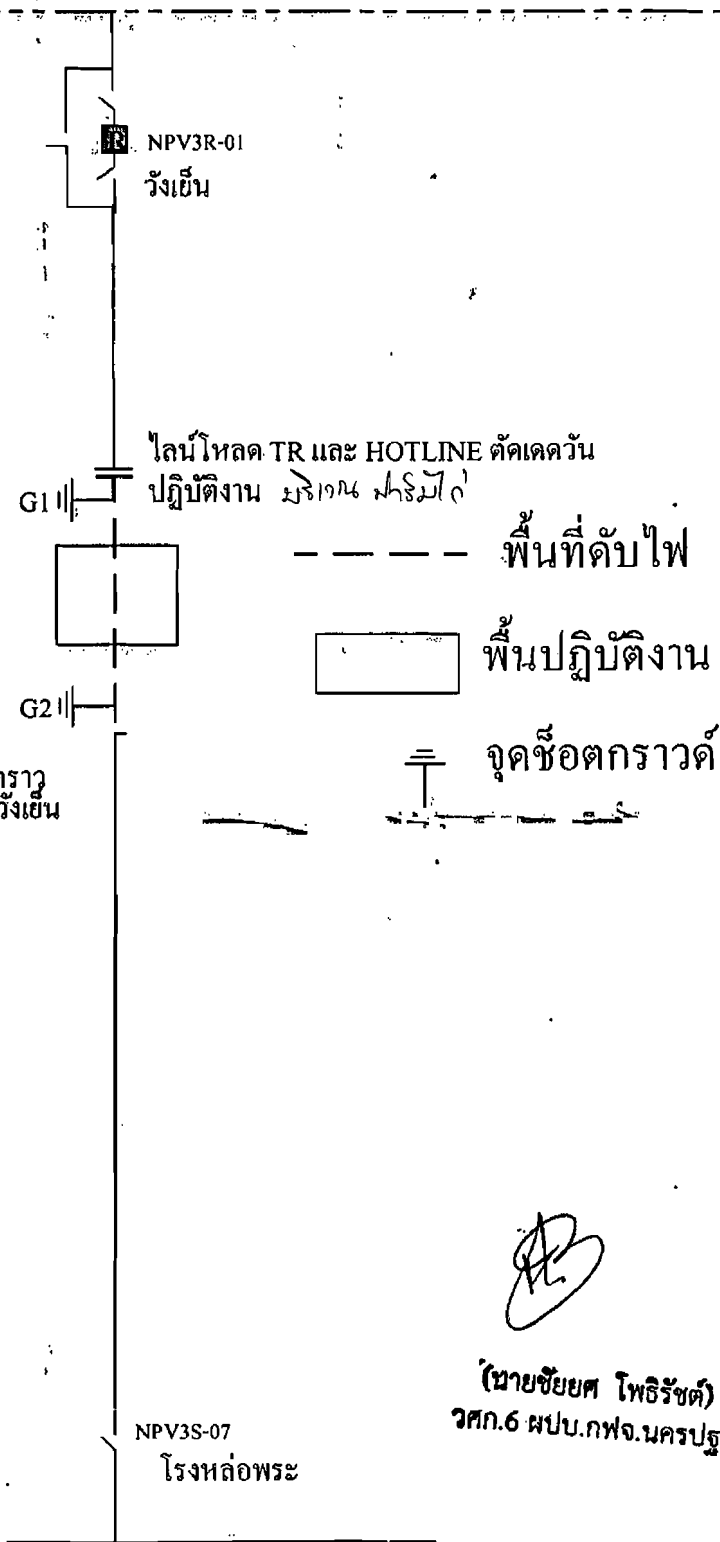
(นางสาวอรอุษา คักดีพณา)
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดวังเย็น					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาหัก	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1285/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	7 กันยายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ก.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7/9/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
3	NPV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	Sardor	R
4	ย้ายโหลด NPV02 เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ						
5	NPV04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นธ.		SF6
6	Dis.ชั่วคราว NPV02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	แจ้ง กฟจ.นธ. โหลดโหลดตั้งแต่จุดปลด DDE บริเวณ ฟาร์มไก่ - Dis รหัส NPV03S-07 ออก						
9	หลัง กฟจ.นธ. โหลดโหลดตั้งแต่จุดปลด DDE บริเวณ ฟาร์มไก่ - Dis รหัส NPV03S-07 ออกแล้วเสร็จ						
10	แจ้ง Hotline 22 kV ปลด DDE บริเวณ ฟาร์มไก่ (ตามผังแนบ)						
11	หลัง Hotline 22 kV ปลด DDE บริเวณ ฟาร์มไก่ ออกแล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
16	NPV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.	Sardor	R
17	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
21	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
22	NPV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นธ.	Sardor	R
23	เมื่อพร้อมดับไฟ						
24	แจ้ง Hotline 22 kV เชื่อม DDE บริเวณ ฟาร์มไก่ (ตามผังแนบ)						
25	หลัง Hotline 22 kV เชื่อม DDE บริเวณ ฟาร์มไก่ เข้าแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		
26	แจ้ง กฟจ.นธ. นำโหลดตั้งแต่จุดปลด DDE บริเวณ ฟาร์มไก่ - Dis รหัส NPV03S-07 เข้า							
27	ย้ายโหลด NPV02 เปลี่ยนทางการจ่ายไฟกลับคืน							
28	Dis.ชั่วคราว NPV02	ปลด	สับ		นธ.		DIS	หน้าวัดวังเย็น
29	NPV04S-07	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		นธ.		SF6	สามแยกวังคู
30	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
31	NPV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.	Scada	R	วังเย็น
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



Dis ชั่วคราว
หนาวัดวังเย็น

NPV3R-01
วังเย็น

ไลน์โหลด TR และ HOTLINE ตัดเดควัน
ปฏิบัติงาน บริเวณ ฟาร์มไก่

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

NPV3S-07
โรงหล่อพระ

(นายชัยยศ โพธิ์รัตน์)
วศก.6 ผบ.กฟง.นครปฐม