



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สท. (ป.บ.) ๔๔๗๕ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุทา

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒

Switching Deadline

วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒

วันที่ 11 ก.ย. ๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สท.พื้นที่

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ระบบสายส่ง ๑๕ เดวี ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน

๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMG๐๓	๑๕ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ปากช. มหาชัยคอนกรีต ถึง บีม ปตท.	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรบน	SMG๓S-๑๐	นายอนุชิต ชูโชติ โทร ๐๘-๘๘๗๒-๕๖๕๕
๓	SMG๐๒	๑๕ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรล่าง	DIS ติดตั้ง ชั่วคราว จุด A	
๔	SMG๐๒	๑๕ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรล่าง	SMG๒S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่ปากช. มหาชัยคอนกรีต ถึง บีม ปตท.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอ้วนจ.เทียนทอง ตำแหน่ง ผ.บ.บ. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุขโนธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.สท.พื้นที่

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ SMG03 จาก Dis โดตราจิมปตท.(ขม) ถึง SMG 3S-10
ในวันที่ 15 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1287

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 พีดเคอร์ SMG02 จาก Dis โดตราจิมปตท.(ขม) ถึง Dis โดตราจิมปตท. A
ในวันที่ 15 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ SMG 2S-09

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ธานีโกตรกิจ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายอัทท เทียนทอง
6 ก.ย. 62

สมพร ธานีโกตรกิจ
(อดก. 6 แทน นว.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 2510

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓) อก.วท.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พิणा)

จก.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ปบ. (ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยมหาชัยคอนกรีต		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-ก.ย.-62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1287/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 6 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 06-09-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/9/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN1 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SN1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SMA02VB-01	Auto	Manual		SMA		-
4	SMA07VB-01	Auto	Manual		SMA		-
5	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
6	SMG02VB-01	Auto	Manual		SMG		-
7	SMG03VB-01	Auto	Manual		SMG		-
8	SMG05VB-01	Auto	Manual		SMG		-
9	ย้ายโหลด SMG02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMA02 และ ย้ายโหลด SMG03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMA07						
10	SMA02S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
11	SMA02S-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 เยื้อง ช.เทศบาล 8
12	SMG02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากซอยมหาชัยคอนกรีต (ล่าง)
13	SMG03S-11	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ตู้ไค้ก
14	SMABVB-01	ปลด	สับ		SMA		- ขนนานบัส
15	SMG03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามโลตัส
16	SMABVB-01	สับ	ปลด		SMA		- ขนนานบัส
17	SMA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
18	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
19	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบีม ปตท. (บน)
20	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้าบีม ปตท. (ล่าง)
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค. ทราบ						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกราวด์ จุด G1						
23	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกราวด์ จุด G2						
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกราวด์ จุด G3						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกราวด์ จุด G4						
26	SN1 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
27	SN1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	SMA02VB-01	Manual	Auto		SMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMA07VB-01	Manual	Auto		SMA		- -
30	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		- -
31	SMG02VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
32	SMG03VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
33	SMG05VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
34	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
35	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
36	SN1 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
37	SN1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
38	SMA02VB-01	Auto	Manual		SMA		- -
39	SMA07VB-01	Auto	Manual		SMA		- -
40	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
41	SMG02VB-01	Auto	Manual		SMG		- -
42	SMG03VB-01	Auto	Manual		SMG		- -
43	SMG05VB-01	Auto	Manual		SMG		- -
44	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
45	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
46	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G3						
47	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G4						
48	DIS ชั่วคราว	ปลด	ลับ		สค.		DIS หน้าบีม ปตท. (บน)
49	DIS ชั่วคราว	ปลด	ลับ		สค.		DIS หน้าบีม ปตท. (ล่าง)
50	ย้ายโหลด SMG02 บางส่วนกลับคืนจาก SMA02 และ ย้ายโหลด SMG03 บางส่วนกลับคืนจาก SMA07						
51	SMA02S-03	ปลด	ลับ		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
52	SMABVB-01	ปลด	ลับ		SMA		- ขนานบัส
53	SMG03S-10	ปลด	ลับ		สค.		DIS ตรงข้ามโลตัส
54	SMABVB-01	ลับ	ปลด		SMA		- ขนานบัส
55	SMG03S-11	ลับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ตู้ไค้ก
56	SMG02S-09	ปลด	ลับ		สค.		DIS ปากขอมมหาชัยคอนกรีต (ล่าง)
57	SMA02S-08	ลับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 เยื้อง ช.เทศบาล 8
58	SMA02S-03	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเล่าเปิด
59	SN1 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
60	SN1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
61	SMA02VB-01	Manual	Auto		SMA		- -
62	SMA07VB-01	Manual	Auto		SMA		- -
63	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		- -
64	SMG02VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
65	SMG03VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
66	SMG05VB-01	Manual	Auto		SMG		- -
สิ้นสุด Switching							

สถานที่: อาคารที่หอประชุมวิทยุเมือง

มหาชัยคอนกรีต

ห้องโถงบันได

SMG2S-07
DIS ติดตั้งชั่วคราว
หน้าปัด ปตท.

SMG3S-10

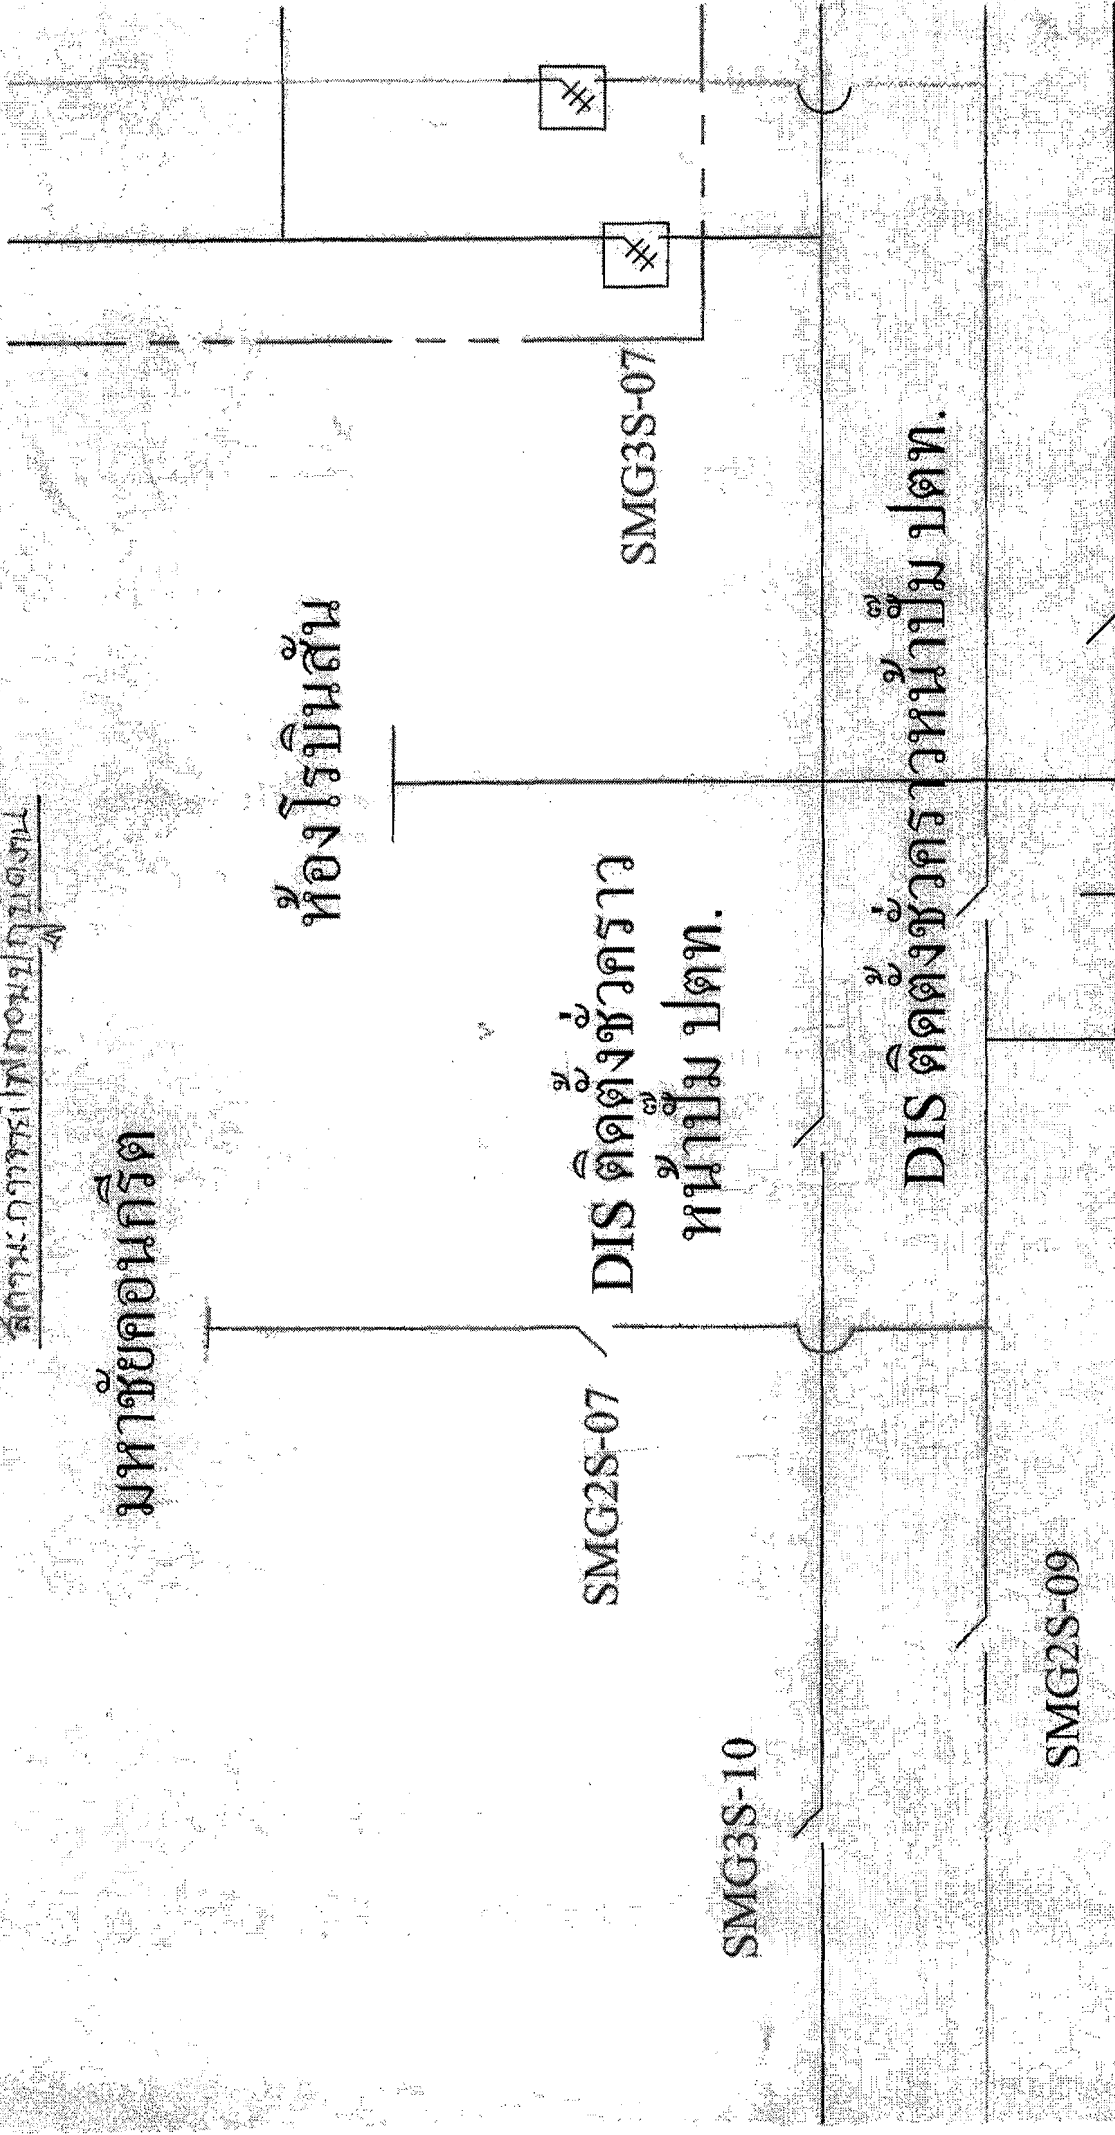
DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้าปัด ปตท.

SMG2S-09

DIS ติดตั้งชั่วคราว
จุด A

DIS ติดตั้งชั่วคราว
จุด B

SMG3S-07



สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มหาชัยคอนกรีต

ห้องโถงบันได

DIS ติดตั้งชั่วคราว
หน้าบ่ม ปตท.

DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้าบ่ม ปตท. (วงกลม)

DIS ติดตั้งชั่วคราว

จุด B

จุด A

SMG2S-07

SMG3S-10

SMG2S-09

SMG3S-07

