

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 62

09/09/62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๐๕๔/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กลุ่มแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปลด.DIS รหัส KTE.๖S-๑๑.เยื้อง.บ.แอดตัวโหม.จก.....ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๐ KTA	๑๒ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยน DIS รหัส KTE ๖S-๑๑ เป็น SF๖ แทน	DIS KTE ๖S-๑๑	DIS KTE ๖S-๑๑	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ท.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ท.ปบ.กฟอ.กทบ..... โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายเรวัต กาญจนะ )

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE๑๑ จาก KTE ๖S-11 ถึง  
ในวันที่ 12 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1505

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กิ่งเพชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.สมจิตร ภาสินีจิตร

16 ก.ย. 62

พรวิมล ใจ  
(นายพรวิมล ใจ)  
๐๘๑.๓๗๖ ๒๕๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

2544

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นางสาวอรุษา ศักดิ์พัฒนา 11 ก.ย. 2562


ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)



แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนย้ายเบรกเปิด DIS รหัส KTE ๖S-๑๑ บริเวณห้องบริษัท แอดต้าโพรม จำกัด  
ปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

งานที่ทำขอย้ายเบรกเปิด DIS เพื่อให้ขอทไอน์กระเข้าปลดสายเข้า DIS และ


ให้ชุดซ่อมแซม กฟอ.กทป. รื้อถอน DIS ติดตั้ง SF๖ ทดแทน (ตามอนุมัติที่ ก.๓ กปบ.(๖๖)-๙๓๖/๒๕๖๒ สว. ๒๗ มี.ค. ๖๒)

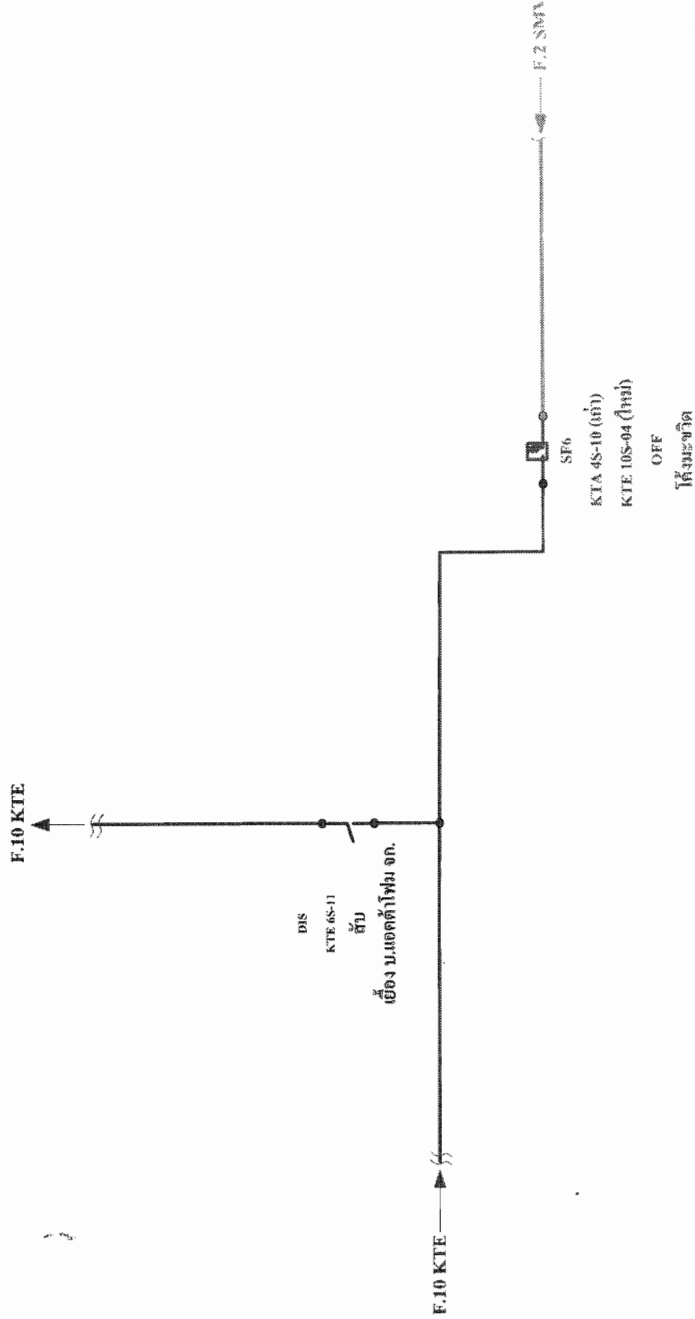

หมายเหตุ ใช้ขอทไอน์กระเข้าปฏิบัติงาน

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังย้ายโหลดเปิด DIS รหัส KTE ๖S-๑๑ บริเวณเยื้องบริษัท แอตต้าโพน จำกัด  
 ปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

งานที่ทำขอย้ายโหลดเปิด DIS เพื่อให้ขอที่ไลน์กระแสเข้าปลดสายเข้า DIS และ  
 ให้ชุดซ่อมแซม กฟอ.กทบ. รื้อถอน DIS ติดตั้ง SF๖ ทดแทน (ตามอนุมัติที่ ก.๓ กบป.(๖๖)-๙๓๖๖/๒๕๖๒ คว. ๒๙ มี.ค. ๖๒)

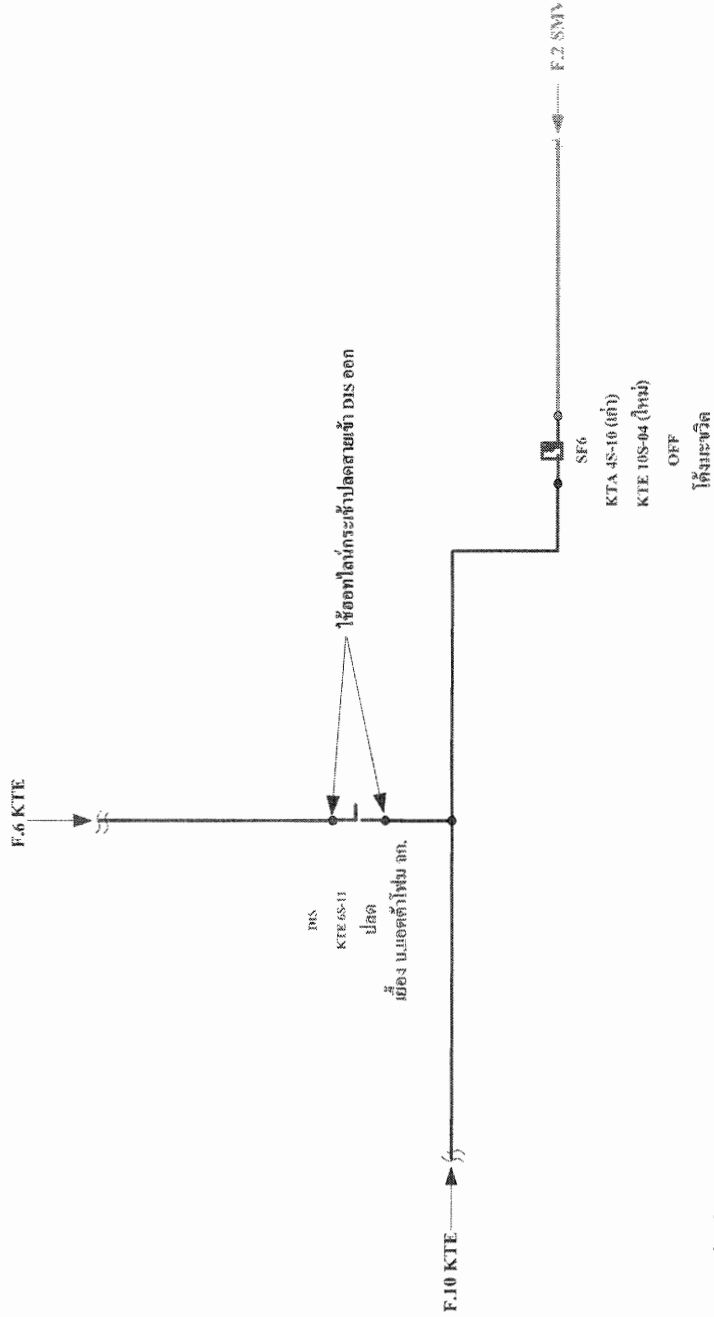

หมายเหตุ ใช้ขอที่ไลน์กระแสเข้าร่วมกับชุดซ่อมเยื้อง กฟอ.กทบ.