



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปณ) ๒๐๑๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พิชราสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

19/10/67

วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.ค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ โดยตัดเมืองใหม่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณ โดยตัดเมืองใหม่	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี เต้นรถ มหาชัย	EKA๐๒S-๐๓ หน้าเดินรถ มหาชัย	นายไชยรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร. ๐๙๐๙๑๗๗๑๙๑
๒	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าอุเทพ ศิลป์	EKA๐๒S-๐๓ หน้าเดินรถ มหาชัย	
๓	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าอุเทพ ศิลป์	SMC๒S-๐๖ UG อุเทพศิลป์	
๔	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๒S-๐๖ UG อุเทพศิลป์	DDE ปลายสาย	
๕	EKA๐๒ SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๒S-๐๖ UG อุเทพศิลป์	SMC๐๒S-๐๔ โรงไม้จิงสกุล	
๖	EKA๐๗	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี เต้นรถ มหาชัย	EKA๐๗S-๐๒ ข้างอุเทพศิลป์	
๗	EKA๐๗	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKA๐๗S-๐๘ โรงไม้จิงสกุล	DDE ปลายสาย	
๘	SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMC๐๒S-๐๔ โรงไม้จิงสกุล	DDE ปลายสาย	

๙	SMC๐๒	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		KTB 85-09 สายเคเบิลยาว	DDE ปลายสาย	
๑๐	SMC๐๗	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ชั่วคราวหน้า บ.สถาพรลามิเนชั่น	DDE ปลายสาย	
๑๑	๑๑๕kV SMC๓YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	SMC๐๓YS-๐๔ ไปรษณีย์	
๑๒	๑๑๕kV SMC๓YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี หน้าบ.ลี้กิจ	
๑๓	๑๑๕kV SMC๔YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	SMC๐๓YS-๐๔ ไปรษณีย์	
๑๔	๑๑๕kV SMC๔YS	๒๐ ต.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๓	สถานีฯเอกชัย ๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณตั้งแต่ไปรษณีย์เมืองใหม่ ถึง บริษัท สถาพรลามิเนชั่น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๑.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๕๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง...รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิจดา กลิ่นประสู ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย อธิวัฒน์ ยศธรรม
15 ต.ค. 67

อนุรัตน์
(นายอนุรัตน์ เข้มมณ)
20/10/5 โทร ๔๔๐๗


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟส.ชนจ.
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 6 แผ่น
แผนผังแนบ 6 แผ่น
ผจพ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าโตโยต้าเมืองใหม่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบ 22 kV. และรีดออน สายส่ง 115 kV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1313/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่ 16 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัทรา, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารถ	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	** งานที่ทำ :: 1. เปลี่ยน DIS SMC02S-02 จาก ลูปไลน์ EKA02-07 เป็น ตัดไลน์ EKA02 **						
3	2. เชื่อม DDE และ AC จ่ายไฟเข้าสาย TAC ที่ติดตั้งใหม่						
4	3. รีดออนสายส่ง 115 kV. ช่วงตั้งข้ามถนนบริเวณโชว์รูมโตโยต้า						
5	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
6	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
7	EKA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
8	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
9	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		-
10	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		-
11	EKB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		-
12	EKB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		-
13	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
14	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
15	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
16	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing		SMC		-
18	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ย้ายโหลด KTB08(EKA02) บางส่วนไปรับไฟจาก SMC03						
22	KTB09S-03	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 ปากซอยเลียบคลองเทพกาญจนา
23	EKA07S-07	ปลด	สับ		บนจ.		อนามัยคอกกระบือ
24	SMC02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS GCC GOLF COURSE

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	KTBO9S-03	สับ	ปลด		บนจ.		SF6	ปากซอยเสียบคลองเทพกาญจนา
26	ย้ายโหลด EKA02 บางส่วนไปรับไฟจาก EKB07							
27	EKA02S-11	ปลด	สับ		สค.		SF6	ก้วยเดี่ยวขาววัง
28	EKA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	เดินทร์ถมหาชัย รดสวย
29	ย้ายโหลด EKA07 บางส่วนไปรับไฟจาก EKB02							
30	EKA07S-19	ปลด	สับ		สค.		SF6	คลองห้วยลิง
31	EKA07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	อุเทพศิลป์ (ล่าง)
32	ทำการจัด BUS ที่สถานีสมุทรสาคร 3							
33	ย้าย SMC09YB-01 จาก BUS 2 ไป BUS 1							
34	SMCBYB-01	ปลด	สับ		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMC09YS-01	ปลด	สับ		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
36	SMC09YS-02	สับ	ปลด		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
37	SMCBYB-01	สับ	ปลด		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ย้ายโหลดสถานีเอกชัย 1							
39	EKA04YB-01	ปลด	สับ คง"OFF"Auto Reclose		EKA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	EKA02YB-01	สับ	ปลด		EKA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	EKA02YS-01	สับ	ปลด		EKA		-	ใบมีด 115 เควี
42	EKA02YS-02	สับ	ปลด		EKA		-	ใบมีด 115 เควี
43	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ Close Loop SMC01YB-01 , SMC03YB-01 อยู่สถานะปกติ							
44	SMC03YB-01	สับ	ปลด		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SMC03YS-01	สับ	ปลด		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
46	SMC03YS-03	สับ	ปลด		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
47	เมื่อพร้อมดับไฟ							
48	SMC04YB-01	สับ	ปลด		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SMC04YS-01	สับ	ปลด		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
50	SMC04YS-03	สับ	ปลด		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
51	SMC02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	UG.เดินทร์ถมหาชัย รดสวย
52	EKA07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6	โรงไม้จิงสกุล (ล่าง)
53	DIS.ชค.ไลน์ EKA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS	ชค.หน้า บ.สภาพรามิเนชั่น
54	KTBO8S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6	เสียบคลองสีวาด้านถนนเอกชัย
55	แจ้ง หน่วยงาน ทำการไลนโหลดในไลน์ EKA02,07 บริเวณพื้นที่ทำงาน							
56	หลังจาก หน่วยงาน ทำการไลนโหลดในไลน์ EKA02,07 บริเวณพื้นที่ทำงานเสร็จ							
57	แจ้ง หน่วยงาน ทำการตัด DDE ไลน์ EKA02,07 (บริเวณข้างเดินทร์ถมหาชัย) ออกทั้ง 3 เฟสได้							
58	แจ้ง หน่วยงาน ทำการตัด DDE ไลน์ EKA02 (บริเวณหน้าอุเทพศิลป์) ออกทั้ง 3 เฟสได้							
59	หลังจาก หน่วยงาน ทำการตัด DDE ไลน์ EKA02,07 (บริเวณข้างเดินทร์ถมหาชัย) ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	หลังจาก หน่วยงาน ทำการตัด DDE ไลน์ EKA02 (บริเวณหน้าอุ้เทพศิลป์) ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
61	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการตัด DDE 115 kV. บริเวณหน้า บ.ลี้กิจเจริญแสง ออกทั้ง 3 เฟสได้						
62	หลังจาก Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการตัด DDE 115 kV. บริเวณหน้า บ.ลี้กิจเจริญแสง ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
63	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศค รับทราบ						
64	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
65	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
66	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
67	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
68	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G5						
69	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G6						
70	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1 (115kV.)						
71	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1 (115kV.)						
72	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งปฏิบัติงานได้						
73	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA	-	-
74	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA	-	-
75	EKA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	-
76	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	-
77	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB	-	-
78	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB	-	-
79	EKB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB	-	-
80	EKB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB	-	-
81	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
82	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
83	KTB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
84	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
85	SMCBR-03	Nonreclosing	Normal		SMC	-	-
86	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
87	EKA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
88	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
**** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ****							
89	เมื่อชุดปฏิบัติงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
90	** ทำการ AC สาย TAC ที่ติดตั้งใหม่ ประมาณ 30 นาที **						
91	** ทำการ เช็คเฟส สาย TAC ที่ติดตั้งใหม่ **						
92	*** ให้ตรวจสอบเปลี่ยน DIS SMC02S-02 จาก ลูบไลน์ EKA02-07 เป็น ตัดไลน์ EKA02 สถานะ " ปลด " ***						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
93	*** ให้ตรวจสอบทำการเชื่อม DDE บริเวณสนามกอล์ฟ GCC ทั้ง 2 วงจรเข้าเรียบร้อย ***						
94	*** ตรวจสอบบรีดออนสายส่ง 115 kV.ช่วงดิ่งข้ามถนนบริเวณโซว์รูมโตโยต้า ***						
95	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
96	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
97	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G3						
98	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G4						
99	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G5						
100	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G6						
101	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1 (115kV.)						
102	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2 (115kV.)						
103	KTBO8VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- -
104	SMCBR-03	Normal	Nonreclosing		SMC		- -
105	EKB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
106	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
107	KTBO8S-09	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 เลียบคลองสี่ทางด้านถนนเอกชัย
108	DIS.ชค.ไลน์ EKA07	ปลด	สับ		บนจ.		DIS ชค.หน้า บ.สภาพรลามีเนชั่น
109	SMC02S-02	ปลด	สับ		บนจ.		DIS GCC GOLF COURSE
110	** ทำการ AC สาย TAC ที่ติดตั้งใหม่ ประมาณ 30 นาที **						
111	** เมื่อพร้อมทำการ เช็คเฟส สาย TAC ที่ติดตั้งใหม่ **						
112	SMC02S-04	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 โรงไม้จิงสกุล
113	EKA07S-08	ปลด	สับ		บนจ.		SF6 โรงไม้จิงสกุล (ล่าง)
114	** หลังจากทำการ เช็คเฟส สาย TAC ที่ติดตั้งใหม่เสร็จ **						
115	** หลังจากทำการ AC สาย TAC ที่ติดตั้งใหม่ ครบ 30 นาที **						
116	SMC02S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บนจ.		SF6 โรงไม้จิงสกุล
117	EKA07S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บนจ.		SF6 โรงไม้จิงสกุล (ล่าง)
118	SMC02S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS GCC GOLF COURSE
119	DIS.ชค.ไลน์ EKA07	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS ชค.หน้า บ.สภาพรลามีเนชั่น
120	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
121	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
122	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
123	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G5						
124	แจ้ง หน่วยงาน Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G6						
125	*** แจ้งหน่วยงานทำการเชื่อม DDE บริเวณโซว์รูมโตโยต้า เข้าได้ ***						
126	*** หลังจากหน่วยงานทำการเชื่อม DDE บริเวณโซว์รูมโตโยต้า เข้าเสร็จเรียบร้อย ***						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
127	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
128	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
129	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G3						
130	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G5						
131	แจ้ง หน่วยงาน ทำการปลด Short Ground จุด G6						
132	พร้อมย้ายโหดกลับทั้งหมด						
133	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
134	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
135	EKA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- -
136	EKA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		- -
137	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
138	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
139	EKB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		- -
140	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
141	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
142	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
143	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
144	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
146	แจ้ง กฟส.สค.ทำการเชื่อม DDE โล้น EKA02,07 (บริเวณข้างเดินทรมหาชัย) เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
147	แจ้ง กฟส.สค.ทำการเชื่อม DDE โล้น EKA02 (บริเวณหน้าอุเทพิลป์) เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
148	หลังจาก กฟส.สค.ทำการเชื่อม DDE โล้น EKA02,07 (บริเวณข้างเดินทรมหาชัย) เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
149	หลังจาก กฟส.สค.ทำการเชื่อม DDE โล้น EKA02 (บริเวณหน้าอุเทพิลป์) เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
150	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการเชื่อม DDE 115 kV. บริเวณหน้า บ.ลี้กิจเจริญแสง เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
151	หลังจาก Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการเชื่อม DDE 115 kV. บริเวณหน้า บ.ลี้กิจเจริญแสง เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
152	DIS.ชค.โล้น EKA07	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		DIS ชค.หน้า บ.สภาพรลามีเนชั่น
153	SMC02S-02	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		DIS GCC GOLF COURSE
154	ย้ายโหด EKA07 บางส่วนกลับจาก EKB02						
155	EKA07S-02	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 อุเทพิลป์ (ล่าง)
156	EKA07S-19	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 คลองหวายลิง
157	ย้ายโหด EKA02 บางส่วนกลับจาก EKB07						
158	EKA02S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 เดินทรมหาชัย รถสวย
159	EKA02S-11	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 กว่ยเดี่ยวชาววัง
160	ย้ายโหด EKA07 บางส่วนกลับจาก SMC03						
161	EKA07S-08	ปลด	ล๊ับ		บนจ.		SF6 โรงไม้จิงสกุล (ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
162	EKA07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บนจ.		SF6	อนามัยคอกกระบือ
163	ย้ายโหลด EKA02 บางส่วนกลับจาก KTB08 (อาศัยไลน์ SMG04)							
164	SMC02S-04	ปลด	สับ		บนจ.	SCADA	SF6	โรงไม้จิ้งสุกุล
165	KTB08S-09	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6	เลียบคลองสีวด้านถนนเอกชัย
166	EKA07S-16	ปลด	สับ		สค.		SF6	เลยชอยหมู่ 4 นาดี
167	EKABVB-01	ปลด	สับ		EKA		-	ขนานบัส
168	SMC02S-06	ปลด	สับ		สค.		DIS	UG.ต้นที่รทรมหาชัย รทสวาย
169	SMC02S-04	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6	โรงไม้จิ้งสุกุล
170	EKA07S-16	สับ	ปลด		สค.		SF6	เลยชอยหมู่ 4 นาดี
171	EKABVB-01	สับ	ปลด		EKA		-	ขนานบัส
172	จ่ายไฟ Close Loop SMC01YB-01 , SMC03YB-01							
173	SMC03YS-01	ปลด	สับ		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
174	SMC03YS-03	ปลด	สับ		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
175	SMC03YB-01	ปลด	สับ คง"OFF"Auto Reclose		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
176	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
177	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
178	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
179	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-	-
180	EKA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-	-
181	EKA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-	-
182	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-	-
183	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		-	-
184	EKB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-	-
185	EKB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKB		-	-
186	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
187	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
188	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
189	SMCBR-03	Nonreclosing	Normal		SMC		-	-
190	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-	-
191	SMG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-	-
192	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-	-
**** สิ้นสุด Switching ****								

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

Dis ชั่วถาวรหน้าสถาพร
ลามิเนชัน

SMC2S-02
GCC Golf

โรงไม้จิงสกุด

SMC02S-04

EKA7S-08

SMC2S-05

EKA7S-05
โชว์รูม TOYOTA

EKA7S-02


SMC2S-06

EKA2S-03

อุ้เทพศิลป์

ห้ว

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

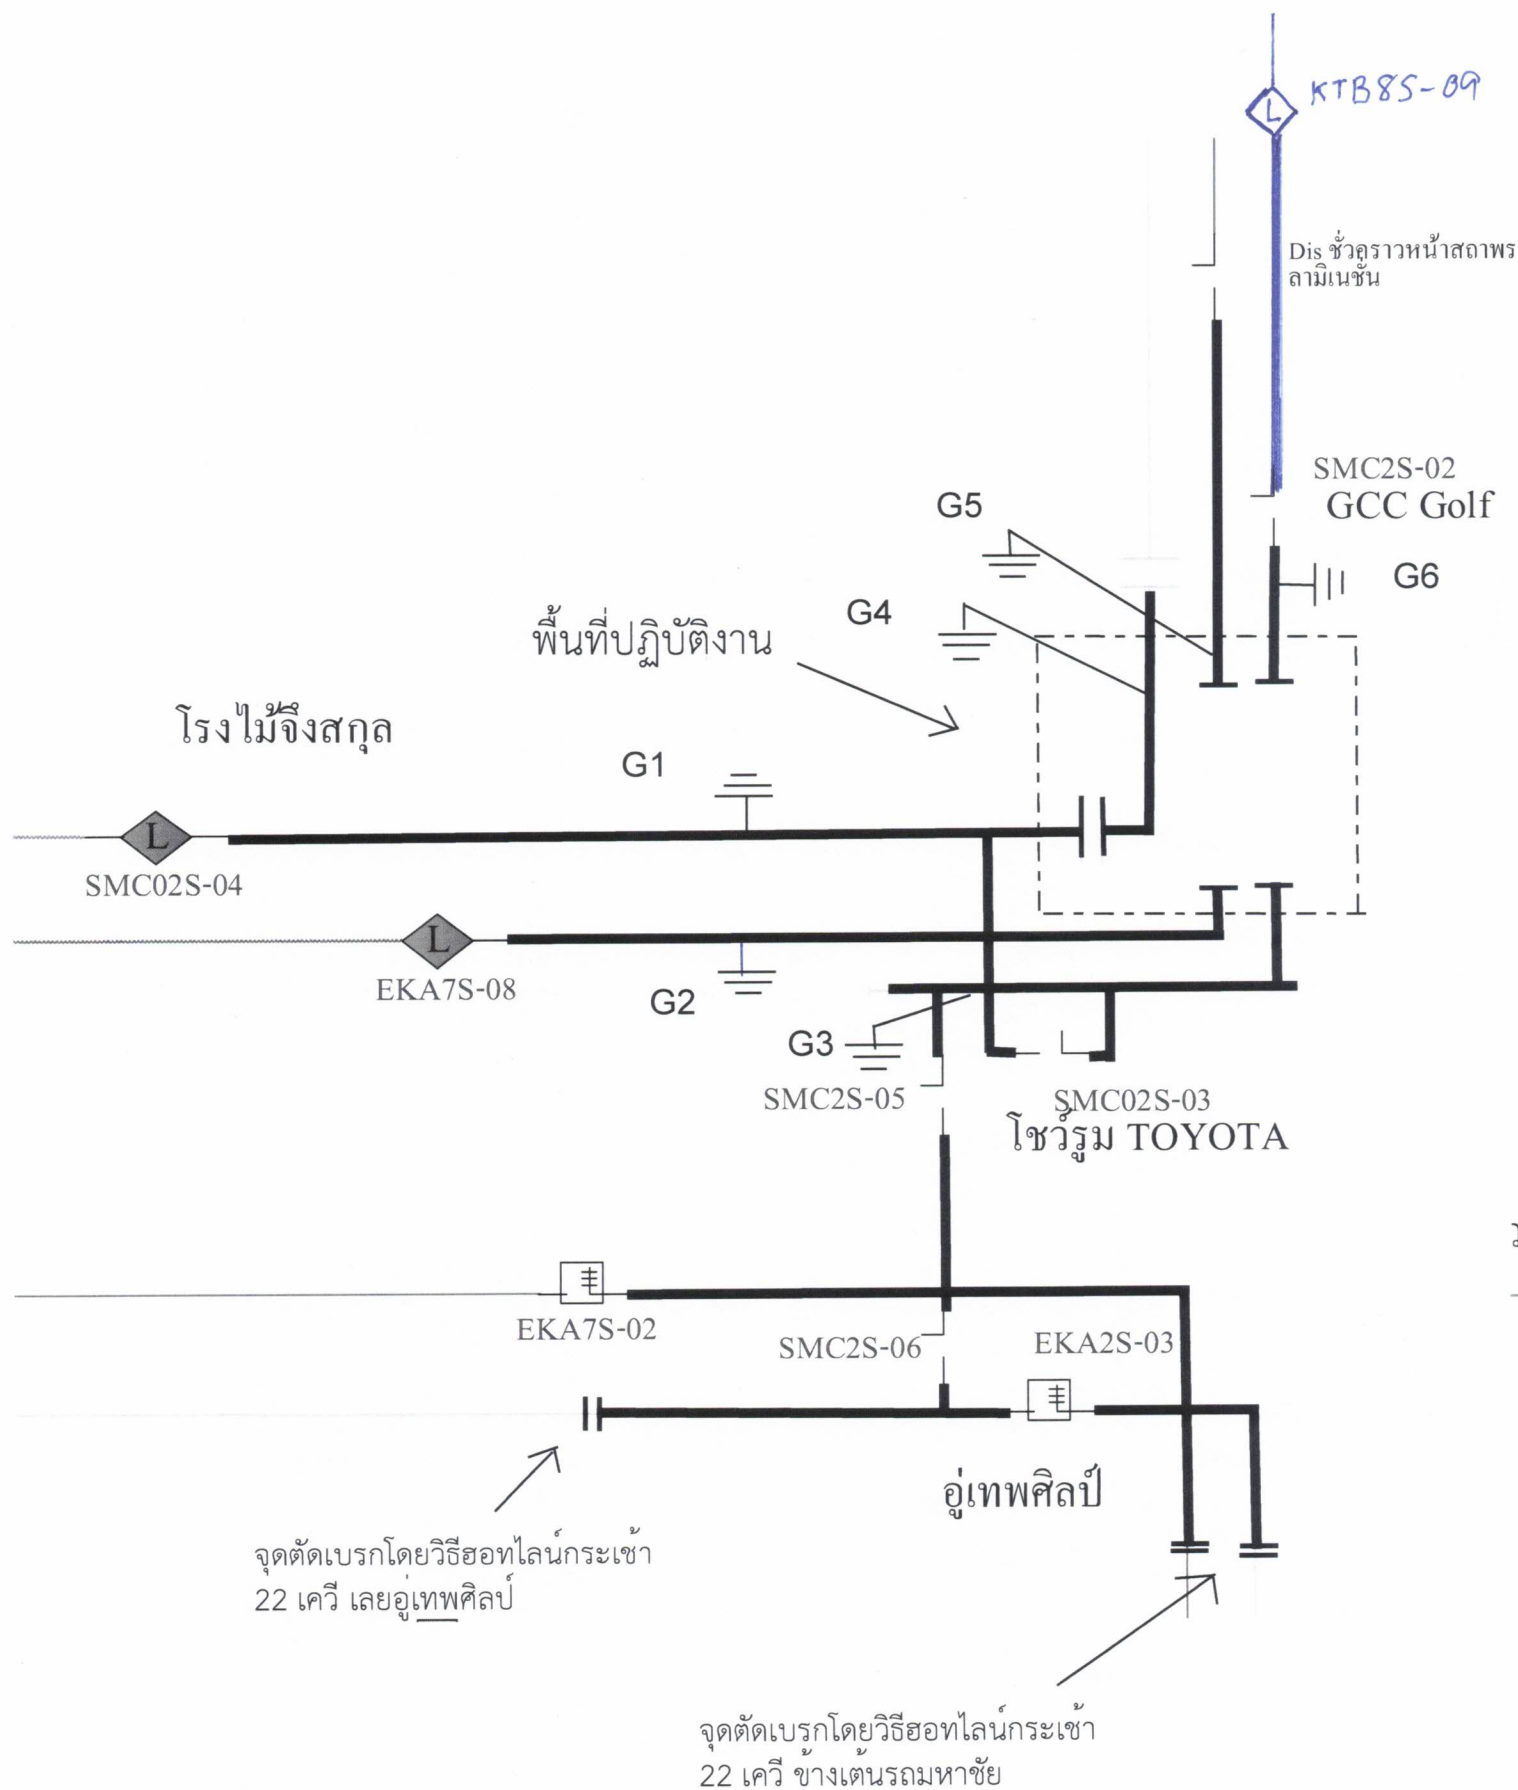

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน (20 ต.ค.2567)

