



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ ลย. (กป.) ๗๖๒ / ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายเอกชัย วงษ์จันทร์
 ชื่อผู้ส่ง นายประสงค์ สุวรรณนิม

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. (ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย กฟส.ลาดหญ้า จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณตลาดลาดหญ้า ตามแผนผัง
 ลักษณะแบบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TTNo๓	๒๕ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณปากทางเข้าบ้านทุ่งนา นางหอรก	DIS ชั่วคราว หน้าศาลเจ้า พ่อเขาชนไก่	KCA๑๐5-๑๓ และ KCA๑๐5-๑๔	นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ ๐๘๙-๘๐๒๑๘๘๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุจิตร์ธัม สุวรรณี ตำแหน่ง พงษ.๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประสงค์ สุวรรณนิม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ TTM03 จาก (๗๖๒ กป.) ก.๓ ถึง KCA105-13, KCA105-14
 ในวันที่ 25 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสายชิงเลขที่ 1315

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสายชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสายชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ศุภราช พันธ์วรรณดี ประธานงานการดับไฟกับ นาย สุจิตร์ธัม สุวรรณี

18 ก.ย. 62

(นายประสงค์ สุวรรณนิม)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ. (คฟ.) 2647

เรียน ผจก. กฟท. ๗๖๒

อก.บ.ช. (ก.๓) / อก.ว.ว. (ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวชิง 1 แผน

แผนผังแบบ 8 แผน

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป งานจะแล้วเสร็จ

19 ก.ย. 2562

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)


ก.บ.บ. (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ. (ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน จาก DIS.ชค.หน้าศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ - KCA10S-13,KCA10S-14
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ก.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ลญ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1315/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 18 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิช,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
4	Dis.ชค	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS หน้าศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่
5	แจ้ง กฟส.ลญ.ทำการล๊อคคาน SF6 KCA10S-14						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ลญ..ทราบ						
9	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		
10	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อ กฟส.ลญ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
15	แจ้ง กฟส.ลญ.ทำการปลดล๊อคคาน SF6 KCA10S-14						
16	Dis.ชค	ปลด	สับ		ลญ.		DIS หน้าศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่
17	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		
18	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังการจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

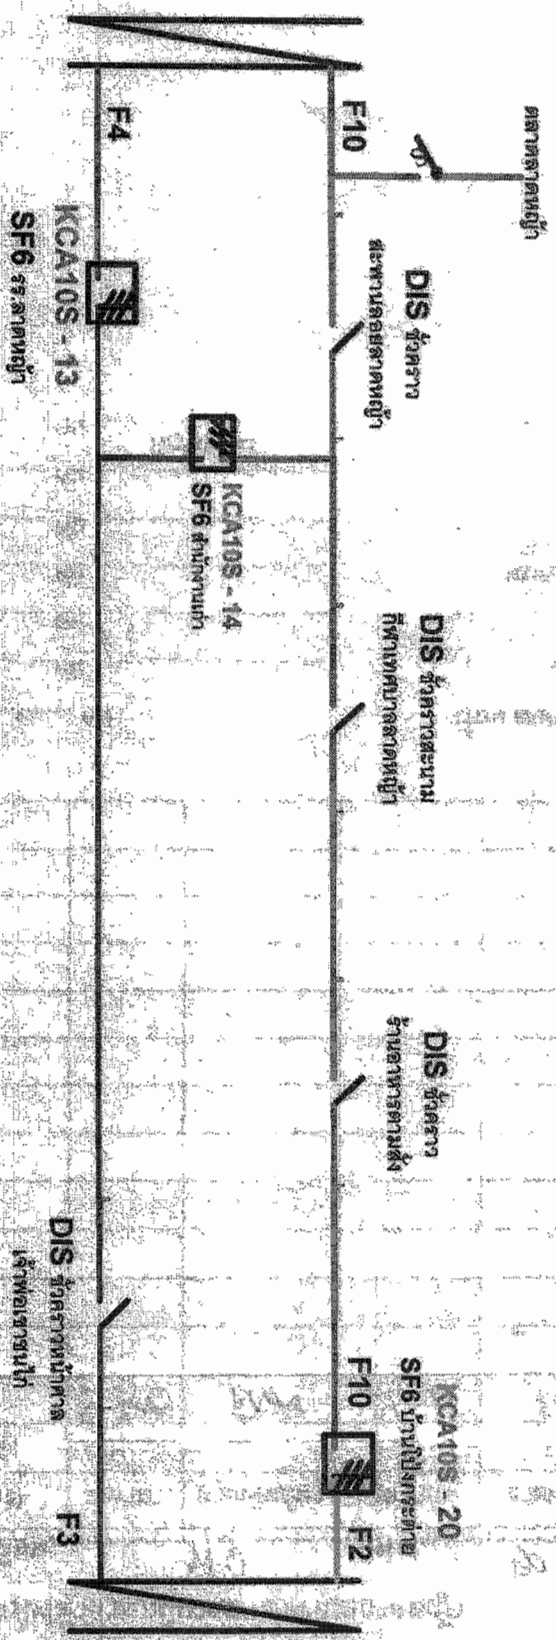

แผนผังการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

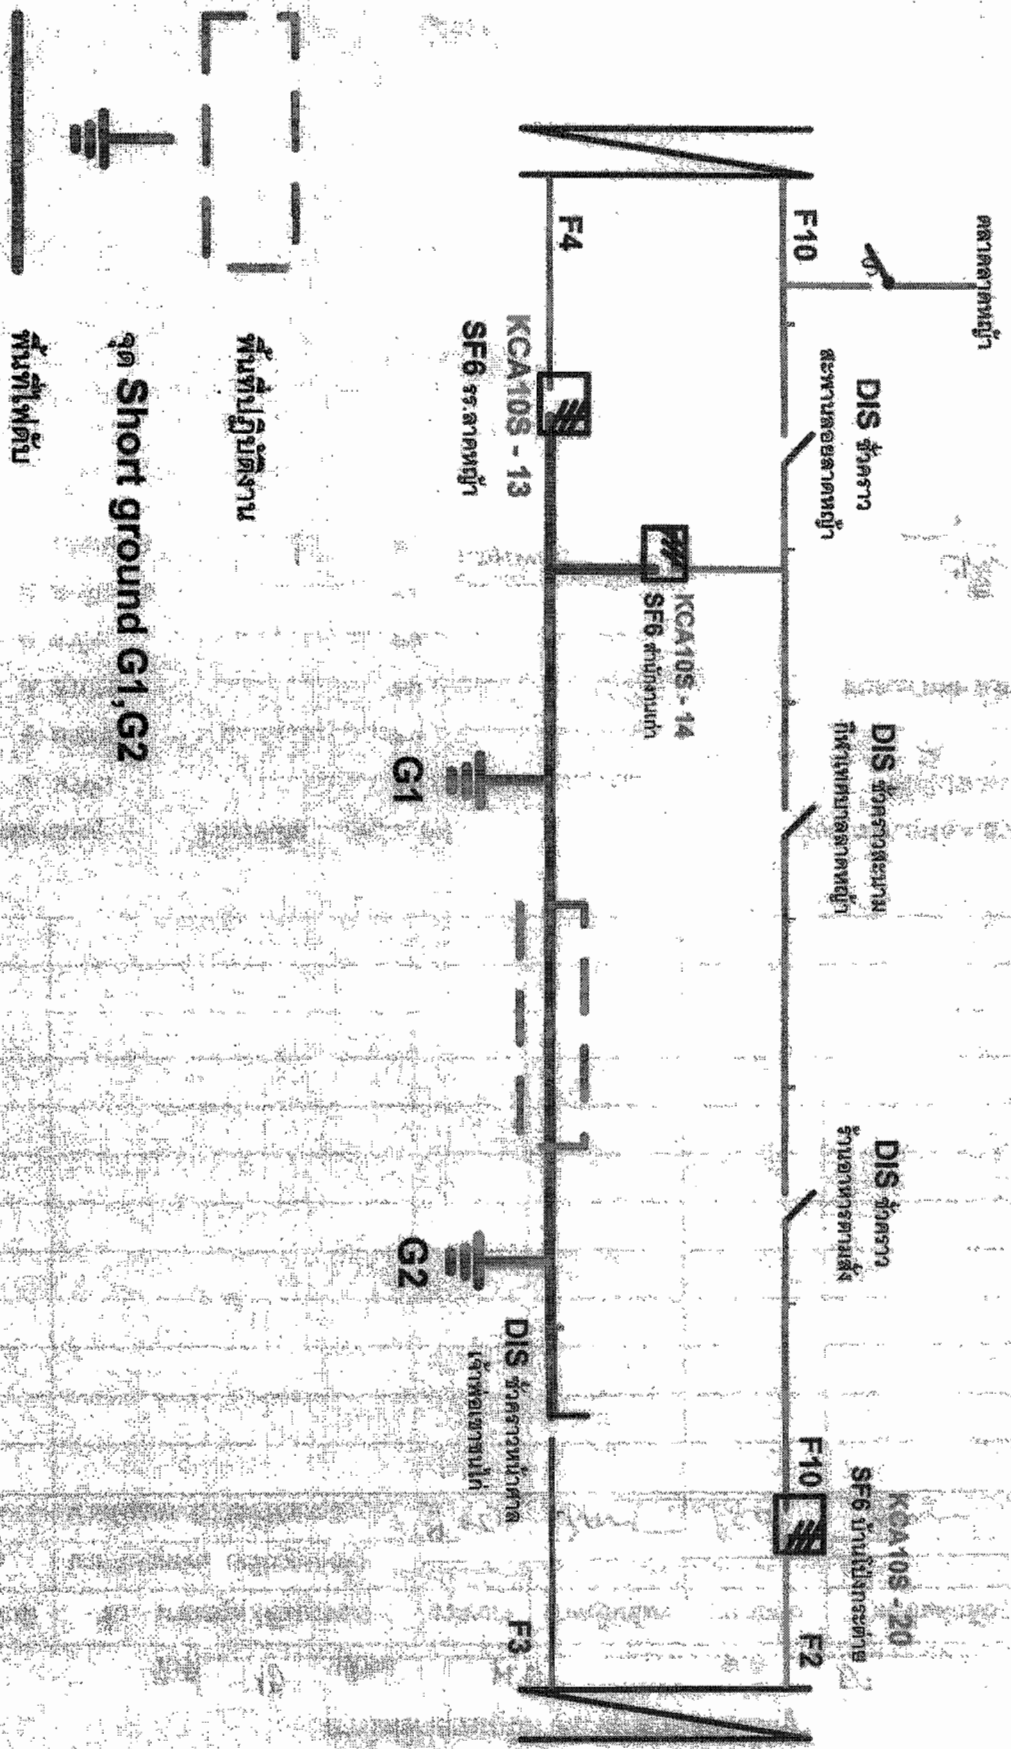

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุด Short ground G1, G2

พื้นที่ไฟฟ้า

แผนผังการจ่ายไฟฟ้าหลังปฏิวัติงาน

