



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)- ๒๐๕๘/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนนะ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กลุ่มแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปลด.DIS.ชั่วคราวฝั่งตรงข้ามโหนดอำนาจโครงการ.๑.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๙ KTA	๒๒ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยน DIS ชั่วคราวฝั่งตรงข้าม โหนดอำนาจโครงการ ๑ เป็น SF๖ แทน	DIS KTE ๙S-๐๕ รหัสใหม่	DIS KTE ๙S-๐๕ รหัสใหม่	นายลือชัย ศรีจันทร์อินทร์ ชม.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๙-๗๘๓๑๙๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มวนันตติย์ ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE๑ จาก KTE๑S-๐S ถึง -
ในวันที่ 22 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1322/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมชาย มวนันตติย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ดร.สมชาย มวนันตติย์

16 ก.ย. 62

สมชาย มวนันตติย์
(๐๐๖.6 กทบ หน.๑ป.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2636

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 2แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.ปช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | Dis KTE09S-05 (ฝั่งตรงข้ามโซคอำนาจโครงการ 1) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 ก.ย. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กทบ. | งานที่ทำ | เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1322/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง | | วันที่ 18 กันยายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
กทบ. | | วันที่ 19 ก.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๒ |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
3	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 3.6 MW
4	SMA05VB-01	Auto	Manual		SMA		- โหลด 3.4 MW
5	KTE09VB-01	Auto	Manual		KTE		
6	KTE10VB-01	Auto	Manual		KTE		
7	ย้ายโหลด KTE09 บางส่วน ไปจ่ายจาก SMA05						
8	KTE02S-10	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 คลองลี้ชิต
9	SMA05S-10	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 แบ่งแดนคลองน้อย
10	KTE09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ฝั่งตรงข้ามโซคอำนาจโครงการ 1
11	KTE02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 คลองลี้ชิต
12	เมื่อชุด Hotline ให้ทำการเปลี่ยน Dis เป็น SF6 ได้						
13	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
14	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
15	KTE10VB-01	Manual	Auto		KTE		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จเปลี่ยน Dis KTE09S-05 เป็น SF6 เรียบร้อยตรวจสอบให้ SF6 อยู่ตำแหน่ง ปลด						
17	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
18	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	ย้ายโหลด KTE09 บางส่วน กลับจาก SMA05						
20	KTE09S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ฝั่งตรงข้ามโซคอำนาจโครงการ 1
21	SMA05S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 แบ่งแดนคลองน้อย


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
23	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
24	SMA05VB-01	Manual	Auto		SMA		- -
25	KTE09VB-01	Manual	Auto		KTE		
%%% สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด %%%							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนช่วยโยกเปิดเบ็ด DIS ชั่วคราวหน้าที่ดินจัดสรรใช้จำนวนวงยโครงการ ๑

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

งานที่ทำขอย้ายโยกเปิดเบ็ด DIS เพื่อให้ขอท่อนใส่ท่อใส่สายเข้าปลัดสายเข้า DIS และ

ให้ชุดซ่อมแซม กพ.กทป. รื้อถอน DIS ติดตั้ง SF๖ ทดแทน (ตามอนุมัติที่ ก.๓ กพ.บ.(๖๖)-๕๙๖๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ มี.ค. ๖๒)

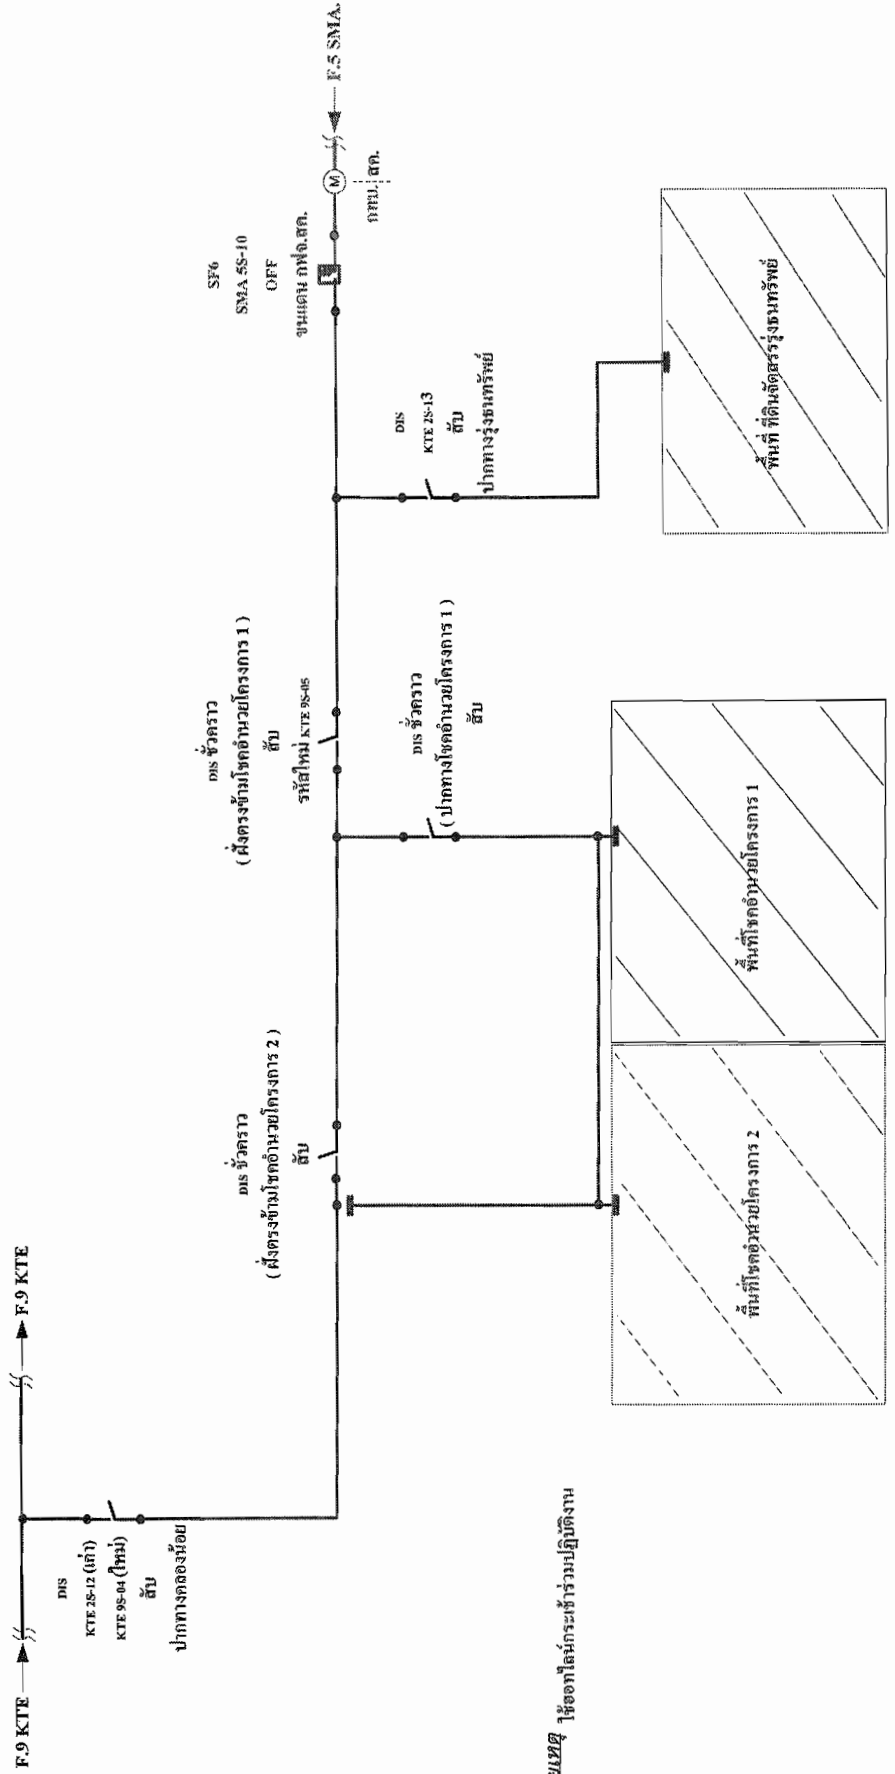

หมายเหตุ ใช้ขอท่อนใส่ท่อเข้าร่วมกับปฏิบัติงาน

