



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
S. ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.พ. 62

เลขที่ ก.ส.ด.บ.(กป.) ๑๒๒/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒ สถานี เลขวิทยุ	๙ ก.พ. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านปัก ประตู-บ้านวังน้ำเขียว(ปักเสา และพาดสาย)	R บ้านปัก ประตู DAA9R-03	Dis ๑๖/๖๒ DAA9S-16 ODE ๒๕๖๒/๐๓/๐๕	นายอัสดา คงลัดดา โทร ๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านวังน้ำเขียว,บ้านดงเสลา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสดา คงลัดดา ตำแหน่ง พ.ช.๕ โทร ๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓


เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ LNU02 จาก DAA9R-03 ถึง DAA9S-16, DAE ๒๕๖๒/๐๓/๐๕
ในวันที่ 9 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 133/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
2 ก.พ. 62


(อ.ก.บ.บ. ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 304

เรียน ผ.จก.กฟส.อ.ช.
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง / แผ่น
แผนผังแบบ / แผ่น


ผจก. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)


อก.บ.บ.(ก.๓)

- 4 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านปักประดู่ - บ้านวังน้ำเขียว				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดช.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	133/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	AVR ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมเขต
3	DAA09S-16	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		ดช.		DIS ดงเสลา
4	ตรวจสอบสถานะรีโคลสเซอร์ DAA09R-03 ปักประดู่ - จุดตัด DDE หนองตาบ อยู่สถานะปลด						
5	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบ จำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดช. ทราบ						
6	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
9	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
10	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	LWU02R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.		AVR ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมเขต
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
13	LWU02R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.	SCADA	AVR ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมเขต
14	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
16	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
17	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
18	ยืนยันความเรียบร้อยจุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จทุกชุดงาน สามารถจ่ายไฟได้ เวลา.....ผู้แจ้งยืนยัน.....						
19	DAA09S-16	ปลด	สับ		ดช.		DIS ดงเสลา
20	LWU02R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.	SCADA	AVR ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมเขต
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

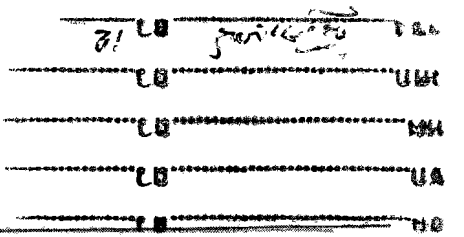


2 LMC2
2 DAA09

DAA95-19

LMV25-08


SFB winding

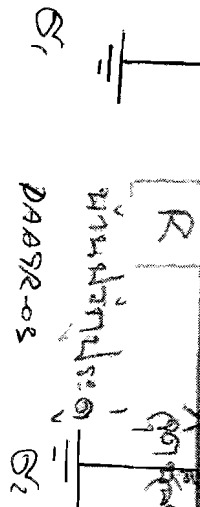

ขั้วต่อสายดิน

ขั้วต่อสายดิน

ขั้วต่อสายดิน

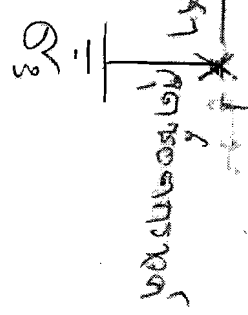

DAA9S-12
DIG SWIKEN

ขั้วต่อสายดิน