



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๕๖๒/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง นายวิชิต อุดมรักษาทวีชัย

วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช. ขอข้ายไหลดเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ที่ Dis รหัส DAA02S-07. นำนวลัดข้ม วงจร DBA04 สถานีไฟฟ้า เต็มวงนางนวช และ SF6 รหัส DAA๐๒S-๑๕. รร.หนองหญ้าไซวิทยา. สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA04	27 ก.ย. 2562	09.30น.	10.30น.	Hotline กระเช้า สฟ.แก๊ซจุดร้อนที่ Dis รหัส DAA02S-07 บ.หลักชัย	DAA02S-07	DAA02S-07	นายแสงธรรม ขำฟัก
						ต้องเปิด Dis ให้ Hot line สฟ. ดำเนินการแก้ไข		
๒	DAA02	27 ก.ย. 2562	10.30น.	11.30น.	Hotline กระเช้า สฟ.แก๊ซจุดร้อนที่ SF6 รหัส DAA02S-12 รร.หนองหญ้าไซวิทยา	DAA02S-12 05	DAA02S-14 05	วิศกรภักดิ์
						ต้อง Open SF6 ให้ Hot line สฟ. ดำเนินการแก้ไข		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิศวรร แซ่มไซติ ตำแหน่ง ผจก.ปบ. โทร. ๐๘๙๕๖๙๙๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*  
(นายวิชิต อุดมรักษาทวีชัย)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผตฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผตฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA04 จาก DAA02S-07 ถึง DAA02S-07  
ในวันที่ ๒7 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1353/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DAA02 จาก DAA02S-05 ถึง DAA02S-05  
ในวันที่ ๒7 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1353/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิศกรภักดิ์ 16/09/2020 ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิชิต/นาย ภักดิ์พันธ์ุฑา  
22 ก.ย. 62

สำหรับผู้อนุมัติ

2691

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)  
เรียน ผจก. *(Signature)*  
อก.บช.(ก.๓), อก.จว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*(Signature)*  
(นายประจักษ์ ธิงสารธรรม)  
อก.๖ กบป.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผน  
แผนผังแนบ 2 แผน

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว  
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ผจฟ. - (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายประจักษ์ ธิงสารธรรม) 25 ก.ย. 2562

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน DAA02S-07 (DIS บ้านหลักชัย) ,DAA02S-05 (SF6 รร.หนองหญ้าไซวิทยา)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ก.ย. 62 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 11.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.นญช. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อนโดยวิธีการ Hotline ตามใบขอปฏิบัติงาน 1353/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 23 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 23 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 25 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
2	แก้ไขจุดร้อน DAA02S-07 (DIS บ้านหลักชัย) โดยวิธีการ Hotline						
3	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	DBA04VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		DBA		L 3.70 MW
5	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
6	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
7	DAA02VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		DAA		L 2.15 MW
8	DAA04VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		DAA		-
9	-ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA02						
10	DAA02S-16	ปลด	สับ		รถ นญช.	SCADA	SF6 หน้าสยามโซลาร์เอนเนอร์ยี 1
11	DAA04S-07	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู ตรงข้าม AVR
12	DAA02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ นญช.		DIS บ้านหลักชัย
13	DAA04S-07	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู ตรงข้าม AVR
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน DAA02S-07 (DIS บ้านหลักชัย) ได้						
15	ขณะปฏิบัติงานให้คง "Off" Auto reclose DAA02VB-01 ,DBA04VB-01 ไว้ตลอด						
16	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
18	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
19	DAA04VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		DAA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน DAA02S-07 (DIS บ้านหลักชัย) แล้วเสร็จ						
21	และพร้อมดำเนินการแก้ไขจุดร้อน DAA02S-05 (SF6 รร.หนองหญ้าไซวิทยา) ต่อ						
22	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
24	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	DAA04VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		DAA		-
26	DAA04S-07	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู ตรงข้าม AVR
27	DAA02S-07	ปลด	สับ		รถ นญช.		DIS บ้านหลักชัย
28	DAA04S-07	สับ	ปลด		รถ ดบ.	SCADA	SF6 บ่อกรู ตรงข้าม AVR
29	DAA02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นญช.		SF6 รร.หนองหญ้าไซวิทยา
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน DAA02S-05 (SF6 รร.หนองหญ้าไซวิทยา) ได้						
31	ขณะปฏิบัติงานให้คง "Off" Auto reclose DAA02VB-01 ,DBA04VB-01 ไว้ตลอด						
32	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
34	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
35	DAA04VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		DAA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***							
36	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน DAA02S-05 (SF6 รร.หนองหญ้าไซวิทยา) แล้วเสร็จ						
37	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
39	-ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนกลับจาก DBA04						
40	DAA02S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ นญช.		SF6 รร.หนองหญ้าไซวิทยา
41	DAA02S-16	สับ	ปลด		รถ นญช.	SCADA	SF6 หน้าสยามโซลาร์เอนเนอร์ยี 1
42	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	DBA04VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		DBA		-
44	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
45	DAA02VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		DAA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อแก้ไขจุดร้อนที่ Dis รหัส DAA02S-07 บ.หลักชัย วงจร DBA04 และ SF6 รหัส DAA2S-14 รร.หนองหญ้าไซวิทยา  
 ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.

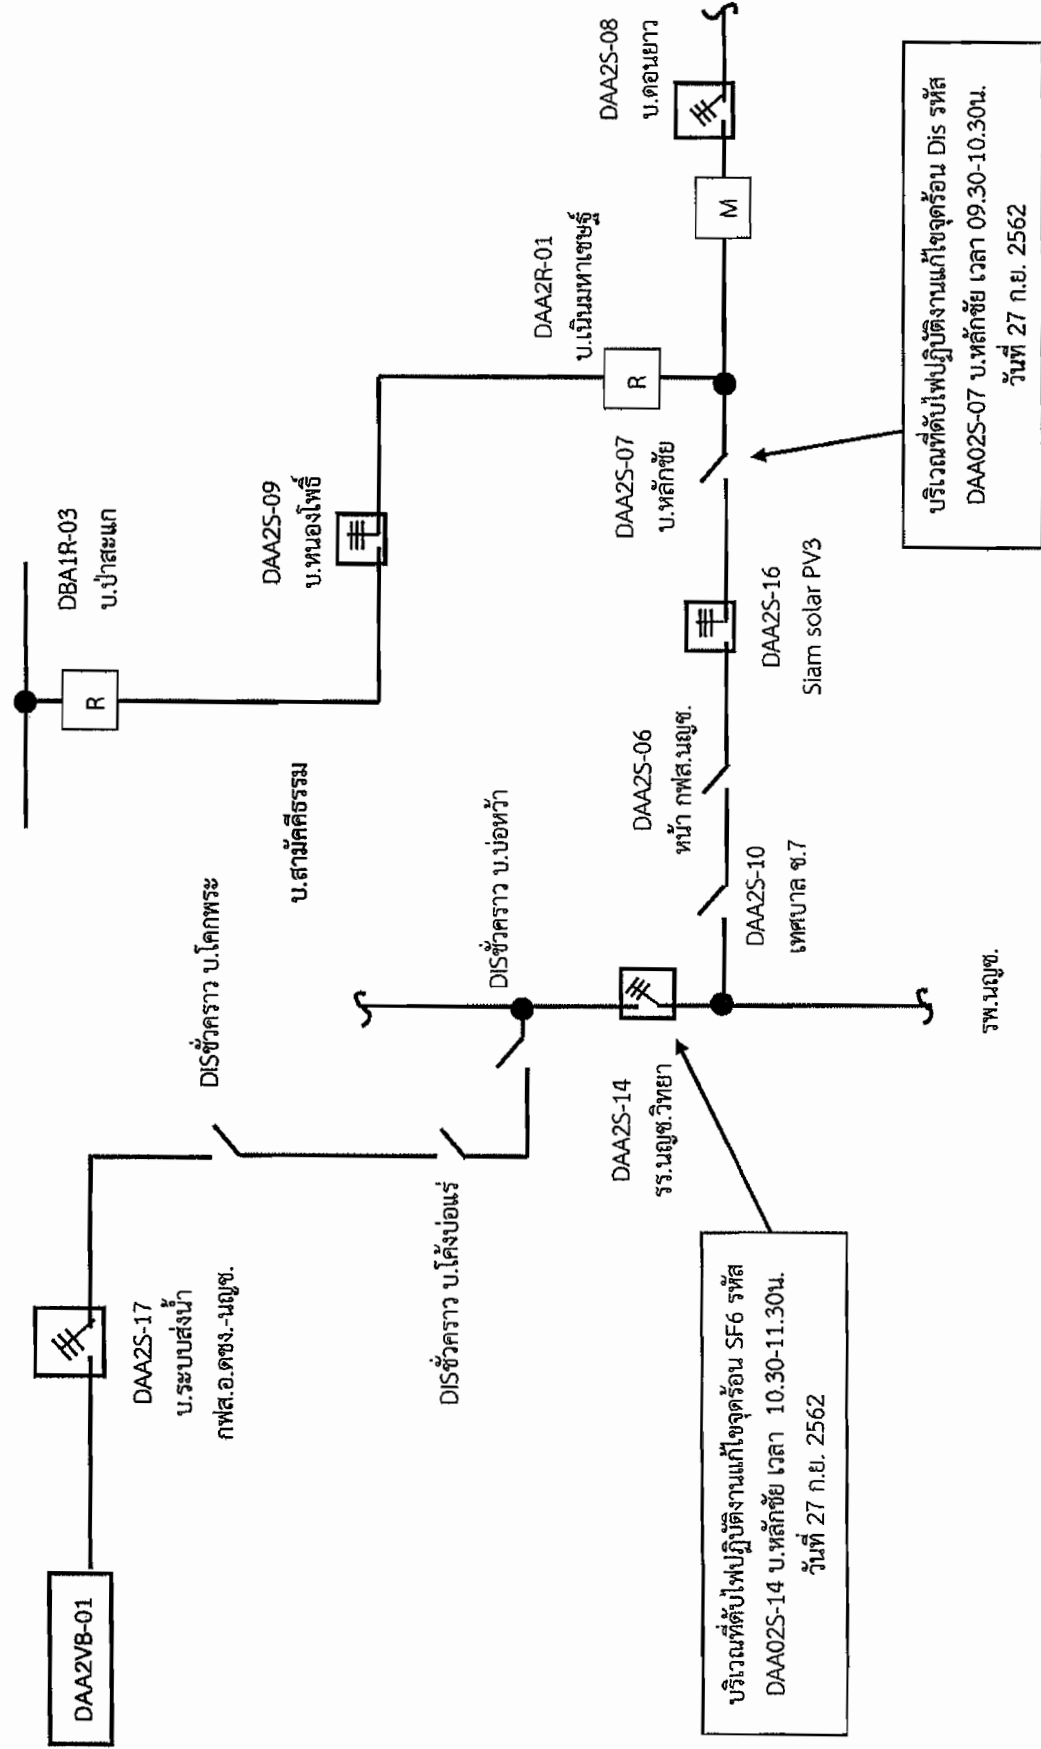

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม  
 บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน