
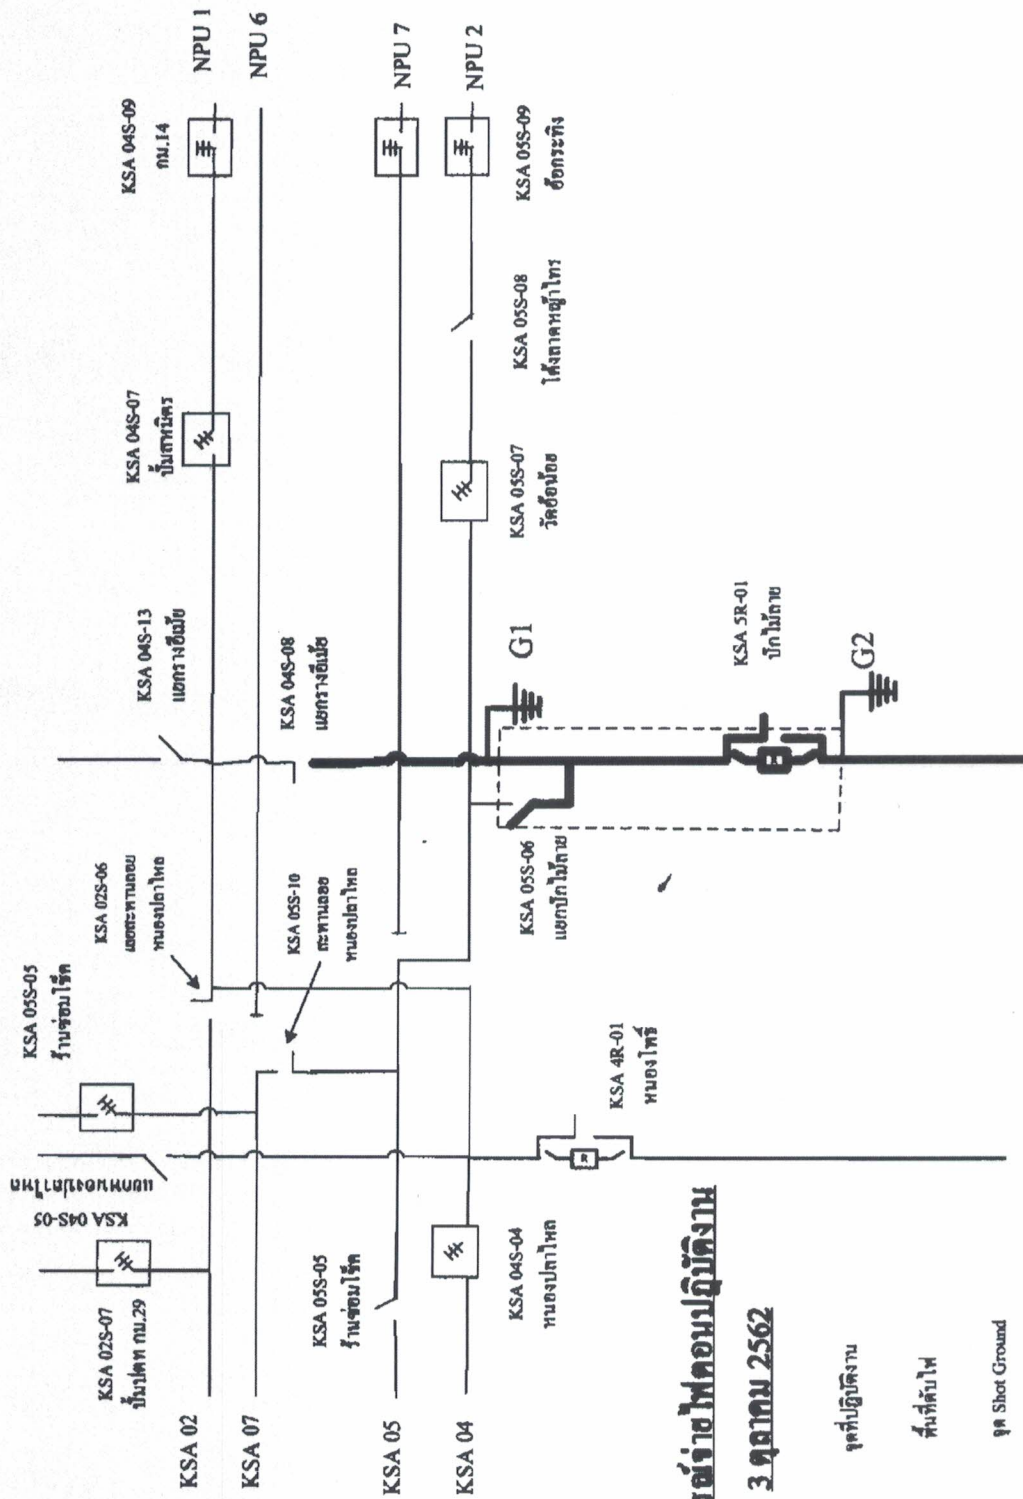


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA05S-06 แยกปลักไม้ลาย - สดไลน์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพส.	งานที่ทำ	พาดสาย SAC 50 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1337/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 22 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ ๒๒-๐๙-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๓ ๑๓.๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	KSA05VB-01	Auto	Manual		SCADA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
4	KSA05S-06	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกปลักไม้ลาย
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.กพส.ทราบ						
8	KSA05VB-01	Manual	Auto		SCADA		
9	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อ กพอ.กพส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	KSA05VB-01	Auto	Manual		SCADA		
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
14	KSA05S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกปลักไม้ลาย
15	KSA05VB-01	Manual	Auto		SCADA		
16	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



สถานการจ่ายไฟโดยนปฏิบัติงาน

3 ตุลาคม 2562

- จุดปฏิบัติงาน
- พื้นที่ดับไฟ
- จุด Shot Ground