



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Utility Administration Organization

เลขที่ ๕๑๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ สมชาติปัญญา

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผอ.อ.บ.พช.สช.

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขอุปกรณ์แรงสูงบริเวณหน้าฝ.๒ กำแพง - แยกมาอียระบบ สถานี
ไฟฟ้าสุพรรณบุรี ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	25/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	จุดติดตั้งข้าม ถนนจพท.	จุดติดตั้งข้าม ถนนจพท.	โทร.๐๘๖-๖๖๖๖๖๖๖๖ นายวิชาญ สมชาติปัญญา
๒.	9 สท.	29/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-08 งานขุด	ติดตั้งSPAN ขุด	โทร.๐๘๖-๖๖๖๖๖๖๖๖ นายวิชาญ สมชาติปัญญา
๓.	7 สท.	30/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	ติดตั้ง SPAN ขุด	จุดติดตั้ง ดินDDE	โทร.๐๘๖-๖๖๖๖๖๖๖๖ นายวิชาญ สมชาติปัญญา

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง ผอ.อ.บ.พช. (สช.) โทร ๐๘๕๕-๐๐๖๖๖๖๖๖๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขั้วจุด ผด.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขั้วจุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขั้วจุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายวิชาญ สมชาติปัญญา
อ.บ.พช.สช.

ตำแหน่ง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (สทฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

สทฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SPA9 จาก SPA7S-08 ถึง
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่วเวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1307

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ วงษ์พันธุ์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิชาญ สมชาติปัญญา

นายวิชาญ สมชาติปัญญา
(อ.บ.พช.สช. น.๓.)

สำเนาผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(สทฟ.) 2664

เรียน ผจก. กฟผ. ส.พ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายวิชาญ สมชาติปัญญา 23 ก.ย. 2562
(นายอภิรักษ์ วงษ์พันธุ์ทำ)

ออ.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแบบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วเวลา น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านจามจรี - เดดเลย์อู่ซ่อมรถ ประมุขยนต์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ก.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1347/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิศ บุญชู วันที่ 20 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *น.เดรินทร์* วันที่ 20 กันยายน 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *กฟจ.* วันที่ 23 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายธนิศ,นายอนุสรณ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	บางปลาหมอ
2	-เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ไลน์ไหลดหม้อแปลง 4 เครื่อง ออก							
3	-เมื่อไลน์ไหลดออกแล้วเสร็จ แจ้งขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดA บริเวณเลยอู่ซ่อมรถ ประมุขยนต์							
4	-เมื่อขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดA บริเวณเลยอู่ซ่อมรถ ประมุขยนต์ แล้วเสร็จ							
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
7	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	บางปลาหมอ
8	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
10	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		-	-
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
13	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS	หมู่บ้านจามจรี
14	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		-	-
	สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทต.บรบ. กฟภ.สท.

ถึง ผจก.กฟภ.สท.

เลขที่ ก.๓.สท.(ป.บ.)-

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟภ.สท./รจก.กฟภ.สท.

ด้วยในวันที่ ๒๔...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟภ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ซึ่งที่ ๒ ซ้ำมสะพานแม่น้ำท่าจีน อู่วิเชียร...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ -
สถานีสุพรรณบุรี๒. โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ๑๗.. สถานี ๑..สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ซ้ำมสะพานแม่น้ำท่าจีน ตรงข้าม DIS SPA๑๑S-๐๕
กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...

๐๘๖-๙๓๘๗๘๐๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ผ.ก.ส.กฟภ.สท. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...
๐๘๑-๘๖๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

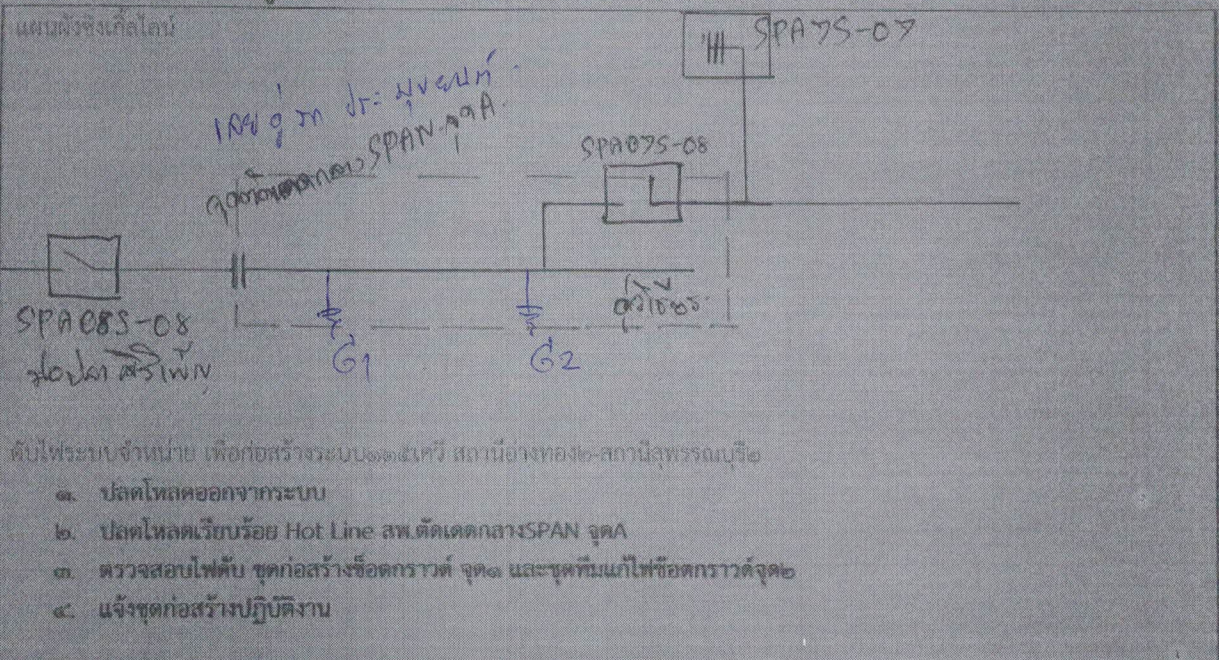

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
ทช.๗ ผบ.กฟภ.สท.

ส.๐๑.๑

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๑๕๑๖๗-๘, ๑๕๕๕๕๕, ๑๕๕๖๐๐



กพท.3 (นครปฐม)

ชื่อแผนที่ : แผนที่ 2 ช่วงบริเวณสุริยชัย และไปอีก 700 เมตร

วันที่ : 17/9/2562

มาตราส่วน
1:4,514

ผู้จัดทำ :

หมายเหตุ : พื้นที่ทับพื้นที่ปฏิบัตงาน

