



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ๕๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายวิชา สอนกิจปัญญา

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ฟก.ส.

Switching Deadline

วันที่ 25.๐๙.๖๒

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขอุปกรณ์แรงสูงบริเวณหน้าเสาไฟฟ้า กิ่งโพธิ์ทอง - แยกมาเขียนรถ สถานี
ไฟฟ้าพระพรหมบุรี ตามแผนผังสิ่งขออนุญาต จำนวน ๕ แผน ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	7 สท.	25/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	จุดรับดึงข้าม ถนนจุดA	จุดรับดึงข้าม ถนนจุดB	โทร.๐๕๒๐-๓๓๐๗๖๑๑๘ นายวิชา สอนกิจปัญญา
๒.	9 สท.	29/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA075-08 งานจุด	ตั้งกลางSPAN จุดA	โทร.๐๕๒๐-๓๓๐๗๖๑๑๘ นายวิชา สอนกิจปัญญา
๓.	9 สท.	30/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	ตัดกลาง SPAN จุดB	จุดตัดเคเบิล ต้นDOE A	โทร.๐๕๒๐-๓๓๐๗๖๑๑๘ นายวิชา สอนกิจปัญญา

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(โหลด)

ผู้ประกอบการด้านไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๑ (สข.) โทร ๐๕๒๐-๐๐๗๖๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผกฟ.) อ.พ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผกฟ. พิจารณาสั่งเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิกัดเคอร์ SPA 7 จาก 10๑๑๑ A ถึง 1๐๑๑๑ B
ในวันที่ 30 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 138
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ชรินทร์ อังสหาวัน ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

ชรินทร์ อังสหาวัน
(อธิบดีกรม กฟผ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

2663

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

23 ก.ย. 2562
(นายอภิรักษ์ วงษ์พันธุ์)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแบบ 2 แผ่น

ผกฟ. - (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | เขตเลยอยู่ซ่อมรถ ประมุขยนต์ - เดตหน้าสถานีฯสุพรรณบุรี2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30 ก.ย. 62 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สพ. | งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1347/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน | | วันที่ 20 กันยายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 20 ก.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 ก.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายธนิต, นายอนุสรณ์, นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		-	-
2	-เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ไลน์ไหลดหม้อแปลง 2 เครื่อง ออก							
3	-เมื่อไลน์ไหลดออกแล้วเสร็จ แจ้งขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดB บริเวณหน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2							
4	-เมื่อขอทไลน์ทำการตัดเตด จุดB บริเวณ หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี2 แล้วเสร็จ							
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
7	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		-	-
8	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
10	SPA07VB-01	Auto	Manual		SPA		-	-
11	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	บางปลาหมอ
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
14	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	หมู่บ้านจามจรี
15	-แจ้งขอทไลน์ทำการจัมเตด จุดA บริเวณเลยอยู่ซ่อมรถ ประมุขยนต์ เข้าได้							
16	-แจ้งขอทไลน์ทำการจัมเตด จุดB บริเวณหน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2 เข้าได้							
17	-เมื่อขอทไลน์ทำการจัมเตด จุด A และ จุดB แล้วเสร็จ							
18	SPA07VB-01	Manual	Auto		SPA		-	-
19	SPA09R-01	Auto	Manual		สพ.		R	บางปลาหมอ
สิ้นสุด Switching								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.บ.ภฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.ภฟง.สพ./รจก.ภฟง.สพ.

ถึง ผจก.ภฟง.สพ.

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. กฟง.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... ช่วงที่ ๓ หลังจุดตัดเตด กลาง SPAN ถึง สถานีสุพรรณบุรี เพื่อ ... สร้างระบบ ๑๑๕ ทีวี สถานีอ่างทอง ๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒ โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ... สถานี ... สุพรรณบุรี ... ตั้งแต่บริเวณ ... ช่วงที่ ๓ จุดตัดเตดกลาง SPAN - สถานีสุพรรณบุรี ๒
กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายโอภาส บุตรบรรเทิง ตำแหน่ง ... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...
๐๘๖-๓๓๖๘๗๕๕๕ เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง หน.บ.ภฟง.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...
๐๘๑-๘๕๖๖๕๓๕๕ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

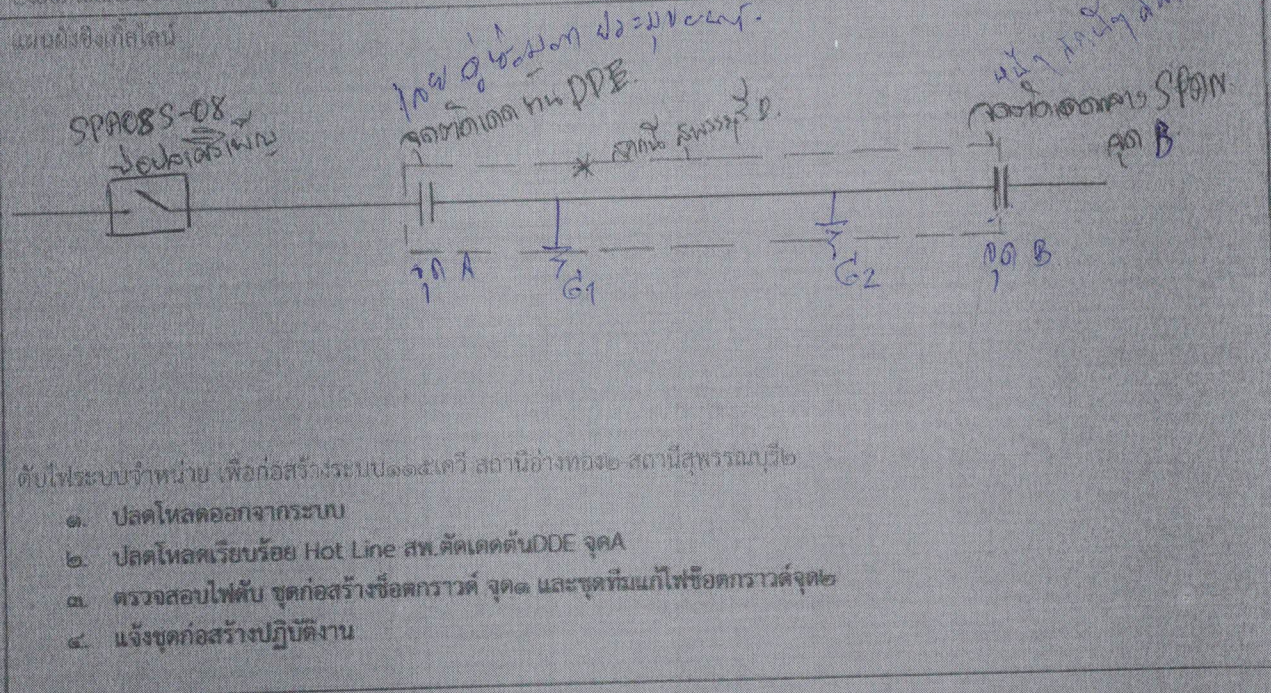

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗ หน.บ.ภฟง.สพ.

นายอภิรักษ์
พชง.๗

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
พชง.๗



ปก.3 (นครปฐม)

ชื่อแผนที่ : แผนที่ 3 ขวางบริเวณต่อจากถนนที่ 2 ถึงฝั่งตรงข้ามสถานีสุพรรณบุรี 2

วันที่ : 17/9/2562

มาตราส่วน
1:9,028

ผู้จัดทำ :

หมายเหตุ : พื้นที่ทับซ้อนทับซ้อนัดังงาน

