



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 1 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.ทยค. ๖๖๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ กปน.ภ.๓
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ จินจาร์ักษ์

วันที่ ๒๕.ก.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.ภ.บ.ร.ษ.ผจก.ภ.ฟ.ส.ทยค.

ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๖	๓, ๔/๑๐/๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา/ประกอบท้าวเสา	DDE บ. ค.ค.ผ.ฝ.	D/F กระทบของ ปลายค.	นายกอบชัย ศรีษะ คำ โทร...๐๖๓- ๑๕๗๖๙๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ.พุน้อย/บ.ช่องอ้ายกลาง/บ.บ้องตี้ล่าง/บ.บ้องตี้บน/บ.ทุ่งมะเขือย่อ/บ.ประดู่ทอง.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุเทพ จินจาร์ักษ์ ตำแหน่ง ท.ภ.บ. โทร ๐๘๓-๓๑๓๖๕๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุดมคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายสุเทพ จินจาร์ักษ์)
ตำแหน่ง ท.ภ.บ.ร.ษ.ผจก.ภ.ฟ.ส.ทยค.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA9 จาก DDE บ.ค.ค.ผ.ฝ. ถึง DF กระทบของ ปลายค.
ในวันที่ 4 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง 16.๓0 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1366

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... กองจ่าย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุเทพ จินจาร์ักษ์


(นายสุเทพ จินจาร์ักษ์)
ว.ค.ก.ภ.บ.ร.ษ.ผจก.ภ.ฟ.ส.ทยค.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 2712 / ๒๕๖๒
เรียน ผจก.ภ.ฟ.ส.ทยค., อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

ว.ค.ก.ภ.บ.ร.ษ.ผจก.ภ.ฟ.ส.ทยค. ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

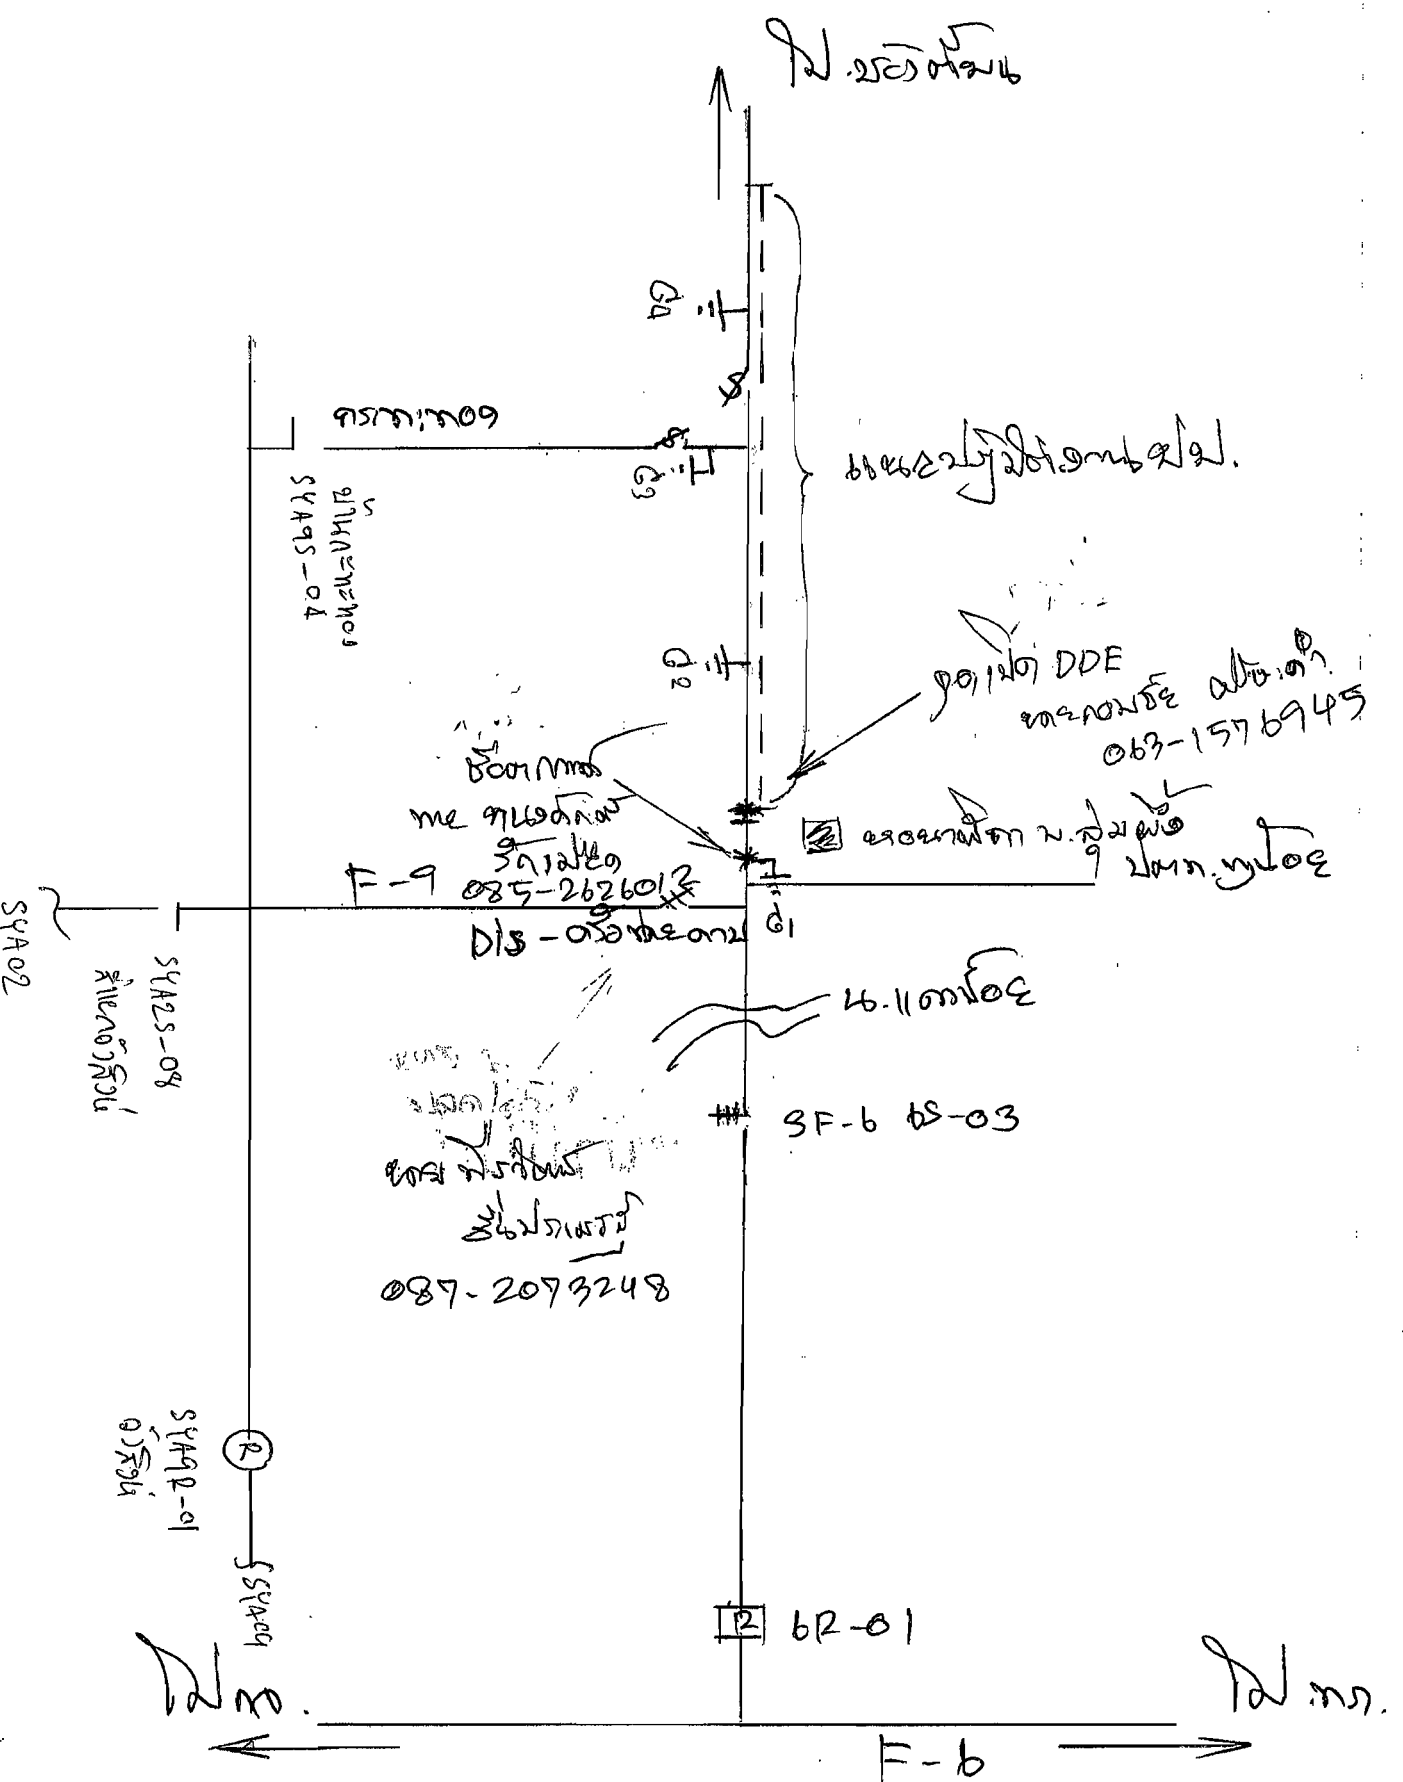
ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DF(บ้านกะทะทอง) - DDE บ้านลุ่มฝั่ง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ต.ค. 05	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1366/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 27 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทง 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ดับไฟย้ายโหลด วันที่ 3 ต.ค. 62						
3	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
4	D/F บ้านกะทะทอง	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DF	บ้านกะทะทอง
5	SYA09S-04	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	บ้านกะทะทอง
6	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 3 ต.ค. 62							
ย้ายโหลด วันที่ 4 ต.ค. 62							
1	เมื่อ กฟส.ทยค.. พร้อมดับไฟตัด DDE บริเวณบ้านลุ่มฝั่ง						
2	แจ้งให้ กฟส.ทยค. ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส SYA6S-03 หน้าเทศบาลวังโพธิ์ ปลดพร้อมล๊อคคาน						
3	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
4	SYA06S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	ครัววนายตาบ
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับเพื่อทำการปลดจุดจัม DDE ให้ กฟส.ทยค. รับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
10	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลดจุดจัม DDE บริเวณ หน้าบ้านลุ่มฝั่ง ได้						
11	หลังจาก กฟส.ทยค. ทำการปลดจุดจัม DDE บริเวณบ้านลุ่มฝั่ง แล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
13	SYA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
14	SYA06S-03	ปลด, ล๊อคคาน	สับ		ทยค.	SF6	หน้าเทศบาลวังโพธิ์
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับเพื่อปฏิบัติงานให้ กฟส.ทยค. รับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
17	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
18	SYA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA	-	-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมดับไฟเพื่อเชื่อมจุดจัม DDE						
20	SYA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
21	SYA06S-03	สับ	ปลด, ล๊อคคาน		ทยค.	SF6	หน้าเทศบาลวังโพธิ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าดับเพื่อทำการเชื่อมจุดจัม DDE ให้ กฟส.ทยค. รับทราบ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1				ทยค.		
24	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการเชื่อมจุดจัม DDE บริเวณบ้านลุ่มฝั่ง ได้						
25	หลังจาก กฟส.ทยค. ทำการเชื่อมจุดจัม DDE บริเวณบ้านลุ่มฝั่งแล้วเสร็จ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1				ทยค.		
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2				ทยค.		
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3				ทยค.		
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4				ทยค.		
30	SYA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทยค.		SF6 หน้าเทศบาลวังโพธิ์
31	<u>ดับไฟย้ายโหลด</u>						
32	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.		R. วัดสิงห์
33	SYA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		บ้านกะทะทอง
34	D/F บ้านกะทะทอง	ปลด	สับ		ทยค.		DF บ้านกะทะทอง
35	SYA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
36	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R. วัดสิงห์
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							



Handwritten text at the bottom of the page: *Handwritten text, possibly a signature or date, including '4 010. 62'.*