



หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวสะพานคลองขอม(DBA04) - Dis ชั่วคราวพันพิศาซรีสอร์ท(DBA04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1409/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	14 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 ต.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ต.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
4	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ทำฟืน
5	**ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA05**						
6	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
7	DBA04S-11	ปลด	สับ		สช.		SF6 โรงสีบ้านทิง
8	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานคลองขอม
9	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.							
10	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS พันพิศาซรีสอร์ท
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช. รับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1					สช.	
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2					สช.	
14	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
15	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R วัดท่าพะเนียด
17	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ทำฟืน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
22	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ทำฟืน
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1					สช.	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด	Short Ground จุด G2			สข.		
25	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS พันพิศาซรีสอร์ท
26	**ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับคืนจาก DBA05**						
27	DBABVB-03	ปลด	ล๊ับ		DBA		- ขนานบัส
28	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS สะพานคลองขอม
29	DBA04S-11	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 โรงสีบ้านหึ่ง
30	DBABVB-03	ล๊ับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
31	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
32	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R วัดท่าพะเนียด
34	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ท่าพิน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำจนถึงมิเตอร์เซอร์คูลของขอม

DBA4S-11

โรงเรียนตั้ง

DIS หัวควทางเข้าคดองโป่งแดง



F5 DBA



สามชุก

DBA4S-23

ตลาดบ้านตั้ง

DIS หัวควารัดคองโป่ง

มิเตอร์เซอร์บ้านคดองขอม

DIS หัวควาระทานคดองขอม DBA04 R-01




F4 DBA



เค็มบาง

DIS หัวควาวพื้นที่ศาลาโรงเรียน

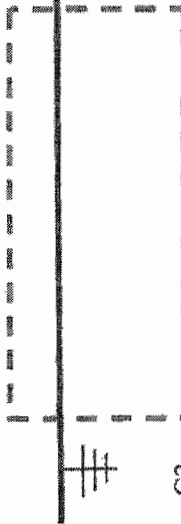

จุดปฏิบัติงาน

8

G1

G2