



วิทยุขอดับไฟ

294

Switching Deorder

วันที่ 6 ก.พ. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๒๐๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท).รักษาการแทนผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.ปอพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า ปอพลอย ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๙ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง เปลี่ยนขนาดเสาแรงสูง ปีกเสาใหม่และพาดสาย ๑๘๕ ค.ม.ม. (ช่วงที่ ๑ ถึง ช่วงที่ ๒)	DIS ชั่วคราว ตรงข้ามร้าน ยาง บ้าน หลุมรัง	SF๖ หน้าร้านยา บ้านยาง สูง BOP๐๕S -๐๘ และ DIS Loop วงจร F๔-F๕ ตรงข้ามวัดลำเหย BOP๐๕S -๑๙	นายพลศักดิ์ เทียมประเสริฐ พชง.๗ ผบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๕-๒๑๕-๒๐๐๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เป็งสงคราม ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร. ๐๘๕-๒๕๓๑๙๖๕

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ตำแหน่ง อก.ปบ. โทร. ๐๘๒-๒๖๐๘๑๑๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)



(รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	แนวถนนบ่อพลอย - หนองปรือ (ช่วง DIS.ชั่วคราวตรงข้ามร้านยางหลุมรั้ง - SF6ร้านขายยาบ้านยางสูง , D/F สันติสุข)						
กำหนดวันที่ทำงาน	09/02/2562	เวลา 08.00	น.	ถึง	09/02/2562	เวลา 17.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กพอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย BOP05		ตามใบขอปฏิบัติงาน	141/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่		
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	4 กพ. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง , นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์ , นายมงคล , นายพนิต , นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี BOP							
1	ดับไฟย้ายโหลดหลัง D/F สันติสุข ไปรับไฟจาก D/F หนองแกใน (ลำดับที่ 1-5 ดำเนินการวันที่ 08/02/62 เวลา 12.00 น.)						
2	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
3	D/F สันติสุข	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		
4	D/F หนองแกใน	ปลด	สับ		บพล.		
5	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		-
6	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP04						
7	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
8	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
9	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R ยางสูง พร้อม Manual TAP AVR
10	BOP04S-08	ปลด	สับ		บพล.		SF6 สะพานบ้านยางสูง
11	BOP05-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 ร้านขายยาบ้านยางสูง
12	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
13	BOP04R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R ยางสูง พร้อม Auto TAP AVR
14	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
15	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้ามร้านยางบ้านหลุมรั้ง
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					บพล.	
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					บพล.	
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3					บพล.	
19	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
20	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด	ชุด Short Ground จุด G1			บพล.		
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด	ชุด Short Ground จุด G1			บพล.		
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด	ชุด Short Ground จุด G3			บพล.		
24	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้ามร้านยางบ้านหลุมรัง
25	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนคืนจาก BOP04						
26	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
27	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R ยางสูง พร้อม Manual TAP AVR
28	BOP0S-08	ปลด	สับ		บพล.		SF6 ร้านขายยาบ้านยาสูง
29	BOP04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.		SF6 สะพานบ้านยาสูง
30	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
31	BOP04R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R ยางสูง พร้อม Auto TAP AVR
32	ดับไฟย้ายโหลดหลัง D/F สันติสุข ไปรับไฟจาก D/F หนองแกนน						
33	D/F หนองแกนน	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		
34	D/F สันติสุข	ปลด	สับ		บพล.		
35	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		-
สิ้นสุด Switching							



สถานะการณ้จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

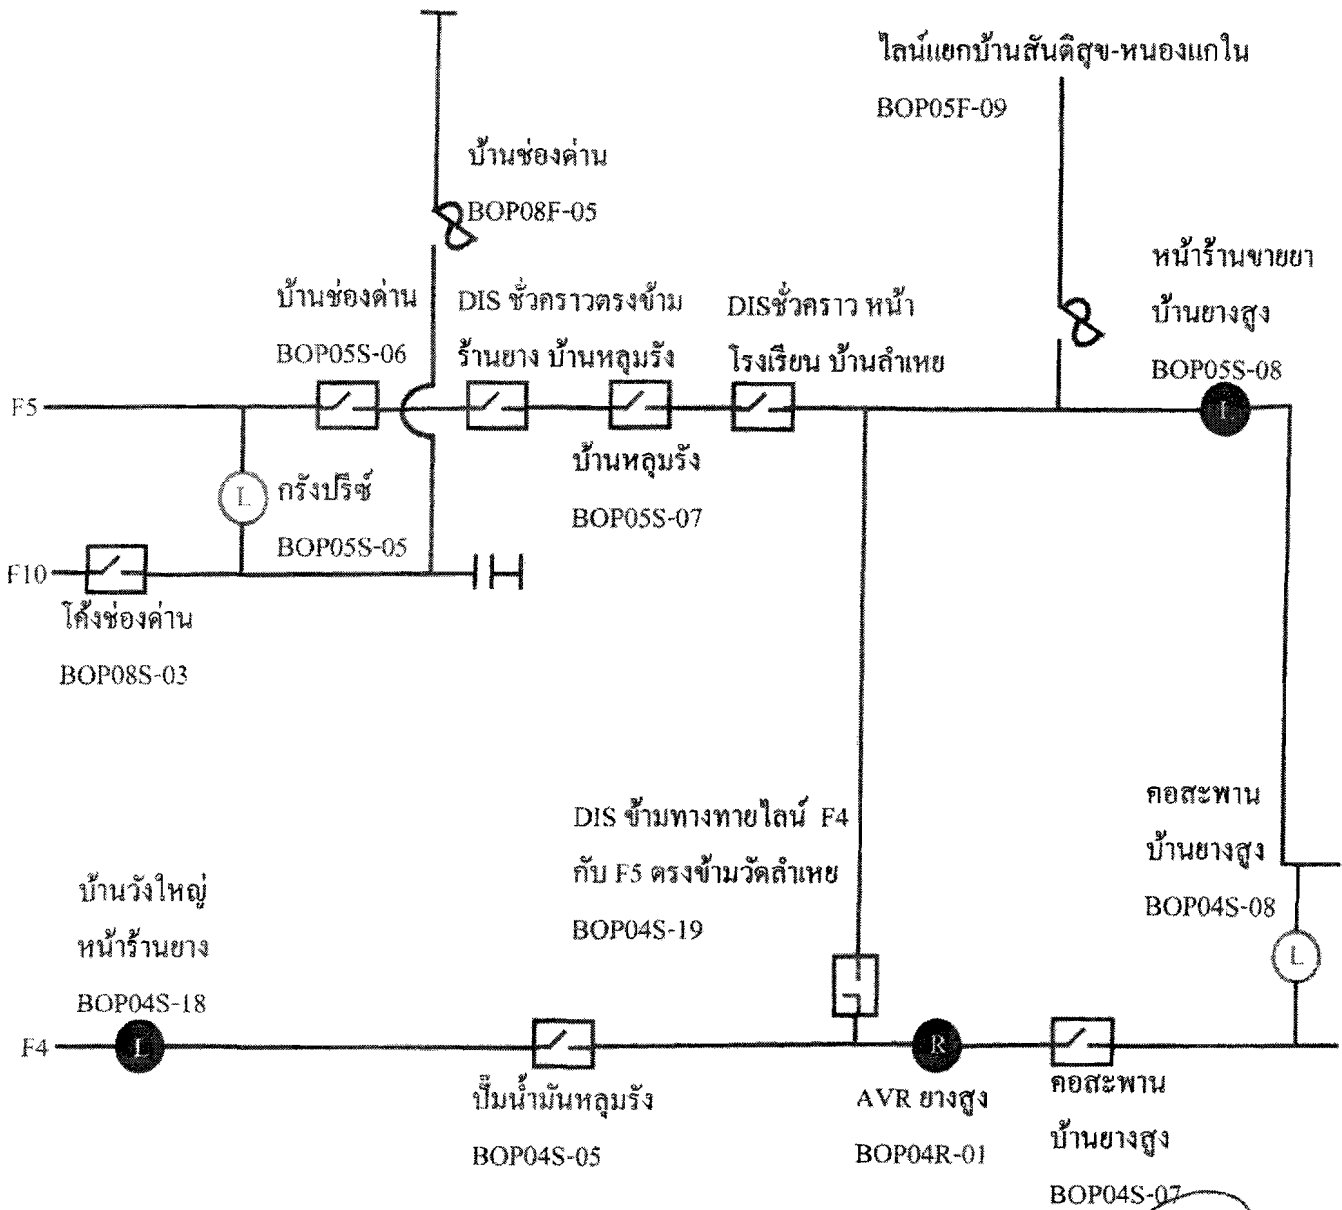


๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

จุดปฏิบัติงาน

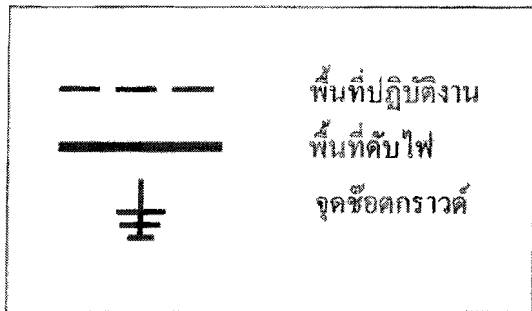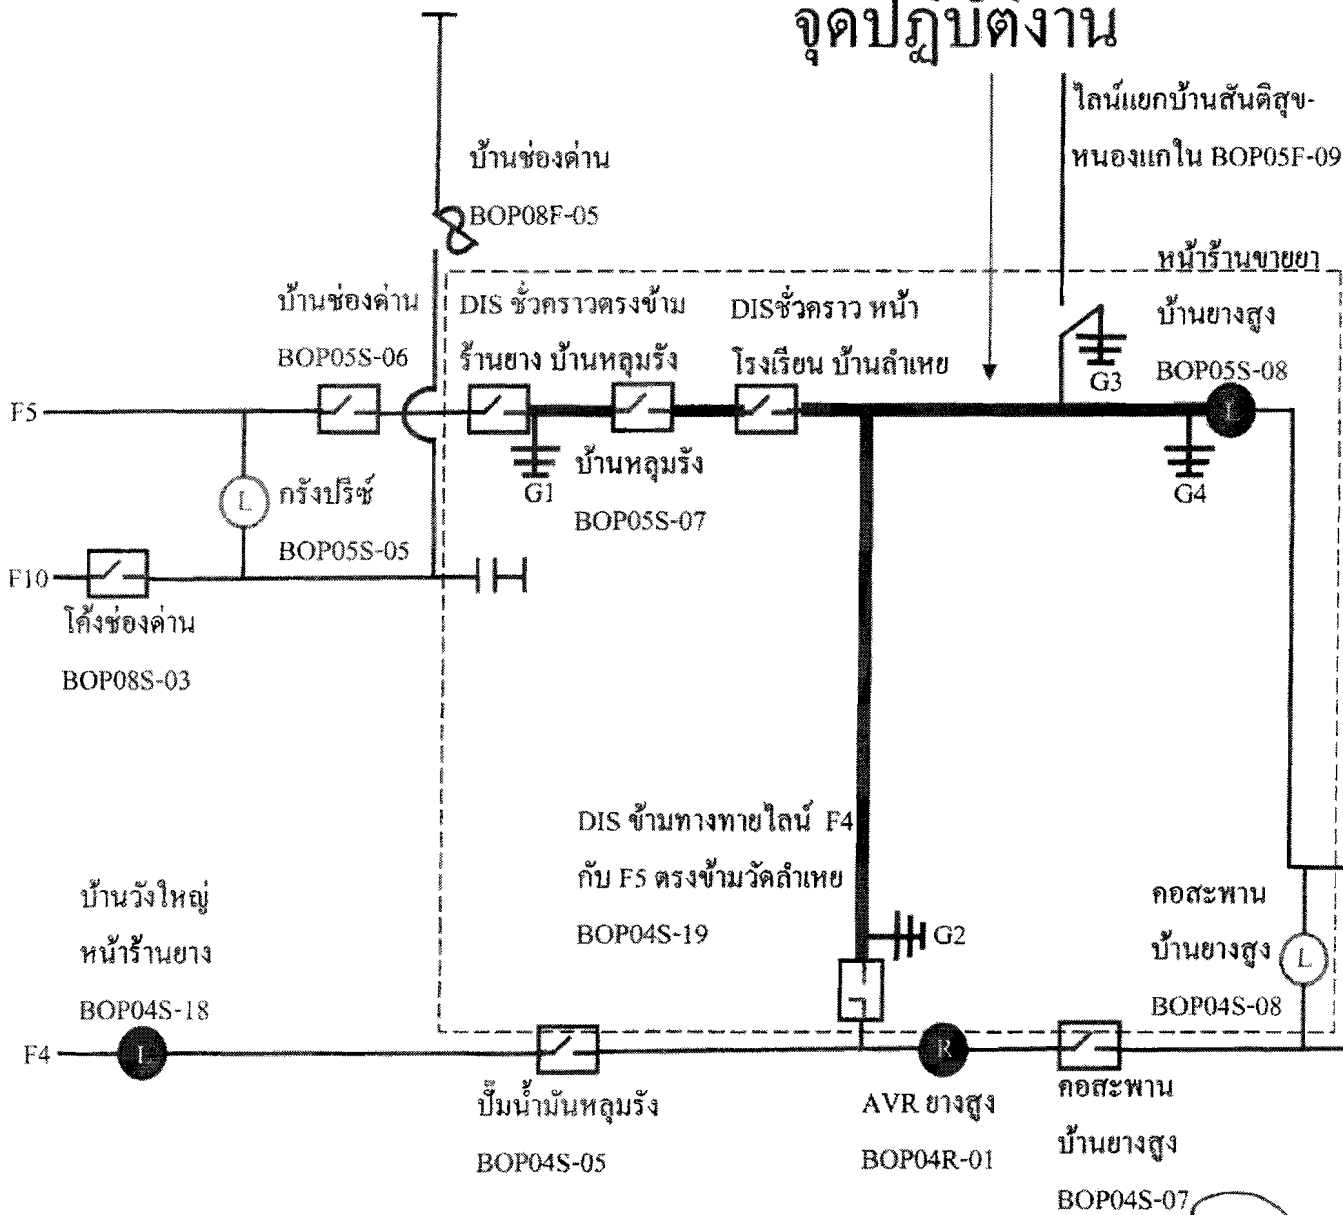


 ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒