



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Switching Deadline

วันที่ 16 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) 50๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายสุรณรงค์ พวงแย้ม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง พ.ก.บ.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข.มทก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดินเนวรา ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑๗ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟพาดสายแรงสูง	ตีสชั่วคราว ทางเข้าคลอง โปร่งแดง	SF ๖ บ้านหึง DBA๔S-๑๑	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๘๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หนึ่งแปลง ๒ ไร่ ๑๐๐ ตารางวา ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวาณิช ไพจิตร ตำแหน่ง ช.ก.บ. โทร ๐๘๙-๒๑๘๘๘๘๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรณรงค์ พวงแย้ม)

ตำแหน่ง พ.ก.บ. รักษาการหัวหน้า พ.ก.บ.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DBA04 จาก Dis ๘๑. ๑๑๐๖ ไร่ ๑๐๐ ตารางวา ถึง DBA4S - 11
DBA4S - 23

ในวันที่ 17 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1411/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ ไชยมงคล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจรัส ไพจิตร

๘ ต.ค. ๖๒
ก>2

(นายสุรณรงค์ พวงแย้ม)
๐๖๓.๖๓๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

2816

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟท. ๑๕

อก.บข.(ก.๓) อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแบบ 1 แผน

ผจพ. - (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคลองโปร่งแดง - ตลาดบ้านทึง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1411/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 8 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รช สช.	SCADA	R ตลาดประตูน้ำ
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รช สช.		R บ้านดอนยาว
4	-ย้ายโหลด DBA04 (ตลาดประตูน้ำ) บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA04 (บ้านดอนยาว)						
5	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		รช สช.		DIS บ้านดอนไร่
6	DBA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รช สช.		DIS ตลาดบ้านทึง
7	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
8	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รช สช.		DIS ทางเข้าคลองโปร่งแดง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ (แจ้งกฟส.สช. โทร ๑๙๖. DBA4S-11 ในวัน OFF มี ๐๘ ลือ ๑๐ น.)						
10	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
13	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รช สช.	SCADA	R ตลาดประตูน้ำ
14	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รช สช.		R บ้านดอนยาว
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
19	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
20	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รช สช.	SCADA	R ตลาดประตูน้ำ
21	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รช สช.		R บ้านดอนยาว
22	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		รช สช.		DIS ทางเข้าคลองโปร่งแดง
24	-ย้ายโหลด DBA04 (ตลาดประตูน้ำ) บางส่วนกลับจาก DBA04 (บ้านดอนยาว)						
25	DBA04S-03	ปลด	สับ		รช สช.		DIS ตลาดบ้านทึง
26	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รช สช.		DIS บ้านดอนไร่
27	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รช สช.	SCADA	R ตลาดประตูน้ำ
28	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รช สช.		R บ้านดอนยาว
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังตีพิมพ์ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านพื้นที่ถึงรีโตร์กลางของขอม

DBA4S-11

โรงสีบ้านพิง

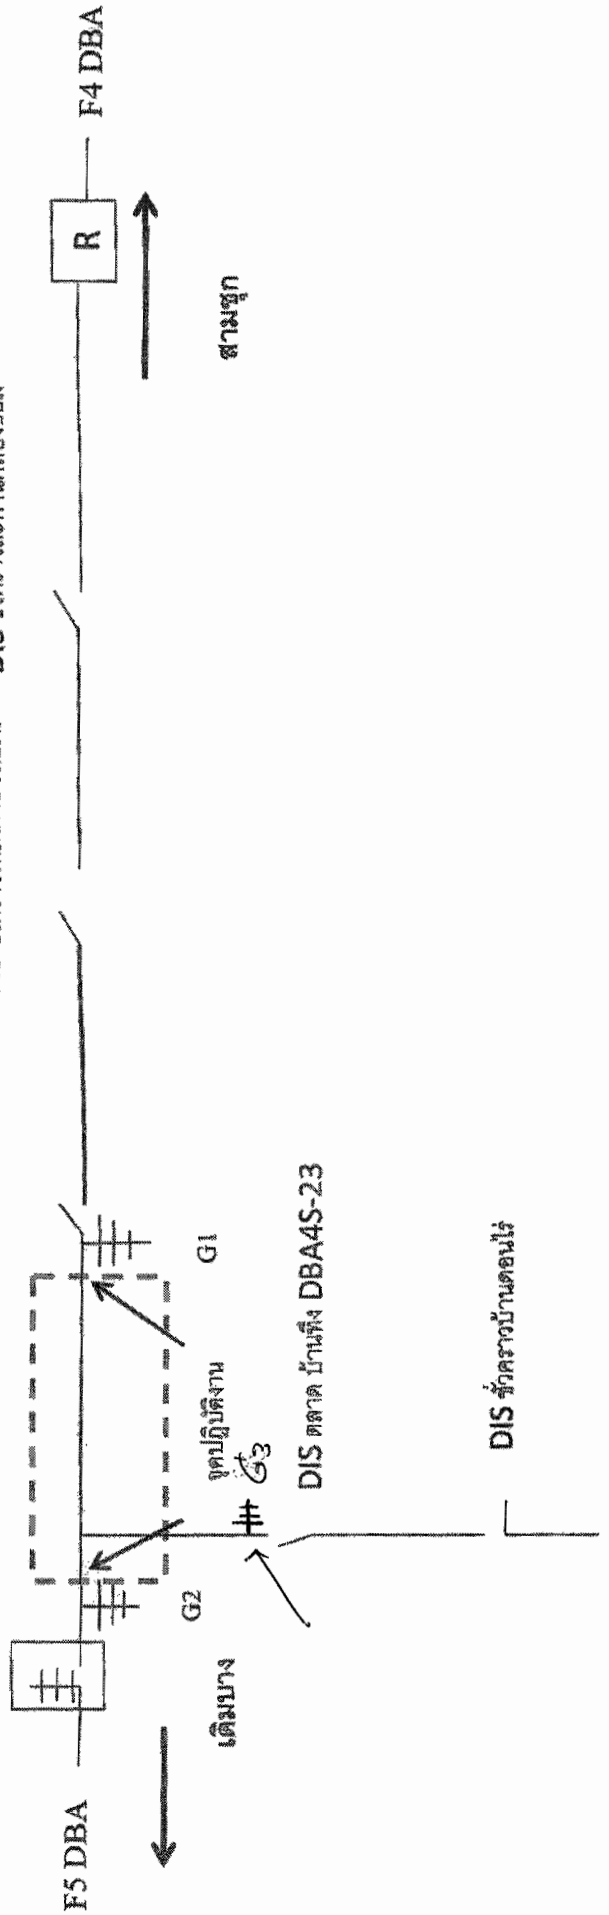

DIS จุดตรวจบ้านตอนใต้