



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๓๑๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๑๕ ต.ค.๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้างระบบ ๑๑๕KV สถานีหนองปรือ	DIS ชด.หน้าบรรองค์มินิมาร์ท	DIS ตรงข้ามโรงเรียนยางสูง BOP๔S-๐๗	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ หน.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพันธ์ ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข) โทร.๐๙๙-๒๓๓๙๒๙๘

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒) ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ บุญชู นาคเอกลักษณ์
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
(รจก.(ท)รักษาการแทน)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP04 จาก Die อังตรา ๑๓๓ (จว.แม่ฮ่องสอน) ถึง BOP45-17
 ในวันที่ 15 ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 19/17/๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ พิเศษพวง ประสานงานขอดับไฟกับ นายสมพร ภูผาหงษ์

สมพร อังตรา ๑๓๓
(๑๓๓ 6 1๓๓ นว.๑๓)

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2809

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)
- 8 ต.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


๓๐ กย. ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน บริเวณหน้าบรยงค์มินิมาร์ท - ตรงข้ามโรงเรียนยางสูง (BOP04)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ต.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1417/62
สถานีฯ หนองปรือ
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 7 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 08-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 8 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
3	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ บพล.	AVR	บ้านยางสูง
4	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บพล.	SCADA	R บ้านยางสูง
5	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ บพล.	AVR	บ้านหนองรี
6	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บพล.	SCADA	R บ้านหนองรี
7	-ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BOP05						
8	BOP04S-17	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		รถ หปร.	SF6	สี่แยกหนองปรือ (ตั้งข้ามถนน)
9	BOP04R-01	ล๊ับ	ปลด		รถ หปร.	SCADA	R ยางสูง
10	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
11	BOP04S-19	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ หปร.	DIS	ตรงข้ามวัดสำเหย (ตั้งข้ามถนน)
12	BOP04S-07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ หปร.	DIS	ตรงข้าม รร.บ้านยางสูง
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
17	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"O/N" Auto Reclose		BOP		-
18	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ บพล.	AVR	บ้านหนองรี
19	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บพล.	R	บ้านหนองรี
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
25	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
26	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ บพล.		AVR บ้านหนองรี
27	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ บพล.		R บ้านหนองรี
28	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	BOP04S-19	ปลด	สับ		รถ หปร.		DIS ตรงข้ามวัดลำเหย (ตั้งข้ามถนน)
30	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ หปร.	SCADA	R ยางสูง
31	-ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนกลับจาก BOP05						
32	BOP04S-07	ปลด	สับ		รถ หปร.		DIS ตรงข้าม รร.บ้านยางสูง
33	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ หปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ (ตั้งข้ามถนน)
34	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
35	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ บพล.		AVR บ้านยางสูง
36	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บพล.	SCADA	R บ้านยางสูง
37	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ บพล.		AVR บ้านหนองรี
38	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ บพล.	SCADA	R บ้านหนองรี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

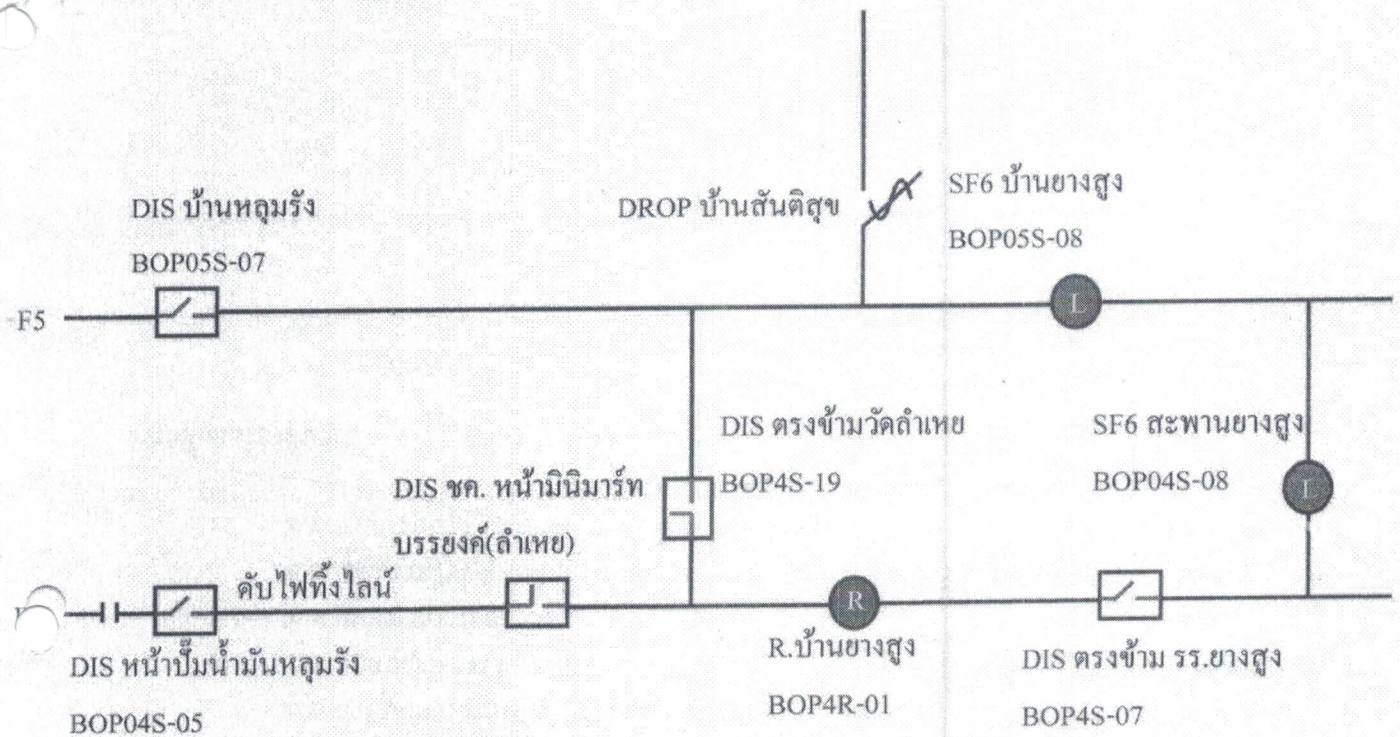


๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

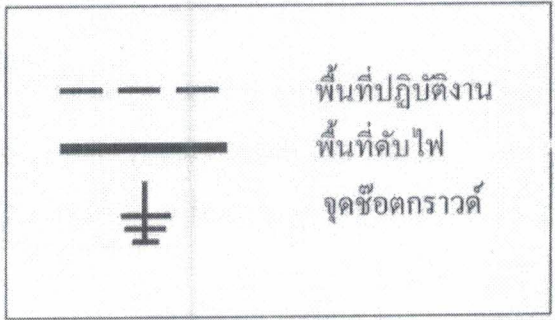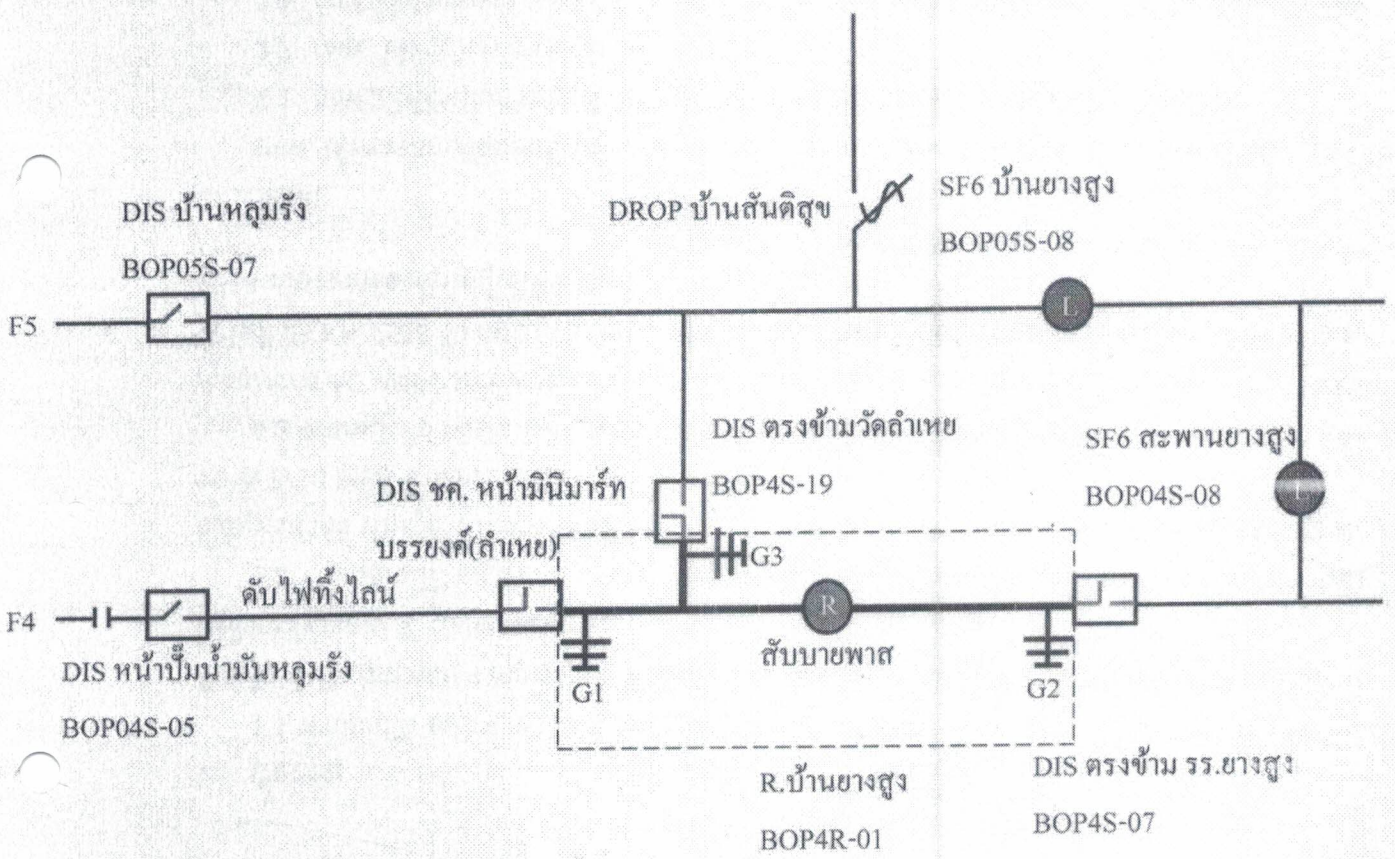

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒