



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2794

Switching Deadline

วันที่ ๙ ต.ค. ๖๒

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่ ๓ ต.ค. ๖๒

เลขที่ ก.๓.๓๓.(ปบ) ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

วันที่ ๓ ต.ค. ๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.กฟผ.ส.จ.น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMC๐๗	๑๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ระบบ จำหน่าย บริเวณ ซ้ำมทางรถไฟ คอกกระบือ	EKU๑S-๐๗	EKU๑S-๐๖ ปากทางประตู ระบายน้ำคอก กระบือ	นายพรศร ฉัตรภิญญา คุปต์ โทร ๐๘-๕๑๗๙๗-๗๙๐๑

นคร ๒ สาย ลาย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ซอยกระเบื้องสีคว (ฝั่งซ้าย)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผ.จก.กฟผ.ส.จ.น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเตอร์ SMC07 จาก EKU1S-07 ถึง EKU1S-06 ปากทางประตูระบาย  
ในวันที่ 14 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1429/62 น้ำคอกกระบือ

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อร่าม ผ่องมณี ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นาย อำนาจ เทียนทอง

๙ ต.ค. ๖๒

๑๖ ต. ต.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ


2794

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.๓๖.๕๓

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
๑๓.๑.๐๒  
(นายเสถพงศ์ แก้วจันทร์)  
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน จาก EKU1S-07 - EKU1S-06 ปากทางประตुरะบายน้ำคอกกระบือ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 ต.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน สค. งานที่ทำ ปป.ข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1429/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SMC07VB-01	Auto	Manual		SMC		LOAD 9.11 MW.
4	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
5	EKA01VB-01	Auto	Manual		EKA		
6	EKA05VB-01	Auto	Manual		EKA		
7	EKU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKU		
8	EKU01VB-01	Auto	Manual		EKU		LOAD 2.95 MW.
9	EKU02VB-01	Auto	Manual		EKU		
10	ย้ายโหลด SMC07 บางส่วนไปรับไฟจาก EKU01						
11	SMC08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		
12	EKA05S-02	ปลด	สับ		สค.	SF6	ชอยวัดบ้านหอม
13	EKU01S-10	ปลด	สับ		สค.	DIS	บ.ตั้งสุขไพศาล
14	EKU01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ปากทางประตुरะบายน้ำคอกกระบือ
15	EKA05S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ชอยวัดบ้านหอม
16	SMC08VB-01	สับ	ปลด		SMC		
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
18	EKU01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	กระเบื้องสีลา
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สท.ทราบ						
22	EKU02VB-01	Manual	Auto		EKU		
23	EKU01VB-01	Manual	Auto		EKU		
24	EKU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKU		
25	EKA05VB-01	Manual	Auto		EKA		
26	EKA01VB-01	Manual	Auto		EKA		
27	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
28	SMC07VB-01	Manual	Auto		SMC		
29	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
30	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
31	เมื่อ กฟจ.สท.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
33	SMC07VB-01	Auto	Manual		SMC		
34	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
35	EKA01VB-01	Auto	Manual		EKA		
36	EKA05VB-01	Auto	Manual		EKA		
37	EKU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKU		
38	EKU01VB-01	Auto	Manual		EKU		
39	EKU02VB-01	Auto	Manual		EKU		
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
42	EKU01S-07	ปลด	สับ		สค.		DIS กระเบื้องลื้อ
43	ย้ายโหลด SMC07 บางส่วนกลับจาก EKU01						
44	SMC08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		
45	EKA05S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ซอยวัดบ้านหอม
46	EKU01S-06	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางประตูระบายน้ำคอกกระบือ
47	EKU01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัลสเตอร์)		สค.		DIS บ.ตั้งสุขไพศาล
48	EKA05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ซอยวัดบ้านหอม
49	SMC08VB-01	สับ	ปลด		SMC		
50	EKU02VB-01	Manual	Auto		EKU		
51	EKU01VB-01	Manual	Auto		EKU		
52	EKU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKU		
53	EKA05VB-01	Manual	Auto		EKA		
54	EKA01VB-01	Manual	Auto		EKA		
55	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		
56	SMC07VB-01	Manual	Auto		SMC		
57	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
58	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

เหรียญทอง

EKUIS-07

ศึกษาศาสตร์ไฟฟ้าและโทรคมนาคม

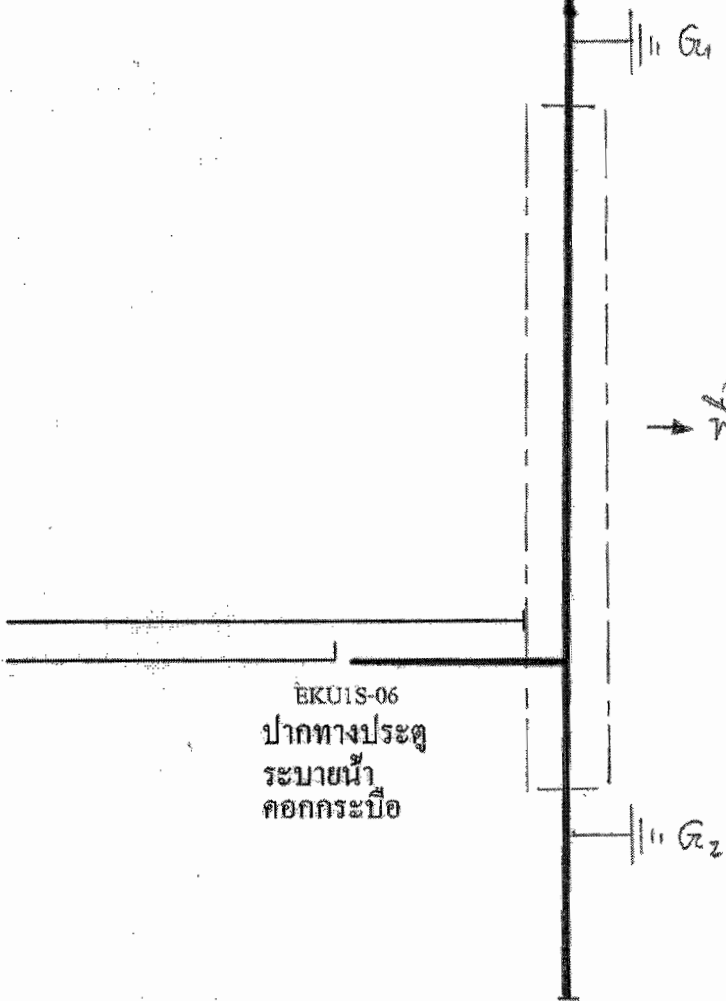
EKUIS-06

ปากทางประตู  
ระบายน้ำ  
คอกกระบือ

3-06

EKU1S-07

สถานการณ์ที่ ๓๐๖๖ ภัยพิบัติ



→ ภัยพิบัติ

EKU1S-06  
ปากทางประตู  
ระบายน้ำ  
คอกกระบือ