



วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 14 ต.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) - ๑๓๕๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐมิตร ศิริพรรค
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๑๙ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบ สายส่ง ๑๕ KV สถานีหนองปรือ	DIS ชด.ข้าง ป้อมน้ำมัน หนองรี	DIS ชด.หน้า รพ.พระ บารมีหนอง ปรือ	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายบัญชา เหว่อไว ตำแหน่ง พชง.๕ (สข) โทร. ๐๙๘-๘๒๗๕๕๖๙

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายณัฐมิตร ศิริพรรค)

(รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

๔ ต.ค. ๒๕๖๒

๔ ต.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BDP04 จาก DIS ชักรอหินเขี้ยวหินแดง ถึง DIS ชักรอหินดำ รพ.พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 17 ๓๑ ๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. ถึง 1๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1430/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรชุต ฝาเงิน ประสานงานขอดับไฟกับ ๑๘๖ จันทรา เชาว์ใจ

ผู้อนุมัติ

2815

ที่ ก.๓.กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟ๑.บ.ผค


อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


1๐๓-๑๑๒
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

จก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


(นายจก.ป.บ.จก.๓ จก.๓๓๓๓๓๓)
ว.๓๑.๖.๒๓๓.๓๓๓.


ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน

แผนผังแนบ 2 แผน

ผจพ. (สถานี - -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------------------|-------------------|---------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ไลน์ BOP04 บริเวณ DIS.ชั่วคราว หน้าข้างบิมน้ำมันหนองรี-DIS ชั่วคราว รพ.พระบารมีหนองปรือ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17 ต.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บพล. | งานที่ทำ | ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV. | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1430/62 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | | วันที่ | 8 ตุลาคม 2562 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 8 ต.ค. 62 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 10 ต.ค. 62 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนดำเนินการ Switching						
2	BOP04R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
4	- ย้ายโหลด BOP04 ไปรับไฟจาก BOP05						
5	BOP04S-17	ปลด	สับ		รถหปร-		SF6 สีแยกหนองปรือ (ข้ามถนน)
6	DIS.ชั่วคราว BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถหปร-		DIS รพ.พระบารมีหนองปรือ
7	- ดับไฟไลน์ BOP04 เวลา 08.30 น.						
8	DIS.ชั่วคราว BOP04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถหปร-		DIS ข้างบิมน้ำมันหนองรี
9	แจ้งพื้นไฟดับให้กฟอ.บ่อพลอยรับทราบ						
10	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	BOP04R-01	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
13	BOP05R-03	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
14	หลังจากกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
15	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
17	BOP04R-01	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
18	BOP05R-03	Normal	Non-Reclosing, Alter		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
19	- จ่ายไฟไลน์ BOP04						
20	DIS.ชั่วคราว BOP04	ปลด	สับ		รถหปร-		DIS ข้างบิมน้ำมันหนองรี
21	- ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOP05						
22	DIS.ชั่วคราว BOP04	ปลด	สับ		รถหปร-		DIS รพ.พระบารมีหนองปรือ
23	BOP04S-17	สับ	ปลด, พร้อมล๊อคคาน		รถหปร-		SF6 สีแยกหนองปรือ (ข้ามถนน)
24	BOP04R-01	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านยางสูง
25	BOP05R-03	Non-Reclosing, Alter	Normal		รถบพล-		RE บ้านหนองรี
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%							

สถานะการณ้จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

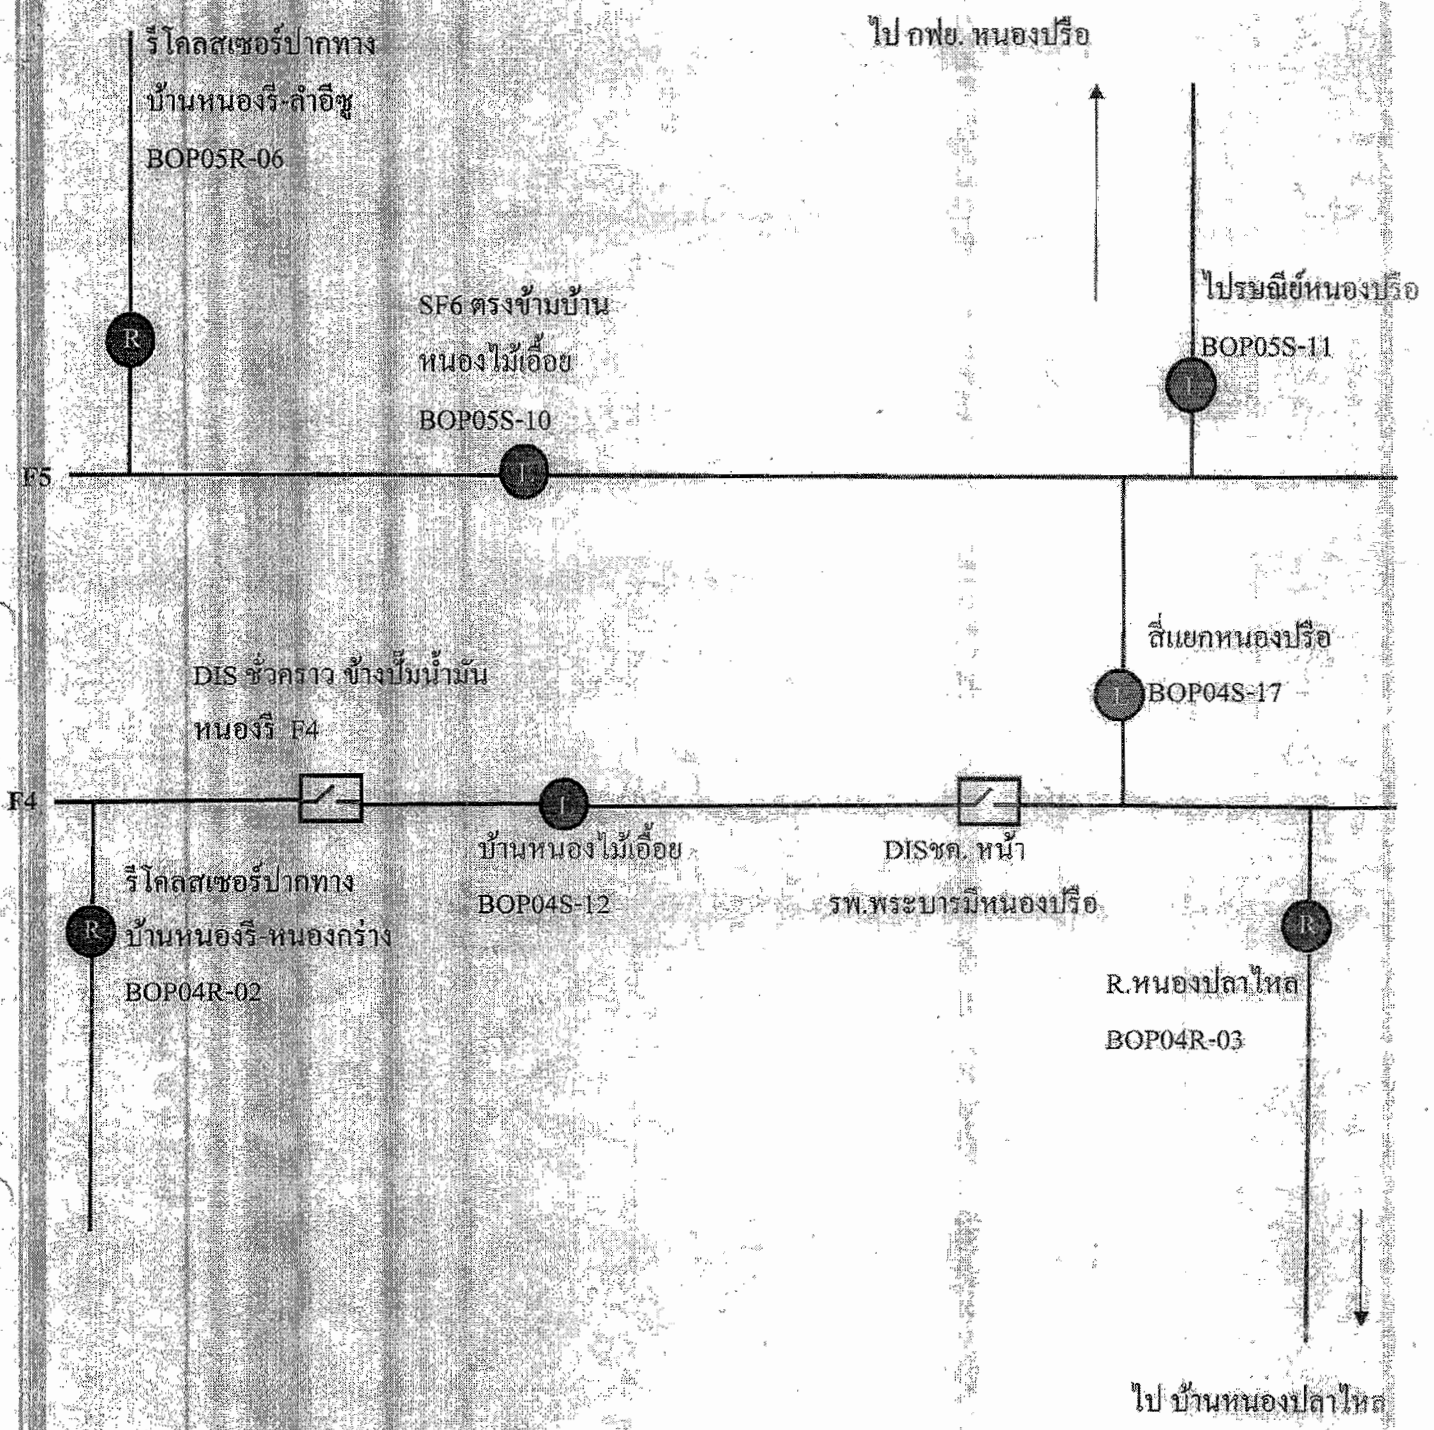


E c ตก ๒๕๖๗

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

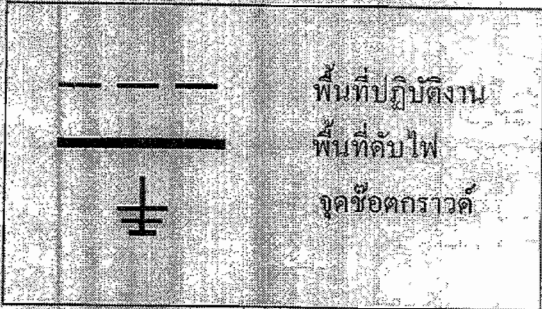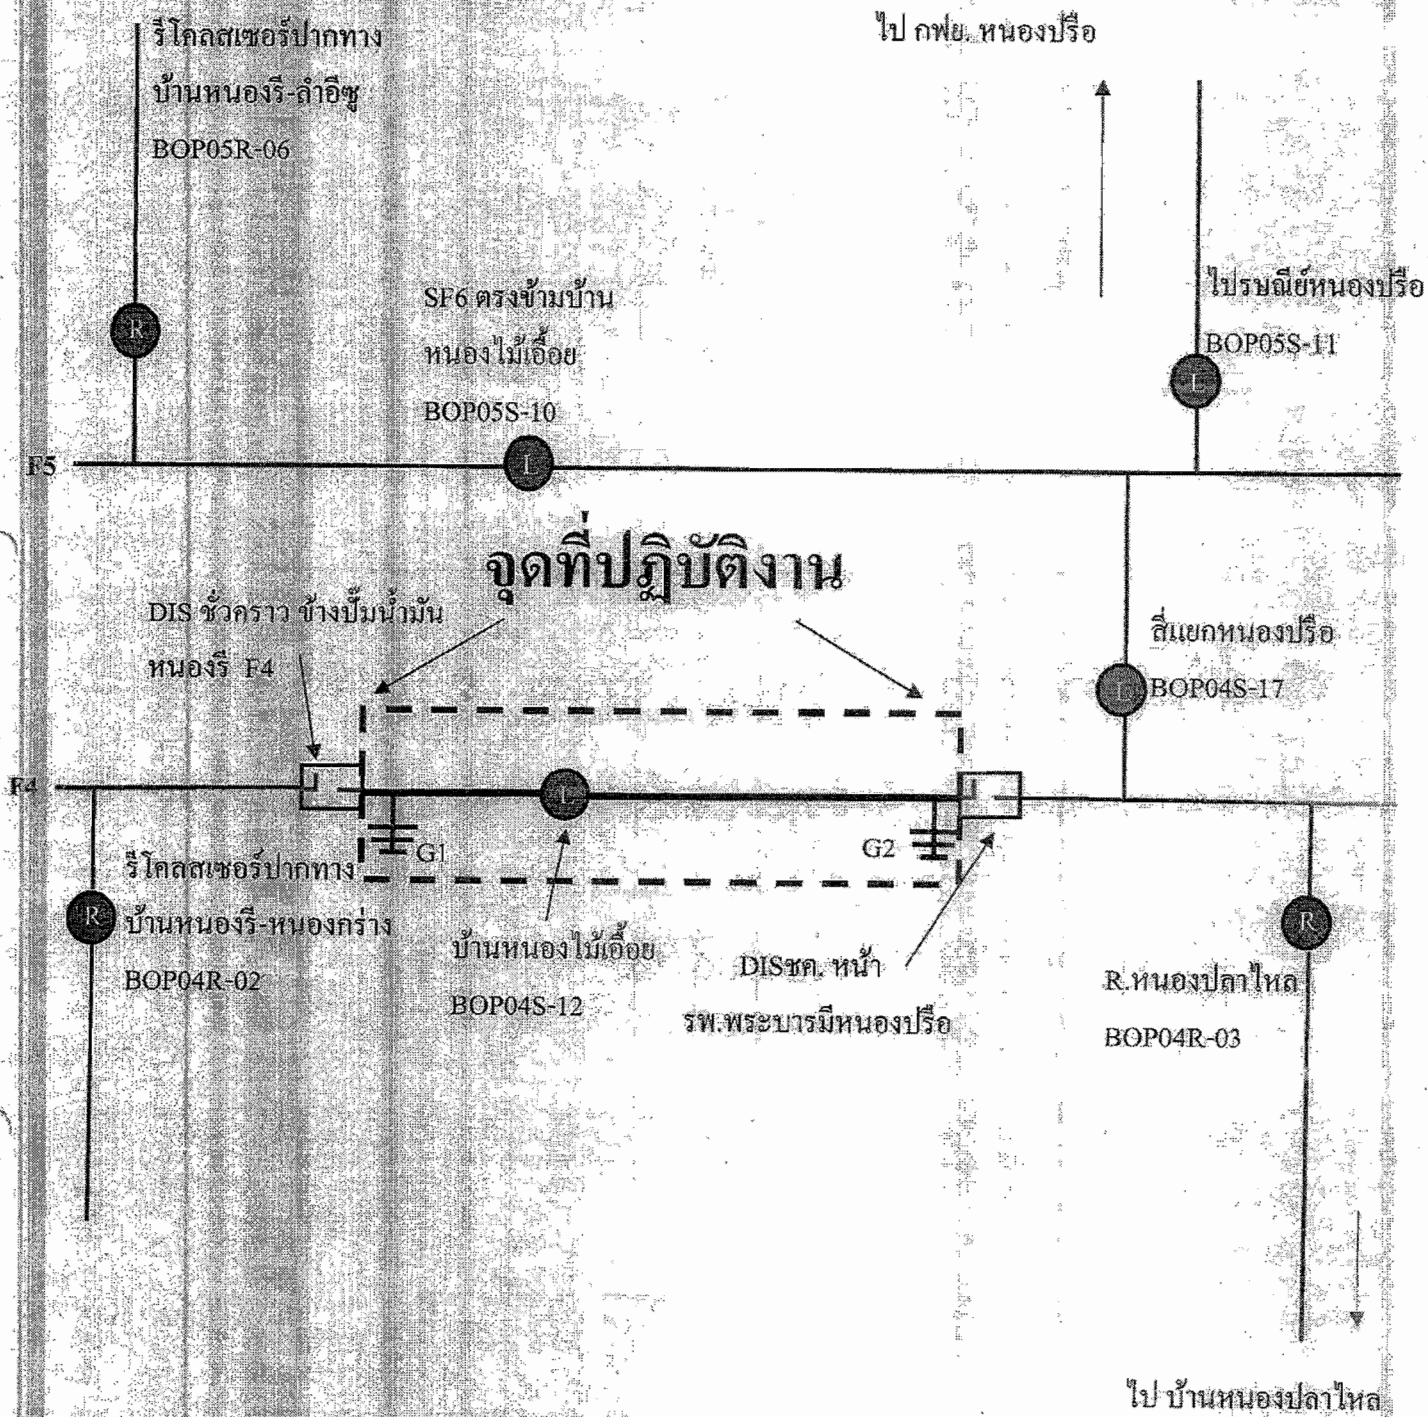

[Signature]
 ๒๕๖๖