



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓ ๒๔๘๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟ.ง.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สพ.	9/10/62 23 ต.ค. 62	08.30	16.30	ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี	จุดจัดตั้งข้าม ถนน จุด A	Disชั่วคราว วัด โพธิ์นางเฑาะ	นายโอกาส บุตรบรรพต โทร.๐๘๖-๓๓๖๓๖๔๔๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พง.๗ โทร ๐๘๙-๐๐๙๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)
ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก. กฟ.ง.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟ.ก.๓
เรียน อ.ก.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ 9PA07 จาก DDE 90 A ถึง Dis ๓๓. วัดโพธิ์นางเฑาะ
ในวันที่ 9, 23 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1432/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉวีรินทร์ อังสนวรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.อ.อภิรักษ์ เอี่ยมสกุล

(๐๘๐.5 ทน. น.อ.อ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 2805
เรียน ผจก. กฟ.ง.สพ., กฟ.ส.บ.บ.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสวกศักดิ์ แก้วจันทร์)
จ.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ.....
วันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๒
ผู้ส่ง.....

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ก่อสร้างระบบสายส่ง ในวงจร SPA07 บางส่วน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9,23 ต.ค. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ.สพ. | งานที่ทำ | ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1432 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน | | วันที่ 7 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 7 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 8 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
4	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
5	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	-
6	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	-
7	-ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM07						
8	BAM07S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บปม.	SF6	วัดโพธิ์ค้อย
9	BAM01S-12	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บปม.	SF6	SM การ์เด็นท์
10	Dis ชค. SPA07	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟผ.	DIS	วัดโพธิ์นางเทรา
11	BAM01S-12	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.	SF6	SM การ์เด็นท์
12	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	แจ้งหน่วยงานให้ โหลดโหลด และทำการ ปลด DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบได้						
14	เมื่อหน่วยงานปลด DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
15	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
18	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
19	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
20	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	-
21	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
22	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
23	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และทำงานได้						
24	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
25	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ						
26	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
27	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
28	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
30	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.							
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
34	แจ้งพนักงานให้ เชื่อม DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบได้							
35	เมื่อพนักงานเชื่อม DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
36	-ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปกลับจาก BAM07							
37	BAM01S-12	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
38	Dis ชค. SPA07	ล๊ับ	ล๊ับ		คฟ.		DIS	วัดโพธิ์นางเทรา
39	BAM01S-12	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
40	BAM07S-05	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6	วัดโพธิ์คอย
41	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
42	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
43	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
44	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
45	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
46	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๙...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...แยกวัดโพธิ์นางเทรา-ชายน้ำ...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานี
สุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกวัดโพธิ์นางเทรา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง ..ชุดก่อสร้างเขต... เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง...ชผ.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

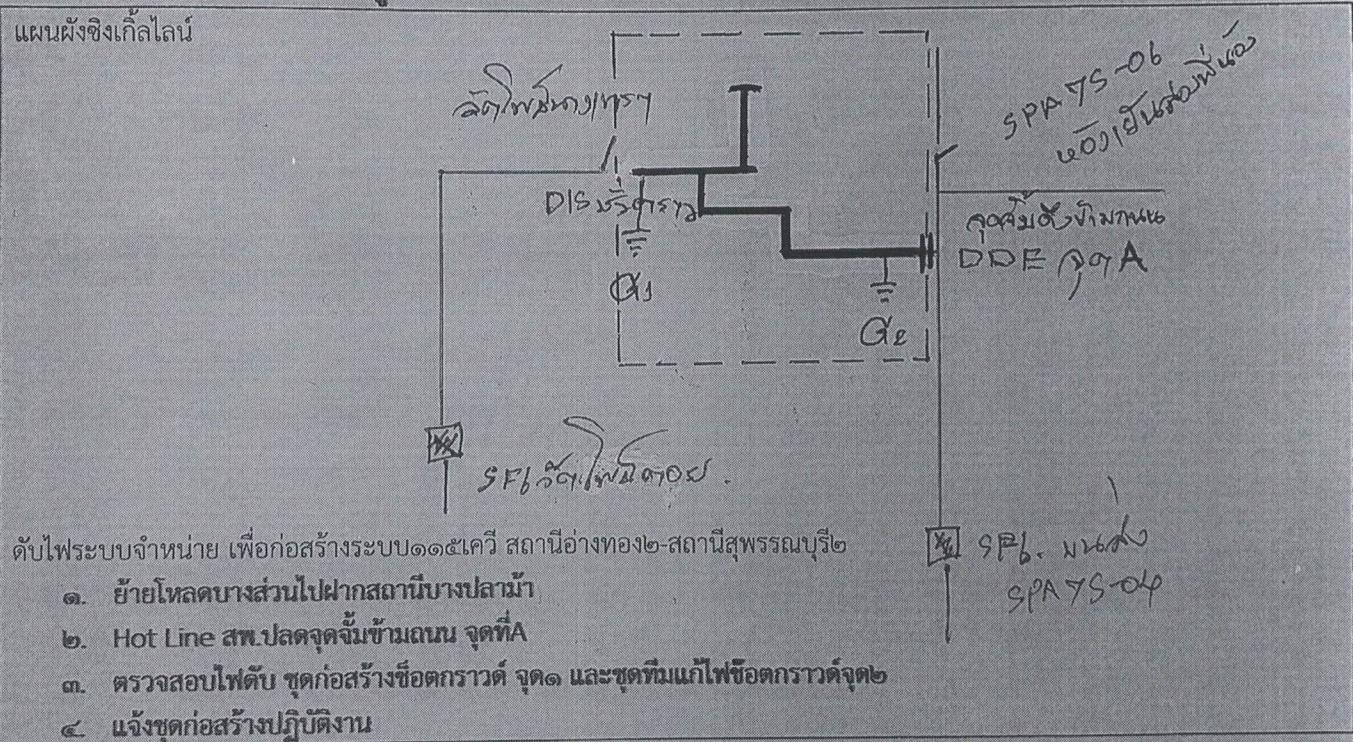

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
ทพ.๗ ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
พท.๖๖๑