



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓

/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ รัชพันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑิตา สมศักดิ์ปัญญา

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.สพ

ฝ่ายการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๓.๕ เควี จากสถานจ่ายทอง ๒ - สถานีสุพรรณบุรี
๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	งาน	ณ	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	16/10/62, 22/10/62, 25/10/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง 115 เควี สายไฟฟ้ อ้างทอง ๒ - สถานีสุพรรณบุรี ๒	Discharge สนามกีฬา	SPA07S-06, SPA7S-08	โทร.๐๘๖-๒๒๕๒๑๕๕๕ นายโลกา บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เฉื่อยสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สท.) โทร ๐๘๙-๐๐๘๗๖๘๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทล. (หาหมี่โอกาสชาวดุค ผศ.ดร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชาวดุค ๑.๒ ไม่มีโอกาสชาวดุค
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศพฟ.) กฟภ.๓

เวียน ออ.ป.บ.(ก.๓)

ศพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิกัดเคอร์ SPA7 จาก Discharge สนามกีฬา ๑ ถึง SPA07S-06, SPA7S-08

ในวันที่ 16, 22, 25 ก.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสายรังเลขที่ 1433/62

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสายรังเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พงษ์ อภิรักษ์ รัชพันธ์ุฑา ประสานงานการขอตัดไฟกับ กทล. ๑๕๖๖ ๑๕๖๖

(นายอภิรักษ์ รัชพันธ์ุฑา)
ออ.ป.บ.สพ

สำหรับผู้อนุมัติ

2820

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ศพ)

เวียน ผจก. กทล. กทล.

อก.ทช.(ก.๓)/อก.ทว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงชื่อลงแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pua.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

นาง (นางสาว)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

10.1.62

(นายเอกพงษ์ - แก้วจันทร์)

จก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ถนนหลวง357-วัดราษฎร์สามัคคี

2. กำหนดวันที่ทำงาน 16, 19, 25 ต.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟล.สพ. งานที่ทำ ก่อสร้าง 115 เควี สถานี อ่างทอง 2 - สุพรรณบุรี 2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1433/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราษฎร์นิยม วันที่ 9 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 9 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 10 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง(วันที่ 16 ต.ค. 62)						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=3.37MW.
3	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=4.46MW.
4	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA09						
5	SPA07S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง
6	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สนามกีฬา2
7	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมดับไฟทำงาน						
8	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						
13	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
14	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
15	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
18	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G3						
22	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
23	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPA09						
24	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS สนามกีฬา2
25	SPA07S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
27	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching (วันที่ 16 ต.ค. 62)							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิง(วันที่ 22 ต.ค. 62)						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=3.37MW.
3	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=4.46MW.
4	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA09						
5	SPA07S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง
6	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สนามกีฬา2
7	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมดับไฟทำงาน						
8	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						
13	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
14	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
15	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
18	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G3						
22	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
23	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPA09						
24	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS สนามกีฬา2
25	SPA07S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง
26	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
27	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching (วันที่ 22 ต.ค. 62)							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิชชิง(วันที่ 25 ต.ค. 62)						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=3.37MW.
3	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=4.46MW.
4	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA09						
5	SPA07S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
6	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สนามกีฬา2
7	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมดับไฟทำงาน						
8	SPA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
13	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
14	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
15	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
18	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
22	SPA07S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS ห้องเย็นสองพี่น้อง
23	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPA09						
24	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS สนามกีฬา2
25	SPA07S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สารพัดช่าง
26	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
27	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching (วันที่ 25 ต.ค. 62)							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทบ.ป.บ.กฟง.สท.

ถึง อบก.กฟง.สท.

เลขที่ ก.๓.สท.(ป.บ.)

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระนาบหน้า


เรียน ผกก.กฟง.สท./รองก.กฟง.สท.

ด้วยในวันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๐๖.๓๖ น. กฟง.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... (ส่วนนี้ถูกบดบัง) ... เพื่อ ... (ส่วนนี้ถูกบดบัง) ...

โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ปิดเคอร์ ๑.๕ สถานี ... สุพรรณบุรี ... ตั้งแต่บริเวณ ... (ส่วนนี้ถูกบดบัง) ...

กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายเอกวิทย์ บุณยวงเท็ง ตำแหน่ง ช่างเทคนิค เบอร์โทรศัพท์ ... (ส่วนนี้ถูกบดบัง) ... เป็นผู้ควบคุมงานและให้ นายจวบพล สทธิไกร ตำแหน่ง ... (ส่วนนี้ถูกบดบัง) ... เบอร์โทรศัพท์ ... (ส่วนนี้ถูกบดบัง) ... เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แนบส่งเอกสารดังนี้

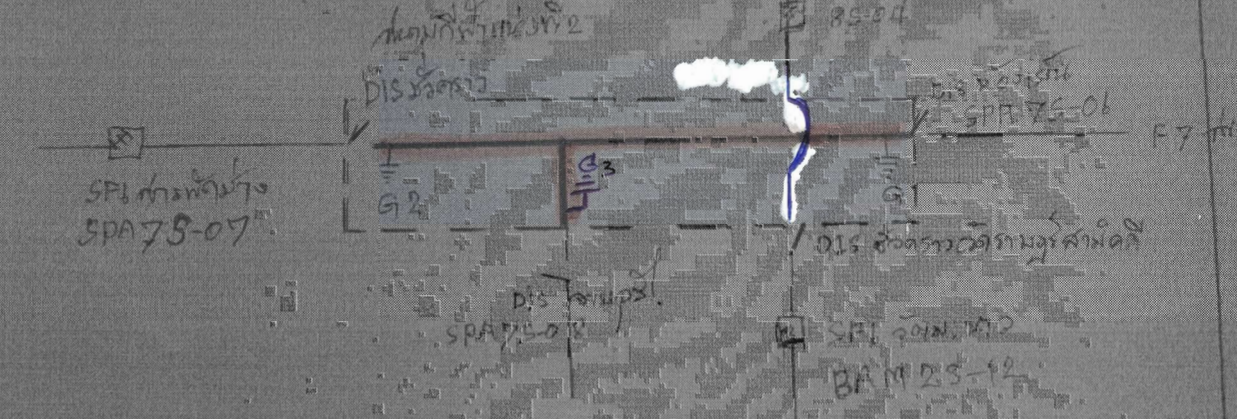

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ ๑๑kv สถานีจ่ายของ สถานีสุพรรณบุรี

๑. ย้ายโหลด, ปลดโหลด
๒. ตรวจสอบไฟดับ ชุดพิมพ์แผนที่ข้อควรระวัง ๑ และ ๒, ๓
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมวงศ์)
ทง.๓.๒.๒๕๖๕

อนุมัติ
[Signature]

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๓๘, ๐๓๕๕๕, ๐๓๕๖๐