



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 ต.ค. 62

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.) 1948
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุธา
ชื่อผู้ส่ง นางนิภา เรืองวิจิตร

วันที่ 11 ต.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้า อัญมณีเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน 1 แผน ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA02	วันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DISชั่วคราว อนามัยนางบวช	SF6 DBA2S-04 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA03	วันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DBA03VB-01 สถานีเดิมบางฯ	DIS DBA3S-02 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
3	DBA04	วันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 62	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DBA04VB-01 สถานีเดิมบางฯ	DISชั่วคราวเดินรถ	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ม.๑.๕.๓.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจักรกริช สว่างไสว ตำแหน่ง พทง.อ.ดบ. โทร 081-661-5559 035515998

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชั่วคราว 1.2 ไม่มีโอกาสชั่วคราว
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นางนิภา เรืองวิจิตร)

ตำแหน่ง รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.ดบ.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA02 จาก DISชั่วคราวอำนวยการของบวช ถึง SF DBA2S-04
ในวันที่ 25 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1456/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3 ฟีดเดอร์ DBA03, 04 จาก DBA 4VB-01 ถึง DIS อัญมณี เดิมบาง นางบวช DBA 3VB-01 ถึง DIS DBA 3S-02
ในวันที่ 25 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย รชก.ท. ๗ กวิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ จอช.จักรกริช สว่างไสว


นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุธา
จก.กฟอ.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กบป.(คฟ.)
เรียน ผจก.กฟอ.ดบ.

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 3 แผน
แผนผังแนบ 4 แผน

2384

อก.จว.(ก.3)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑ (rev.๐๖/๒๕๖๑)

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

18 ต.ค ๖๒ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คบ.(ปบ.) 1948 วันที่ 11.ต.ค. 2562
 ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ท่า ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
 ชื่อผู้ส่ง นางนิภา เรืองวิจิตร ตำแหน่ง รจก.(ข) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้า อ่างแถมเดิมบวงนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบวงนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA02	วันศุกร์ที่ 25 ต.ค.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DISชั่วคราว อนามัยนางบวช	DIS DBA2S-04 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA03	วันศุกร์ที่ 25 ต.ค.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DBA3BVB-01 สถานีเดิมบางฯ	DIS DBA3S-02 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
4	DBA04	วันศุกร์ที่ 25 ต.ค.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DBA4BVB-01 สถานีเดิมบางฯ	DISชั่วคราวเดิน รถ	นายสุทธิ นิยมธรรมโทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ม.ต.๕.ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจักรกริช สว่างไสว ตำแหน่ง พชง.6.ผปบ. โทร. 081-661-5559 035515998

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นางนิภา เรืองวิจิตร)

ตำแหน่ง รจก.(ข) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.ตบ.,

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

หม.คฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ตบ.,

อก.จว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๓-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


ขั้นตอนสวิตซ์ชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ ต.นางบวช | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 ต.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.ดบ. | งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1456/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 17 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 17 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 18 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนดำเนินการ Switching						
2	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
4	DBA01VB-01	Auto	Manual		DBA		
5	DBA02VB-01	Auto	Manual		DBA		
6	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA		
7	DBA04VB-01	Auto	Manual		DBA		
8	DBA05VB-01	Auto	Manual		DBA		
9	DBA06VB-01	Auto	Manual		DBA		
10	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนรับไฟจาก DBA01						
11	DBA01S-03	ปลด	สับ		รดคบ-	SCADA SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
12	DBA05S-09	สับ	ปลด		รดคบ-	SCADA SF6	รพ.เดิมบาง
13	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนรับไฟจาก DBA06						
14	DBA05S-08	ปลด	สับ		รดคบ-	SCADA SF6	โรงสีบุญเจริญ
15	DBA05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รดคบ-	SF6	วัดนางบวช
16	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนรับไฟจาก DBA03						
17	DBA02S-06	ปลด	สับ		รดสข-	SCADA SF6	ตรงข้าม กฟส.สามชุก
18	DBA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รดสข-	SF6	บางแวก
19	- ย้ายโหลด DBA03 รับไฟจาก DBA04						
20	DBA03S-04	ปลด	สับ		รดสข-	SCADA SF6	หมอจรัญ
21	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		
22	- ย้ายโหลด DBA04 รับไฟจาก DBA05						
23	DBA04S-02	ปลด	สับ		รดคบ-	SF6	แยกนางบวช
24	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		
25	- ดับไฟไลน์ DBA02,03,04 เวลา 08.00 น.						
26	DIS.ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รดคบ-	DIS	อนามัยนางบวช
27	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รดสข-	DIS	บ้านบางแวก
28	DIS.ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รดคบ-	DIS	เด่นรถ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DBA03S-01	สับ	ปลด		รดตบ-		DIS	หัว POT HEAD F3
30	DBA04S-01	สับ	ปลด		รดตบ-		DIS	หัว POT HEAD F4
31	แจ้งฟื้นไฟดับให้กฟอ.ดบ.รับทราบ							
32	แจ้งกฟอ.ดบ.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
33	แจ้งกฟอ.ดบ.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
34	แจ้งกฟอ.ดบ.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
35	แจ้งกฟอ.ดบ.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
36	แจ้งกฟอ.ดบ.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
37	แจ้งกฟอ.ดบ.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
38	แจ้งกฟอ.ดบ.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7							
39	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
40	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
41	DBA01VB-01	Manual	Auto		DBA			
42	DBA02VB-01	Manual	Auto		DBA			
43	DBA05VB-01	Manual	Auto		DBA			
44	DBA06VB-01	Manual	Auto		DBA			
45	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
46	หลังจากกฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จช่วงแรกเวลา 12.00น.							
47	กฟอ.ดบ.ขอจ่ายไฟช่วงแรกก่อนเนื่องจาก ตั้งแต่ ดิสชั่วคราวอนามัยนางบวช-ดิสชั่วคราวมิ่งทรศน์ ผู้ใช้ไฟให้ดับไฟได้ถึงเวลา 12.00น.							
48	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
49	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก							
50	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก							
51	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G5 ออก							
52	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G6 ออก							
53	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.			
54	DBA-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.			
55	DBA01VB-01	Auto	Manual		DBA			
56	DBA02VB-01	Auto	Manual		DBA			
57	DBA05VB-01	Auto	Manual		DBA			
58	DBA06VB-01	Auto	Manual		DBA			
59	DIS.ชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด		รดตบ-		DIS	ร้านมิ่งทรศน์
60	- จ่ายไฟไลน์ DBA02,03,04							
61	DBA03S-01	ปลด	สับ		รดตบ-		DIS	หัว POT HEAD F3
62	DBA04S-01	ปลด	สับ		รดตบ-		DIS	หัว POT HEAD F4
63	DIS.ชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		รดตบ-		DIS	อนามัยนางบวช
64	DBA03S-02	ปลด	สับ		รดตบ-		DIS	บ้านบางแวก
65	DIS.ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		รดตบ-		DIS	เด่นรถ
66	- ย้ายโหลด DBA04 กลับจาก DBA05							
67	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA			

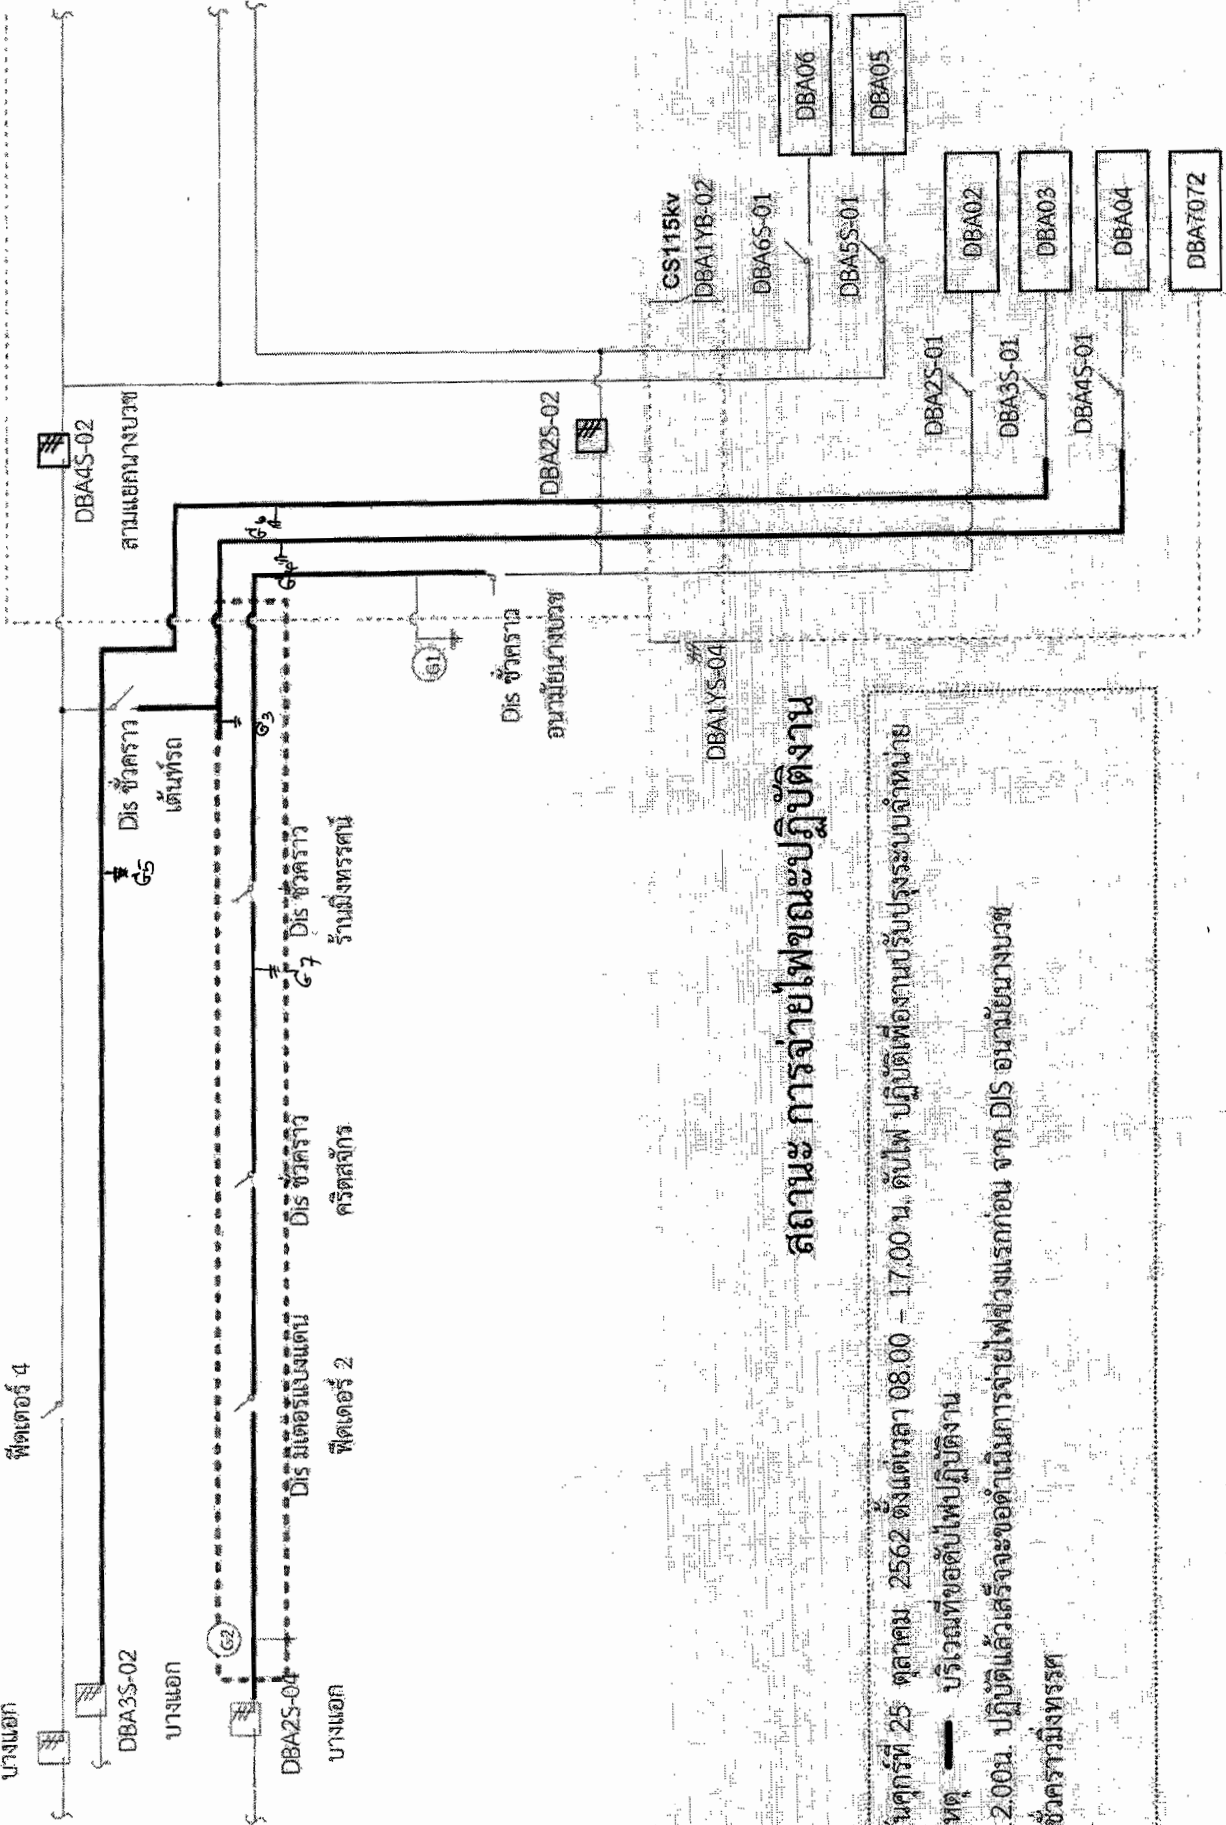
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
68	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รดคบ-		SF6	แยกนางบวช
69	- ย้ายโหลด DBA03 กลับจาก DBA04							
70	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DBA			
71	DBA03S-04	สับ	ปลด		รดสข-	SCADA	SF6	หมอจรัญ
72	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06							
73	DBA05S-03	ปลด	สับ		รดคบ-		SF6	วัดนางบวช
74	DBA05S-08	สับ	ปลด		รดคบ-	SCADA	SF6	โรงสีบุญเจริญ
75	- ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01							
76	DBA05S-09	ปลด	สับ		รดคบ-	SCADA	SF6	รพ. เดิมบาง
77	DBA01S-03	สับ	ปลด		รดคบ-	SCADA	SF6	ร.ร. ธรรมโชติ
78	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
79	DBA-KT2A/3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.			
80	DBA01VB-01	Manual	Auto		DBA			
81	DBA02VB-01	Manual	Auto		DBA			
82	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA			
83	DBA04VB-01	Manual	Auto		DBA			
84	DBA05VB-01	Manual	Auto		DBA			
85	DBA06VB-01	Manual	Auto		DBA			
86	%%%%%%%%%% ล็อค Switching ช่วงที่ 2 %%%%%%%%%%							
87	หลังจากกฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดไลน์ DBA02							
88	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
89	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลด Short ground จุด G7 ออก							
90	DBA02VB-01	Auto	Manual		DBA			
91	DBA03VB-01	Auto	Manual		DBA			
92	- จ่ายไฟไลน์ DBA02							
93	DIS.ชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		รดคบ-		DIS	ร้านมิ่งทรศน์
94	- ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับคืนจาก DBA03							
95	DBA02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รดสข-		SF6	บางแอก
96	DBA02S-06	สับ	ปลด		รดสข-	SCADA	SF6	ตรงข้าม กฟส.สามชุก
97	DBA02VB-01	Manual	Auto		DBA			
98	DBA03VB-01	Manual	Auto		DBA			
99	%%%%%%%%%% ล็อค Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%							

แผ่นที่ 2

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ Dis ชั่วคราว ออมาี่ยมบางบัวฯ ถึง DBA2S-04 ขึ้นบางแดก

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

DBA4S-04
บางแดก
Dis มิเตอร์แบ่งแดน
พีเตอร์ 4



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ - บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
เวลา 12.00น. ปฏิบัติแล้วเสร็จจะขอดำเนินการจ่ายไฟช่วงแรกก่อน จาก DIS ออมาี่ยมบางบัวฯ
ถึง DIS ชั่วคราว มิ่งทรงฯ